




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH POMIESZCZEŃ			
nr na rys.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	posadzka
BUDYNEK PROJEKTOWANY			
1.1	KŁATKA SCHODOWA	16,23m²	GRES
1.2	POKÓJ BIUROWY	11,51m²	WYKŁADZ.PCV
1.3	KOMUNIKACJA	44,18m²	WYKŁADZ.PCV
1.4	SALA LEKCYJNA	50,27m²	WYKŁADZ.PCV
1.5	PRZEDSIONEK WC DAMSKI	4,23m²	GRES
1.6	WC DAMSKI	7,58m²	GRES
1.7	PRZEDSIONEK WC MĘSKI	4,24m²	GRES
1.8	WC MĘSKI	7,71m²	GRES
1.9	PRZEDSIONEK WC	2,67m²	GRES
1.10	WC	3,84m²	GRES
1.11	POKÓJ BIUROWY	15,78m²	WYKŁADZ.PCV
1.12	POM. GOSPODARCZE	4,05m²	GRES
1.13	KOMUNIKACJA	36,90m²	WYKŁADZ.PCV
1.14	SALA LEKCYJNA	48,08m²	WYKŁADZ.PCV
1.15	SALA LEKCYJNA	48,08m²	WYKŁADZ.PCV
1.16	SALA LEKCYJNA	53,91m²	WYKŁADZ.PCV
RAZEM:		359,26m²	

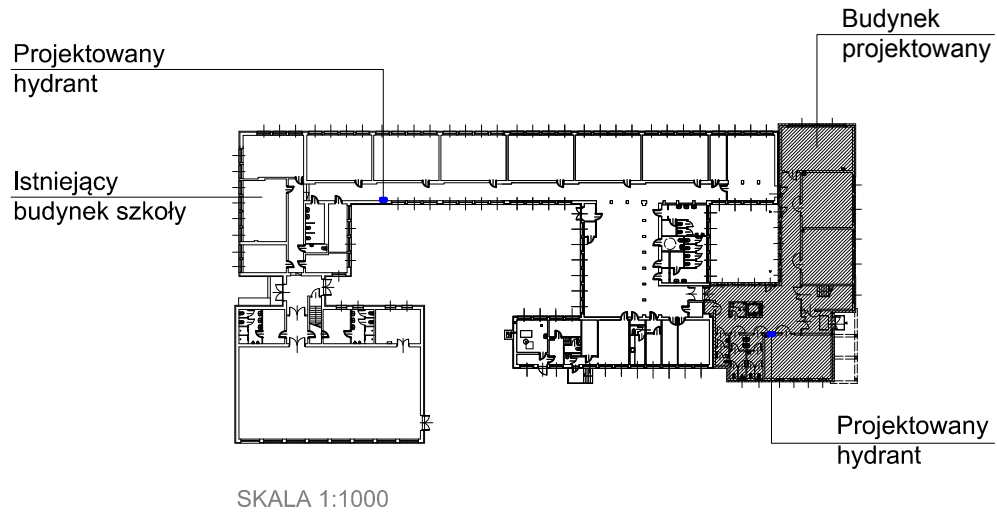

LEGENDA:			
WP+RG	wyłącznik ppoż. prądu + rozdzielnia główna	LN14	oprawa awaryjna (na ciemno), LED; 250lm; nastropowa, soczewka symetryczna wąska IP20; czas podtrzymania 1h
T...	tablice elektryczne	LN16	oprawa awaryjna (na ciemno), LED; 250lm; nastropowa, soczewka symetryczna szeroka IP20; czas podtrzymania 1h
GSW/LSW	Główna / lokalna szyna łącz. wyrównawczych	LN17	oprawa awaryjna (na ciemno), LED; 250lm; nastropowa, soczewka korylarzowa szeroka R1 IP20; czas podtrzymania 1h
PWP..	przycisk wyłącznika ppoż. prądu	XS20	oprawa awaryjna (na ciemno), LED; 335lm; nastropowa, IP65; czas podtrzymania 1h
PK1	oprawa oświetleniowa LED 9W; 1029lm; nastropowa, IP44	XS20+T	oprawa awaryjna (na ciemno), LED; 335lm; nastropowa, z układem grzejnym z termostatem IP65; czas podtrzymania 1h
PK2	oprawa oświetleniowa LED 12W; 1520lm; nastropowa, IP44	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; dwustronna, IP40; czas podtrzymania 1h
PK3	oprawa oświetleniowa LED 25W; 2865lm; nastropowa, IP44	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; jednostronna, IP40; czas podtrzymania 1h
PK4	oprawa oświetleniowa LED 25W; 4404lm; nastropowa, IP66	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; jednostronna, IP40; czas podtrzymania 1h
PK5	oprawa oświetleniowa LED 39W; 4160lm; nastropowa, IP44	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; jednostronna, IP40; czas podtrzymania 1h
PK6	oprawa oświetleniowa LED 19W; 2408lm; nastropowa, 360x360, IP20	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; jednostronna, IP40; czas podtrzymania 1h
PK7	oprawa oświetleniowa LED 19W; 2408lm; nastropowa, 360x360, IP20	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; jednostronna, IP40; czas podtrzymania 1h
PK8	oprawa oświetleniowa LED 24W; 3488lm; nastropowa/zwieszna, IP20	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; jednostronna, IP40; czas podtrzymania 1h
PK9	oprawa oświetleniowa LED 12W; 1522lm; nastropowa/zwieszna, IP44	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; jednostronna, IP40; czas podtrzymania 1h
LNK13	oprawa oświetleniowa LED 7W; 1161lm; naścienna, IP65	Y5	oprawa sieciowo-awaryjna (na jasno), LED; naścienna/nastropowa; odl. rozpoznawania 25m; jednostronna, IP40; czas podtrzymania 1h

RZUT PIĘTRA SK.1:100

Temat:			
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, kanalizacją sanitarną, kanalizacją opadową wraz ze zbiornikiem na wody opadowe oraz dojściem i dojazdem do budynku wraz z rozbiórką kolidujących z projektowaną inwestycją odcinków instalacji zewnętrznych: elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej oraz rozbiórką studni kopanej na dz. nr 934/1, 934/6, 933/1			
w miejscowości Targowisko gmina Kłaj.			
Przebudowa kolidującego z inwestycją odcinka sieci teletechnicznej na dz. nr 933/1, 934/1, 934/6, 932/2			
w miejscowości Targowisko, gmina Kłaj.			
Inwestor:			
Urząd Gminy Kłaj		Stadium:	
Kłaj 655, 32-015 Kłaj		PT	
Brzozta:		Nazwa rysunku:	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Plan instalacji elektrycznej - rzut pietra	
Data:		Skala:	
maj 2023		1:100	
Projektował:		Nr ark.	
mgr inż. Krzysztof Rybus		E-12	
Sprawdził:		ARCUS-ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW	
mgr inż. Grzegorz Mazur		31- 542 Kraków, ul. Mogiłańska 23, tel./fax 012 653-19-23	
upr. nr MAP/0049/PWOE/11			