


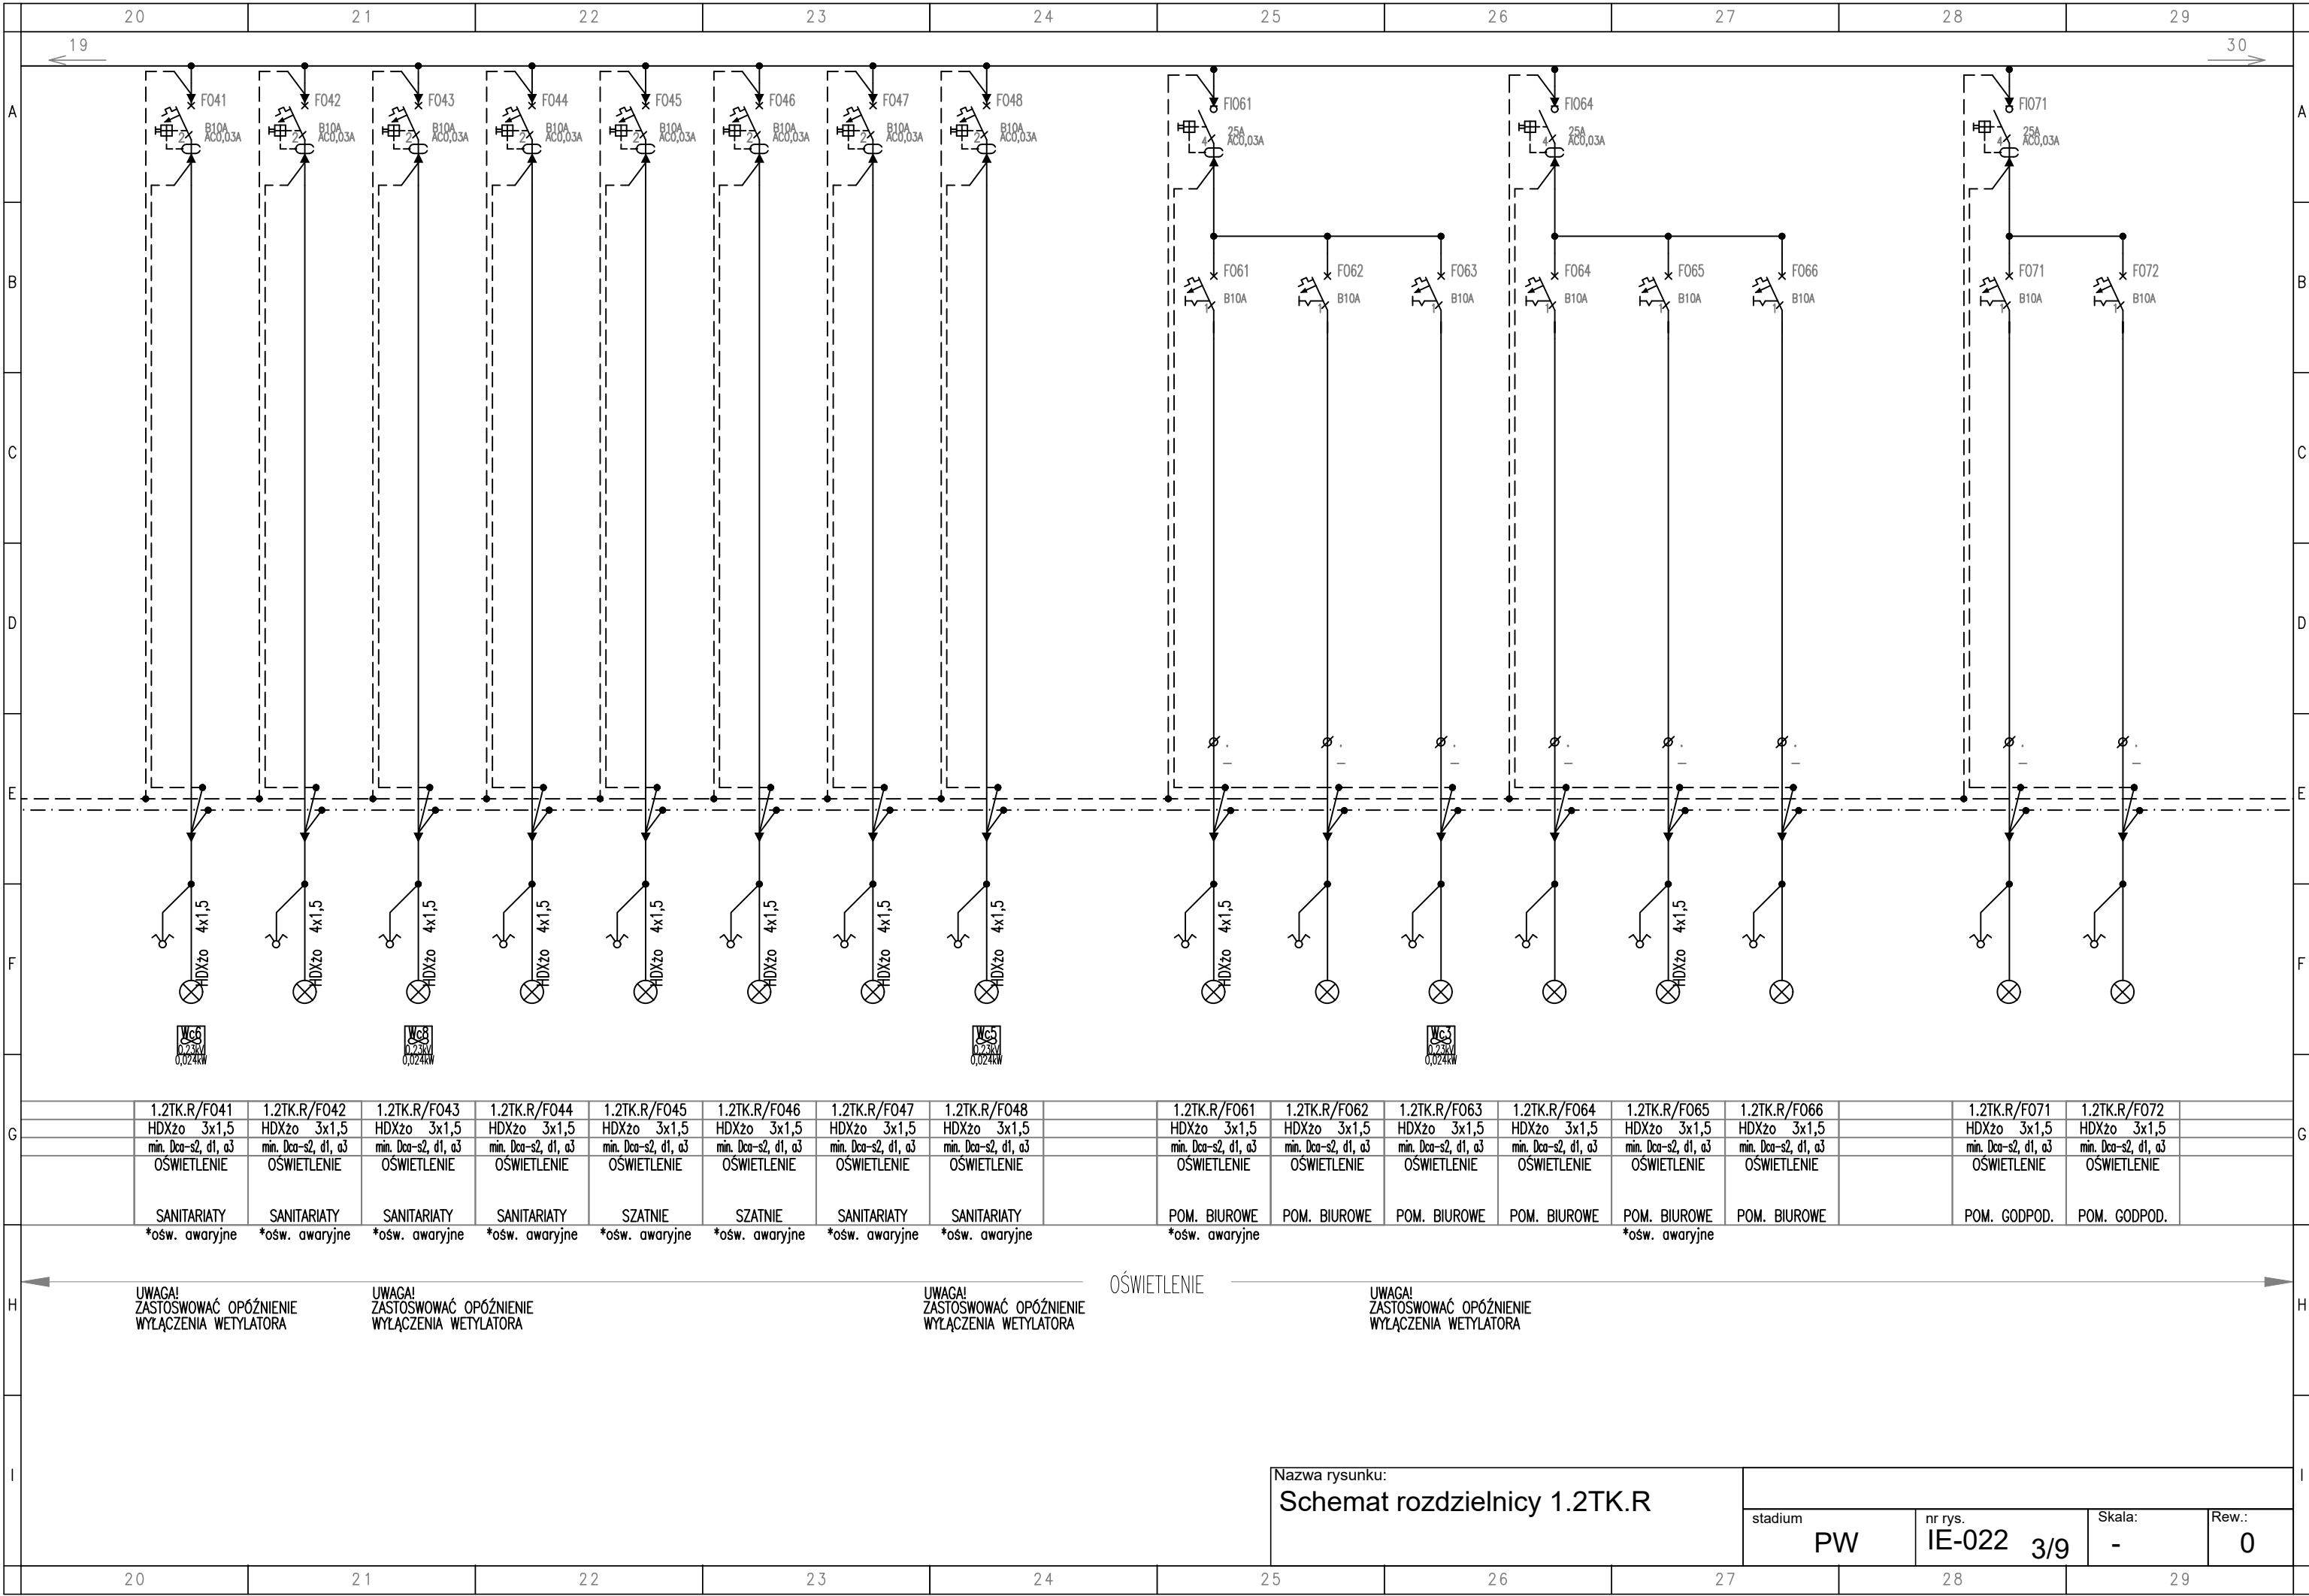

UWAGA!
ZASTOSOWAĆ OPÓŹNIENIE
WYŁĄCZENIA WETYLATORA


UWAGA!
ZASTOSOWAĆ OPÓŹNIENIE
WYŁĄCZENIA WETYLATORA

UWAGA!
ZASTOSOWAĆ OPÓŹNIENIE
WYŁĄCZENIA WETYLATORA

OŚWIETLENIE

UWAGA!
ZASTOSOWAĆ OPÓŹNIENIE
WYŁĄCZENIA WETYLATORA

Nazwa rysunku:			
Schemat rozdzielnicy 1.2TK.R			
stadium	nr rys.	Skala:	Rew.:
PW	IE-022 3/9	-	0

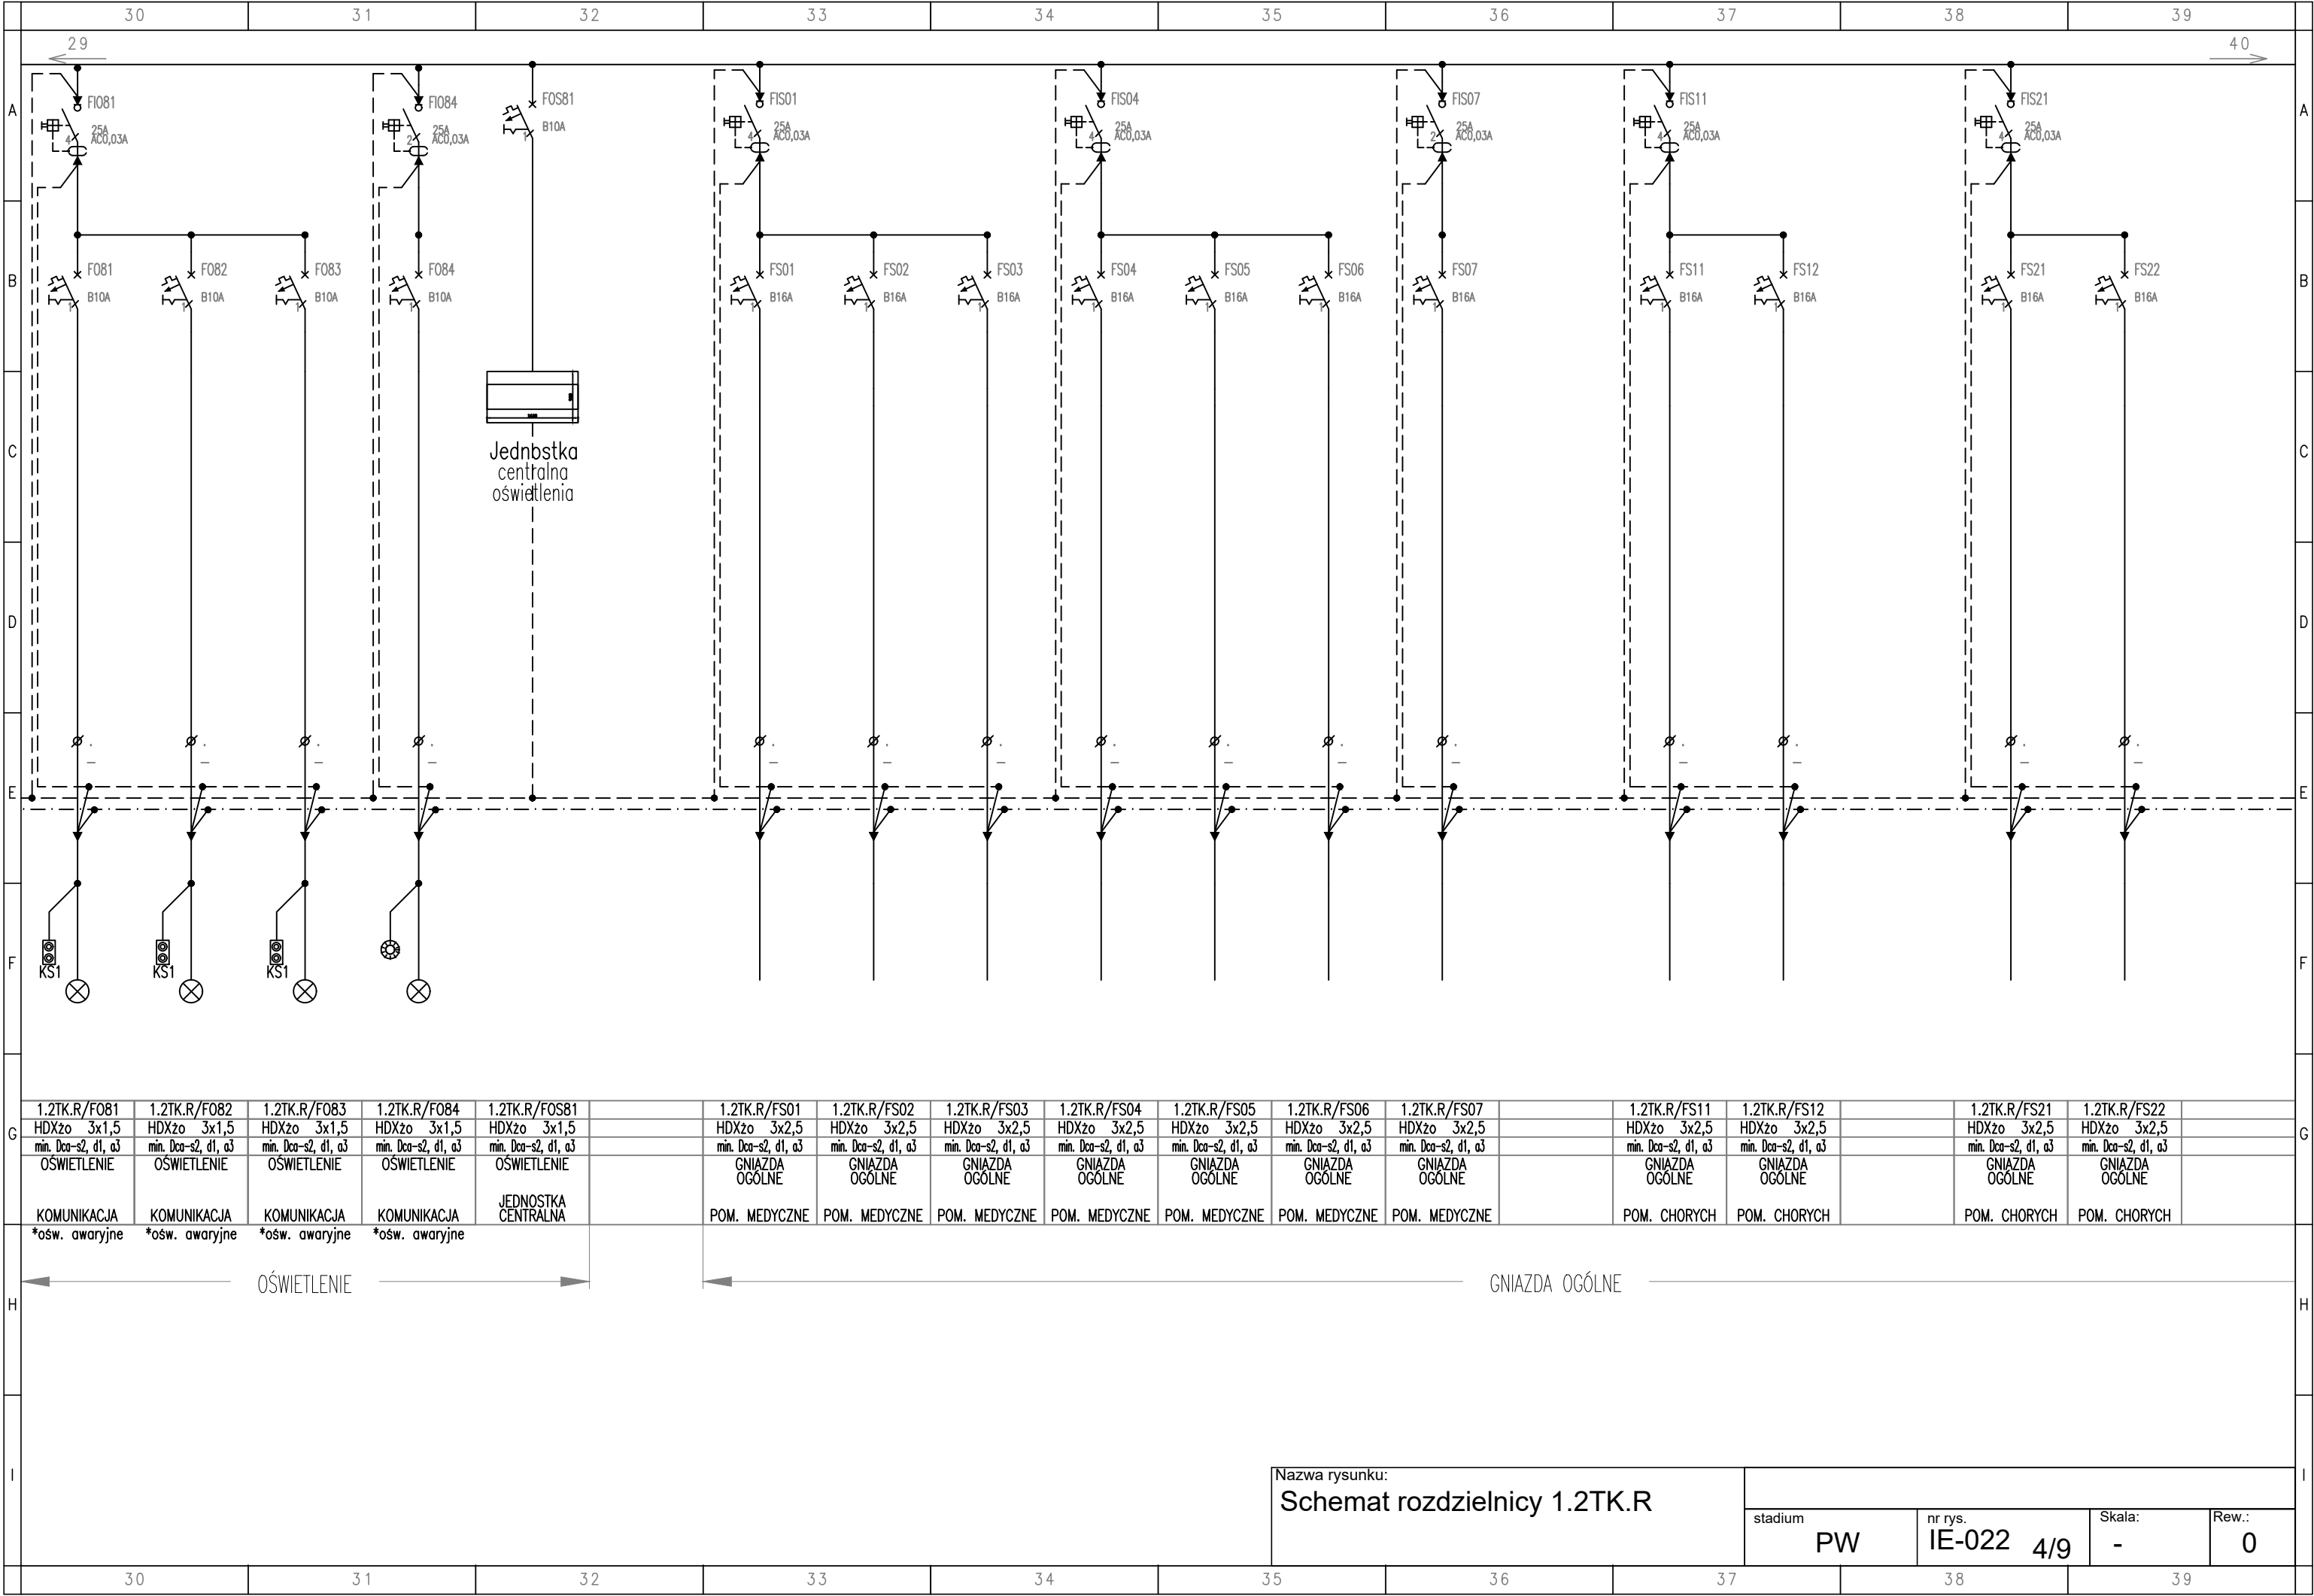


Nazwa rysunku:
Schemat rozdzielnic 1.2TK.R

stadium
PW

nr rys.
IE-022 4/9

Skala:
-

Rew.:
0

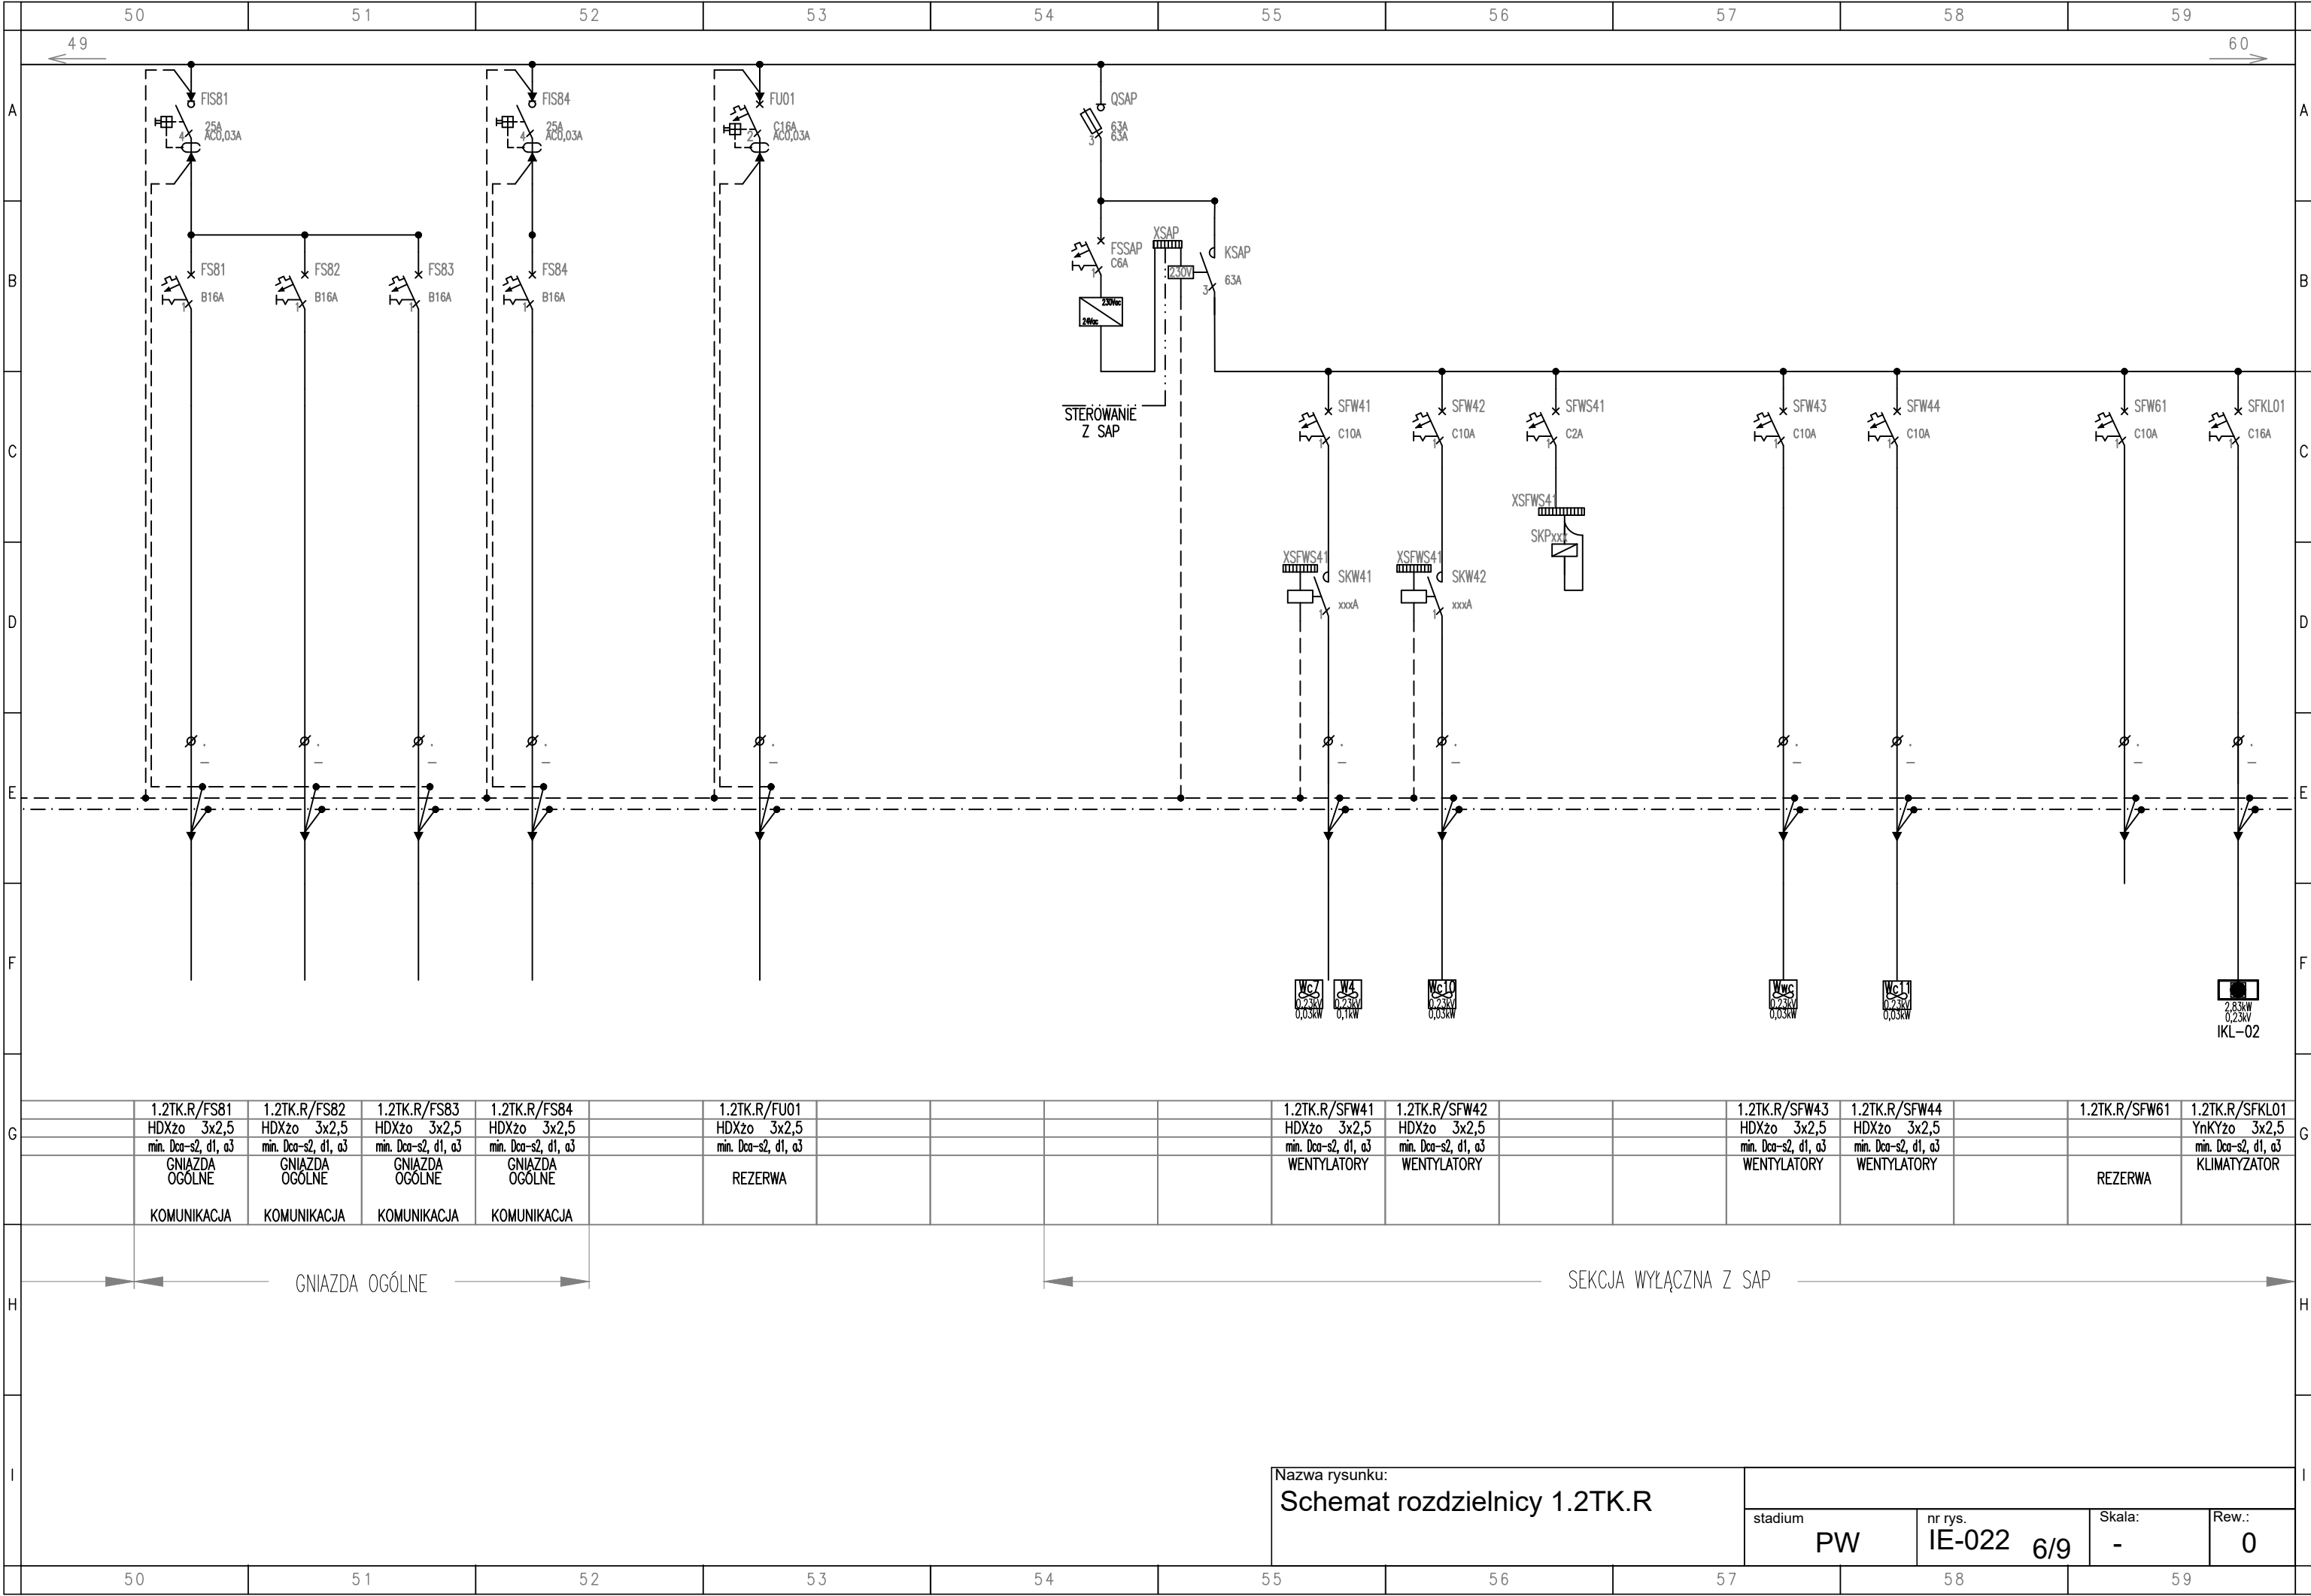



G	1.2TK.R/FS81	1.2TK.R/FS82	1.2TK.R/FS83	1.2TK.R/FS84	1.2TK.R/FU01					1.2TK.R/SFW41	1.2TK.R/SFW42			1.2TK.R/SFW43	1.2TK.R/SFW44		1.2TK.R/SFW61	1.2TK.R/SFKL01
	HDXzo 3x2,5	HDXzo 3x2,5	HDXzo 3x2,5	HDXzo 3x2,5	HDXzo 3x2,5					HDXzo 3x2,5	HDXzo 3x2,5			HDXzo 3x2,5	HDXzo 3x2,5			YnKYzo 3x2,5
	min. Dco-s2, d1, a3	min. Dco-s2, d1, a3	min. Dco-s2, d1, a3	min. Dco-s2, d1, a3	min. Dco-s2, d1, a3					min. Dco-s2, d1, a3	min. Dco-s2, d1, a3			min. Dco-s2, d1, a3	min. Dco-s2, d1, a3		REZERWA	min. Dco-s2, d1, a3
	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne		REZERWA				Wentylatory	Wentylatory			Wentylatory	Wentylatory			Klimatyzator
	KOMUNIKACJA	KOMUNIKACJA	KOMUNIKACJA	KOMUNIKACJA														







Gniazda Ogólne

sekcja wyłączna z SAP



Nazwa rysunku:				stadium				nr rys.		Skala:		Rew.:	
Schemat rozdzielnic 1.2TK.R				PW				IE-022 6/9		-		0	

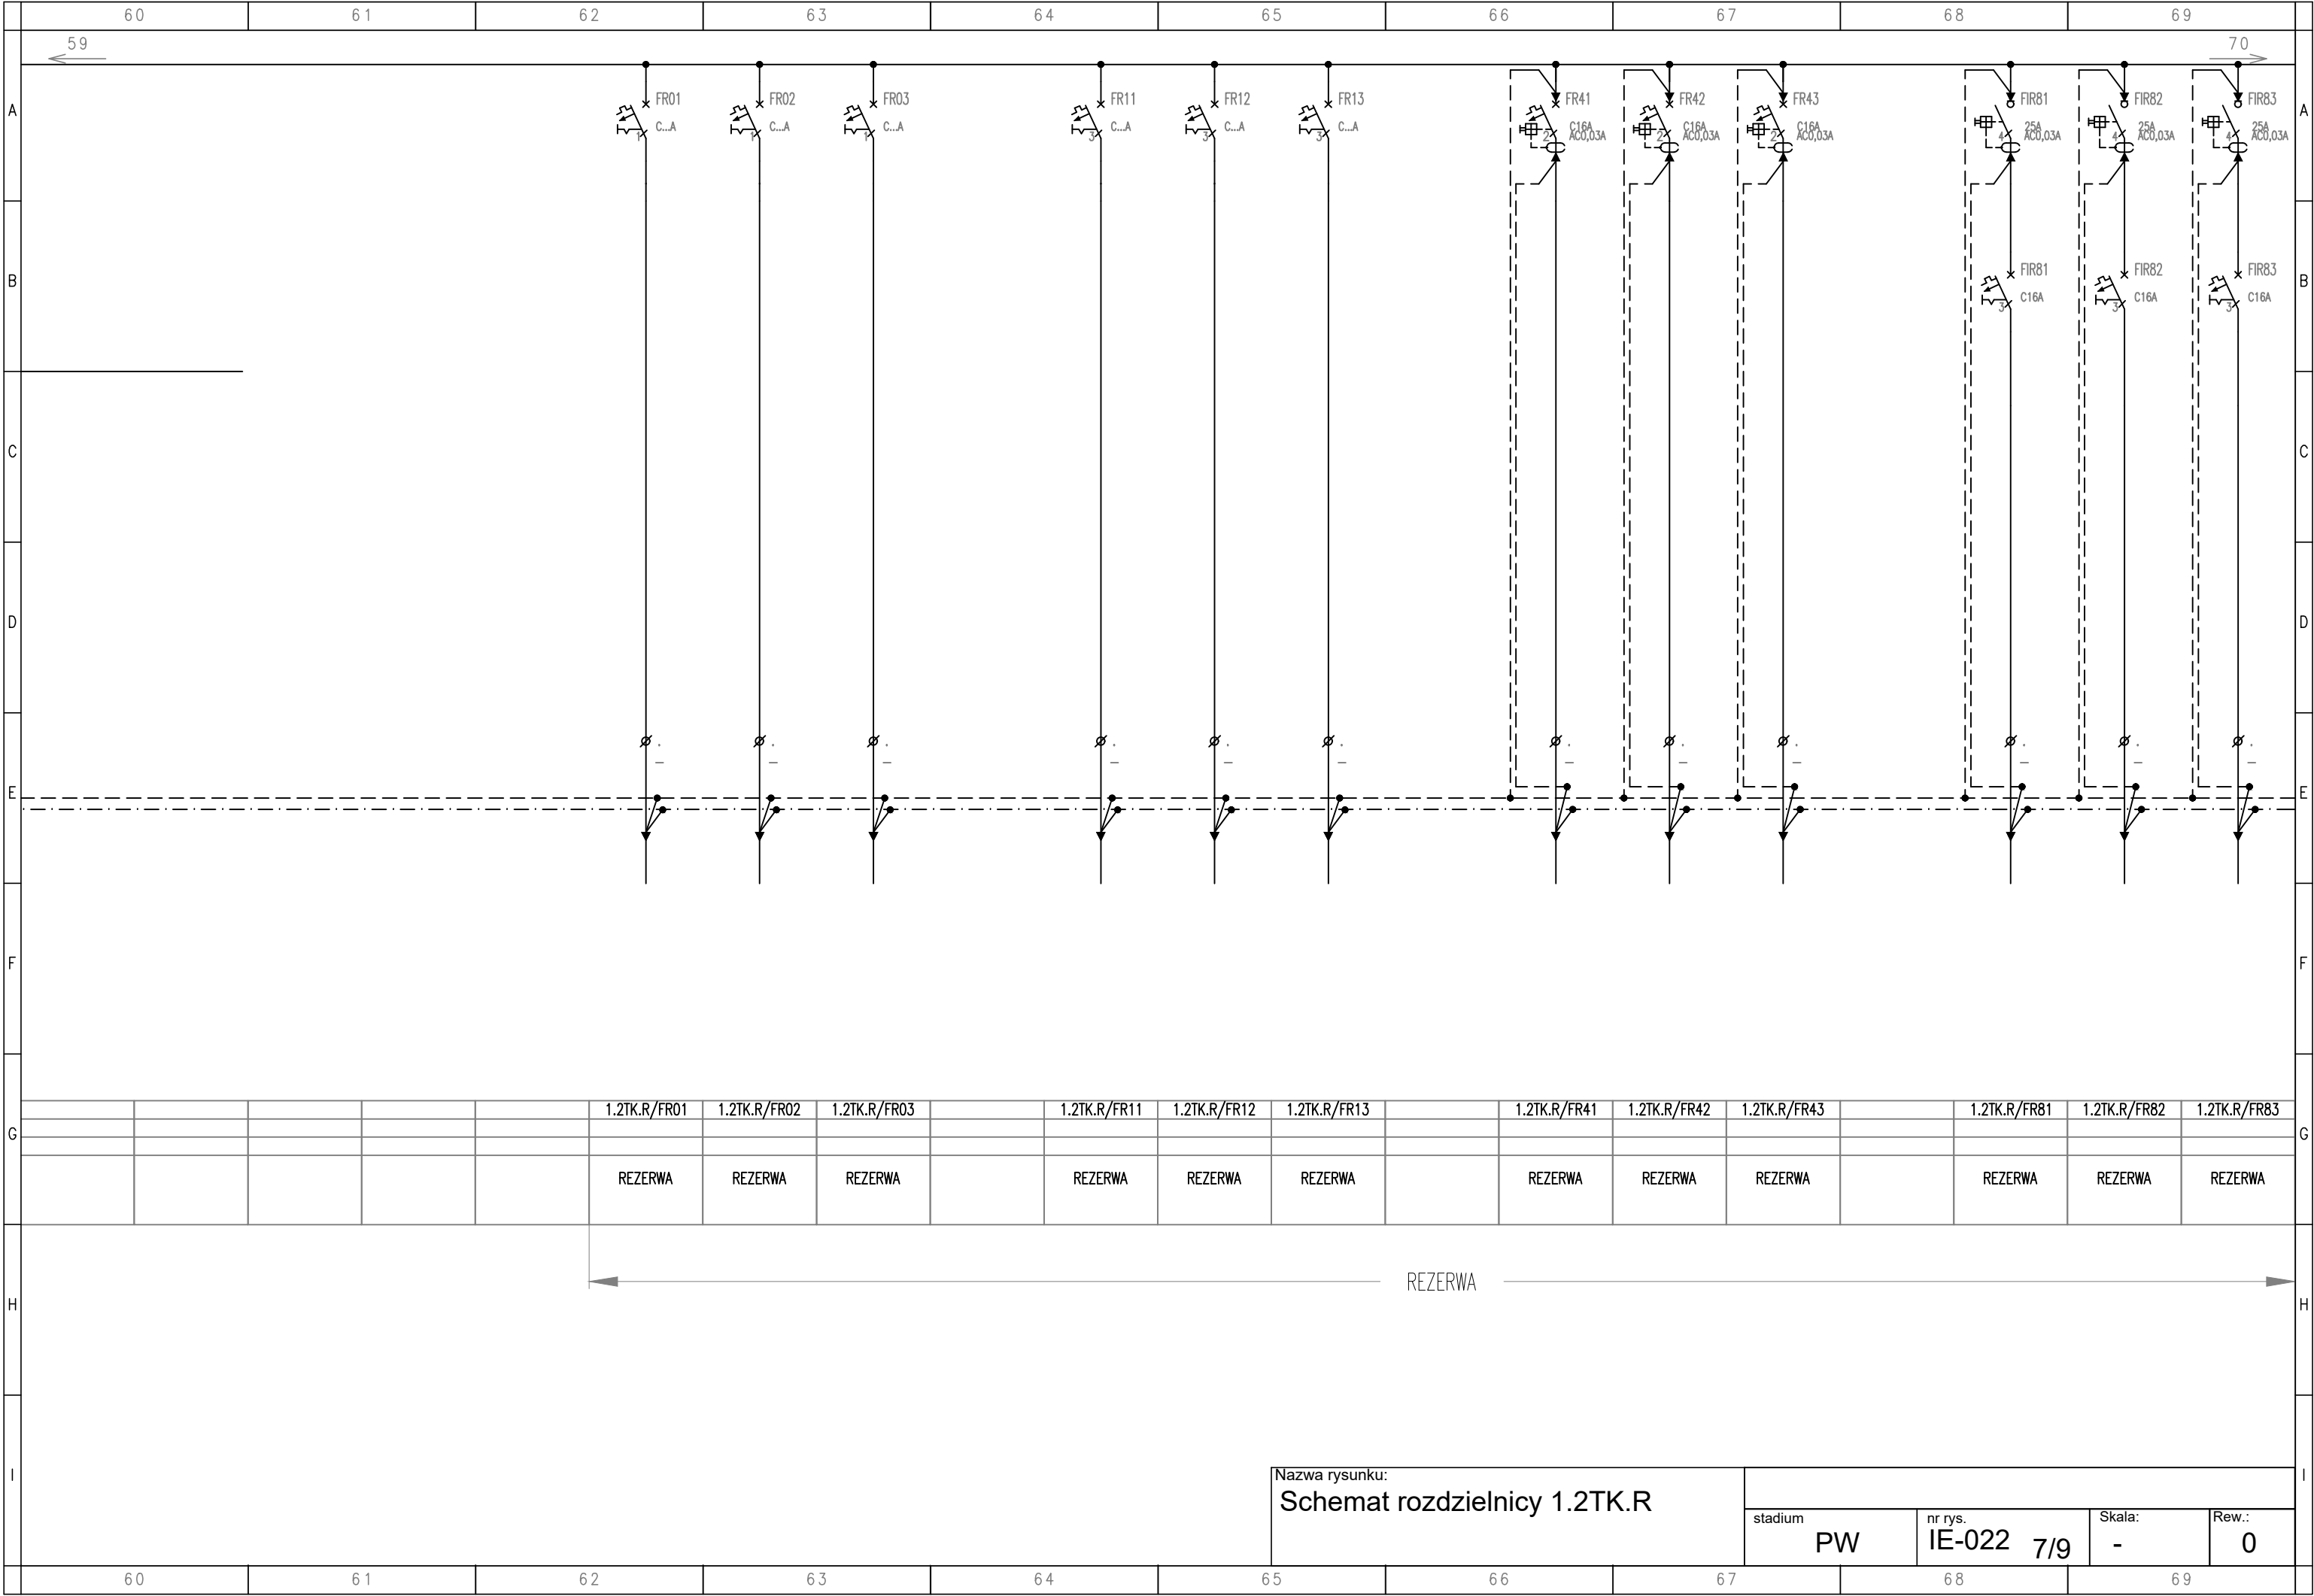

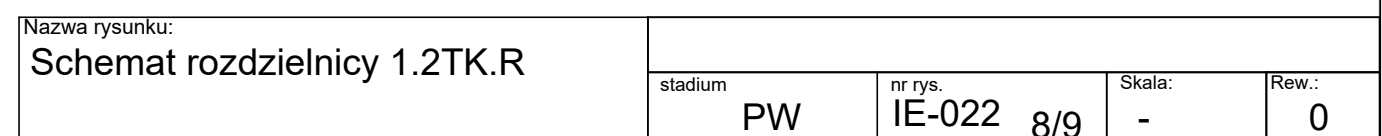

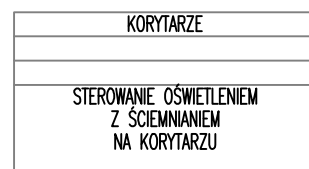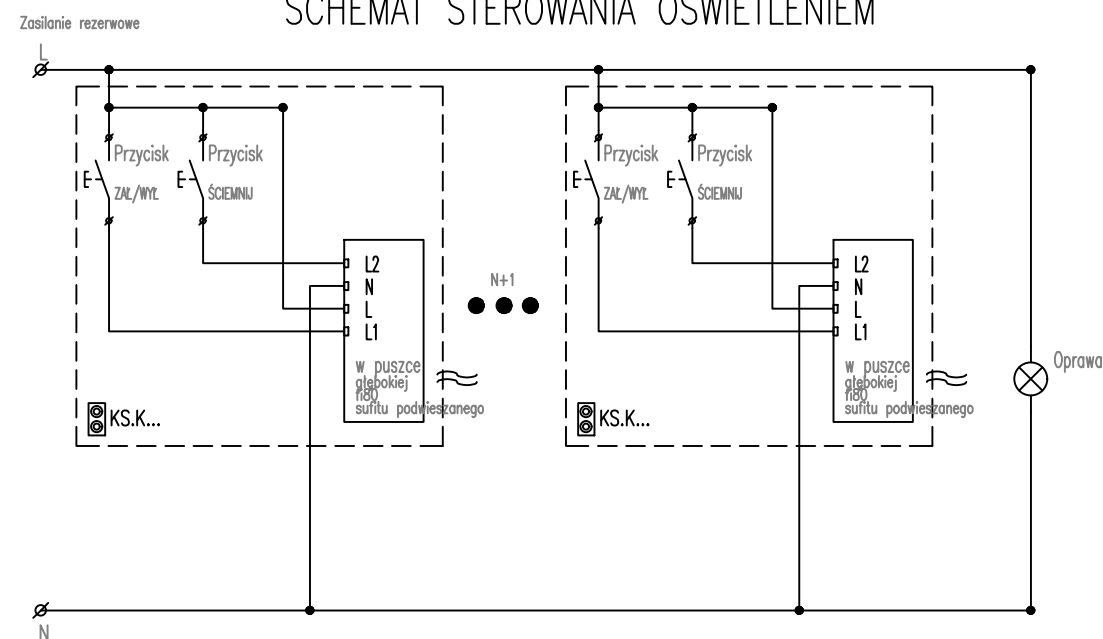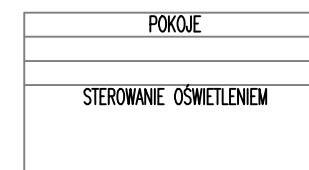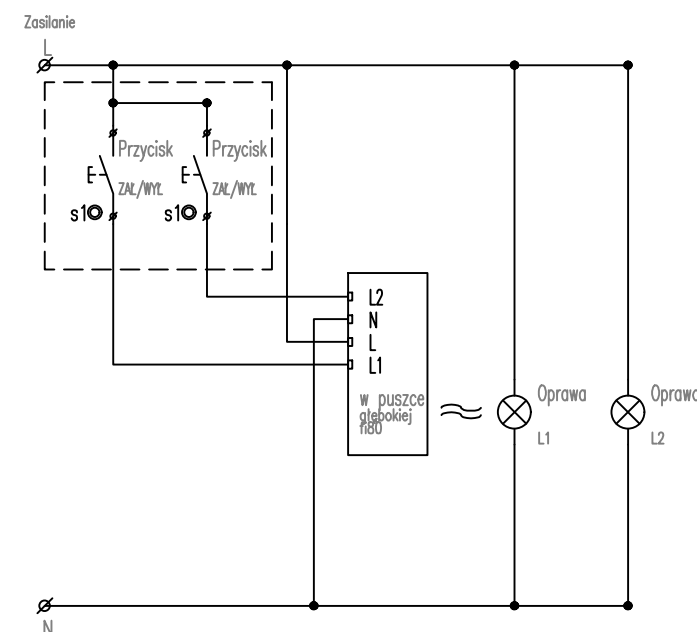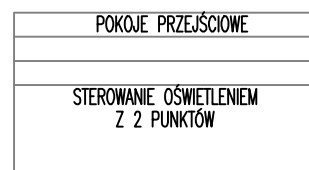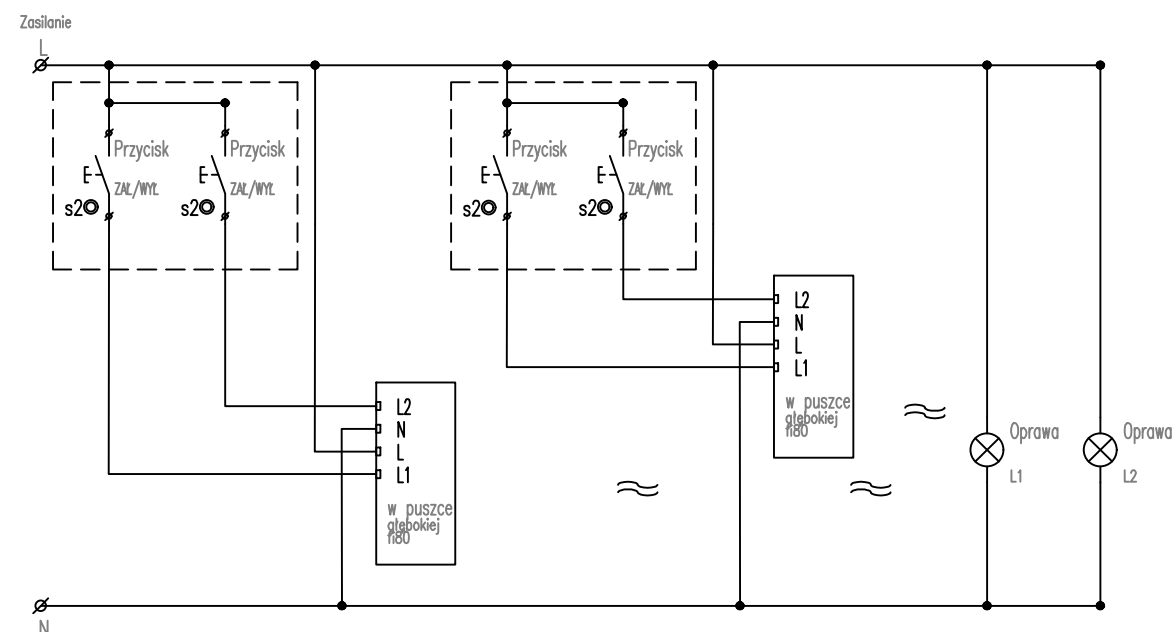

KSW.. – KASETA OŚWIEŹNIOWA

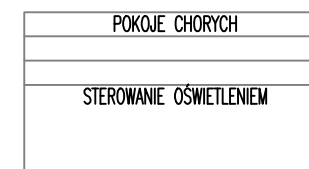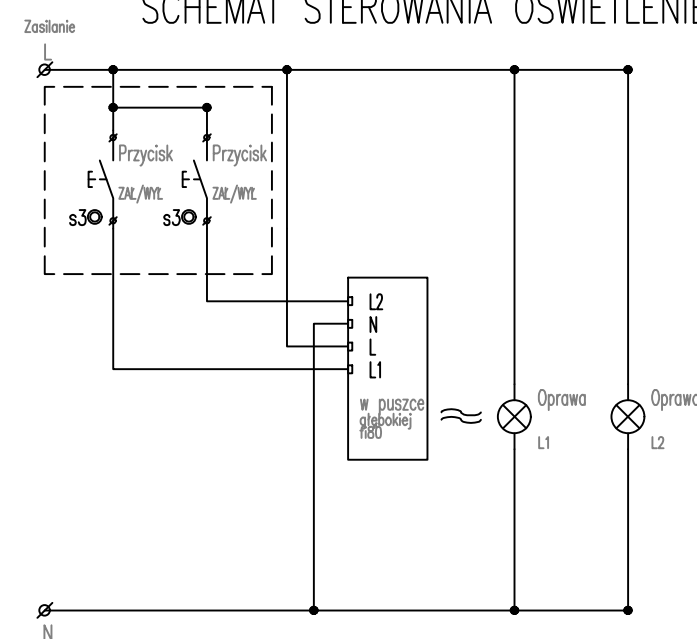

Nazwa rysunku:
Schemat rozdzielnicy 1.2TK.R

stadium

PW

	nr rys.
--	---------

IE-022 9/9

Skala:

—

Rew.:

0