


TABLICA TAC-1
zabudowa

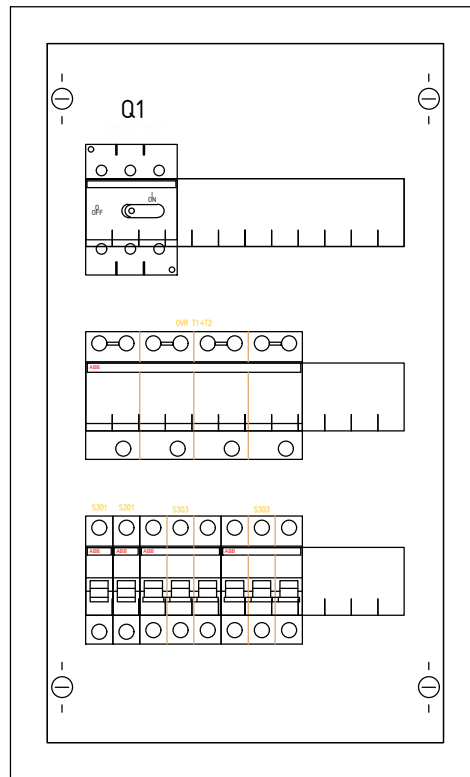

- Klasa izolacji: II
- IP44
- Naścienna

UWAGI:

1. Jako tablicę TAC-1 wykorzystać rozdzielnicę naścienną o wielkości 3x12mod, IP44, II klasa izolacji.
2. Tablicę montować n/t pod falownikami.
3. Docelowe wyposażenie szafki wg. schematu instalacji.
4. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z przeznaczeniem.
5. Na drzwiczkach szafki nanieść oznaczenia zgodnie z opisem technicznym.

LKM PROJEKTY AUDYTÓW EKSPERTYZY UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW Leszek Konopka TEL. 600 322 820		NIP: 865-200-74-00 REG.: 830426430
OBIEKT: Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka w Skopaniu		
ADRES: Id działki : 182001_5.0007.567/1 ul. Leśna 2 39-451 Skopanie		
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
NAZWA RYS.: ZABUDOWA TABLICZY TAC-1		
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Rolek upr. nr PDK/0074/P00E/05	podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Wałtras upr. nr PDK/0240/P00E/12	podpis
EDYCJA: A	DATA: 01.08.2025r.	- RYS. NR: 15E
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !		