


TABLICA TDC-4
zabudowa

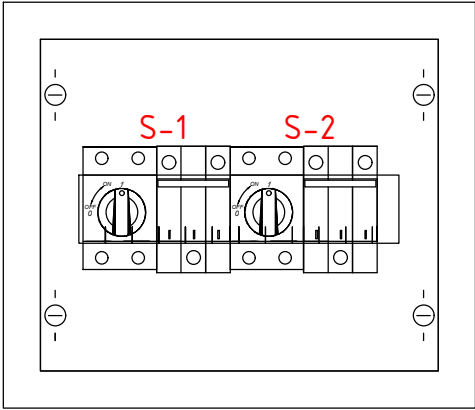

- Klasa izolacji: II
- IP44
- Naścienna

- UWAGI:
1. Jako tablicę TAC-4 wykorzystać rozdzielnicę naścienną o wielkości 12mod, IP44, II klasa izolacji.
 2. Tablicę montować n/t pod falownikami.
 3. Docelowe wyposażenie szafki wg. schematu instalacji.
 4. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Na drzwiczkach szafki nanieść oznaczenia zgodnie z opisem technicznym.

LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW Leszek Konopka TEL. 600 322 820		NIP:865-200-74-00 REG: 830426430	
OBIEKT:		Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka w Skopaniu	
ADRES:		Id działki : 182001_5.0007.567/1 ul. Leśna 2 39-451 Skopanie	
INWESTOR:		Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg	
NAZWA RYS.:		ZABUDOWA TABLICY TDC-4	
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Rolek upr. nr PDK/0074/POOE/05		podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Wałtras upr. nr PDK/0240/POOE/12		podpis
EDYCJA: A	DATA: 01.08.2025r.	-	RYS. NR: 21E
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !			