


TABLICA TAC-4
zabudowa

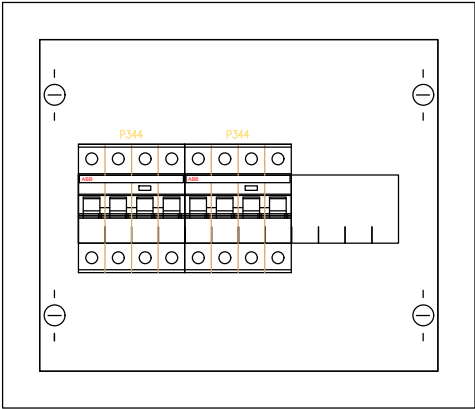

- Klasa izolacji: II
- IP44
- Naścienna

- UWAGI:
1. Jako tablicę TAC-4 wykorzystać rozdzielnicę naścienną o wielkości 12mod, IP44, II klasa izolacji.
 2. Tablicę montować n/t pod falownikami.
 3. Docelowe wyposażenie szafki wg. schematu instalacji.
 4. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Na drzwiczkach szafki nanieść oznaczenia zgodnie z opisem technicznym.

U.S.101P_20250802_04_27046		LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW Leszek Konopka TEL. 600 322 820		NIP:865-200-74-00 REG: 830426430	
OBIEKT:		Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka w Skopaniu			
ADRES:		Id działki : 182001_5.0007.567/1 ul. Leśna 2 39-451 Skopanie			
INWESTOR:		Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg			
NAZWA RYS.:		ZABUDOWA TABLICY TAC-3			
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					
PROJEKTANT:		mgr inż. Mariusz Rolek upr. nr PDK/0074/POOE/05			podpis
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Marek Wałtras upr. nr PDK/0240/POOE/12			podpis
EDYCJA: A		DATA: 01.08.2025r.		RYS. NR: 22E	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !					