


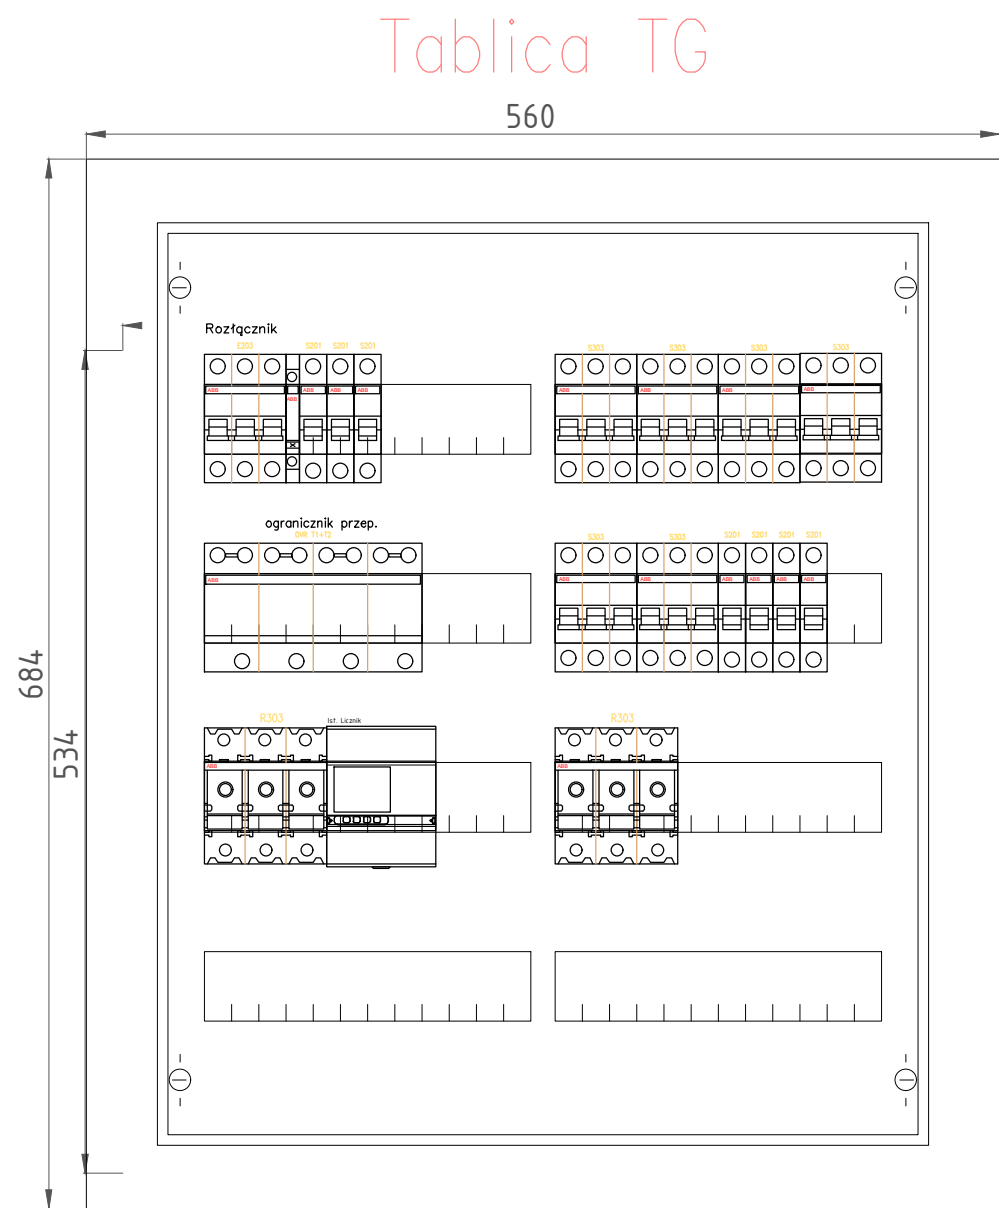

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125A
Typ: Podtynkowa
Ilość modułów: 96
Szerokość: 560mm
Wysokość: 684mm
Głębokość: 120mm

- UWAGI:**
- Istniejącą tablicę TG zdemontować i w jej miejsce zabudować nową tablicę rozdzielczą.
 - Jako tablicę TG wykorzystać rozdzielnicę wnąkową o wielkości 2x 4x 12mod. IP31, II klasa izolacji.
 - Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
 - Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW Leszek Konopka TEL. 600 322 820	OBJEKT: Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka w Skopaniu		
	ADRES: Id działki : 182001_5.0007.567/1 ul. Leśna 2 39-451 Skopanie		
	INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
	NAZWA RYS.: ZABUDOWA TABLICY TG		
	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Rolek upr. nr PDK/0074/P00E/05	podpis	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Watras upr. nr PDK/0240/P00E/12	podpis	
EDYCJA: A	DATA: 01.08.2025r.	-	RYS. NR: 9E
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !			