
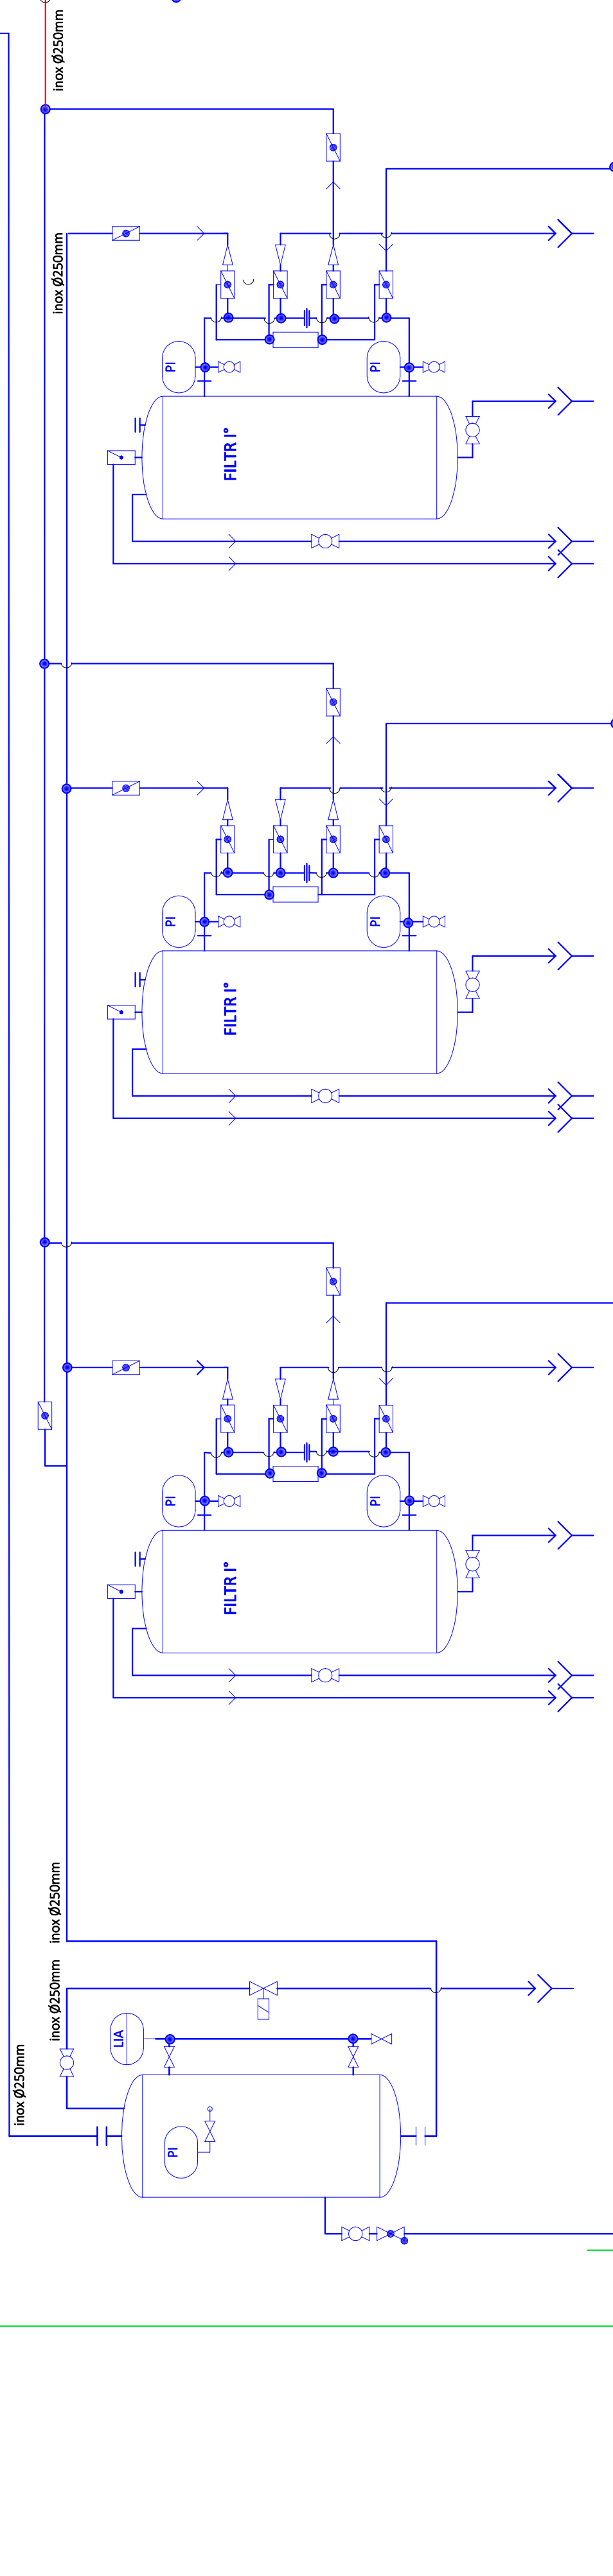


III etap

odżelazianie wody

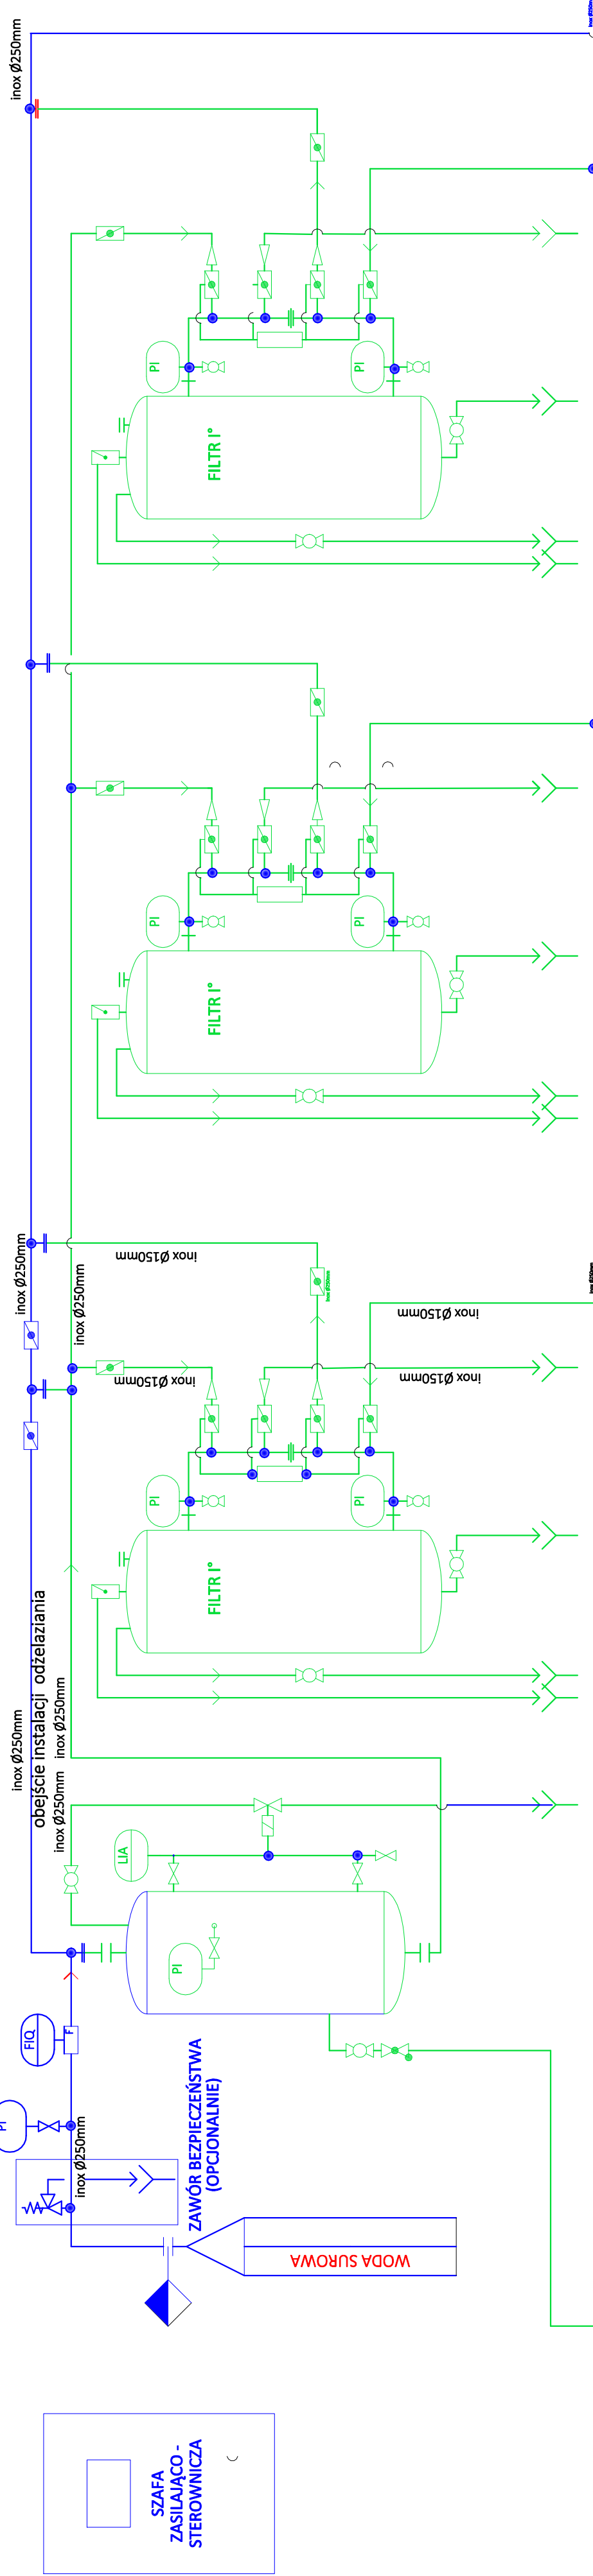


II etap

odmanganianie wody



- LEGENDA:
- PRZERUSTNICA
 - ZAWÓR
 - ZAWÓR KULOWY
 - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
 - ZAWÓR ZWROTNY
 - KŁAPOWY ZAWÓR ZWROTNY
 - ZAWÓR ZAWÓR ZWROTNY
 - ZAWÓR MEMBRANOWY REGULACYJNY
 - PRZETWORNICZĄ CZĘSTOTLIWOŚCI
 - POMPA WIROWA
 - POMPA DOZUJĄCA
 - POJĄCZENIE EUROCIĄGÓW
 - POMIAR PRZERWY
 - POMIAR CIŚNIENIA
 - POMIAR CIŚNIENIA
 - POMIAR CIŚNIENIA
 - POMIAR CIŚNIENIA
 - NAPIĘD ELEKTROMAGNETYCZNY
 - NAPIĘD ELEKTROMAGNETYCZNY
 - SPRĘŻYNIOWY
 - STRZAŁKA PRZEPYŁU
 - STRZAŁKA WLOTU/WYLOTU
 - ZWIĘŻKA
 - ZAKRES PROJEKTU

II etap

odmanganianie wody

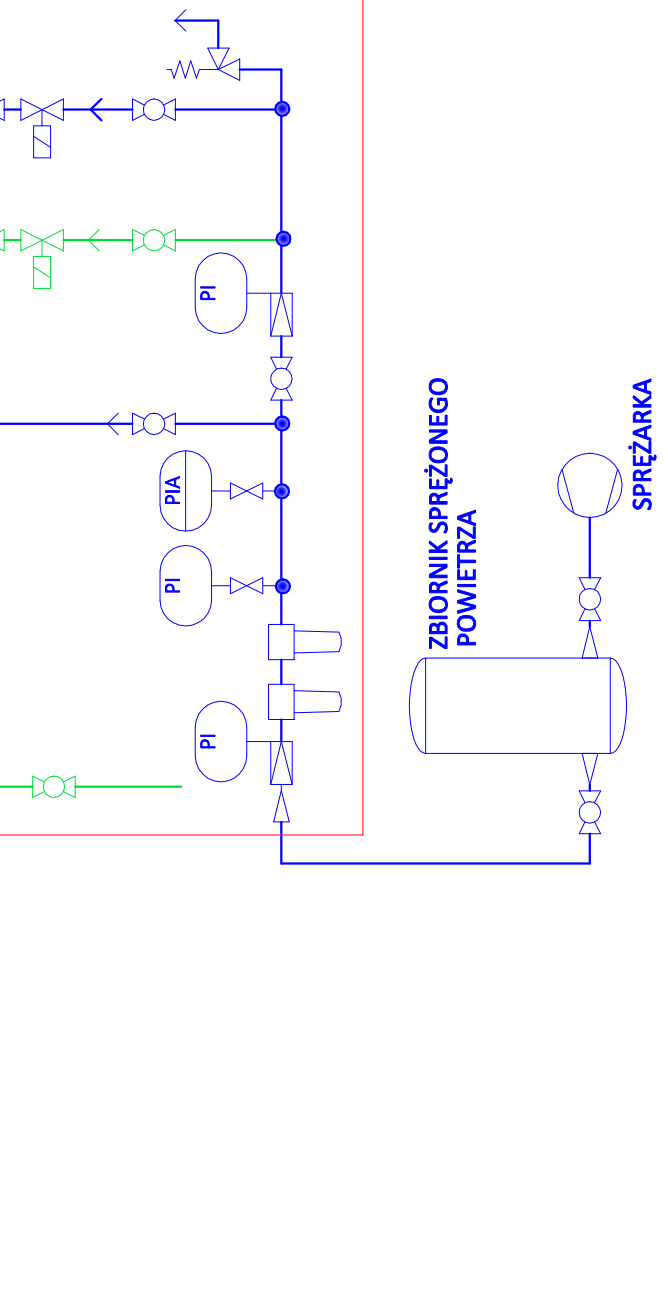

I etap

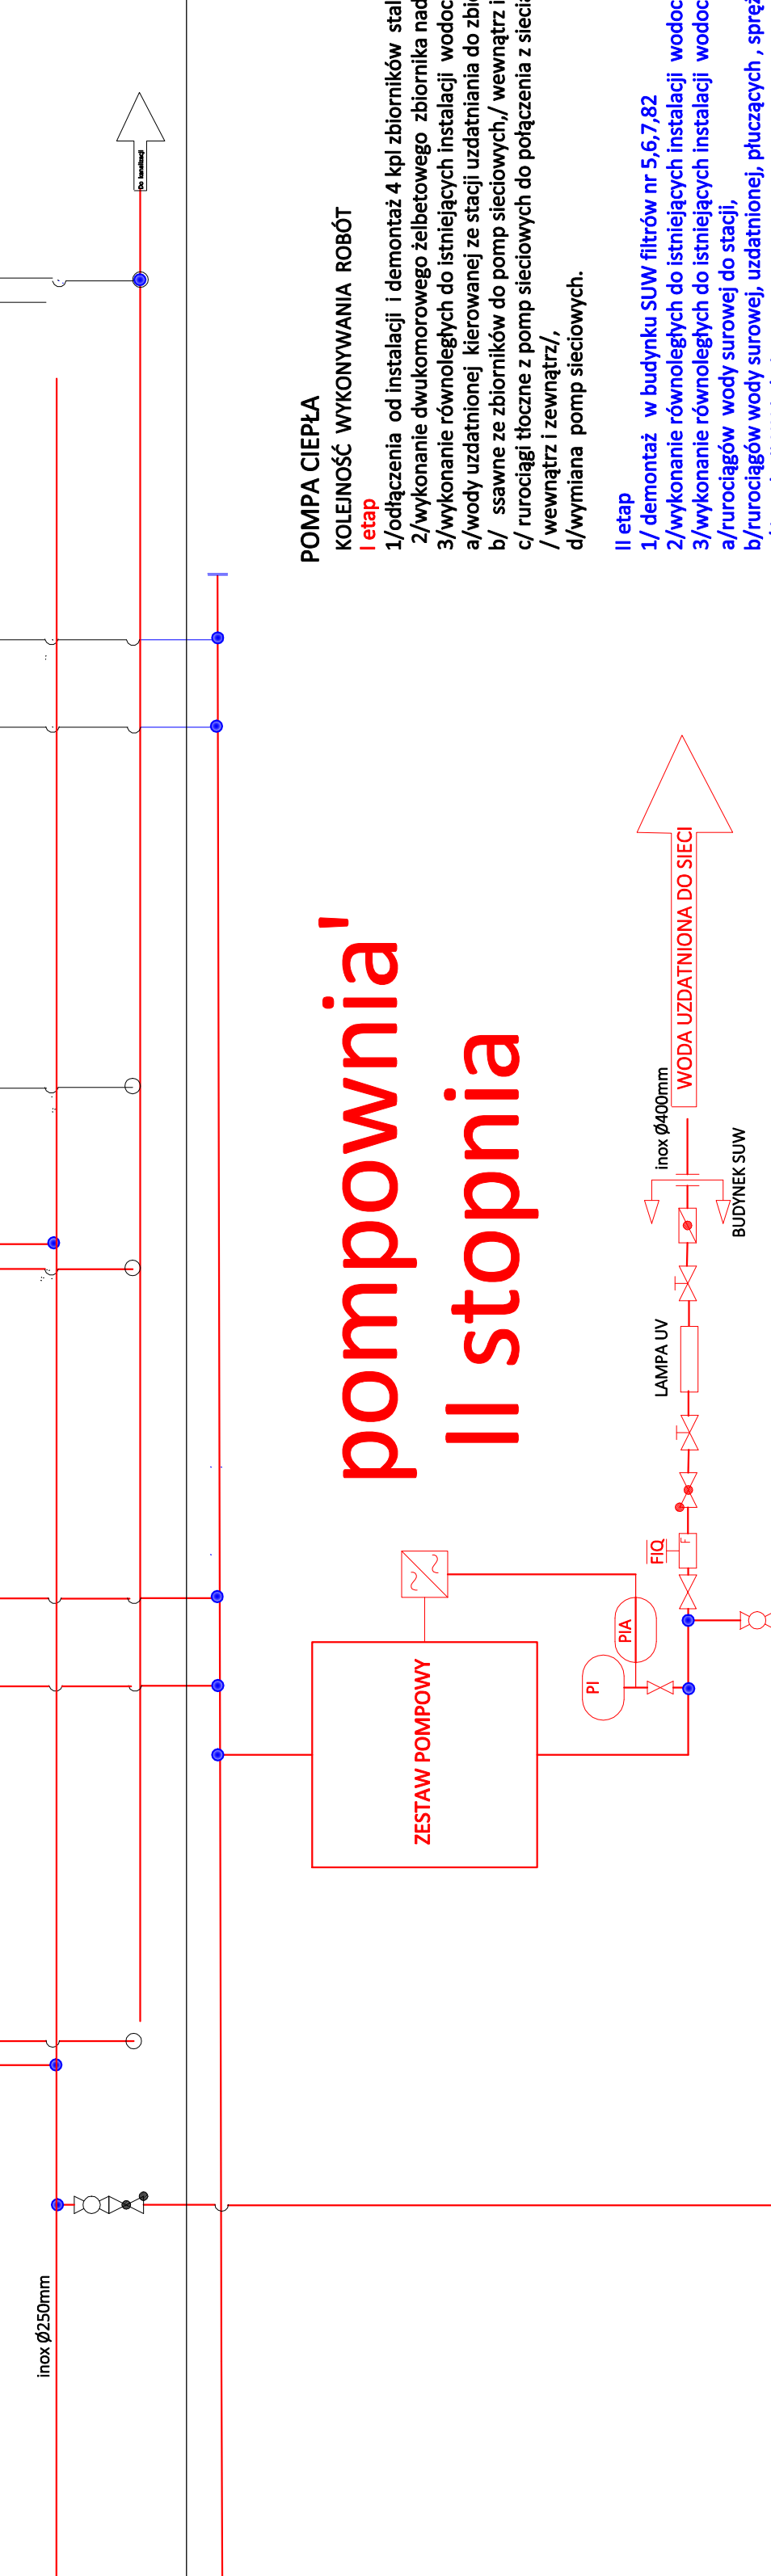
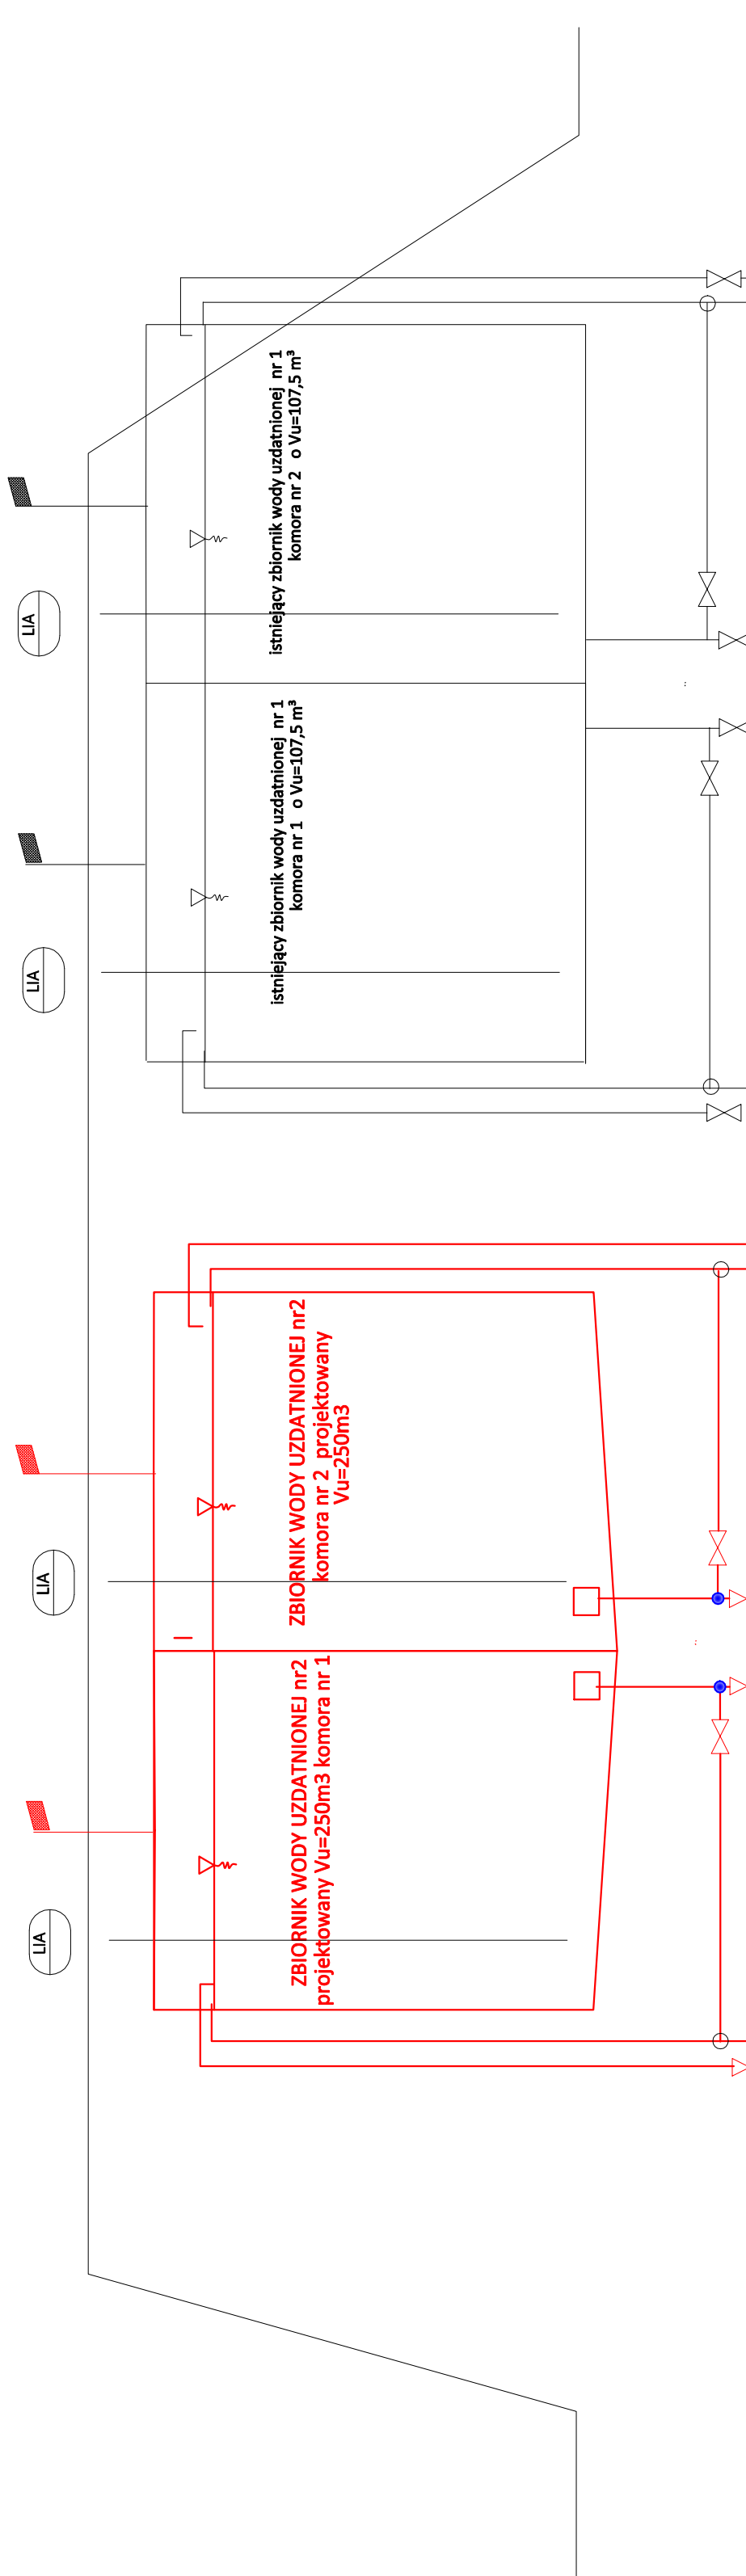


II etap

odmanganianie wody



budowa zbiornika retencyjnego V=500m³

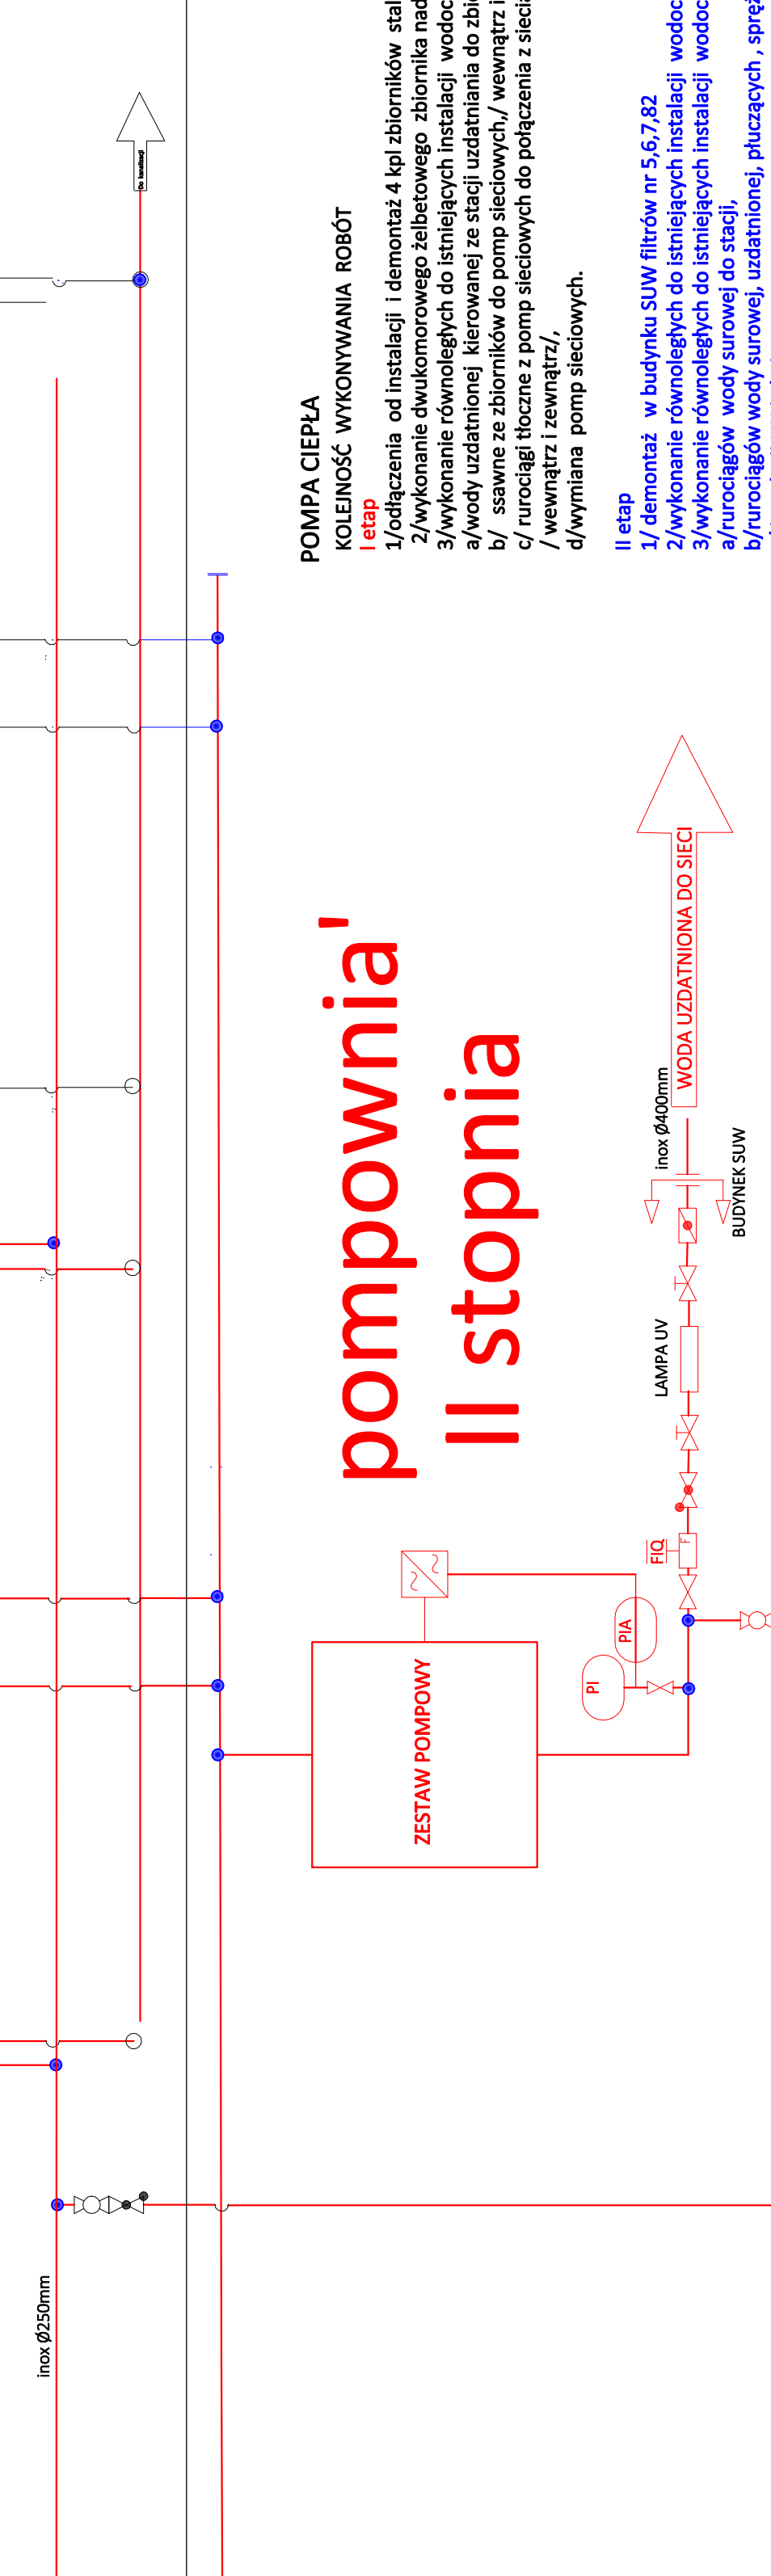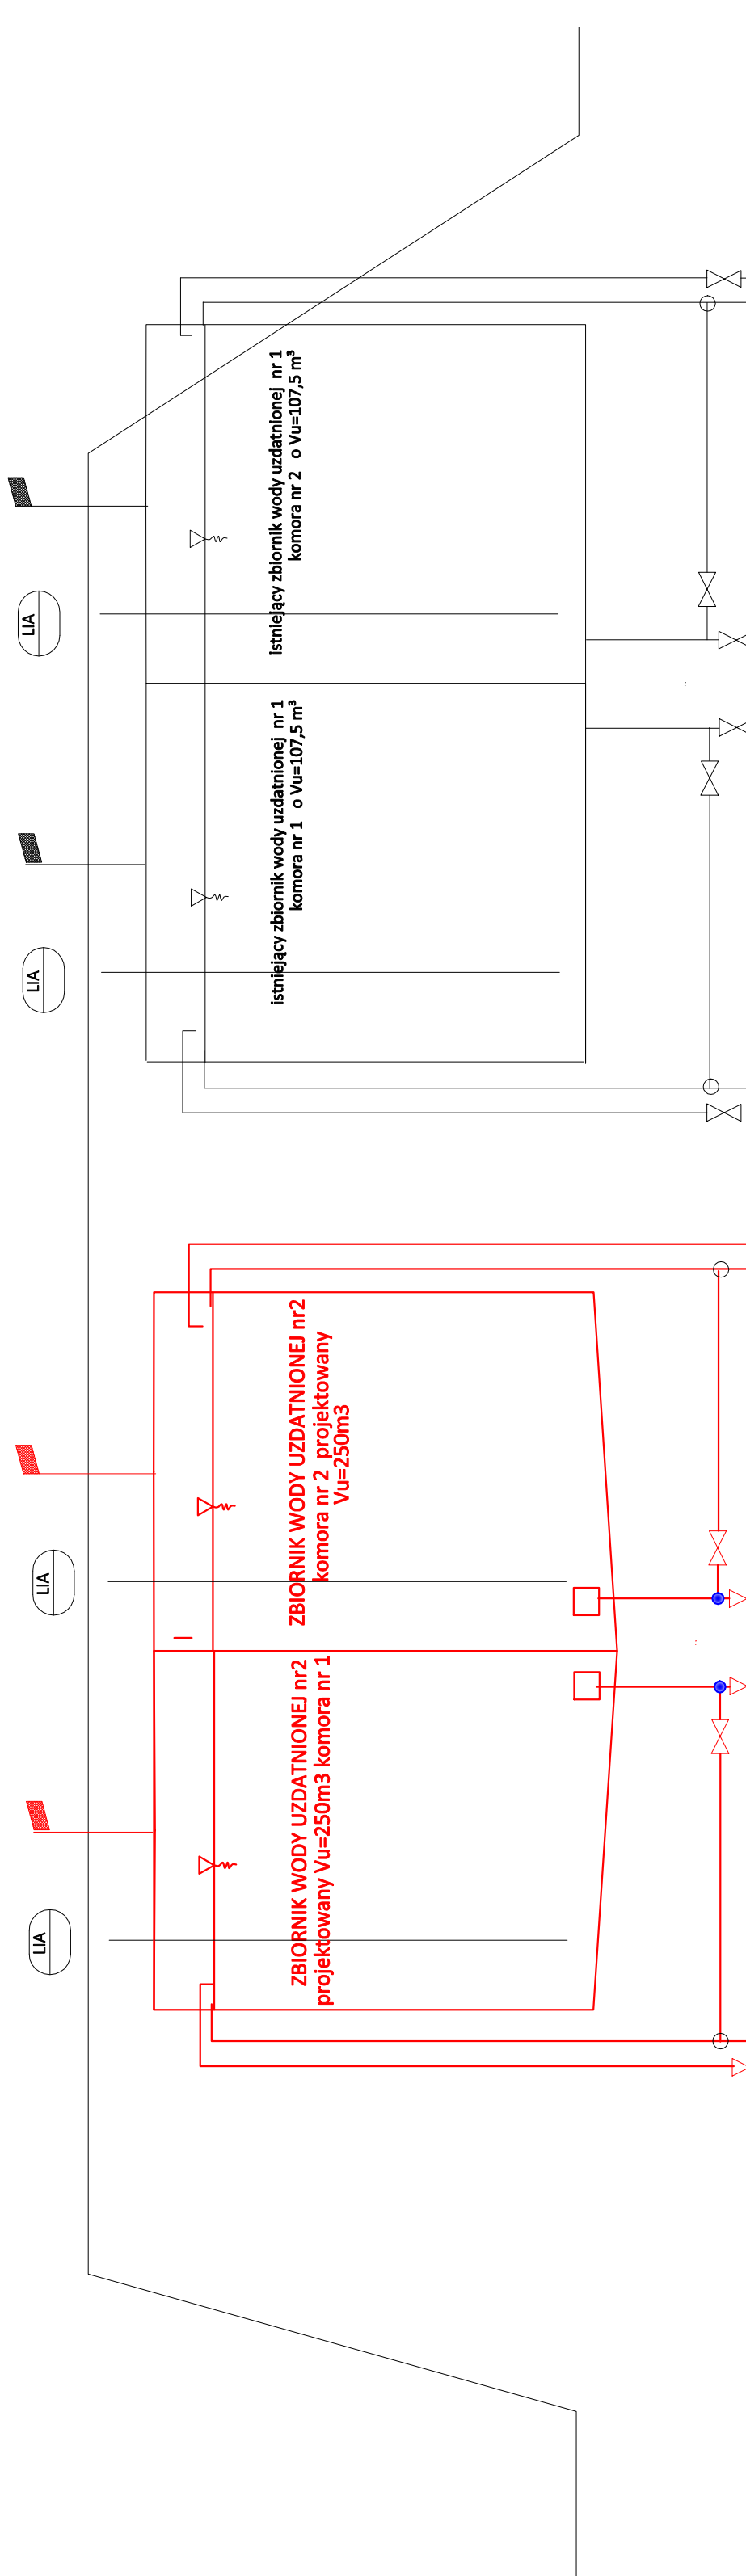

II etap

odmanganianie wody



pompownia'
II stopnia

ZESTAW POMPOWY

POMPA PŁUCZAWA

DMUCHAWA

POMPA PŁUCZAWA

DMUCHAWA

POMPA PŁUCZAWA

DMUCHAWA

POMPA PŁUCZAWA

DMUCHAWA

POMPA PŁUCZAWA

DMUCHAWA

POMPA PŁUCZAWA

POMPA CIEPŁA

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

I etap

II etap

III etap

IV etap

V etap

VI etap

VII etap

VIII etap

IX etap

X etap

XI etap

XII etap

XIII etap

XIV etap

XV etap

XVI etap

inwestor

zadanie

projektant

lokalizacja

nazwa rysunku

rys.

ECOPOSAN Monika Jaros Hadam 21-500 Biała Podlaska ul.Łomaska 9
ETAP II przebudowy stacji uzdatniania wody 20k przy ul. Wodociągowej w Parczewie
Parczew dołaska nr 4, przy ul. Wodociągowej
schemat stacji uzdatniania wody
projektant/sprawdzący
mgr inż. Monika Jaros Hadam
mgr inż. Michał Jaros Hadam
data:
12.2023r
12.2023r
skala:
