

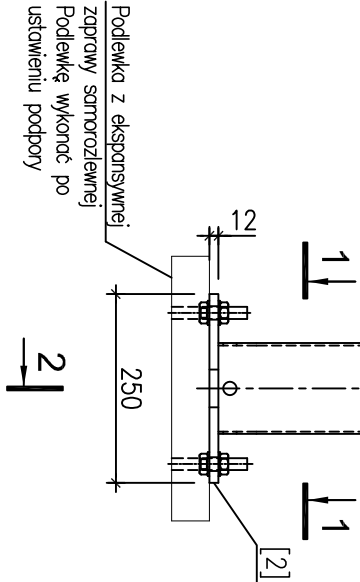


2-2


A diagram showing a horizontal line representing a surface. A vertical arrow points downwards from the center of the line, with the number '2' placed to its left.

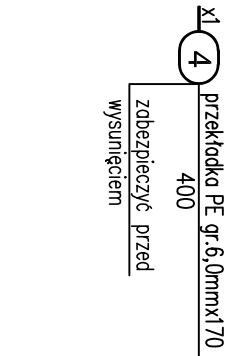

Podlewka z ekspansywną
zaprawą samorozlewną
Podlewkę wykonać po
ustawieniu podpory



1:2



<u>UWAGA:</u> 1. Podpory ustawić w miejscu istniejących konstrukcji. *) - dopasować do istn. instalacji. zakres średnic DN200 - DN350 **) - zweryfikować na budowie

STAL nierdzewna - 1.4301

1. JEŻELI NIE OZNACZONO INACZEJ, SPÓINY PACHWINOWE WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE $\alpha=0.7g$ – GDZIE g GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
2. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIIONEJ C

ZAKŁAD WODOCIĄGOW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRĄGOWIE
05. Mazurskie 1A; 11-700 Mrągowo
T.: +4889 742 6111; F.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl

WYT-PLAN

DLA MIASTA MRĄGOWO - ETAP III

NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO		TYTUŁ PRACOWNIKA	
STACJA UZDATNIANIA WODY		REMONT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLAN	
05. Mazurskie 1A: 11-700 Mragowo		HALA FILTRÓW	
Dz. Nr 42/11;		Podpora instalacyjna - P2;	
GŁÓWNY PROJEKTANT		Typ: N	DATA
Tomasz WŁODARCZYK		MAZ/0218/PODS/07	I 2024
PROJEKOWAŁ - KONSTRUKCYJNO-BUDOWLAN		Typ: N	DATA
Sławomir SZARLEJA		W0 - 224/02	I 2024
SPRAWDZIŁ - KONSTRUKCYJNO-BUDOWLAN		Typ: N	DATA
Michał DEBKOWSKI		MAZ/0274/PMOK/12	I 2024
Faza:		Wersja:	Termin:
PR		A-3	01
K		1:10	---
Skala:		Zastąpienie wersji:	Data:
			I 2024
Nr rysunku:		Nr zespołu:	
W311/		K.05-13	-