

Teren 1


Lista oprav

Φ_{razem}	P_{razem}	Skuteczność świetlna
441914 lm	3978.0 W	111.1 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
6	ES-SYSTEM		PARABEL 610.LED 740 57100lm CLEAR 30° 495W IP65	490.0 W	50197 lm	102.4 lm/W
2	ES-SYSTEM		SPRINTER MINI.LED 740 VWD 2350lm 18W IP66	18.0 W	2350 lm	130.5 lm/W
3	ES-SYSTEM		SPRINTER MINI.LED 740 VWD 4700lm 36W IP66	36.0 W	4700 lm	130.5 lm/W
6	Performance in Lighting	3112390	GUELL 2 A40/W 149W 840 GR-94	149.0 W	20322 lm	136.4 lm/W

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Obiekty obliczeniowe

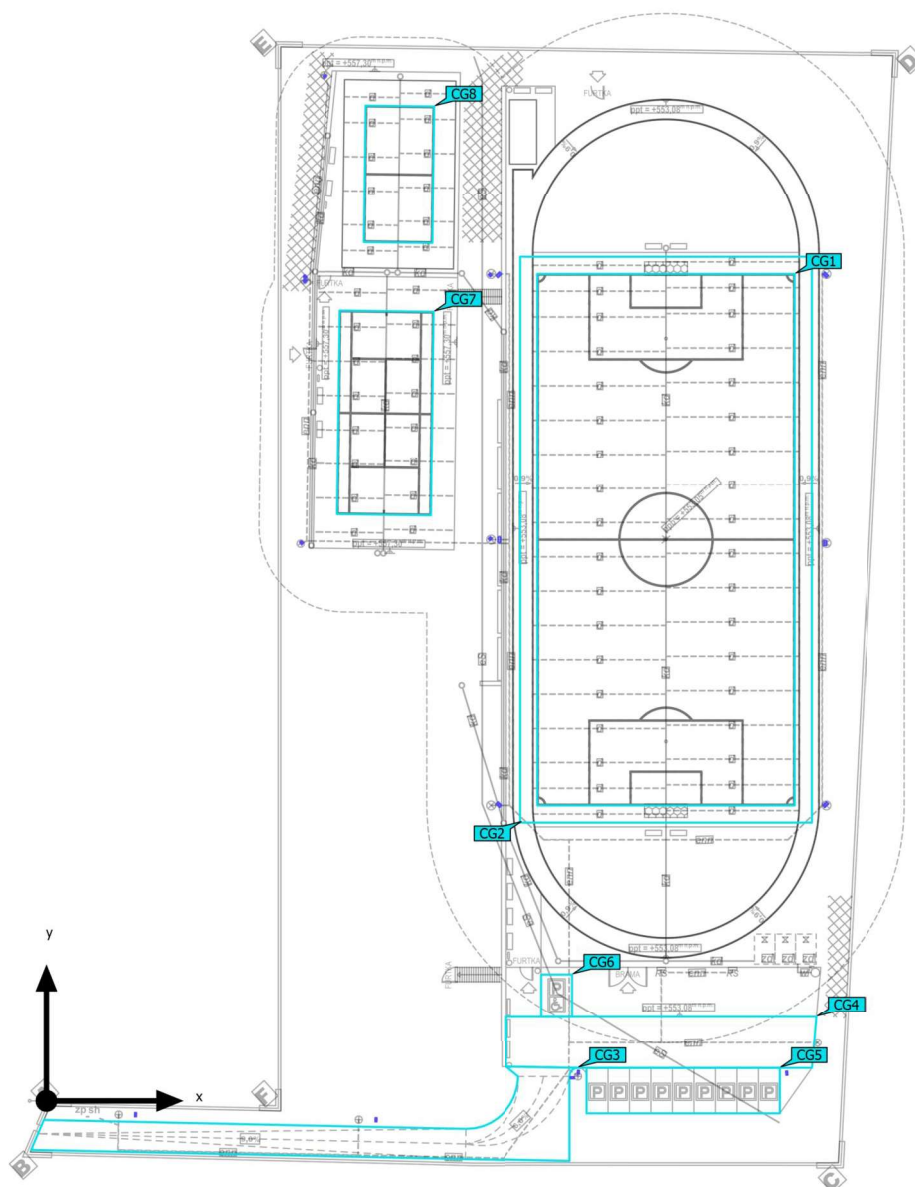

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Obiekty obliczeniowe


Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Boisko (PA) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	76.2 lx	54.2 lx	131 lx	0.71	0.41	CG1
Boisko (TA) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	75.7 lx	47.5 lx	128 lx	0.63	0.37	CG2
Droga 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	13.8 lx	3.73 lx	44.1 lx	0.27	0.085	CG3
Droga 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	14.1 lx	5.31 lx	45.0 lx	0.38	0.12	CG4
Parking Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	5.42 lx	1.34 lx	25.6 lx	0.25	0.052	CG5
Parking dla niepełnosprawnych Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	6.48 lx	3.86 lx	10.1 lx	0.60	0.38	CG6
Boisko - kort tenisowy Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	46.2 lx	30.1 lx	93.2 lx	0.65	0.32	CG7
Boisko - Siatkówka plażowa Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	35.4 lx	21.4 lx	70.5 lx	0.60	0.30	CG8

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Boisko (PA)

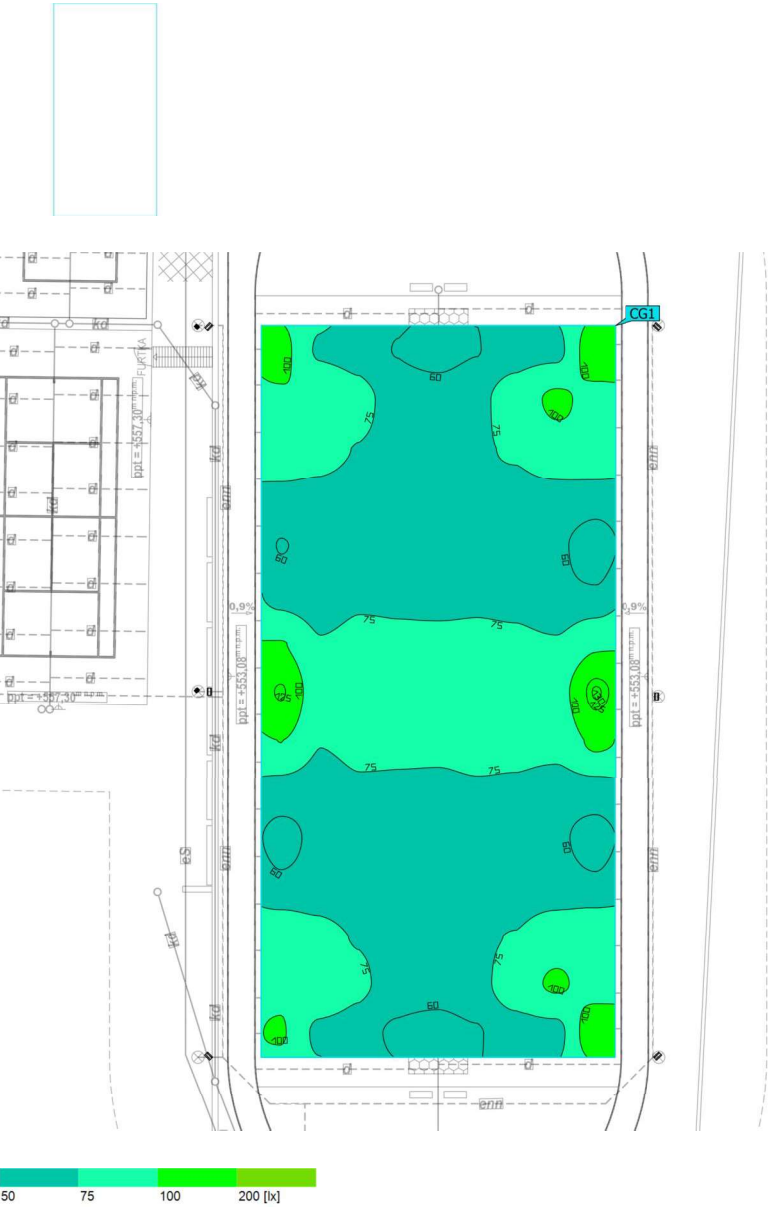


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Boisko (PA)	76.2 lx	54.2 lx	131 lx	0.71	0.41	CG1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Projekt nie jest ofertą w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki są przybliżone i mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków w jakich zainstalowano oprawy.

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Boisko (TA)

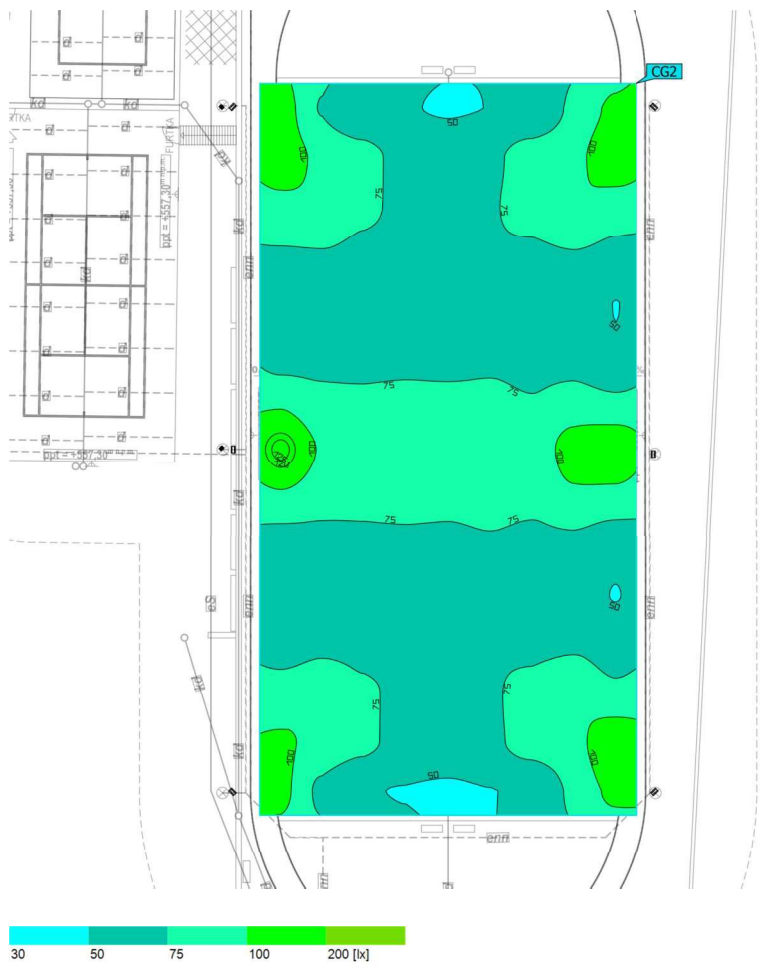


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Boisko (TA)	75.7 lx	47.5 lx	128 lx	0.63	0.37	CG2
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Projekt nie jest ofertą w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki są przybliżone i mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków w jakich zainstalowano oprawy.

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Droga 1

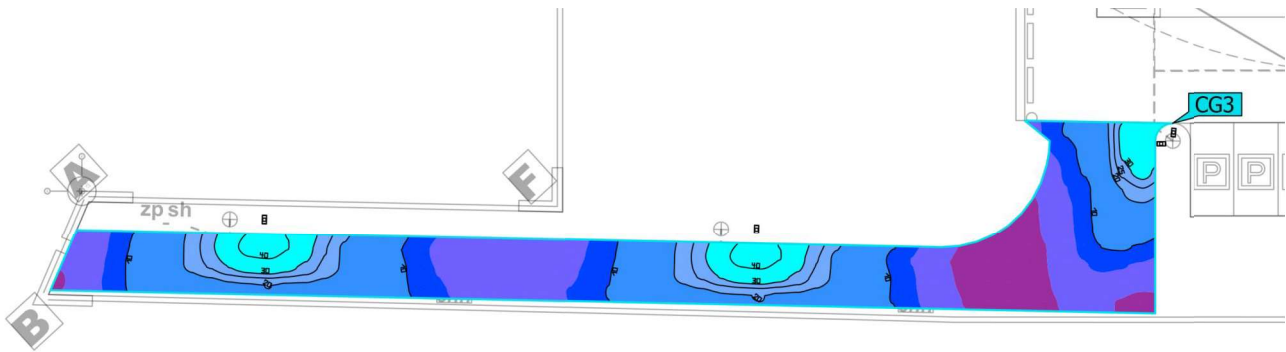


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Droga 1	13.8 lx	3.73 lx	44.1 lx	0.27	0.085	CG3
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Droga 2


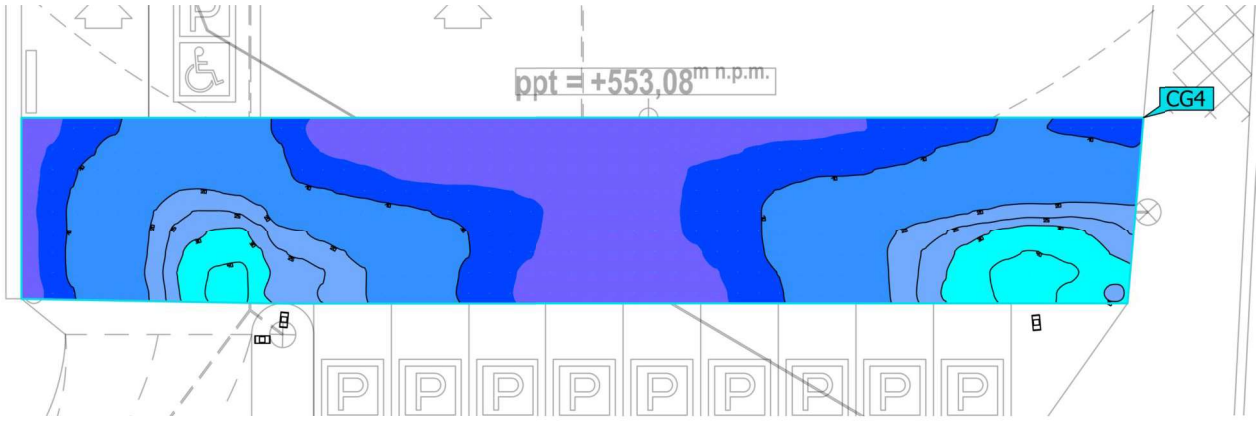


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Droga 2	14.1 lx	5.31 lx	45.0 lx	0.38	0.12	CG4
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Parking

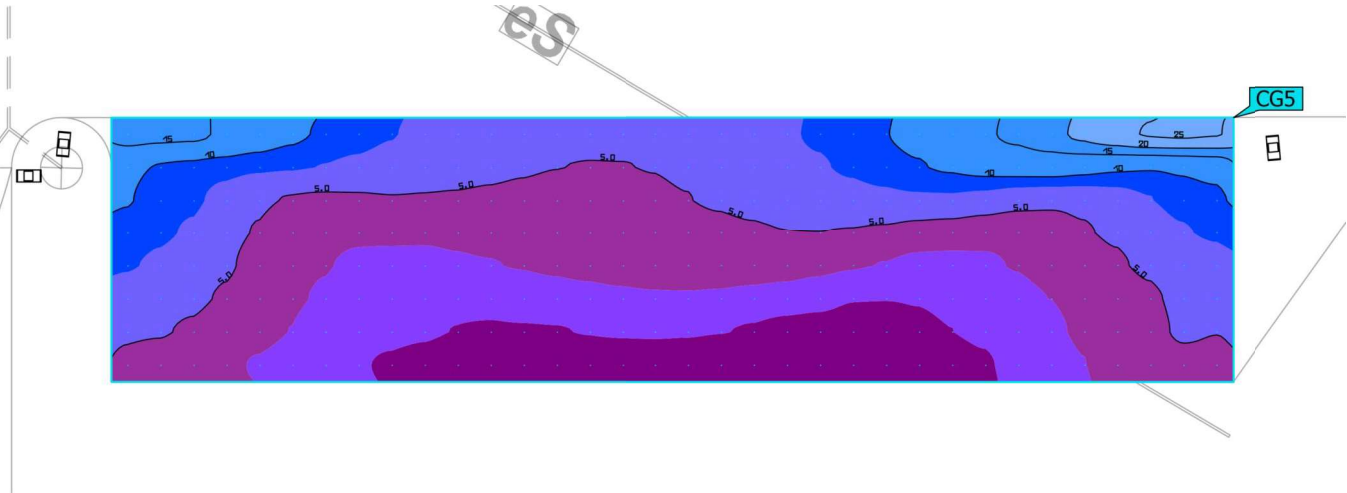


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Parking	5.42 lx	1.34 lx	25.6 lx	0.25	0.052	CG5
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Parking dla niepełnosprawnych


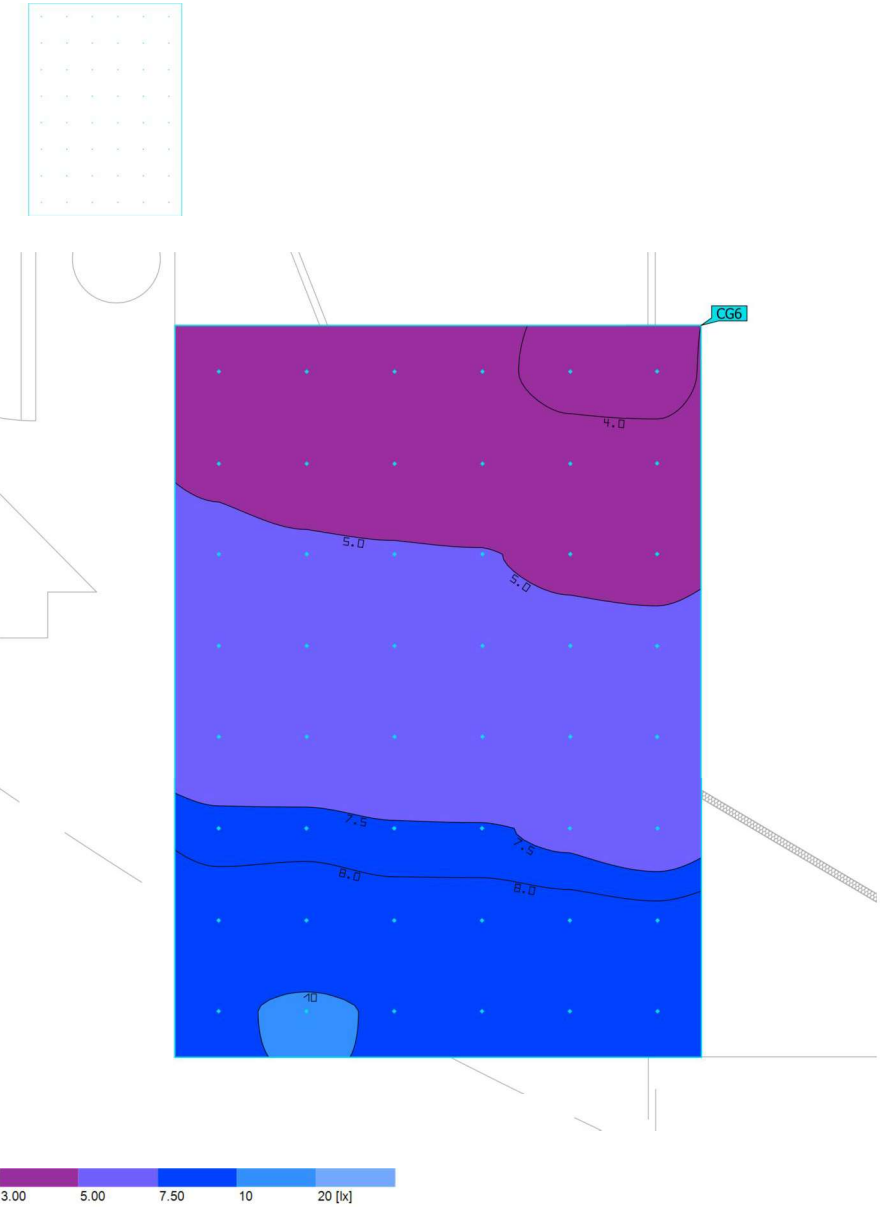


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Parking dla niepełnosprawnych Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	6.48 lx	3.86 lx	10.1 lx	0.60	0.38	CG6

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Boisko - kort tenisowy

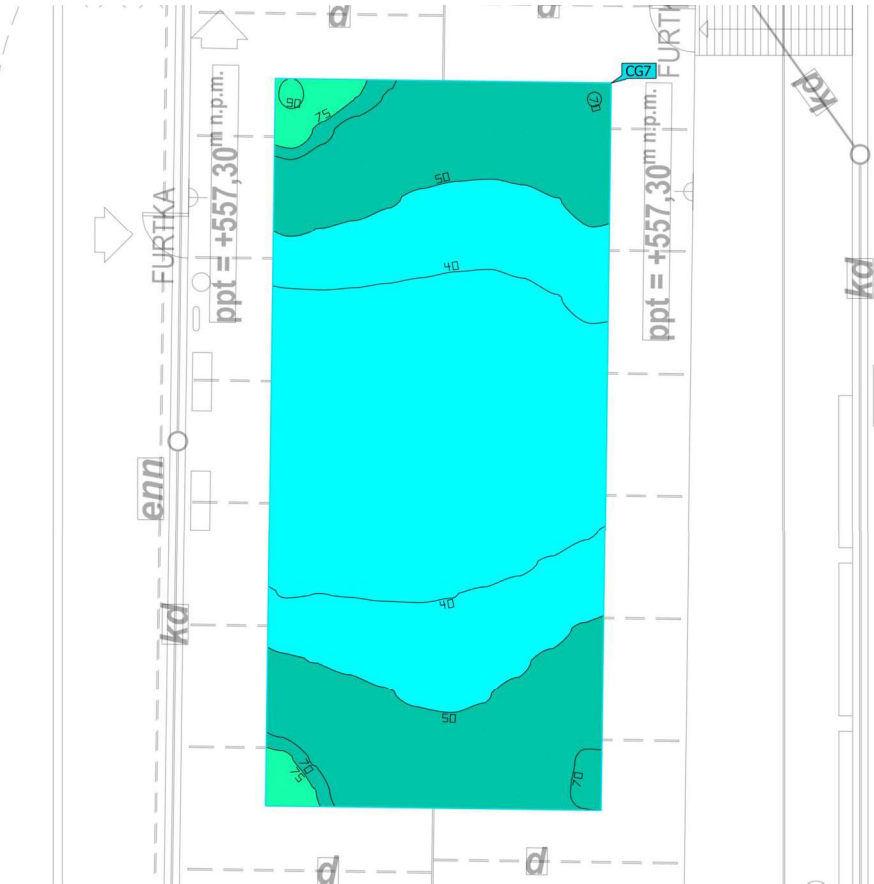


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Boisko - kort tenisowy Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	46.2 lx	30.1 lx	93.2 lx	0.65	0.32	CG7

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Oświetlenie podstawowe)

Boisko - Siatkówka plażowa

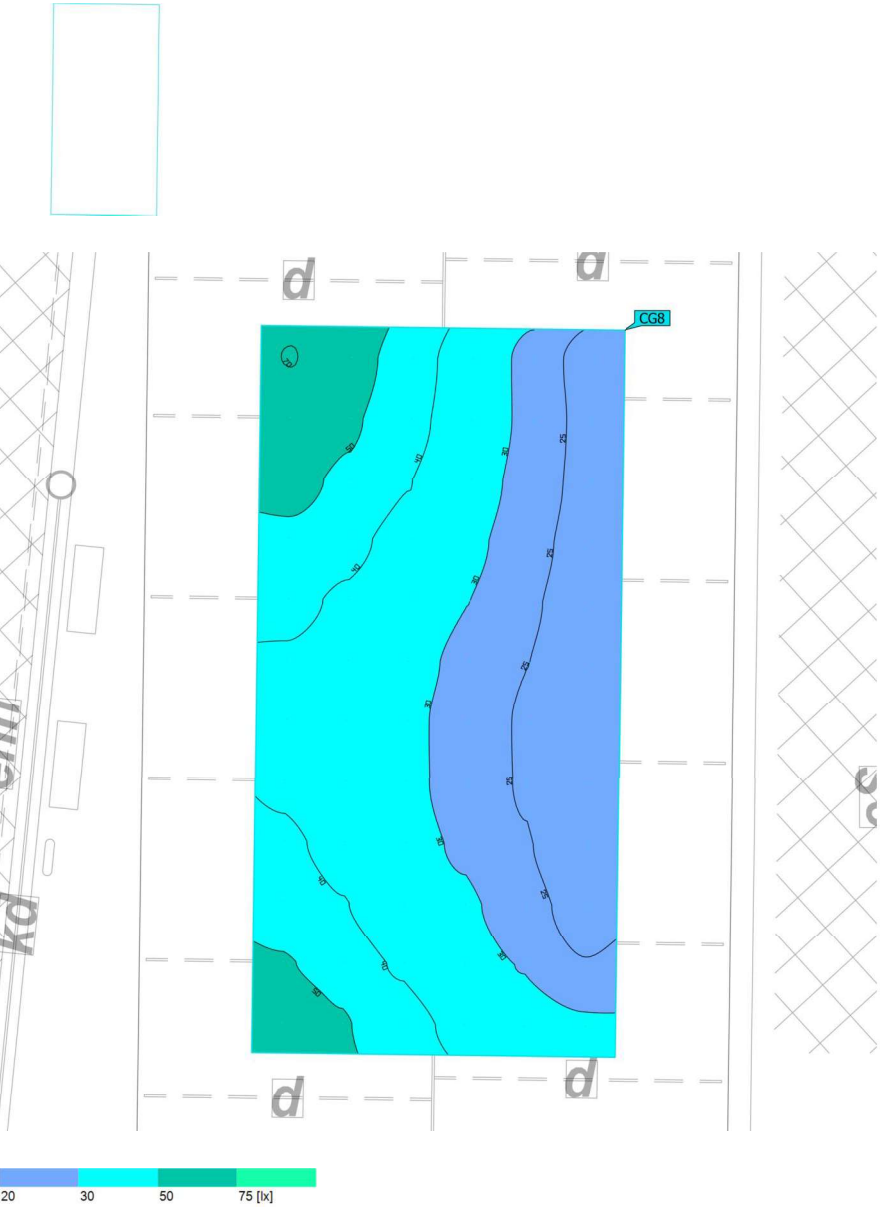

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Boisko - Siatkówka plażowa Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	35.4 lx	21.4 lx	70.5 lx	0.60	0.30	CG8

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))