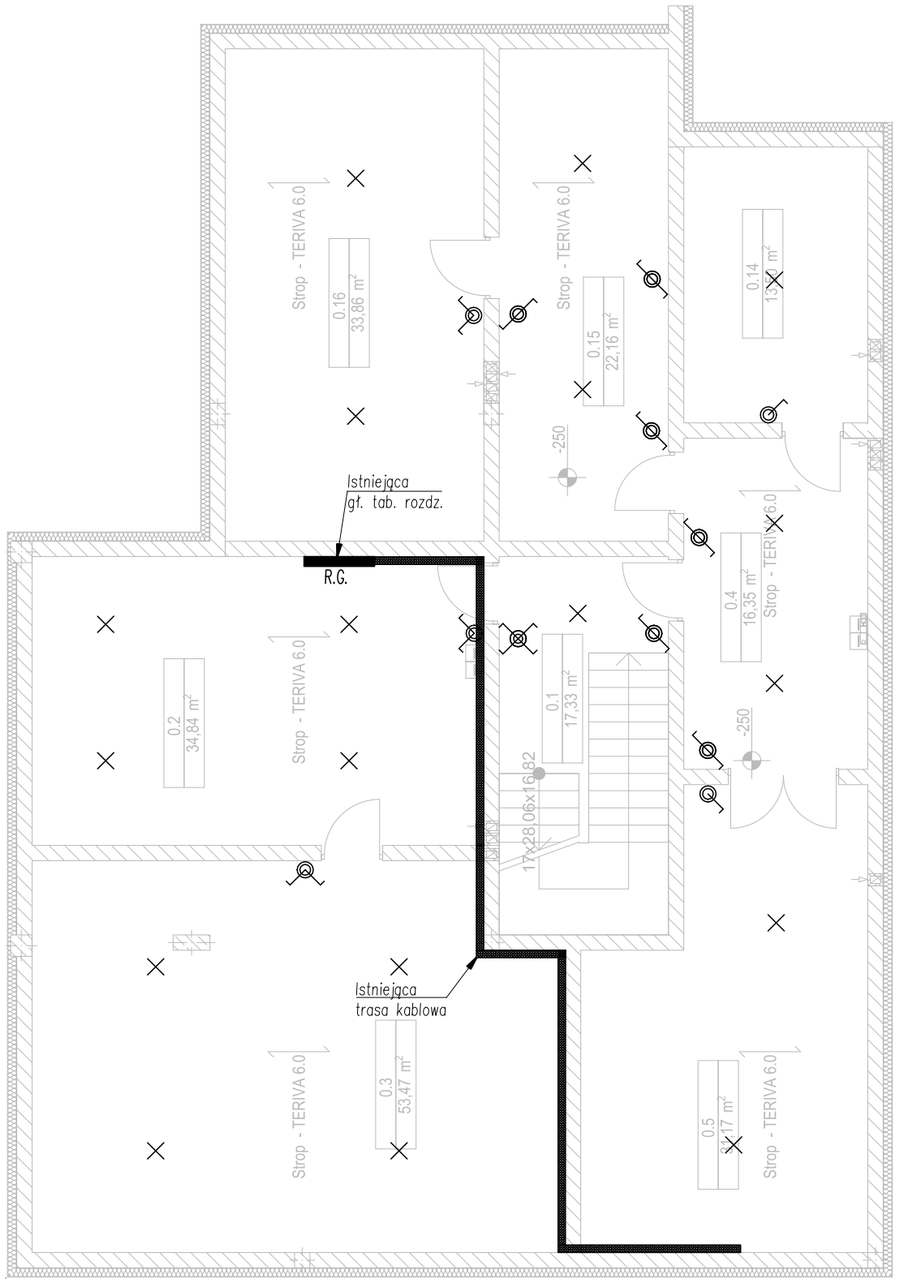


LEGENDA:

- wypust kablowy pod łącznik oświetlenia poj., IP44
- wypust kablowy pod łącznik schodowy, IP44
- wypust kablowy pod łącznik krzyżowy, IP44
- wypust kablowy pod łącznik grupowy, IP44
- wypust kablowy pod oprawę oświetl.
- R.G. – istniejąca główna tablica rozdzielcza

UWAGA:

1. Lokalizacje planowanych komponentów instalacji elektrycznej zostały przedstawione graficznie na rysunkach przedłożonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego oraz w formie pisemnej opisu niniejszego opracowania. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować te lokalizacje oraz doprawdzić stan obecny instalacji do wstępnie planowanego (zgodnie z przedłożonym projektem wykonawczym), a także wykonać dodatkowy zakres prac branżowych, planowanych, ustalonych w porozumieniu z Inwestorem. Zakres dodatkowych, planowanych prac branży elektrycznej (poza zakresem przedłożonego PW) należy wykonać zgodnie z opisem i rysunkami zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Wega–Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42–224 Częstochowa
tel. 604956301, 602245052

OBIEKT: Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, ul. Wyszyńskiego 74/126, 42–202 Częstochowa

TEMAT: Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wraz z ujęciem robót koniecznych do wykonania w celu umożliwienia zakończenia budowy.

| | | |
|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Adam Panicz<br>upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Tomasz Soluch<br>upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05 | |
| Opracował: | inż. Dominik Kluza | |
| 1:100 | Rys. 4 Inwentaryzacja instalacji oświetlenia – piwnica | 05.2025 |