


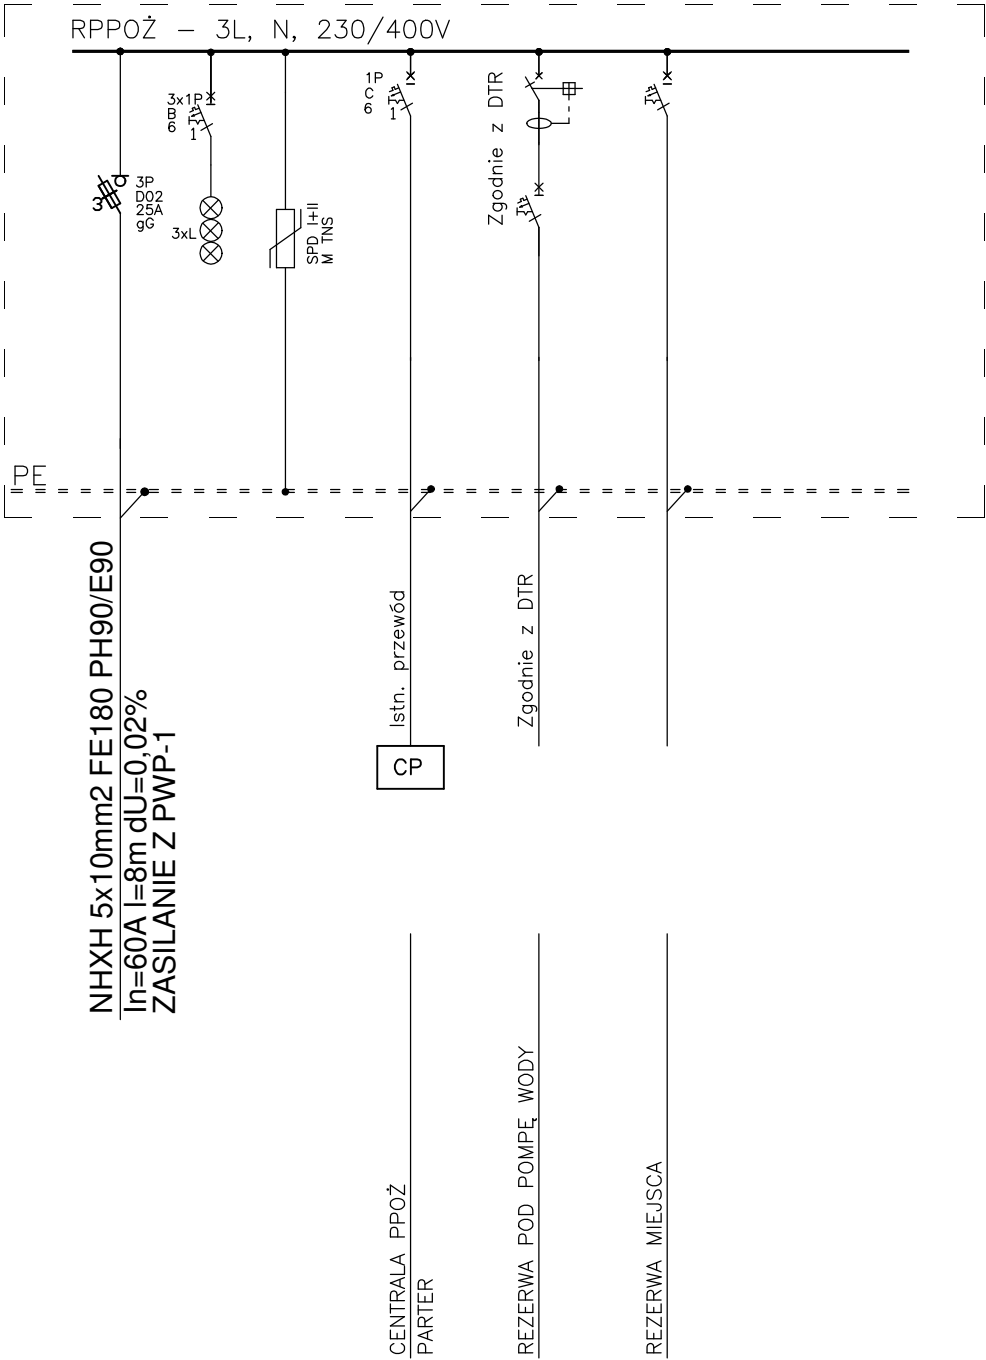


NHXH 5x10mm2 FE180 PH90/E90
In=60A l=8m dU=0,02%
ZASILANIE Z PWP-1

CENTRALA PPOŻ
PARTER

REZERWA POD POMPE WODY

REZERWA MIEJSCA

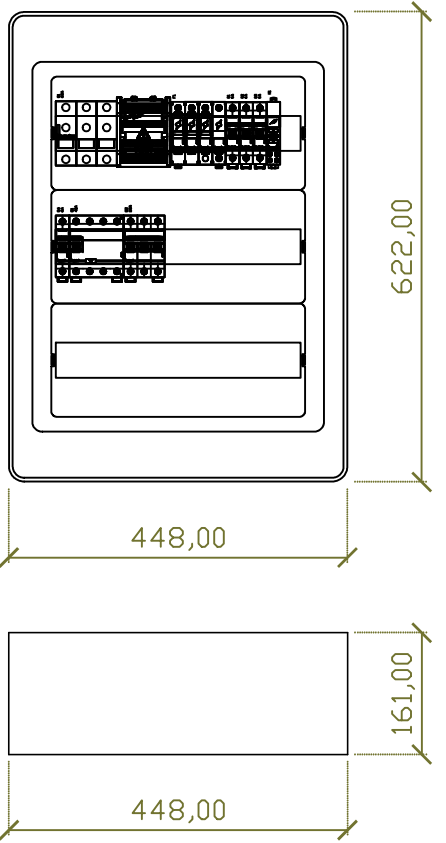

Rozdzielnica RPP0Z
3x18M
natynkowa, II klasa
IP65, IK09, RAL 7046
wymiary (SxWxG):
622x432x161mm

- UWAGA:
- rozdzielnicę wykonać jako natynkową z dwiema przezroczystymi zamykanymi na zamek, min. IP55, min. IK09
 - w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 20% miejsca, - fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie,
 - automatykę SZR oraz pomiar napięcia wykonać sprzed głównego wyłącznika prądu
 - odtworzyć wszystkie istniejące obwody elektryczne,
 - wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

przedmiot: SCHEMAT ROZDZIELNICY RPP0Z		branża: ELEKTR.
data: 12.03.2026 r.		skala: -----
adres budowy:	Etka, ul. Matekch 4; dz. nr geod. 391/2	
obiekt:	Budynek Sądu Rejonowego w Etce	
inst. elektryczne:	mgr inż. Maciej Jurowczyk Upewnienia budowlane do projektowania bez graniczeń w specjalności instalacje elektryczne nr PDL/0077/PWBE/16	podpis:
	 ABJ-PRO BIURO PROJEKTÓW ABJ-Pro Jarosław Kozłowski ul. Szosowa 6 15-407 Białystok	nr rys.: ESCH-4
WSZYSTKIE PRAWA ZASRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.		