

Oświetlenie terenu przy dworcu

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 27.01.2023
Edytor:




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oświetlenie terenu przy dworcu / Lista opraw

2 Ilość

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.061
URBINO LED ED 6500lm/740 O7 szary
Numer artykułu: 130222.5L041.061
Strumień świetlny (Oprawa): 6500 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6500 lm
Moc opraw: 53.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 100
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



3 Ilość

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L132.061
URBINO LED ED 4350lm/740 O7 szary II klasa
Numer artykułu: 130222.5L132.061
Strumień świetlny (Oprawa): 4350 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4350 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 100
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.061 URBINO LED ED 6500lm/740 O7 szary / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Wylot światła 1:

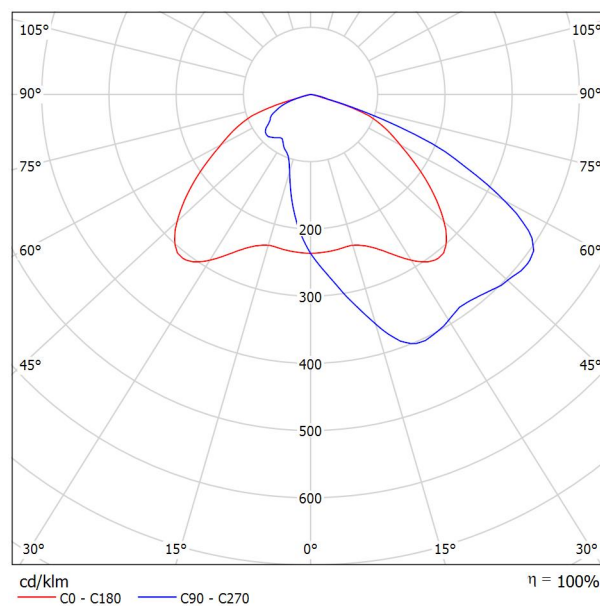

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**LUG LIGHT FACTORY 130222.5L132.061 URBINO LED ED 4350lm/740 O7 szary II
klasa / Karta danych oprawy**

Wylot światła 1:

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

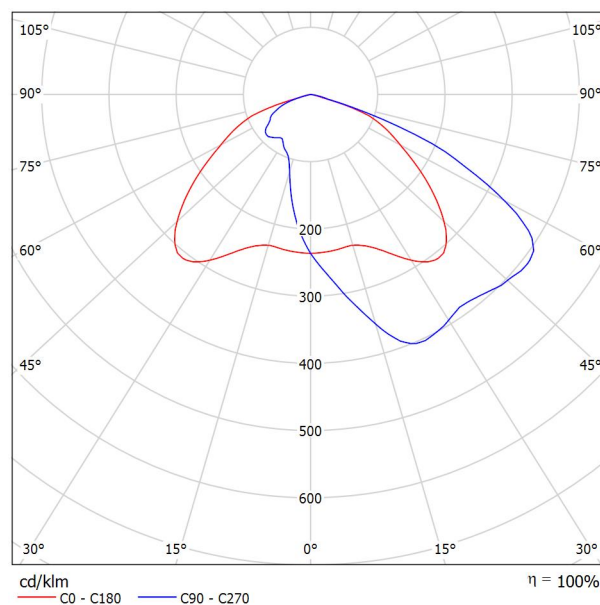


Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dworzec PZT / Wyjazd z placu / Izolinie (E, prostopadłe)

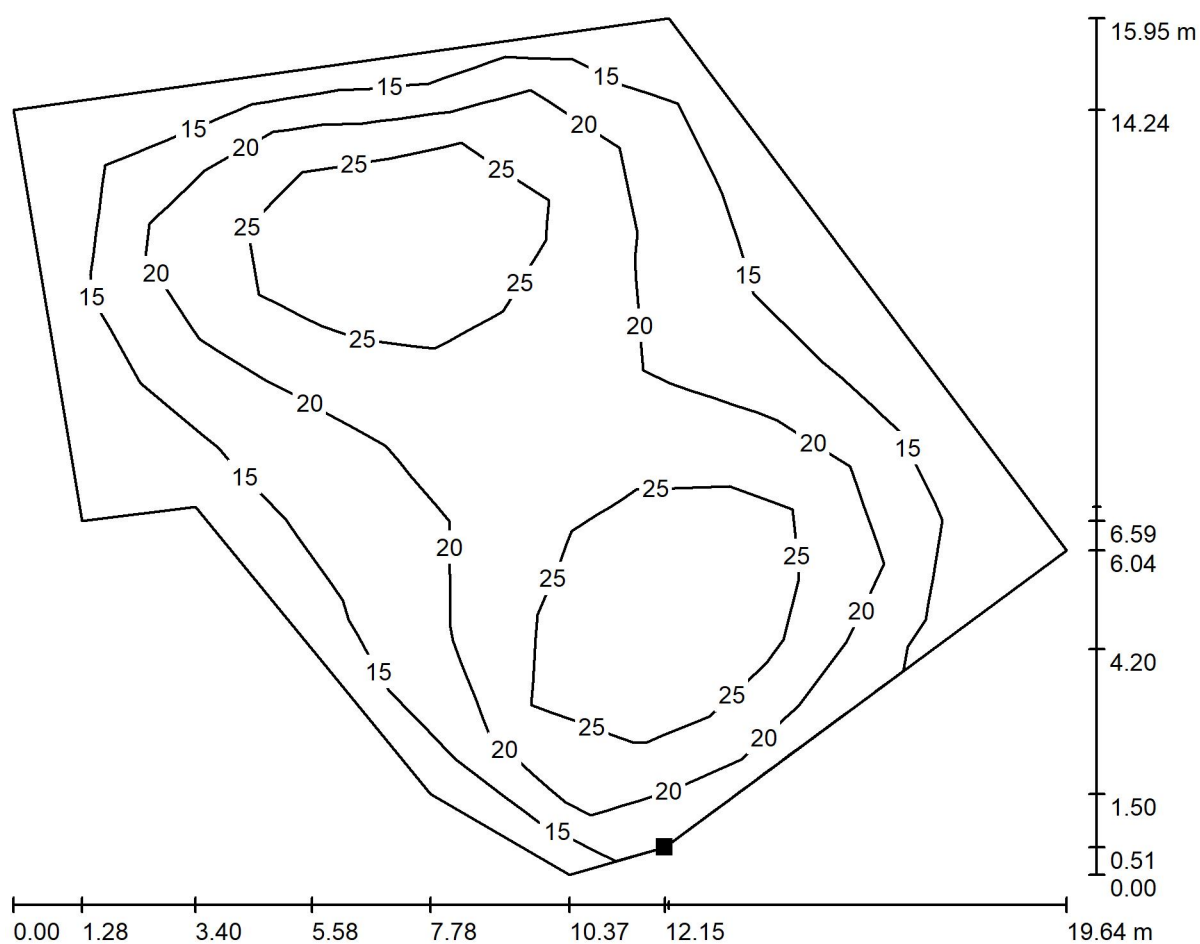

Wartości Lux, Skala 1 : 141

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-2.431 m, 2.112 m, 0.850 m)



Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
20

E_{min} [lx]
10

E_{max} [lx]
32


E_{min} / E_m
0.507

E_{min} / E_{max}
0.319




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dworzec PZT / Wjazd na plac / Izolinie (E, prostopadle)

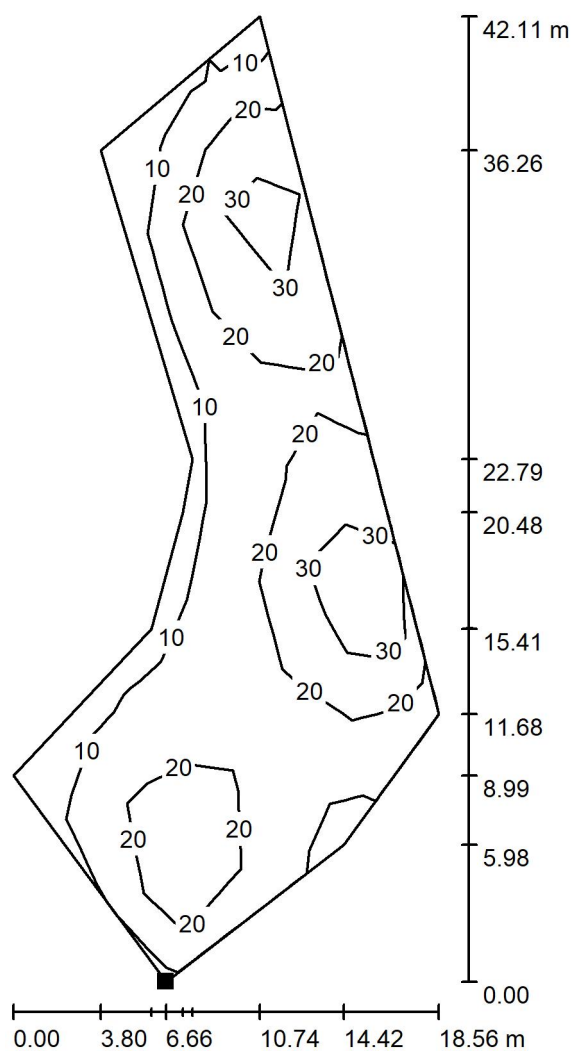

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(15.040 m, 15.124 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 330

Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
20

E_{min} [lx]
8.19

E_{max} [lx]
41

E_{min} / E_m
0.404

E_{min} / E_{max}
0.201