

Mława, 25 sierpnia 2026 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania znak WI.271.28.2026, na realizację zadania pn.: Budowa magazynu do realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława.

Zamawiający informuje, że w dniu **24.08.2026 r.** wpłynęły następujące pytania:

do zamówienia „**Budowa magazynu do realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława**”

1. Czy ze względu na występowanie gruntów nienośnych o znacznej miąższości i wysokim poziomie wody gruntowej zamawiający dopuszcza zmianę technologii posadowienie z bezpośredniego na pośredni np. pale?

Ad.1. Jest dopuszczalna zmiana technologii posadowienia np. na pale.

2. Czy zamawiający narzuca technologii wykonania wzmocnienia pod nawierzchnie drogowe i posadzkę?

Ad.2. Technologia wykonania wzmocnienia pod nawierzchnie drogowe oraz posadzkę nie jest narzucona.

3. Jakie obciążenia są przewidziane na posadzkę?

Ad.3. Na posadzkę przewidziano obciążenia lekkie magazyny: **5–10 kN/m²** (0,5–1,0 t/m²).

4. Proszę o potwierdzenie, iż po stronie wykonawcy jest wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej tylko w obrębie działki 628/1 (w przedmiarze robót br. sanitarnej określono wykonanie sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku i zestawem wodomierzowym oraz **przejściem przez rzekę Seracz projektowaną siecią**)


Ad.4. Po stronie wykonawcy jest wykonanie całej zaprojektowanej sieci.

7. Czy opracowanie oraz uzgodnienie projektu zjazdu, a także jego wykonanie jest po stronie wykonawcy (w przedmiarze określono przepust drogowy przez rzekę Seracz)?

Ad.7. Tak, jest po stronie wykonawcy.

8. Czy zamawiający posiada niezbędne zgody na wycinkę drzew?

Ad.8. Zgody na wycinkę drzewa są procedowane.

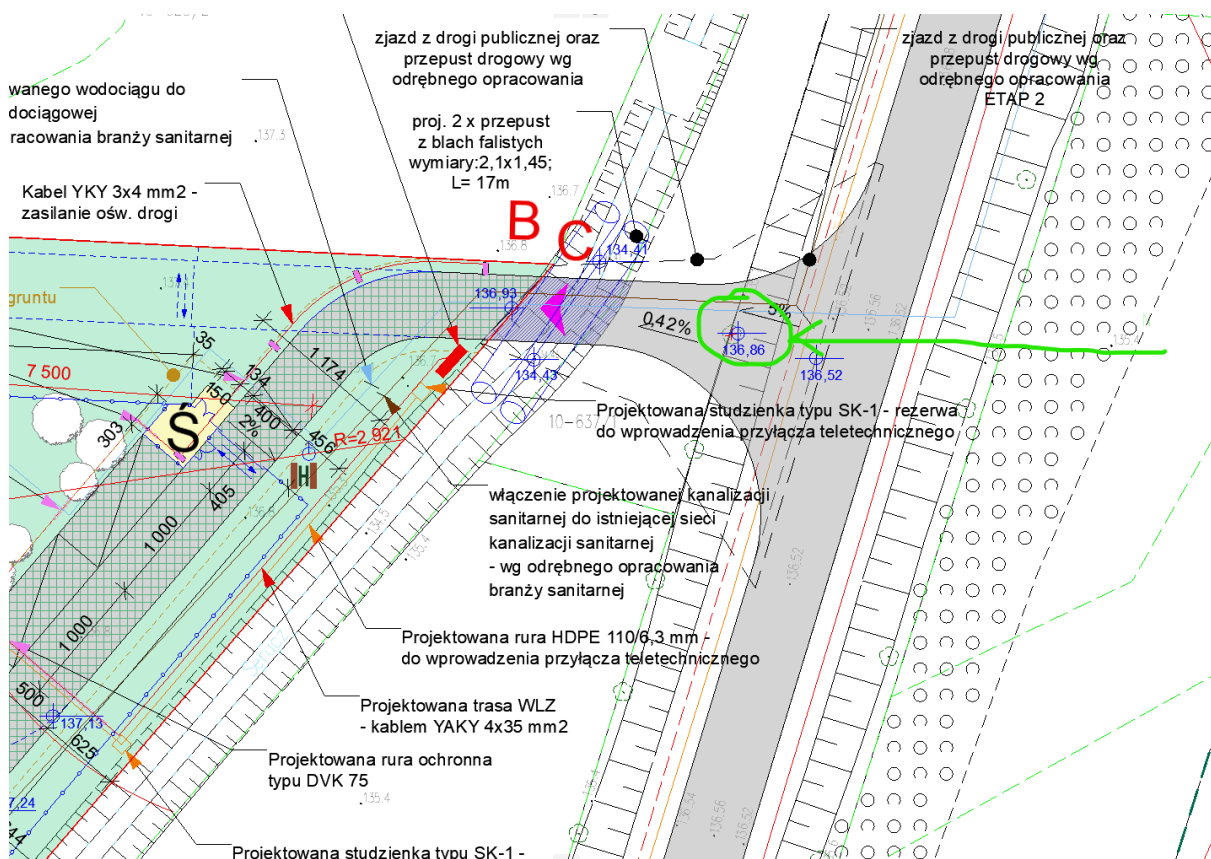

9. Czy jest narzucany rodzaj nasadzeń?

Ad.9. Tak, jest narzucony rodzaj nasadzeń – przyjęto buk kolumnowy pospolity.