


## ZAŁĄCZNIK 1




## ZAŁĄCZNIK 1

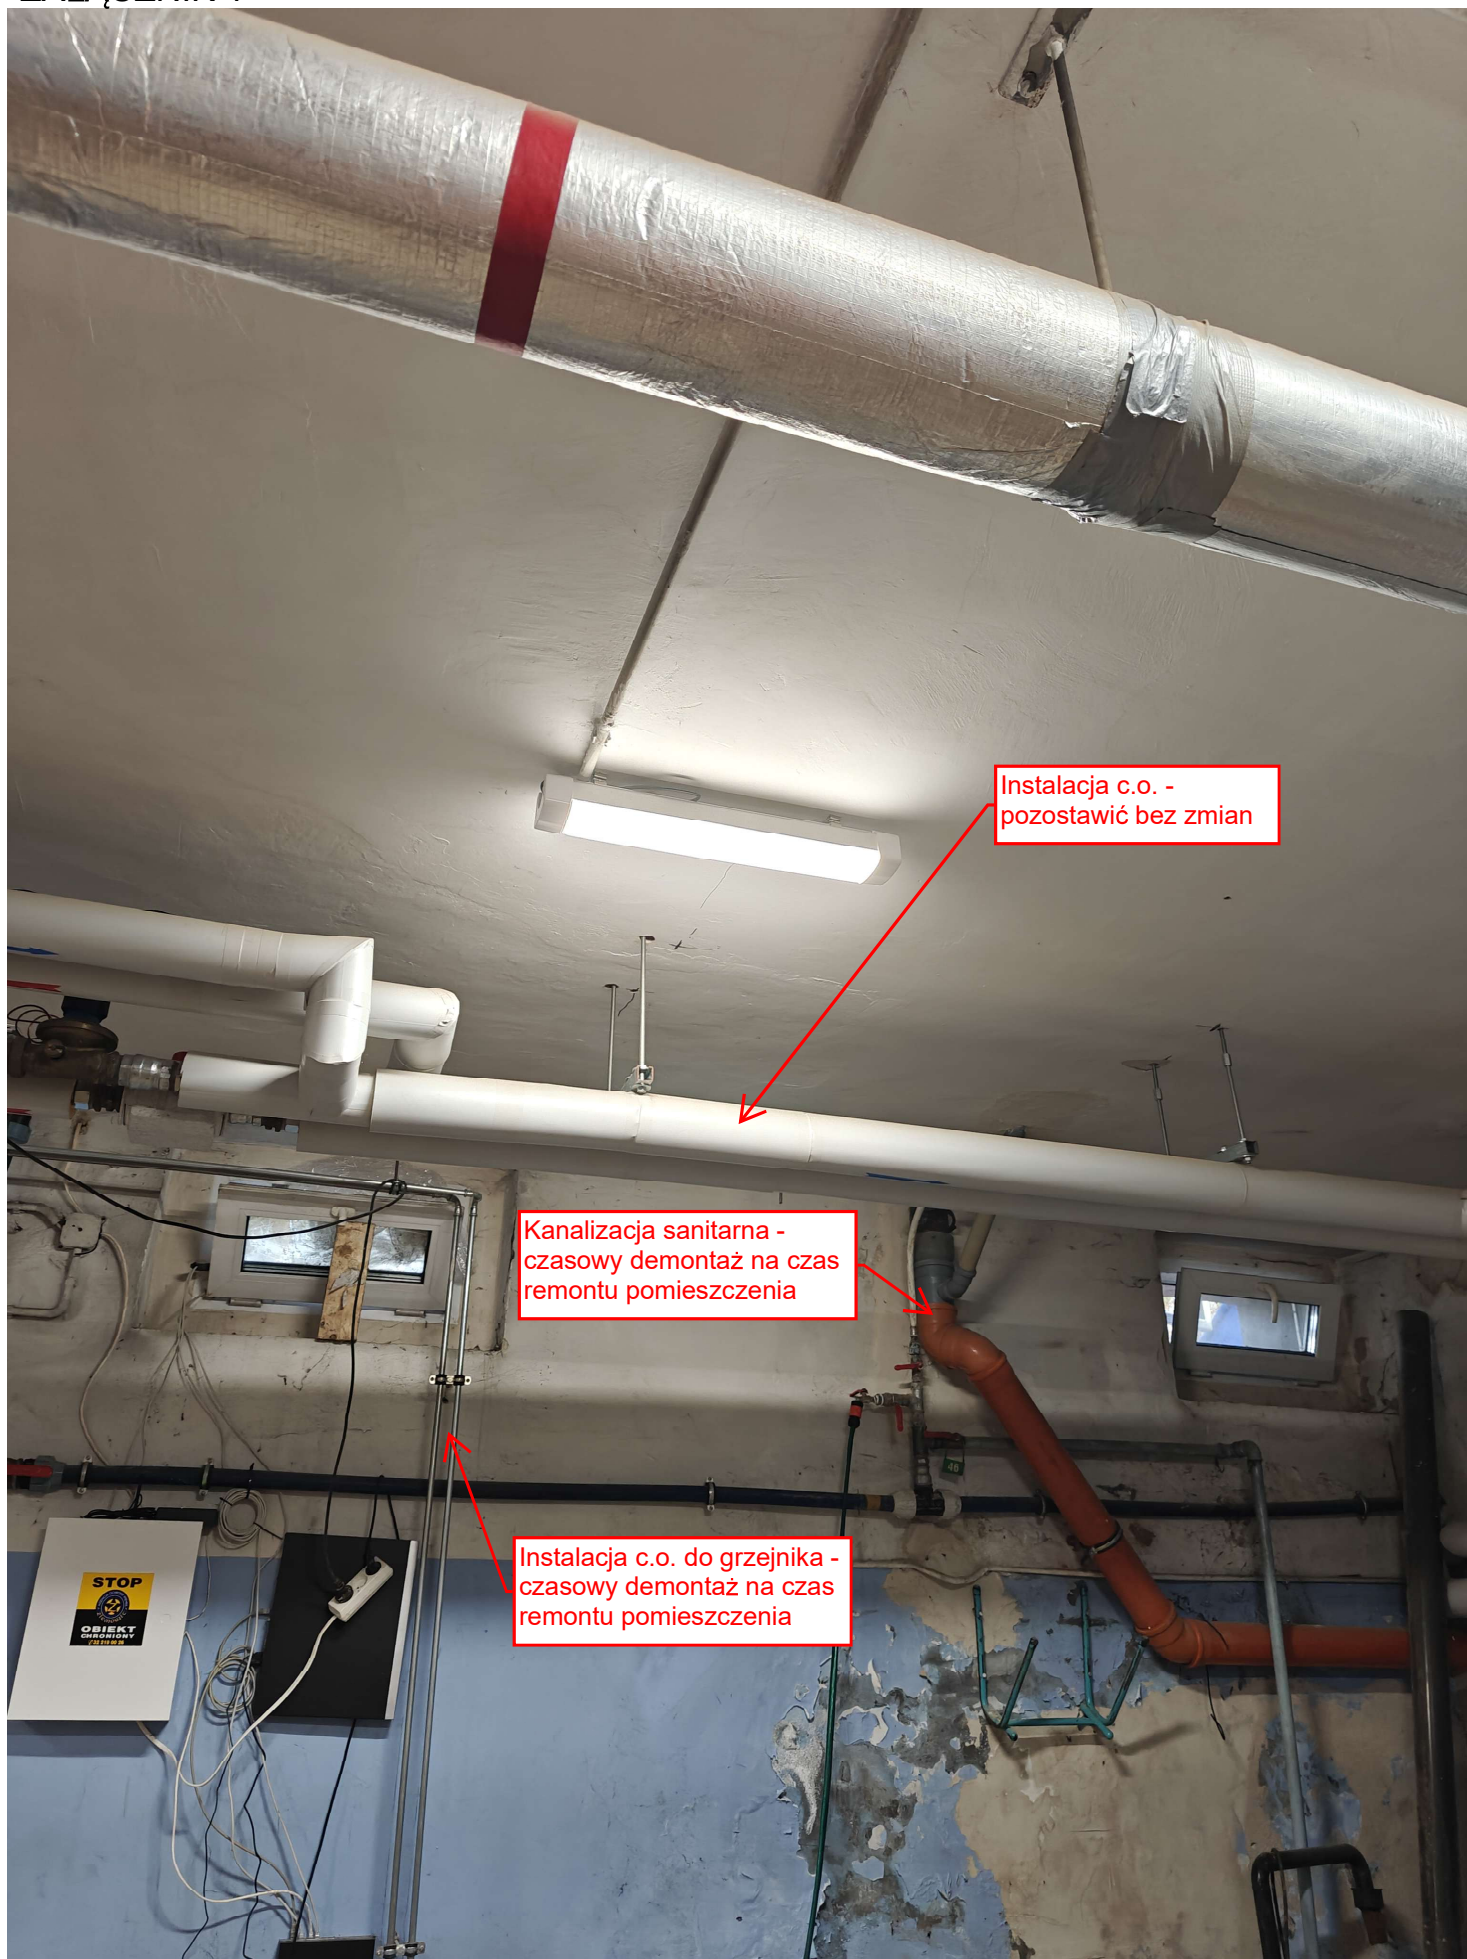

## ZAŁĄCZNIK 1



## ZAŁĄCZNIK 1

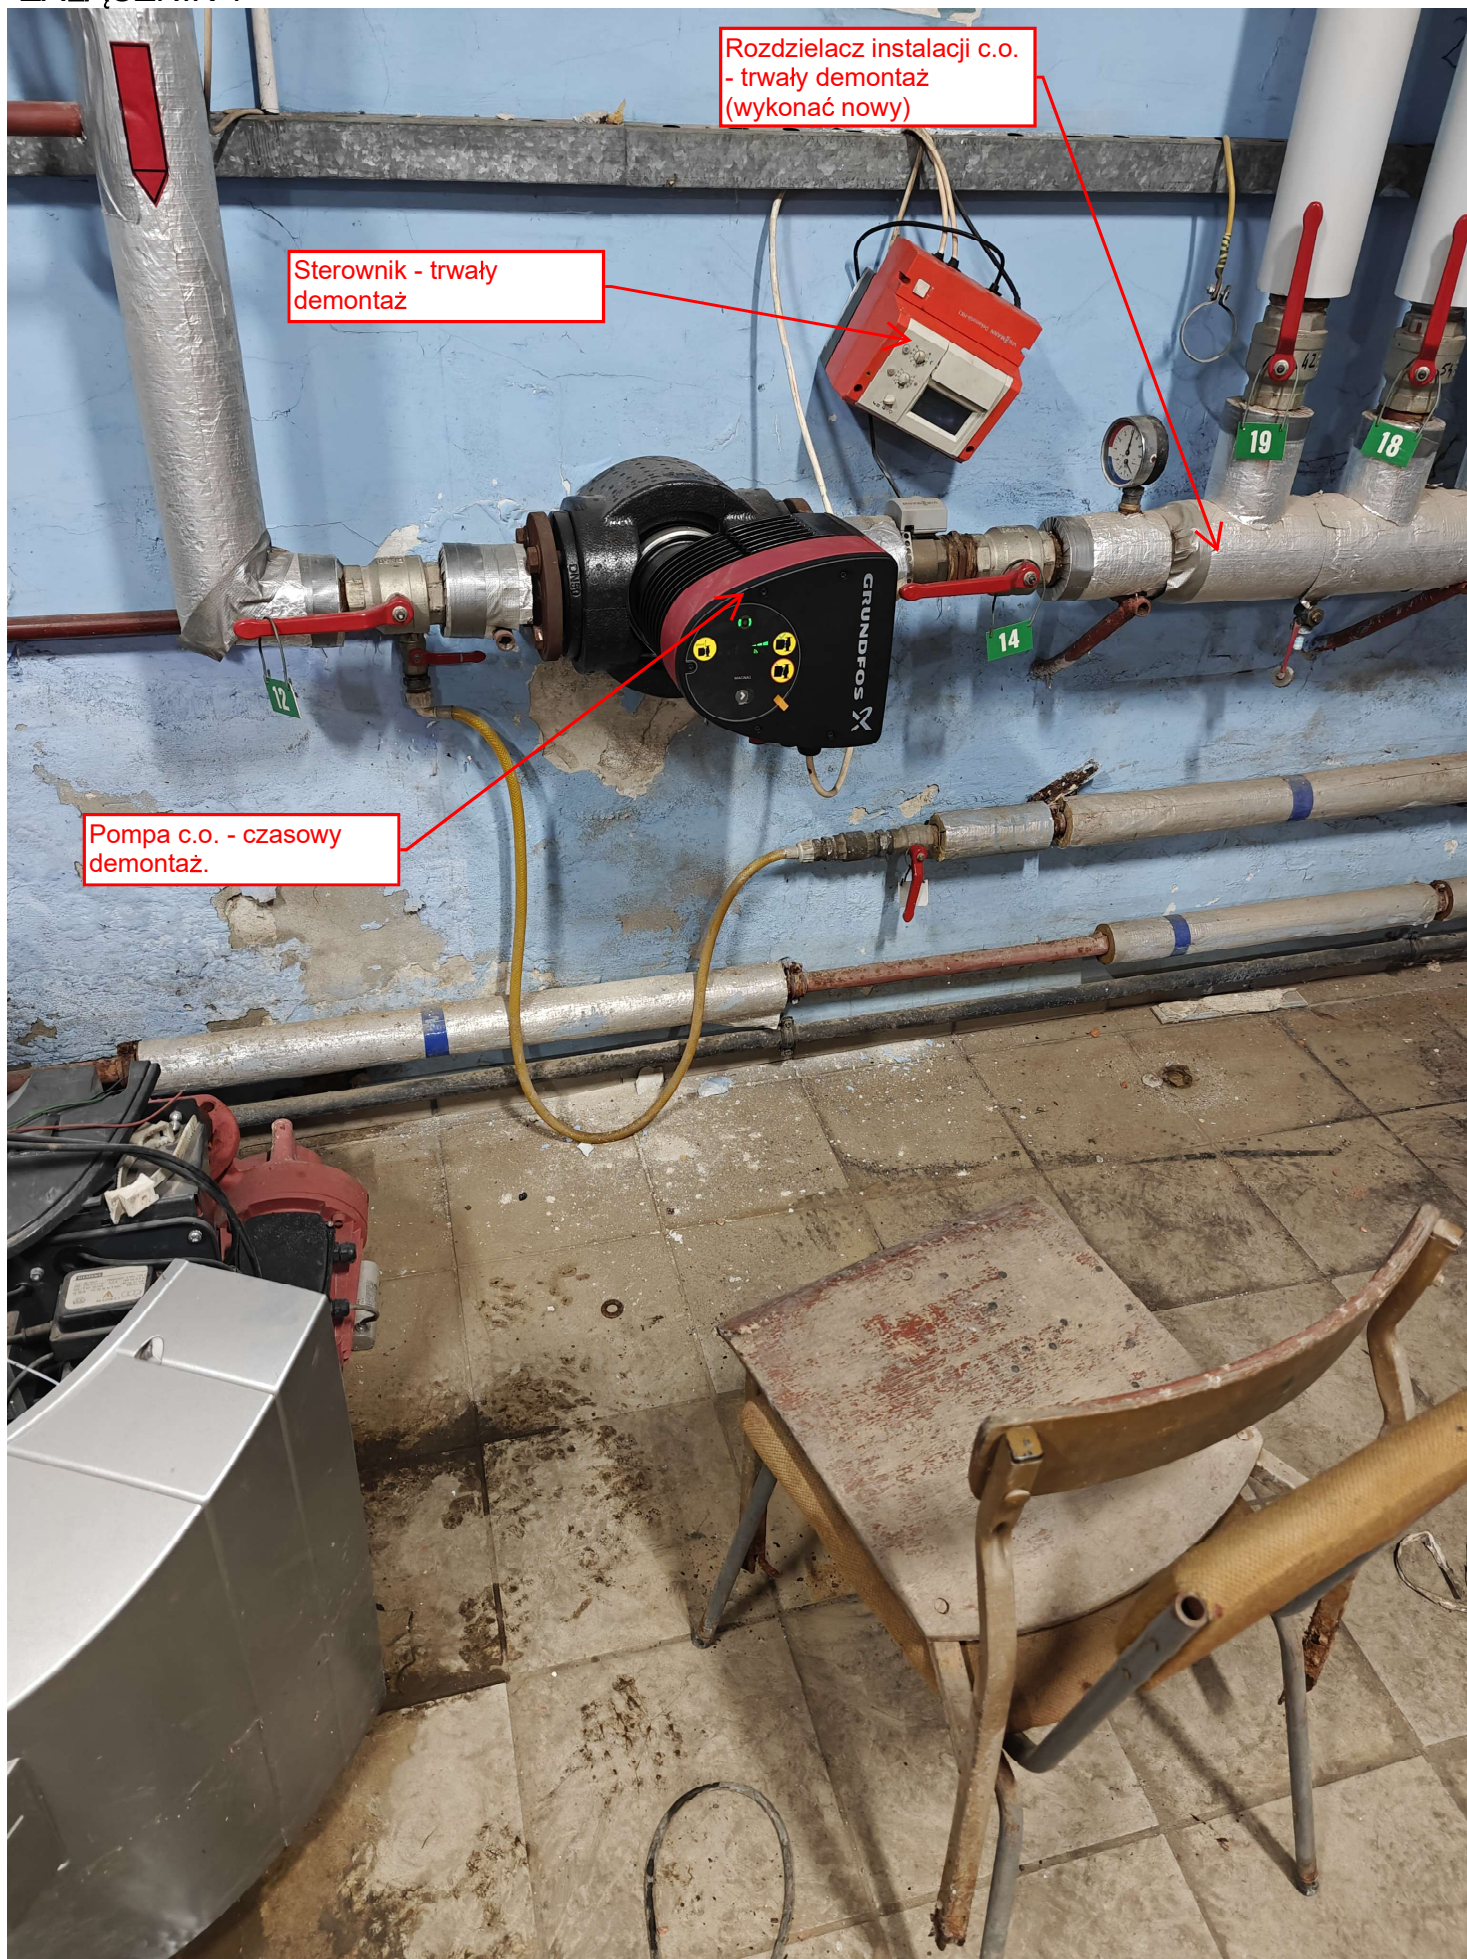

## ZAŁĄCZNIK 1



## ZAŁĄCZNIK 1



## ZAŁĄCZNIK 1



## ZAŁĄCZNIK 1



Instalacja c.o. (podejście pod pion) - demontaż wraz z wykonaniem nowego podejścia w innej lokalizacji ze względu na montaż oświetlenia awaryjnego)

Instalacja zimnej wody PE - pozostawić bez zmian.


## ZAŁĄCZNIK 1



Instalacje c.o. - pozostawić bez zmian. Zabezpieczyć na czas remontu pomieszczenia.

Kocioł gazowy stojący wraz z armaturą (2 szt.) - trwały demontaż wraz z instalacją zasilania oraz powrotu.

## ZAŁĄCZNIK 1

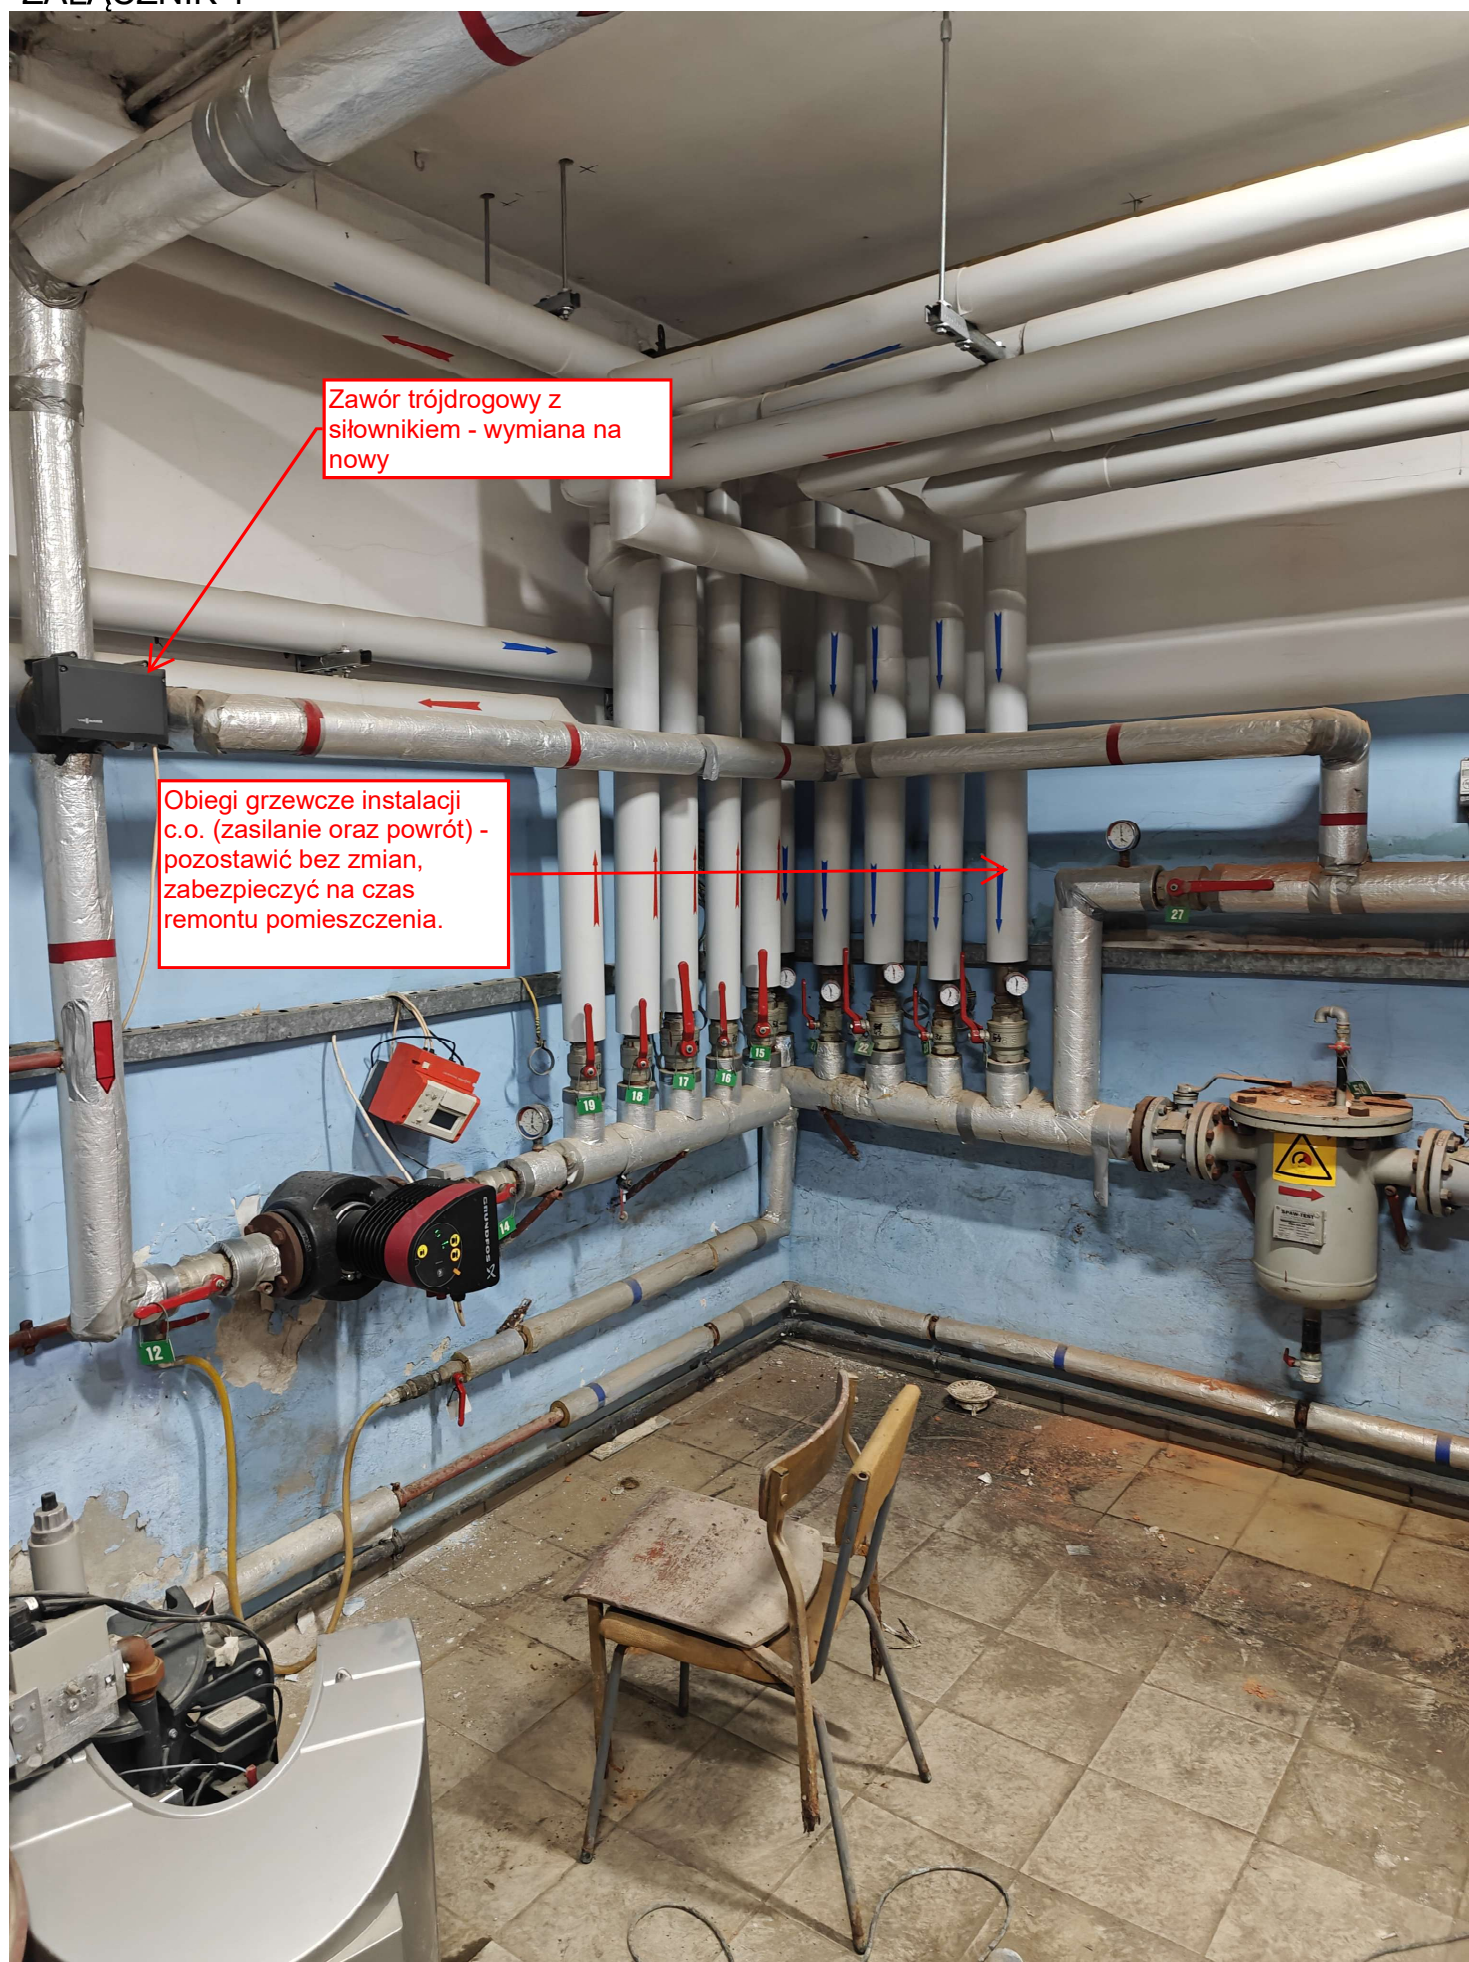

## ZAŁĄCZNIK 1




Kanalizacja sanitarna -  
wymiana na nową w obrębie  
pomieszczenia kotłowni -  
nowa instalacja w tej samej  
lokalizacji (pod posadzką)

Kanał nawiewny typu Z -  
wymiana na nowy wraz ze  
zmianą wielkości.  
Wykorzystać istniejący otwór  
w ścianie zewnętrznej.

Studnia schładzająca -  
wymiana na nową wraz z  
pompą odwadniającą.

ZAŁĄCZNIK 1

System detekcji gazu -  
wymiana na nowy zgodnie z  
dokumentacją

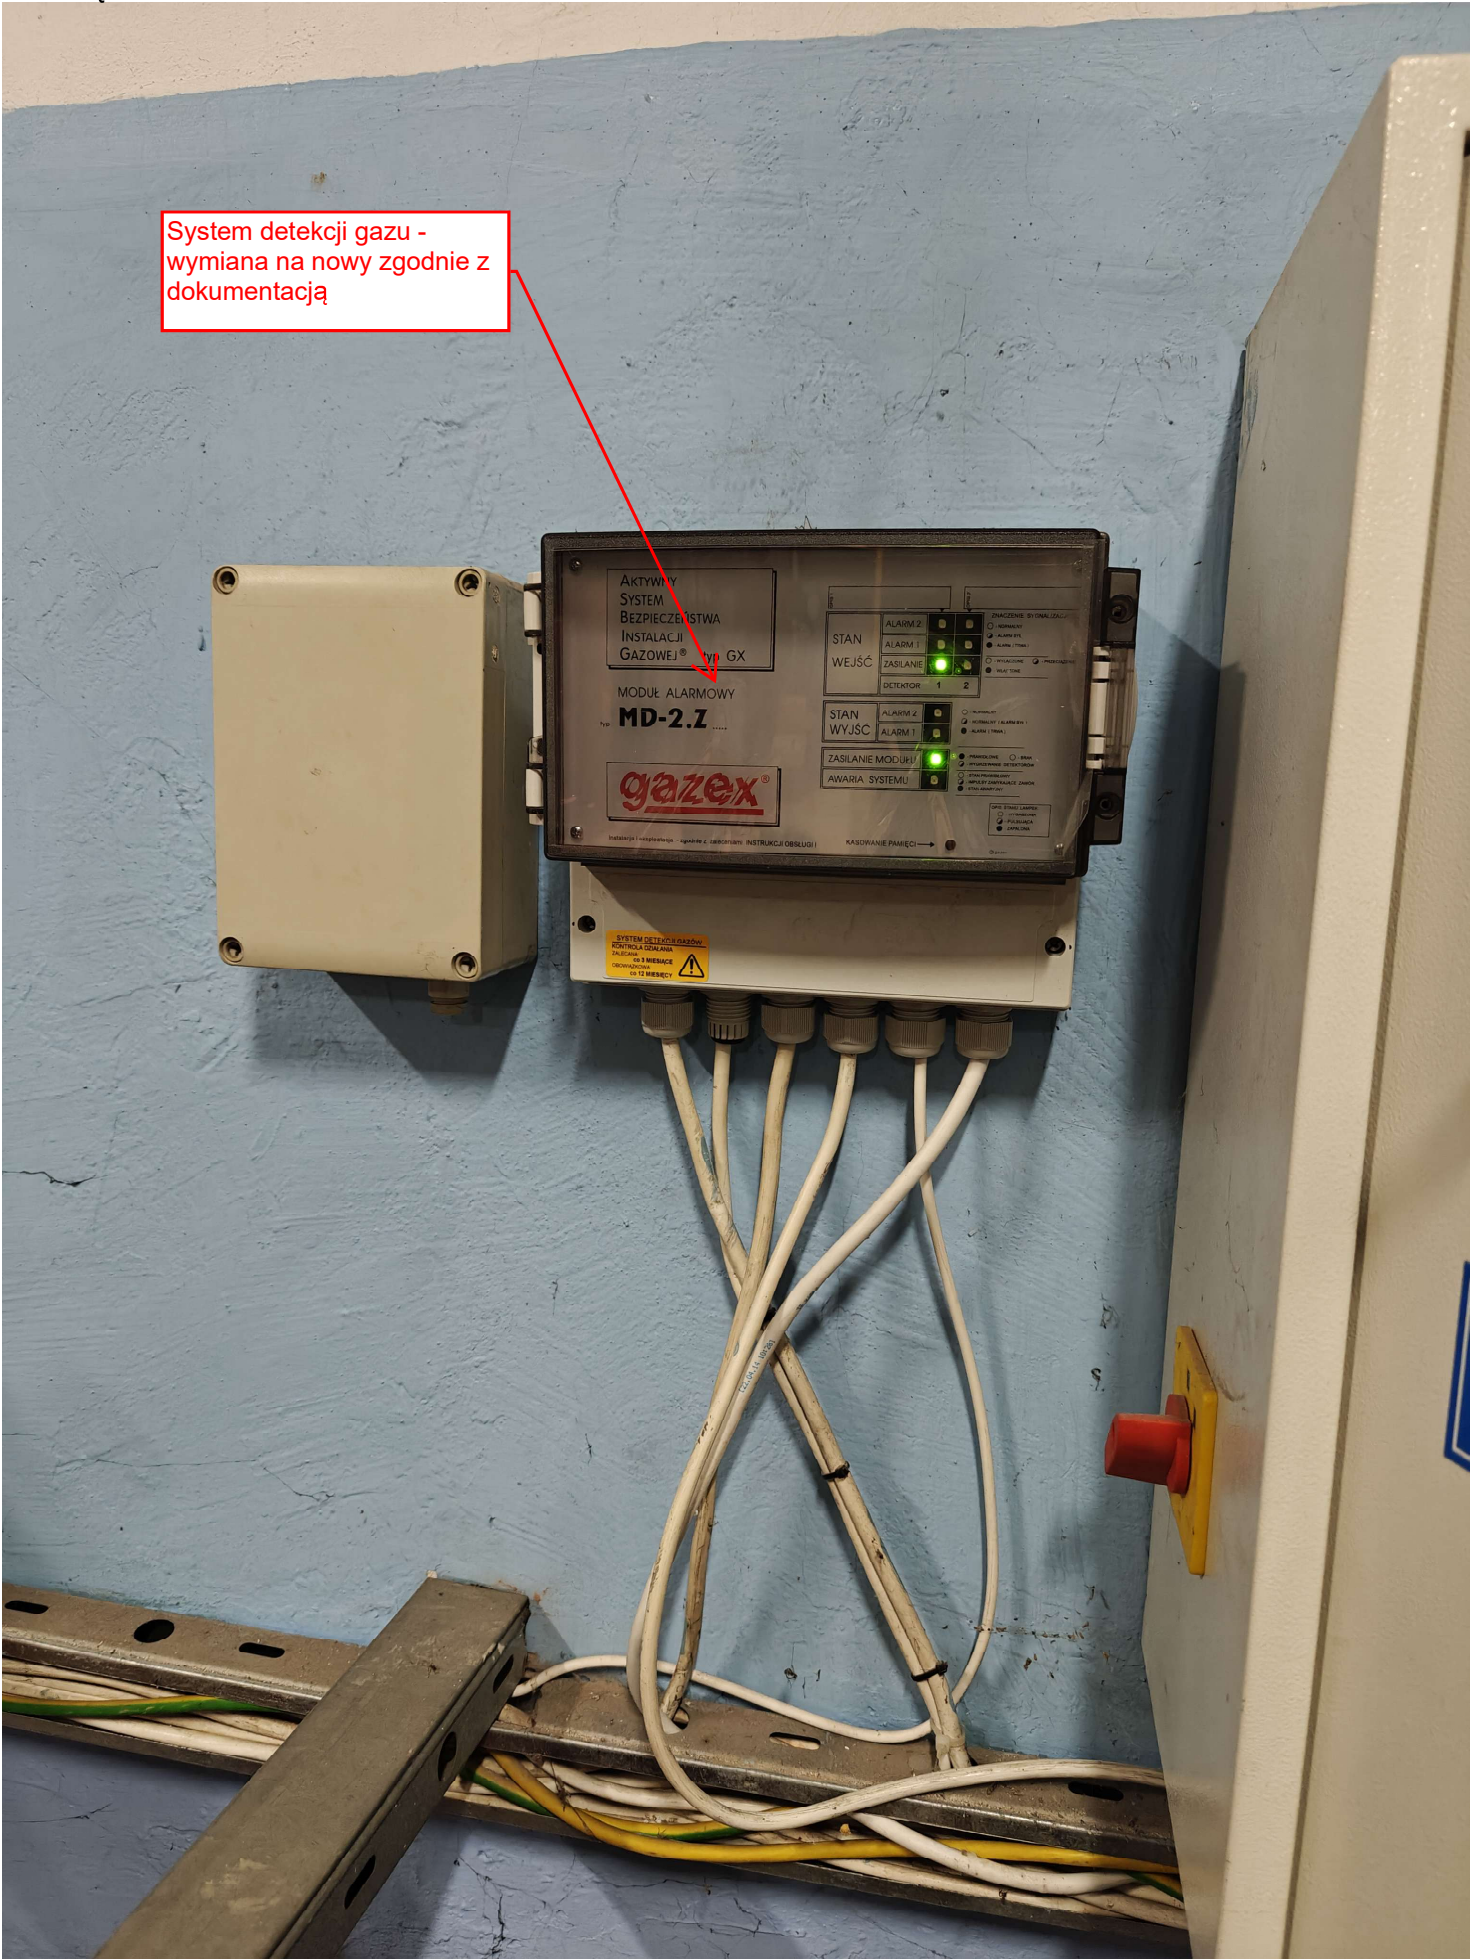

## ZAŁĄCZNIK 1



Istniejąca szafka elektryczna  
- trwały demontaż (wymiana  
na nową wraz ze zmianą  
lokalizacji - zgodnie z  
częścią elektryczną  
dokumentacji)