

Rymanów, 17.08.2026.

Zamawiający:

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanów

NIP: 648-23-77-352, REGON 370440590

tel. 13 435 50 06

e-mail: przetargi@rymanow.pl ;

gmina@rymanow.pl

*Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego*

Dotyczy: postępowania znak: **RIN.271.1.8.2026**

p.n.: „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Bzianka cz.2**”

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00388335/01 z dnia 2026-08-12

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych udostępnia pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź w powyższym postępowaniu

1.

Czy związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego, że: „Należy zastosować rury PE 100RC zgodnie z normą PAS 1075, które nie wymagają stosowania podsypki piaskowej układane w gruncie metodami tradycyjnymi i wąskowykopowymi”. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04?

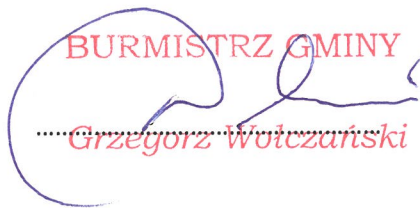
Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC- o których mowa w wymienionym certyfikacie:

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury,
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem,
3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu.

Norma PN-EN 12201-1:2024-04 zawiera badania, które są w pełni znormalizowane, a to pozwala na potwierdzenie ich wiarygodną metodą w akredytowanym laboratorium. Ponadto przewagą badań opisanych w normie PN EN 12201-2:2024 jest racjonalny czas ich wykonania umożliwiający kontrolę faktycznych właściwości produkowanego wyrobu. Ponadto dokument PAS 1075 jest dokumentem archiwalnym, którego wydawania zaprzestano w 2020 roku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu odnośnie opisu wymagań jakie powinny spełniać proponowane przez Wykonawcę rury PE, a mianowicie należy zastosować rury PE 100RC zgodnie z normą PN-EN 12201-2:2024, jak również posiadać Certyfikat PAS1075. Ponadto Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PE100RC dwuwarstwowych zgodnie ze specyfikacją PAS 1075 potwierdzoną certyfikatem wydanym osobno dla każdej z grup wymiarowych. Certyfikat PAS 1075 nie jest dokumentem

archiwalnym. Jest to nadal ważny dokument, który nie został zastąpiony przez żadne inne normy i nadal można go nabyć przez producentów. Jest to potwierdzone wykazem firm posiadających taki certyfikat na stornach jednostek certyfikujących (np. DIN CERTCO). Zaktualizowane normy PN-EN 12201 nie odzwierciedlają przydatności alternatywnej instalacji. Wymagania PAS 1075 badają zupełnie inny mechanizm uszkodzenia rur z tworzyw sztucznych.

BURMISTRZ GMINY

.....Grzegorz Wołczański