


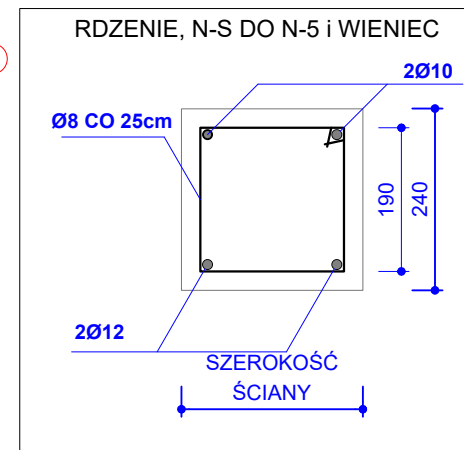

- R - x - *projektowane rdzenie żelbetowe*
 SZ - x - *projektowane słupy żelbetowe*
 S - x - *projektowane słupy drewniane*
 B - x - *projektowane belki*
 N - x - *projektowane nadproża*
- c nom. = 5,0 cm (spód fundamentów na podkładzie
 c nom. = 3,0 cm (pozostałe elementy fundamentu))
- BETON: min. B25 (C20/25)
 STAL # - AIII lub AIIIN (34GS lub B500SP)
 STAL Ø - AI (St3S)
- Drewno (ABAL): zalecane C24
- zginanie: 24MPa
 - rozciąganie: 14/0,5MPa
 - ściskanie: 21/2,5MPa
 - ścinanie: 2,5MPa
 - E = 11000/370MPa
 - gęstość char.: 350kg/m3
 - gęstość śr.: 420kg/m3
 - wilgotność: 12-15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----