


4xLgY 16 mm²

do zaciskó przyłącza

* obudowa przystosowana do plombowania

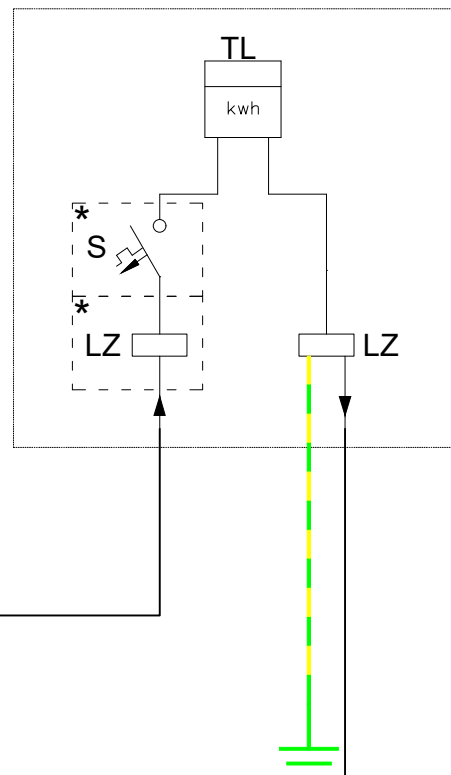

YDY 5x16 kier. istn.
układ pomiaru energii


YDY 5x16 kier. RG

L1 L2 L3 N PE

rozłącznik z cewką wzrostową i stykami pomocniczymi NC i NO


3 x LgY / H07V-K 1x25 mm²

Q1
100A

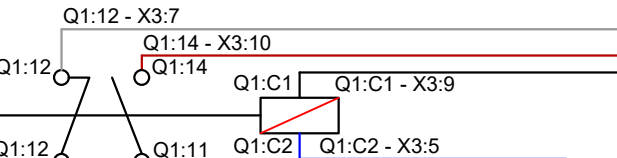

3 x LgY / H07V-K 1,5 mm²

F1
3 x 1P B6



X1 X2


X1:1-3 - Q1

X1:N - X3:4

X2:2 - X3:12

- Q1 - rozłącznik 100A
F1 - zabezpieczenie
K - automatyczny przełącznik faz PF431
X1 - listwa zaciskowa
X2 - listwa zaciskowa ZUG
X3 - listwa zaciskowa ZUG

X3



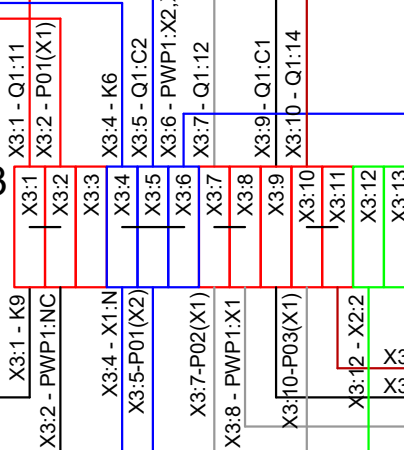


LgY / H07V-K 2x1 mm²

- P01(X2)-X3:5 Lampki na elewacji
P01(X1)-X3:2 P01: Zasilanie PWP1
P02(X1)-X3:7 P02: Stan uruchomienia
P03(X1)-X3:10 P03: Stan dozoru

Przewód DY / H07V-U 5x1,5 mm² (żyły drut)
Przewód LgY / H07V-K 5x1,5 mm² (żyły linka)

- kolor szary - dioda zielona
kolor brązowy dioda czerwona
kolor czarny - przycisk sterowania cewką
kolor niebieski - przewód neutralny diod
kolor czarny - przycisk sterowania cewką

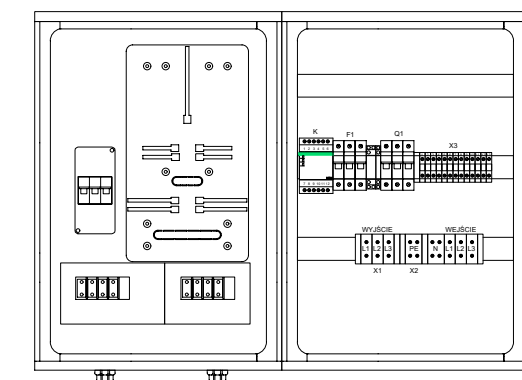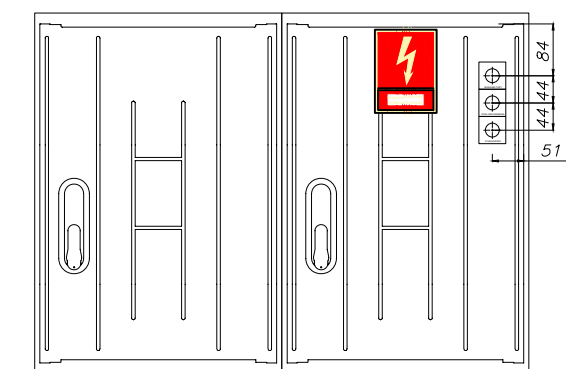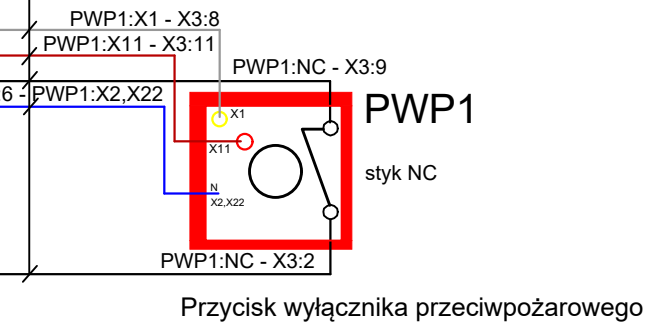

OBIEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚWIEŁTICY WIEJSKIEJ ORAZ REMIZY OSP Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ				
ADRES OBIEKTU: Krzywda, ul. Łukowska, nr ewid. dz. 1442 obręb geodezyjny: Krzywda 0012				
TYTUŁ: SCHEMAT PWP+SL			SKALA: -	NUMER: E4
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Dariusz Kędziora	inst. elektr.	LUB/0037/PWBE/18	2025-10	
SPRAWDZAJĄCY				
Michał Kalinowski	inst. elektr.	LUB/0115/PWBE/17	2025-10	