




WĘZEŁ NR W1

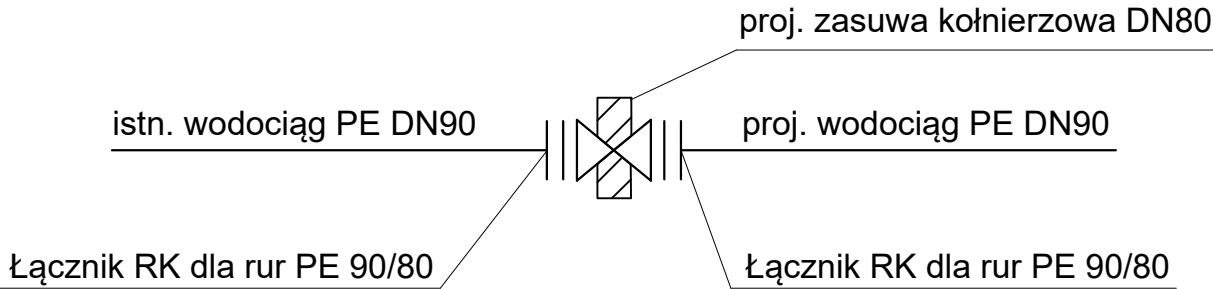

WĘZEŁ NR W5

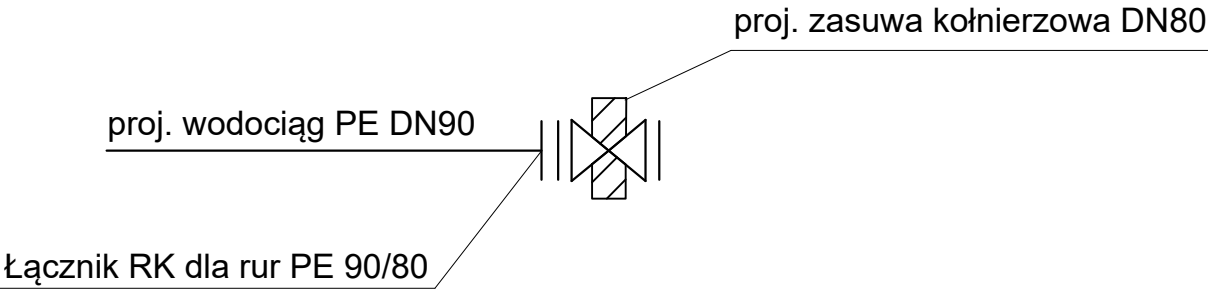



Załamania trasy

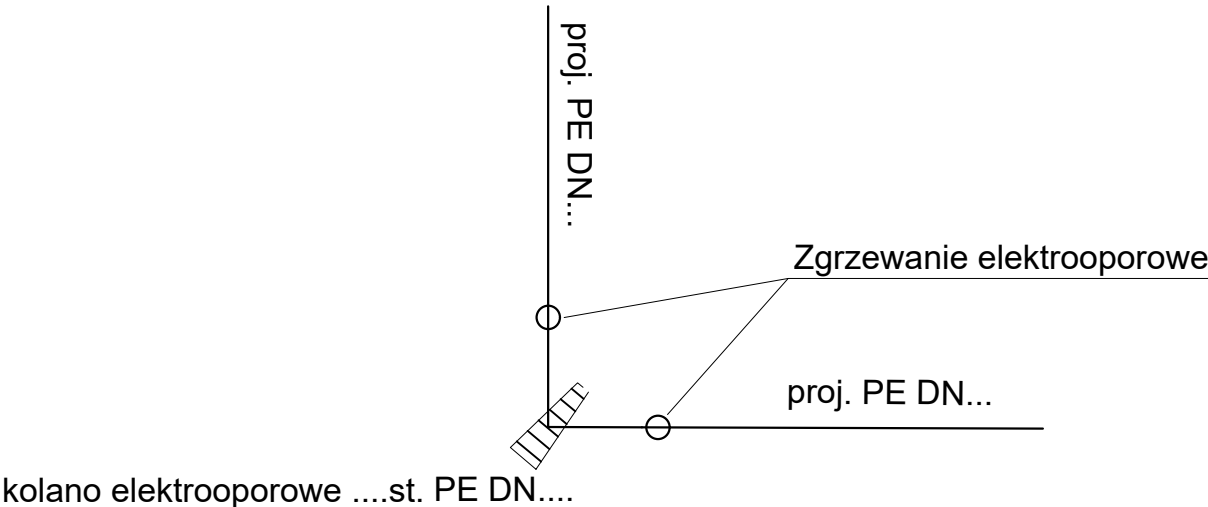

Uwaga: Załamania trasy należy wykonać w miarę możliwości z wykorzystaniem giętkości rur PE. W przypadku załamania trasy 15°, 30°, 45°, 60°, 90° należy zastosować odpowiednie łuki/kolana PE elektrooporowe

WĘZŁY NR W2, W4

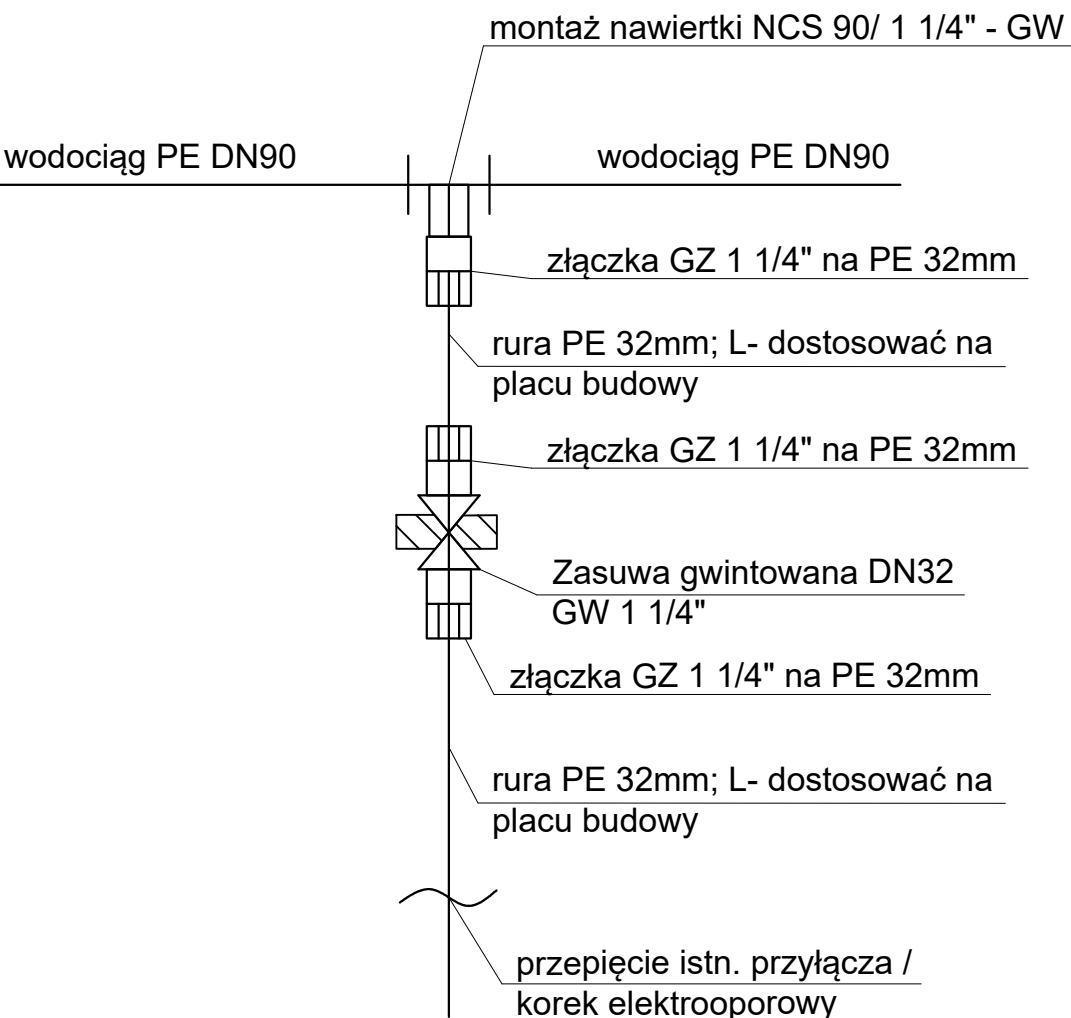

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE		PROSTA PROJEKT	
Piotrkowice ul.Kielecka 37 26-020 Chmielnik		tel. 509 711 395 fax. 41 20 10 556 biuro@prostaprojekt.pl www.prostaprojekt.pl	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektował	mgr inż. Michał Zapiór	SWK/0155/PWBS/22 branża sanitarna	
Sprawdził	mgr inż. Monika Przepiórka	SWK/0120/PWBS/18 branża sanitarna	
Opracował	mgr inż. Elżbieta Miśkiewicz	-- branża sanitarna	
INWESTYCJA			
Inwestor	Gmina Busko - Zdrój ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko - Zdrój		
Nazwa opracowania	Budowa ulicy Leopolda Byrkowskiego w Busku-Zdroju		
RYSUNEK			
Stadium projektu	Projekt techniczny	data: 08.2023	skala: --
Nazwa rysunku	Schemat węzłów montażowych		nr rys: W-3