

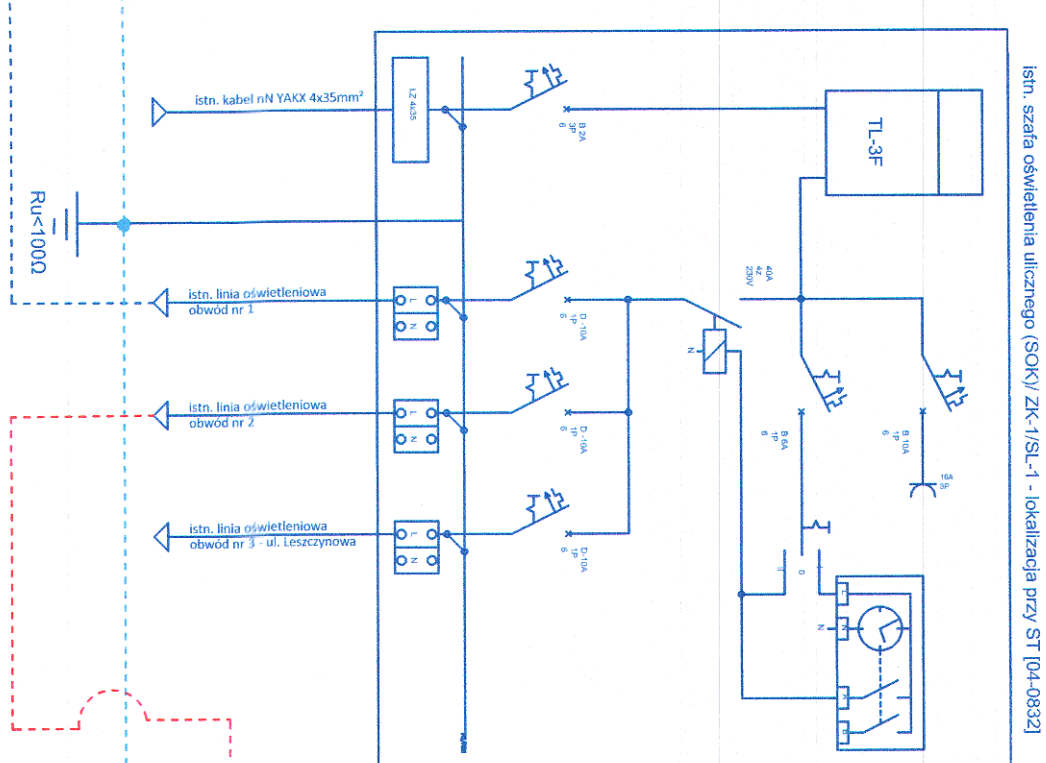



Obwód nr 1

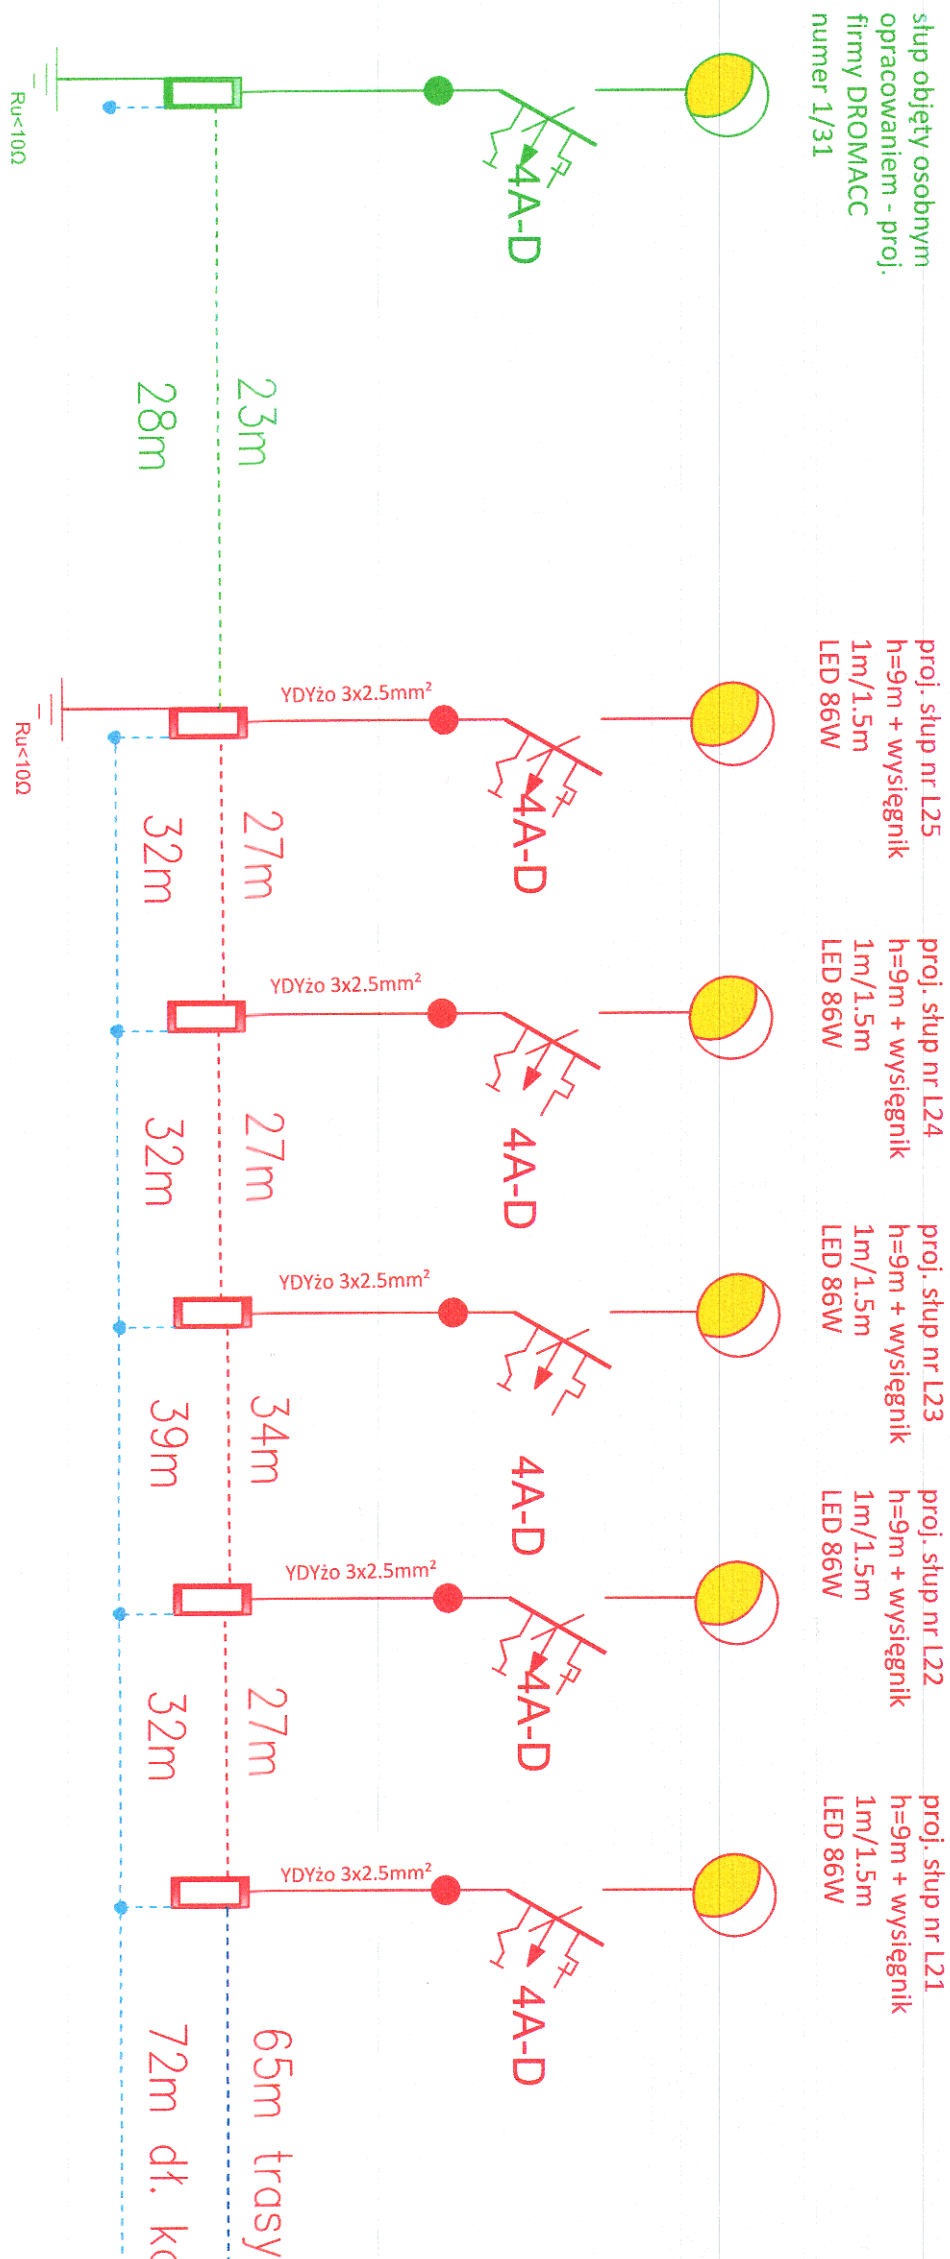

Obwód nr 2

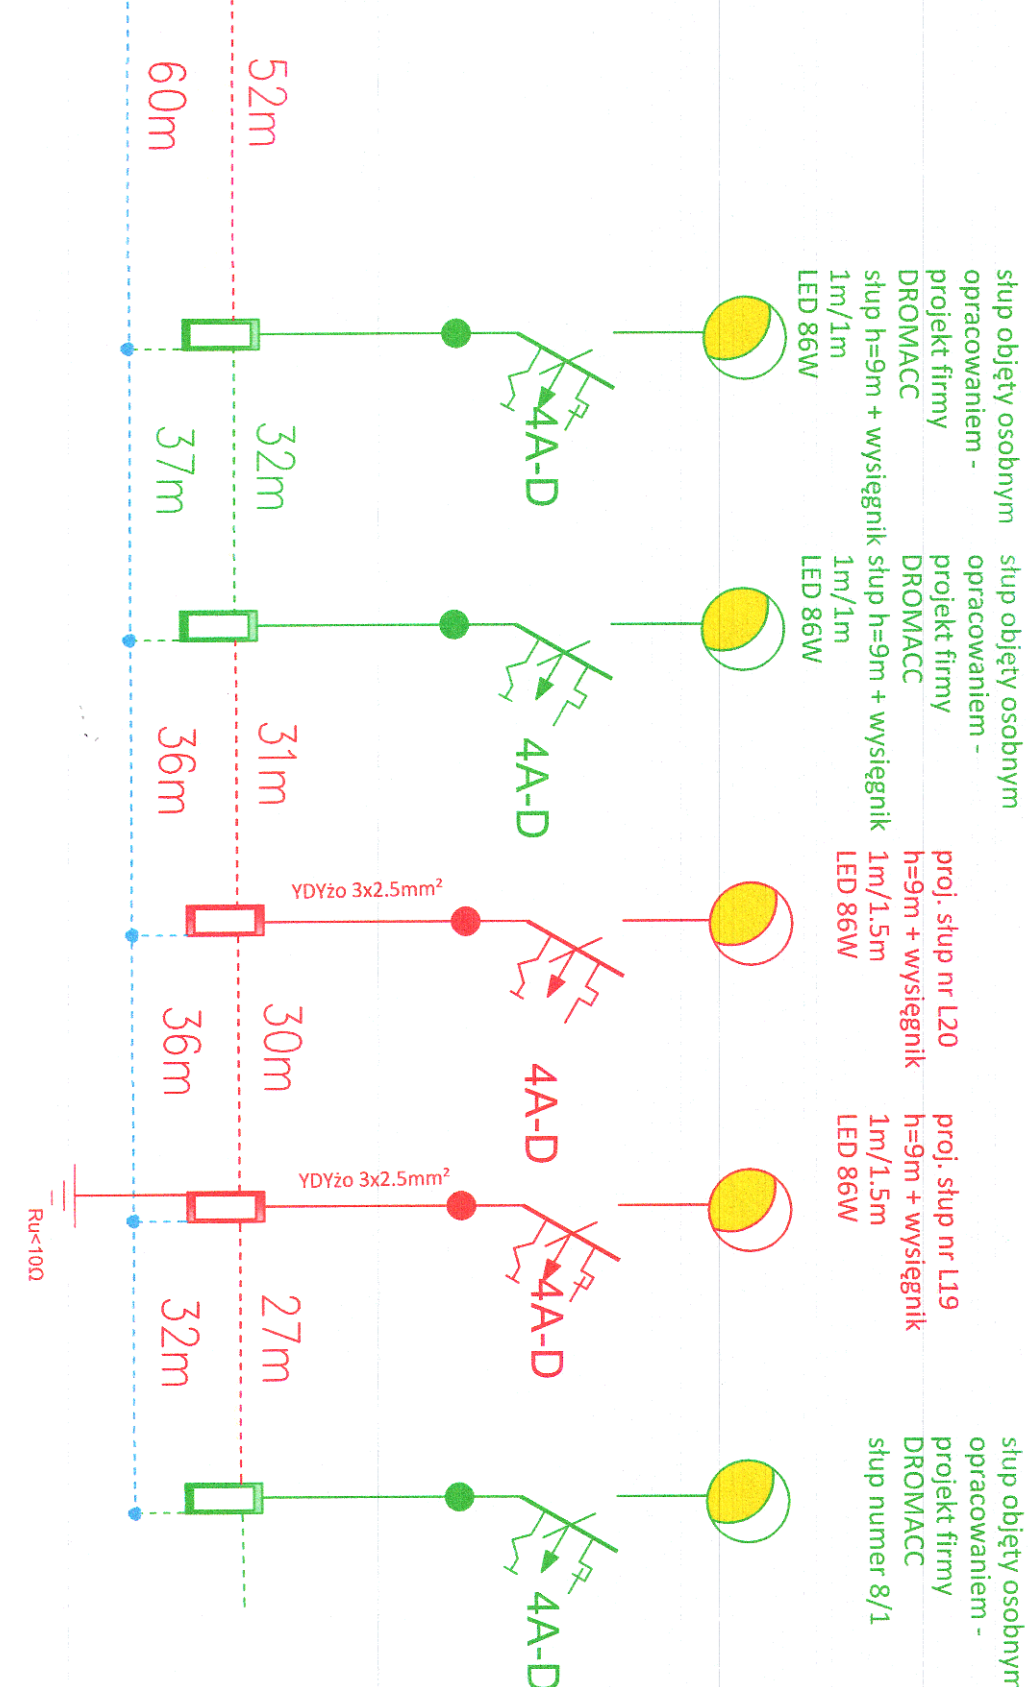

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KABLA W WYKOPIE

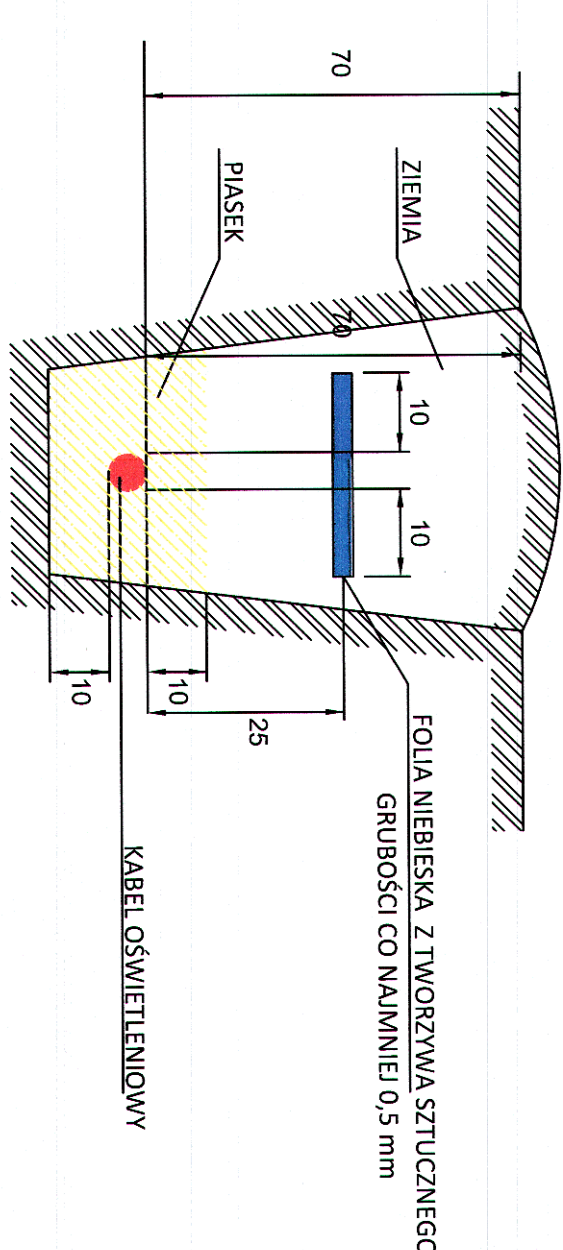

Legenda	
	prof. študij z tabličico, ED osrednja opazovalna in opazovalna opazovanja in opazovanja
	upadajoči vzorec tipa GALILEO, vertikalni upadajoči vzorec tipa ED
	Bechlerova reza, 75x4 Bechlerova reza, 75x4 Bechlerova reza, 75x4

Długość trasy 255m
Długość rzeczywista kabla 300m
+ bednarka FeZn 25x4 mm

Samoczynne wyłączenie zasilania
System sieci: TN-C

Investor	Gmina Wieliszew ul. K.K. Baczyńskiego 1 05-135 Wieliszew		
Adres	Wieliszew ul. Kościelna dz. nr 44/67, 44/83, 44/106, 49, 44/57 obr. 17 dz. nr 950/0, 998/1, 876/7, 878/9, 877/11, 1248/1, 977/12, 877/1 obr. 16 jedn. ewid nr 140803 2 gm. Wieliszew		
Nazwa inwestycji	Projekt techniczny budowy linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego		
Nazwa rysunku	Schemat zasilania cz.1		
Projektował:	Wydział Budownictwa i Uprządkowania Terenu do projektowania i nadzoru nad realizacją inwestycji bazą organizacyjną: Urz. Mi. WK. 65004 BAZ/IZ/05-04-02-23.01 25-2424 Warszawa, ul. Długa 87		
Wzrost i data wydania upr. bud nr 550/94 w spec. inżynierii inżynierji	Data	18.03.2025	
	Nr rys.	6	