


USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO


NA ODGAŁĘZIENIU Z ZASUWĄ

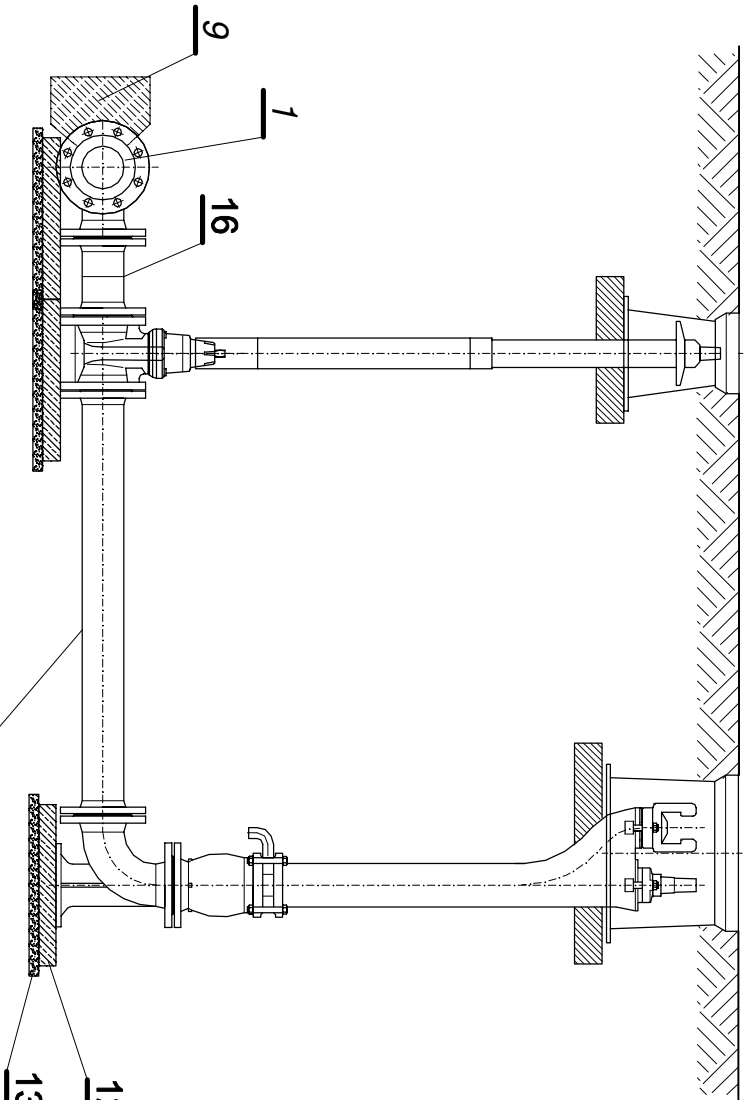


istn. hydrant przebudować
wg. schematu "W"

OZNACZENIA:

1. - trójnik żeliwny kohnierzowy Ø100/80mm
2. - zasawa kohnierzowa żeliwna Ø80mm
3. - obudowa do zasuw Ø80mm
4. - skrzynka uliczna do zasuw
5. - króciec dwukohnierzowy FF Ø80mm, L=400mm
6. - kolano dwukohnierzowe ze stopą N
7. - hydrant podziemny Ø80mm
8. - skrzynka hydrantowa
9. - blok oporowy
10. - płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do hydrantów
11. - zwężka dwukohnierzowa FFR Ø100/80mm
12. - płyta chodnikowa 500x500x70mm
13. - podbudowa z chudego betonu
14. - kohnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 100/125 PN16
15. - płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasów
16. - łuk dwukohnierzowy Ø80mm

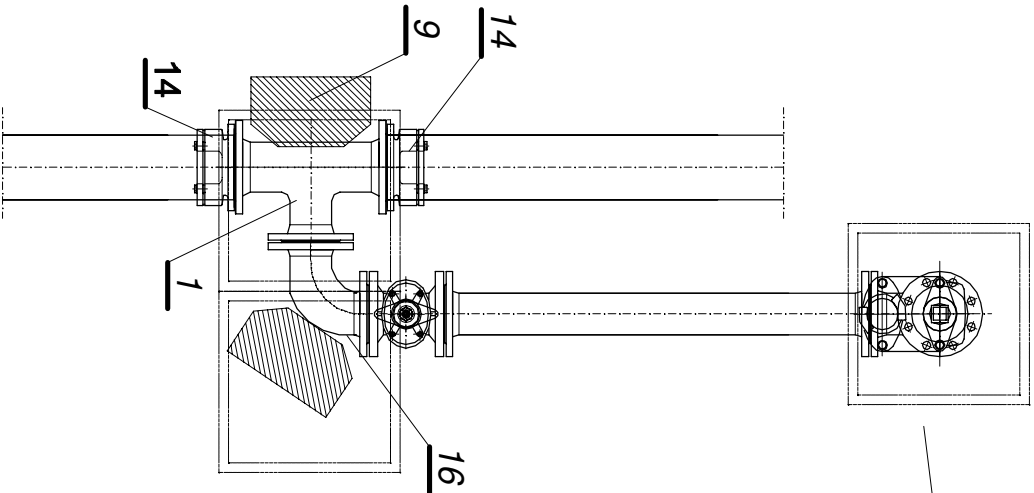

NA KOŃCU WODOCIĄGU Z ZASUWĄ I ODPWIETRZNIKIEM

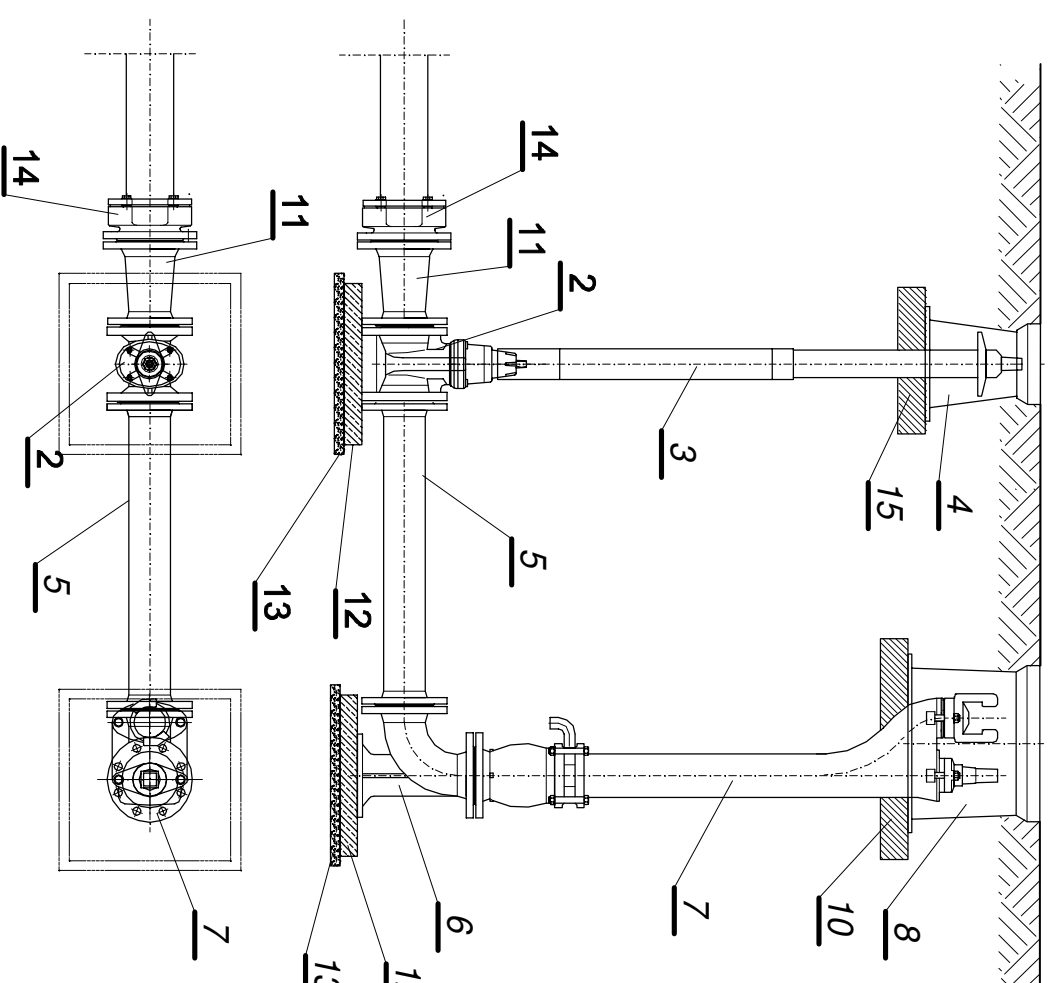

UWAGA:
ZAMONTOWANA ARMATURA MUSI ODPOWIEDZIEĆ WARUNKOM
TECHNICZNYM WYDANYM PRZEZ EKSPLOATATORA SIECI.

„S A N W I” Jaskrów, ul. Częstochowska 82, 42-244 Mstów tel. 501-842-078, e-mail:krystian.wiszard@wp.pl	
PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. RĘDZINY W UL. FABRYCZNEJ, DZ. 523, OBREB: RĘDZINY OKUPNIKI, GMINA: RĘDZINY	
nazwa rysunku: USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO	Skala: -
projektował: mgr inż. Krystian WISZARD Upr. w specjalności instalacyjno-inżynierijnej SLK/7281/PWBS/17	nr rys. 4
sprawił: mgr inż. Przemysław GAWRON Upr. w specjalności instalacyjno-inżynierijnej SLK/6083/PWBS/15	Data opracowania 2024r.