



BLOKI OPOROWE


blok oporowy betonowy przy DN = 80 - 150mm




A - A

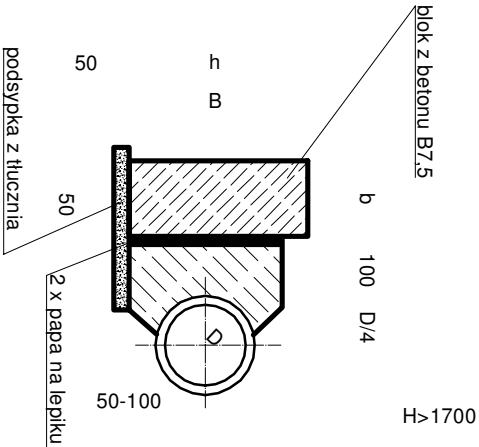


B - B

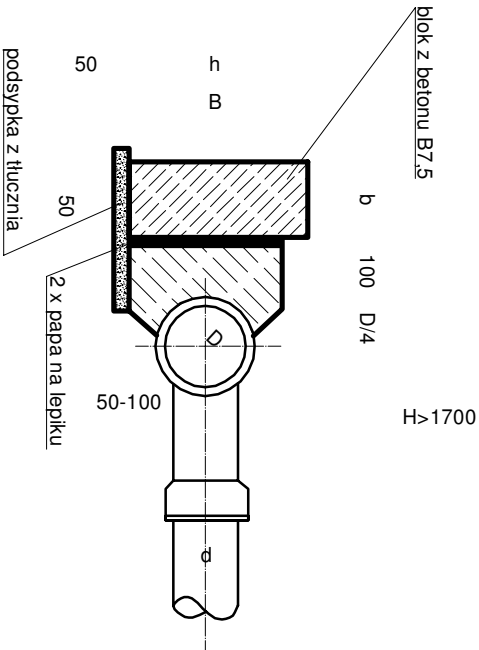

A

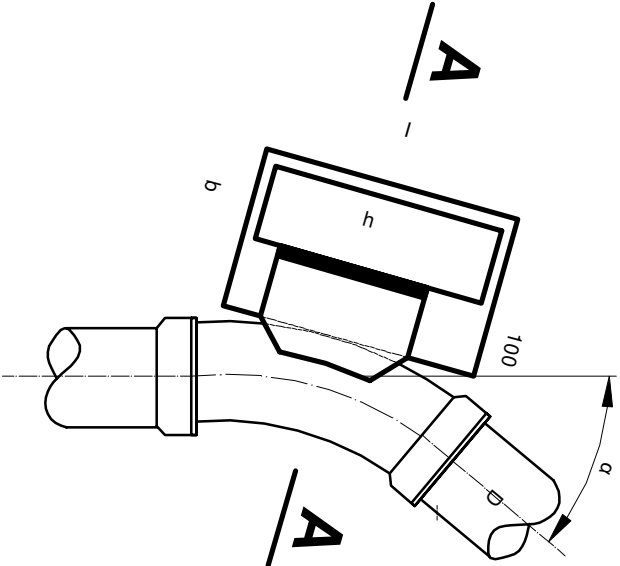

B

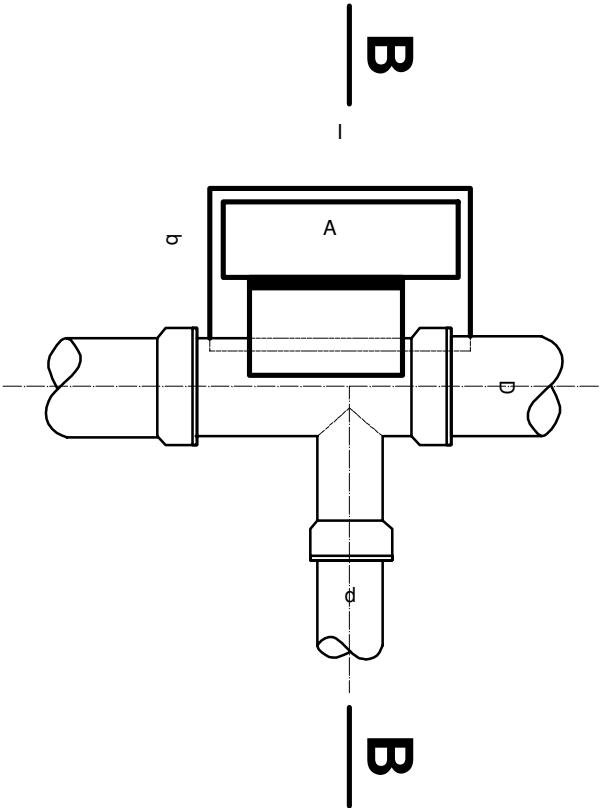

średnica wodociągu [mm]	kąt załamania [α]	A [cm]	B [cm]	h [cm]	l [cm]	b [cm]	powierzchnia oporowa [cm ²]	średnica końcówki przewodu [mm]
80 - 150	50/90	30	20	32	45	30	2000	
	45	30	20	25	45	20	1125	
	30	30	20	25	35	20	770	
	22	30	20	20	30	20	600	
150	11	20	20	20	20	20	400	
	45	20	30	20	20	20	400	

średnica łącznika [mm]	A [cm]	B [cm]	h [cm]	l [cm]	b [cm]	powierzchnia oporowa [cm ²]	średnica końcówki przewodu [mm]
100/100	25	20	30	50	25	1500	100
100/80	25	20	25	40	20	1000	80
80/80	25	20	25	40	20	1000	80
80/50	20	20	20	25	20	500	50

średnica zasuwowy lub hydrantu [mm]	dno b x b [cm]	h [cm]	powierzchnia oporowa [cm ²]
150	40 x 40	20	1600
100	35 x 35	15	1225
80	30 x 30	15	900
50	20 x 20	10	400

„S A N W I” Jaskrów, ul. Częstochowska 82, 42-244 Mstów tel. 501-842-078, e-mail:krystian.wiszard@wp.pl			
PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. RĘDZINY W UL. FABRYCZNEJ, DZ. 523, OBRĘB: RĘDZINY OKUPNIKI, GMINA: RĘDZINY			
nazwa rysunku:	BLOKI OPOROWE		Skala: -
projektował:	mgr inż. Krystian WISZARD Upř. w specjalności instalacyjno-inżynierijnej		nr rys. 6
SLK/7281/PWBS/17			
sprawił:	mgr inż. Przemysław GAWRON Upř. w specjalności instalacyjno-inżynierijnej		Data opracowania 2024r.
SLK6063/PWBS/15			