

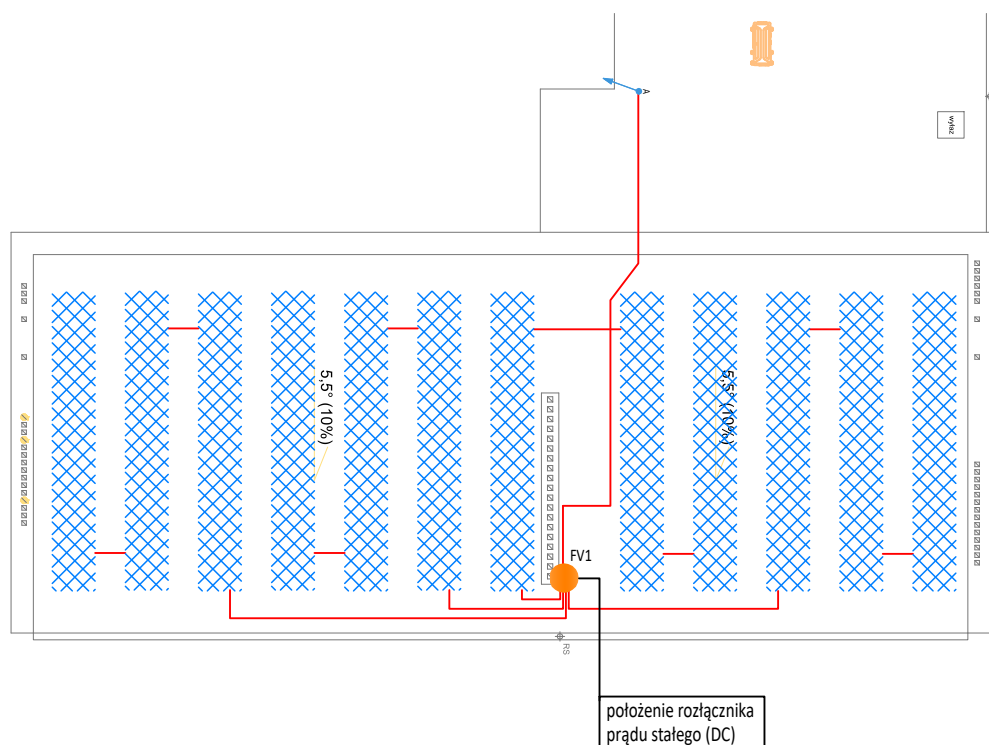


Linie zaznaczone na czerwono są zawsze pod napięciem!



Widok A

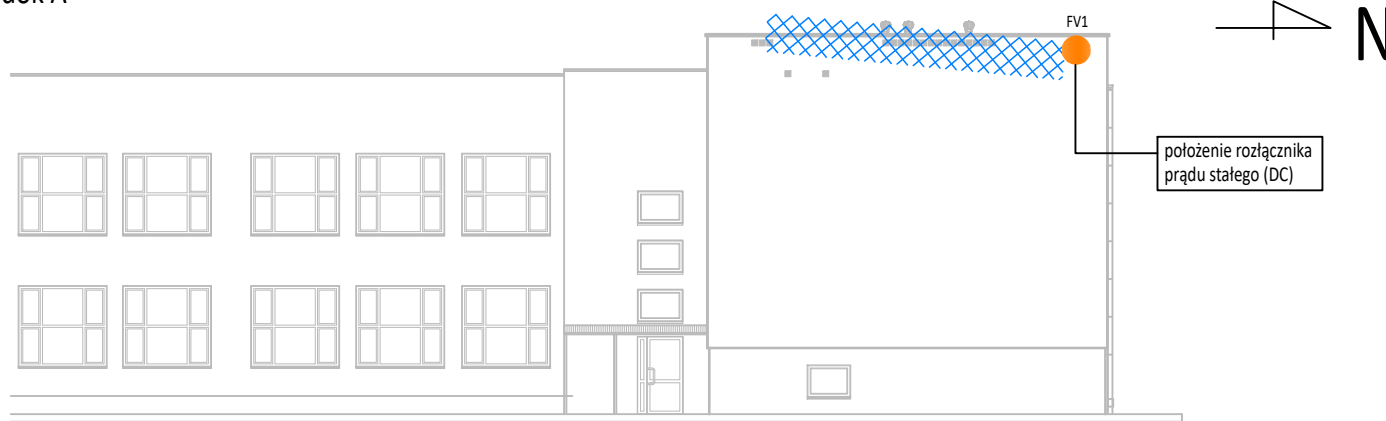

Data: 06.2026

Data instalacji:

Legenda:

— przewody pod napięciem
 — przewody pod napięciem
 (trasa kablowa ognioodporna)



generator PV



położenie rozłącznika
 prądu stałego (DC)

Projekt:

Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,48kWp
 w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności
 energetycznej budynku Szkoły Podstawowej
 im. T. Kościuszki w Kiernozi"

Klient:

Miasto i Gmina Kiernoza
 Sobocka 1a, 99-412 Kiernoza

Miejsce instalacji
 systemu fotowoltaicznego:

Ogrodowa 4b,
 99-412 Kiernoza
 nr ewid. 413/4

Zdjęcie poglądowe budynku



Treść:

Plan instalacji systemu fotowoltaicznego
 dla służb ratunkowych

Numer alarmowy:

112

Zainstalowany przez: