

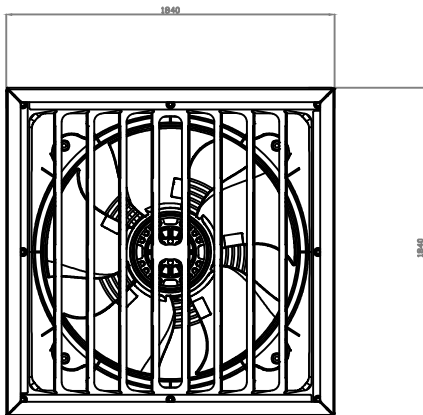



rzut z przodu

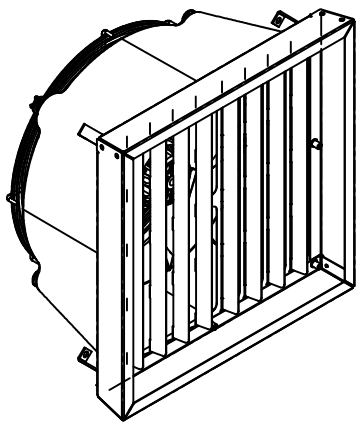



rzut z boku

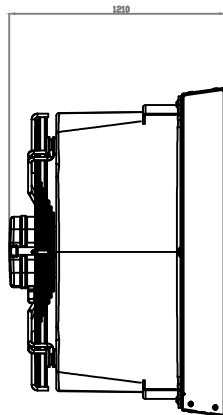

rzut z tyłu

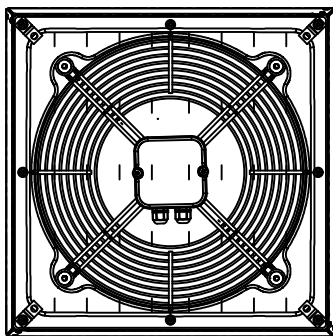

rzut z góry

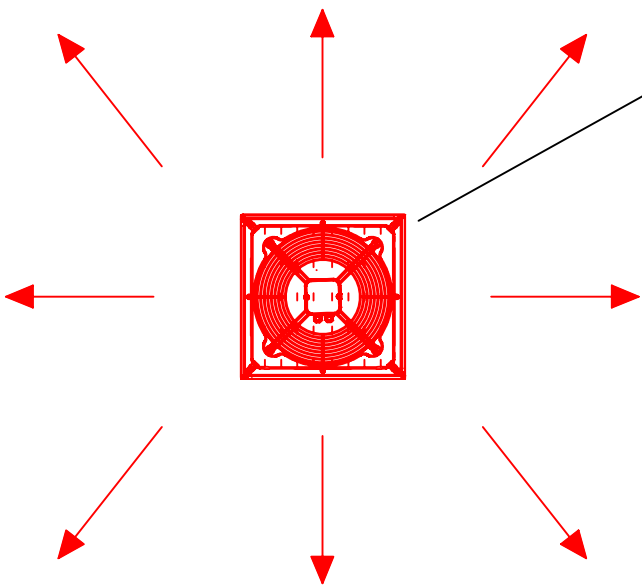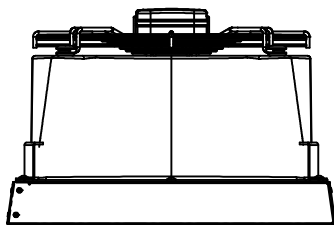

destratyfikator

V= 1970/2270/2700
m³/h

I= 0,3/0,36/0,48 A

Nel= 66/81,8/111 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 8,0 kg

OPCJE STEROWANIA:

- z modułem DRV D, gotowy
do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS
RTU, lokalny pomiar temp.,
selektywna praca

LUB:

- z nabytym
termostatem

 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO mgr inż. Michał Fijałkowski, 77-100 Bytów, ul. B. Chrobrego 12, tel./fax (0-50) 822-70-40 Pracownia Projektowa MEZA 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła 5/4, tel./fax. (0-50) 822-50-00 e-mail: / zbo@zbo.pl www.zbo.pl 			
Obiekt:	Budowa hall magazynowej na sprzęt i materiały na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej		
Adres:	dz. nr 132/3, obr. Borzytuchom		
Nazwa rys.	Rysunek szczegółowy destratyfikatora		
Skala:	1:10	Data: lipiec 2026	Rys.nr. 7
Branża Sanitarna	Projektował mgr inż. Michał Fijałkowski PDM/0053/PWDS/15		Podpis: