






rzut z przodu rzut z boku rzut z boku
(prawa strona) (lewa strona)

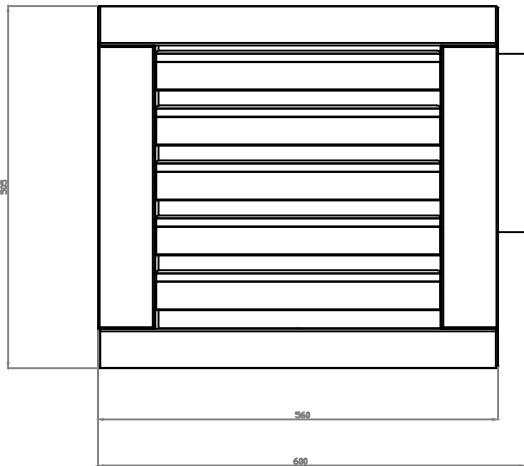



rzut z tyłu

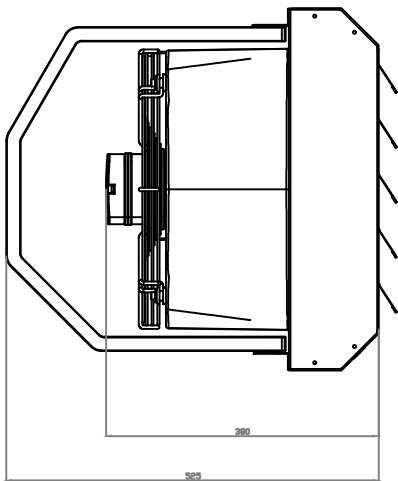

rzut z góry

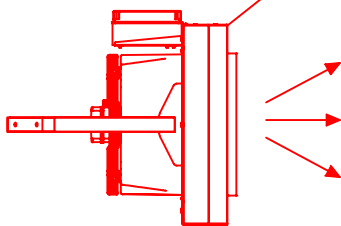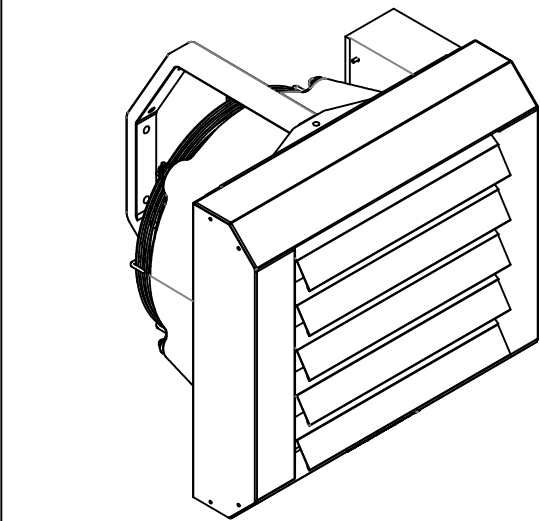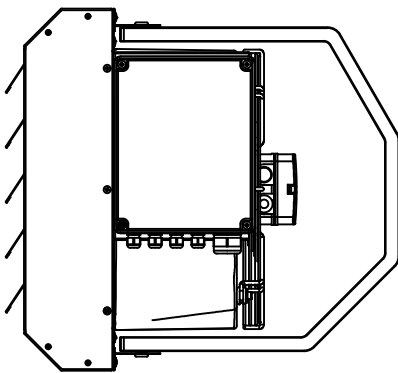

montaż ścienny
Q= 5,8 / 10 kW (t_{p1}=20°C) ,
V= 1250/1600/2000 m³/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13kW
Zasilanie: 3x400V/50Hz
m= 19,7 kg
Wysokość montażu: maks.
3,0 m
STEROWANIE: gotowy do
zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS
RTU,
w standardzie moduł
sterujący DRV,
lokalny pomiar temp.,
selektywna praca przy
zastosowaniu PT-1000

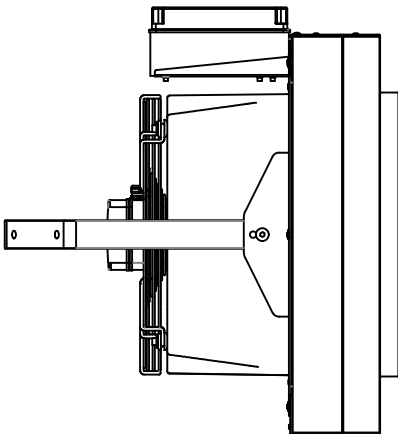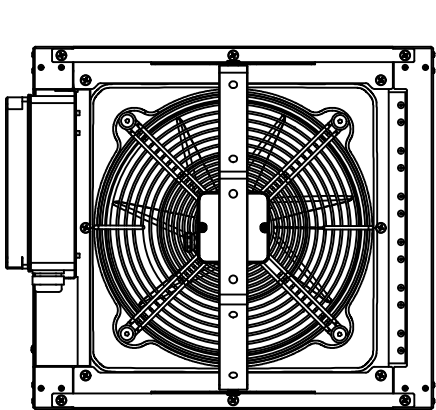

ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO mgr inż. Michał Fijałkowski, 77-100 Bytów, ul. B. Chrobrego 12, tel./fax (0-50) 822-70-40 Pracownia Projektowa "MIEŻA" 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła 5/4, tel./fax. (0-50) 822-50-00 e-mail: / zbo@zbo.pl www.zbo.pl			
Obiekt:	Budowa hall magazynowej na sprzęt i materiały na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej		
Adres:	dz. nr 132/3, obr. Borzytuchom		
Nazwa rys.	Rysunek szczegółowy nagrzewnicy		
Skala:	1:10	Data: lipiec 2026	Rys.nr. 8 Podpis:
Branża Sanitarna	Projektował mgr inż. Michał Fijałkowski PDM/0053/PWDS/15		