


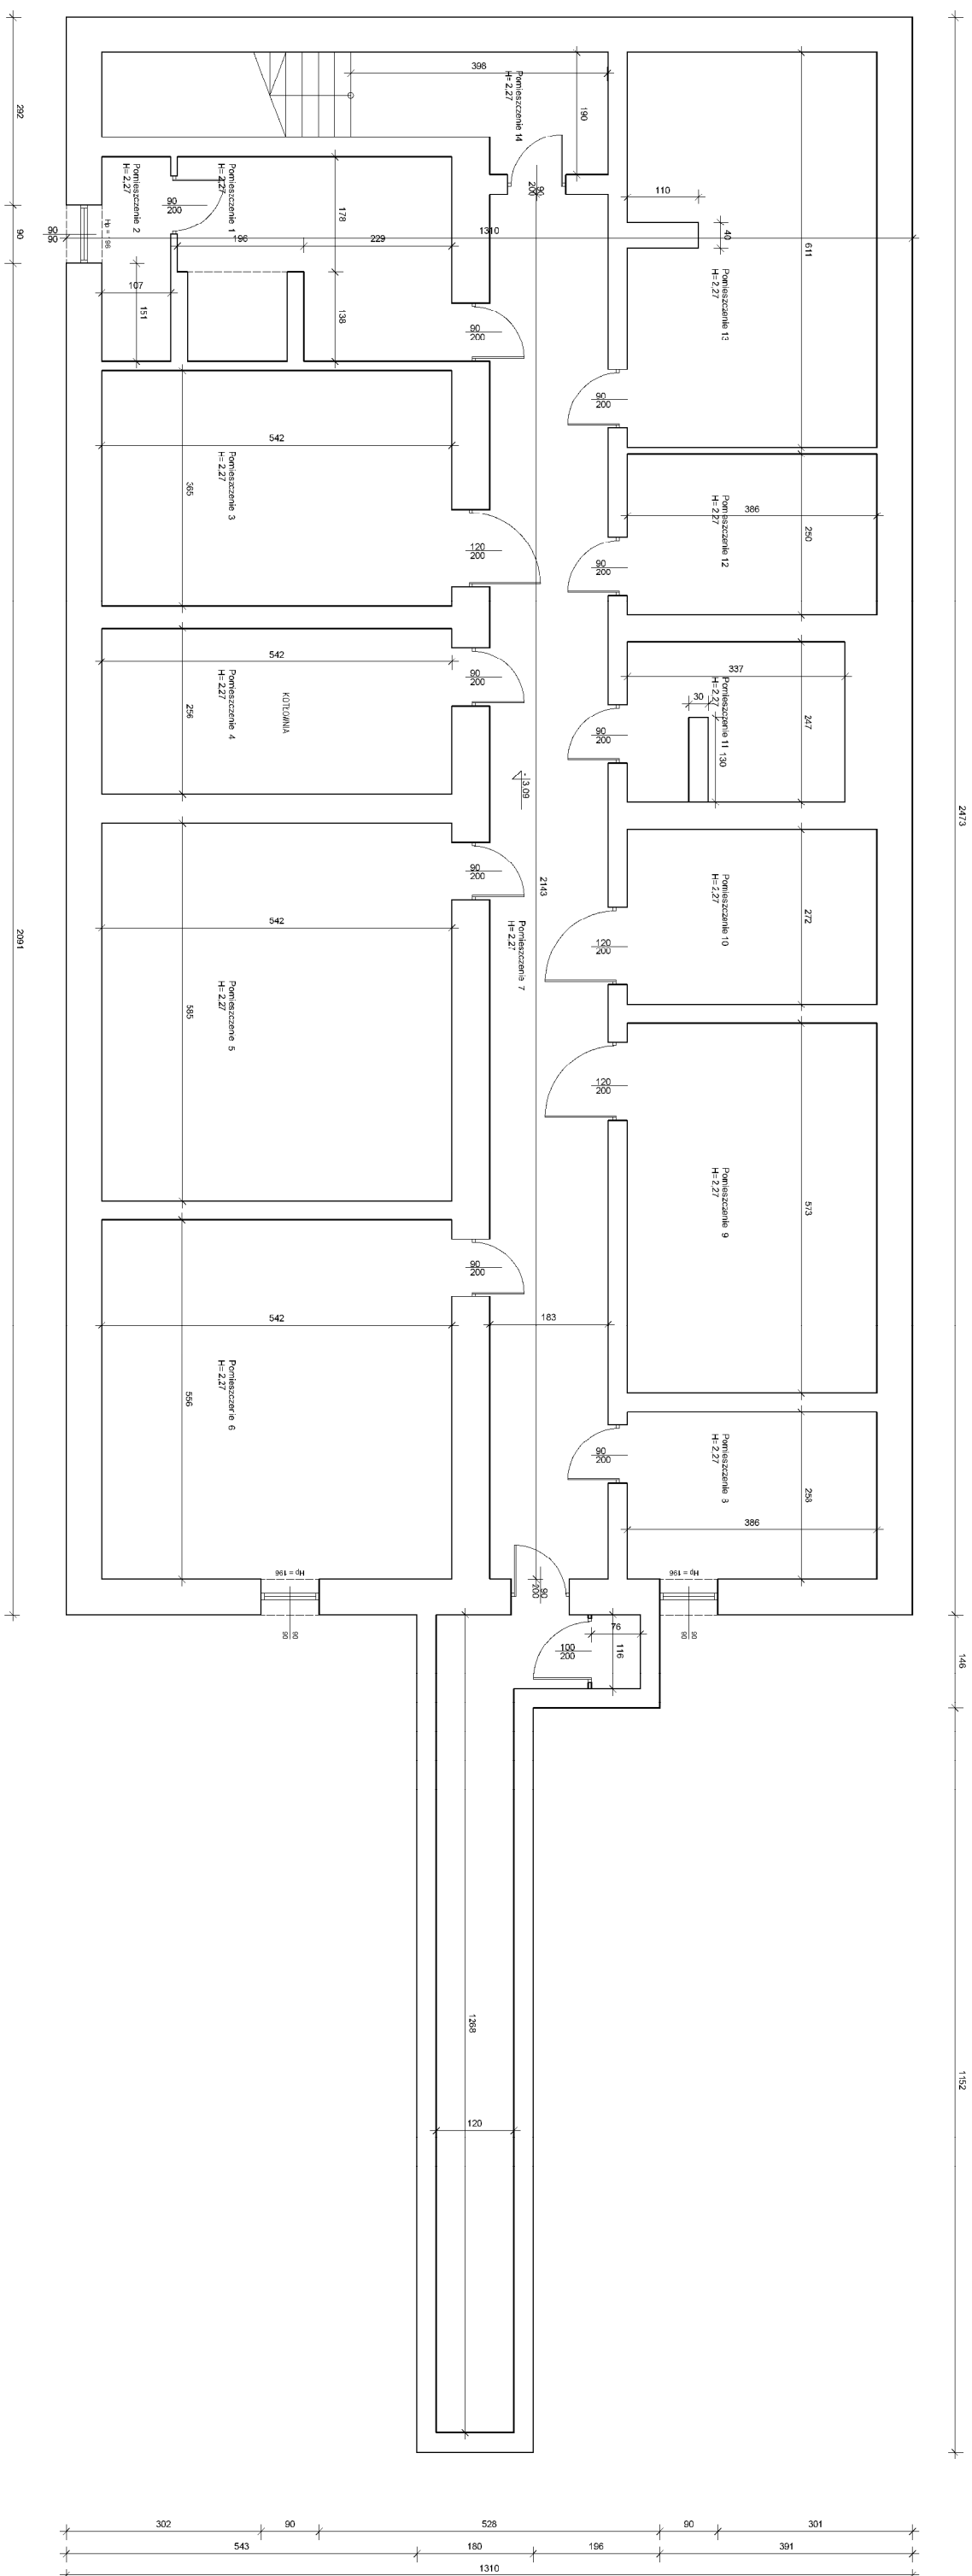

UWAGA:

1. NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO JEDNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
2. W PRZEPYRZĄCEJ REALIZACJI INWESTYCJI WSKAZANE WYMAGANIA NALEŻY BEZWzględnie SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. Z UWAGI NA TO, ŻE OBIEKT JEST UZTIKOWANY NIE BYŁO MOŻLIWE WYKONAĆ OGŁĘDZIN WSZYSTKICH ELEMENTÓW BUDYNKU.
4. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY.
5. PRZED ZAKOŃCZENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ PONTYKOWAĆ PRZELICZKĘ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI,
6. SPOSÓB OTCIERANIA DRZWI I OKIEN USTALIĆ WŁ. INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI INWESTORA,
7. STOLARKA OKIENNA MUSI BYĆ WPROSADZONA W PAWILIONY POMIĘDZY.
8. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZWIĘKSZAJĄCE POMIANY POSIADAJĄ WŁAŚCIWOŚCI DOPOWIEDZIANE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA, Ciepła PRZEWODNOŚCI ENERGOOSzczędności BUDYNKU, WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW WŁ. AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
9. DEMONTAŻ I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACyjnych NA POTRZEBY WYKONANIA ROBÓT DOCELOWYCH, WAŻNE SĄ Z OGRZEWANIEM I POCYNIEM WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ URUCHOMIENIA I WYKONANIE BUDYN SzcZELNOŚCI.
10. WYMAGANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SĄ ZBIEGOWE DO WYMAGÓW STOLARKI ZAMONTOWANEJ, PRZED DOKOŃCZENIEM KALKULACJI KOSZTÓW OTCIEREŃ ZDOBYSZANYCH JEST DO DOKOŃCZANIA WŁASNYCH POMIARÓW.
11. WSKAZANE NOWE OKNA MAJĄ BYĆ Z PCV, A DRZWI ZWIĘKSZAJĄCE ALUMINIOWE, PRZY ZAKOŃCZANIU PARAMETRÓW PRZENIKANIA, Ciepła,
12. NALEŻY URZĄDZIĆ ZMIANY SZEROKOŚCI ŚCIANY ZWIĘKSZAJĄCE NA POTRZEBY WYMIARÓW OROBEK BŁAGOSKŁADU RÓWNI I RÓR SPŁUJĄCYCH,
13. PRZY MONTAŻU ZŁOŻEŃ, SŁABY URZĘDZIDŁO AUTOMATYCZNY SYSTEM PODLEWANIA, DOBÓR ROŚLIN W ZALEŻNOŚCI OD NASŁONECZNIENIA,
14. ILOŚĆ ODOBRONA KOMUNIKACJI WSKŁ. FUND. GÓRNY KRAJOWEJ KONIA – 0,7 Wł.

[illegible]