


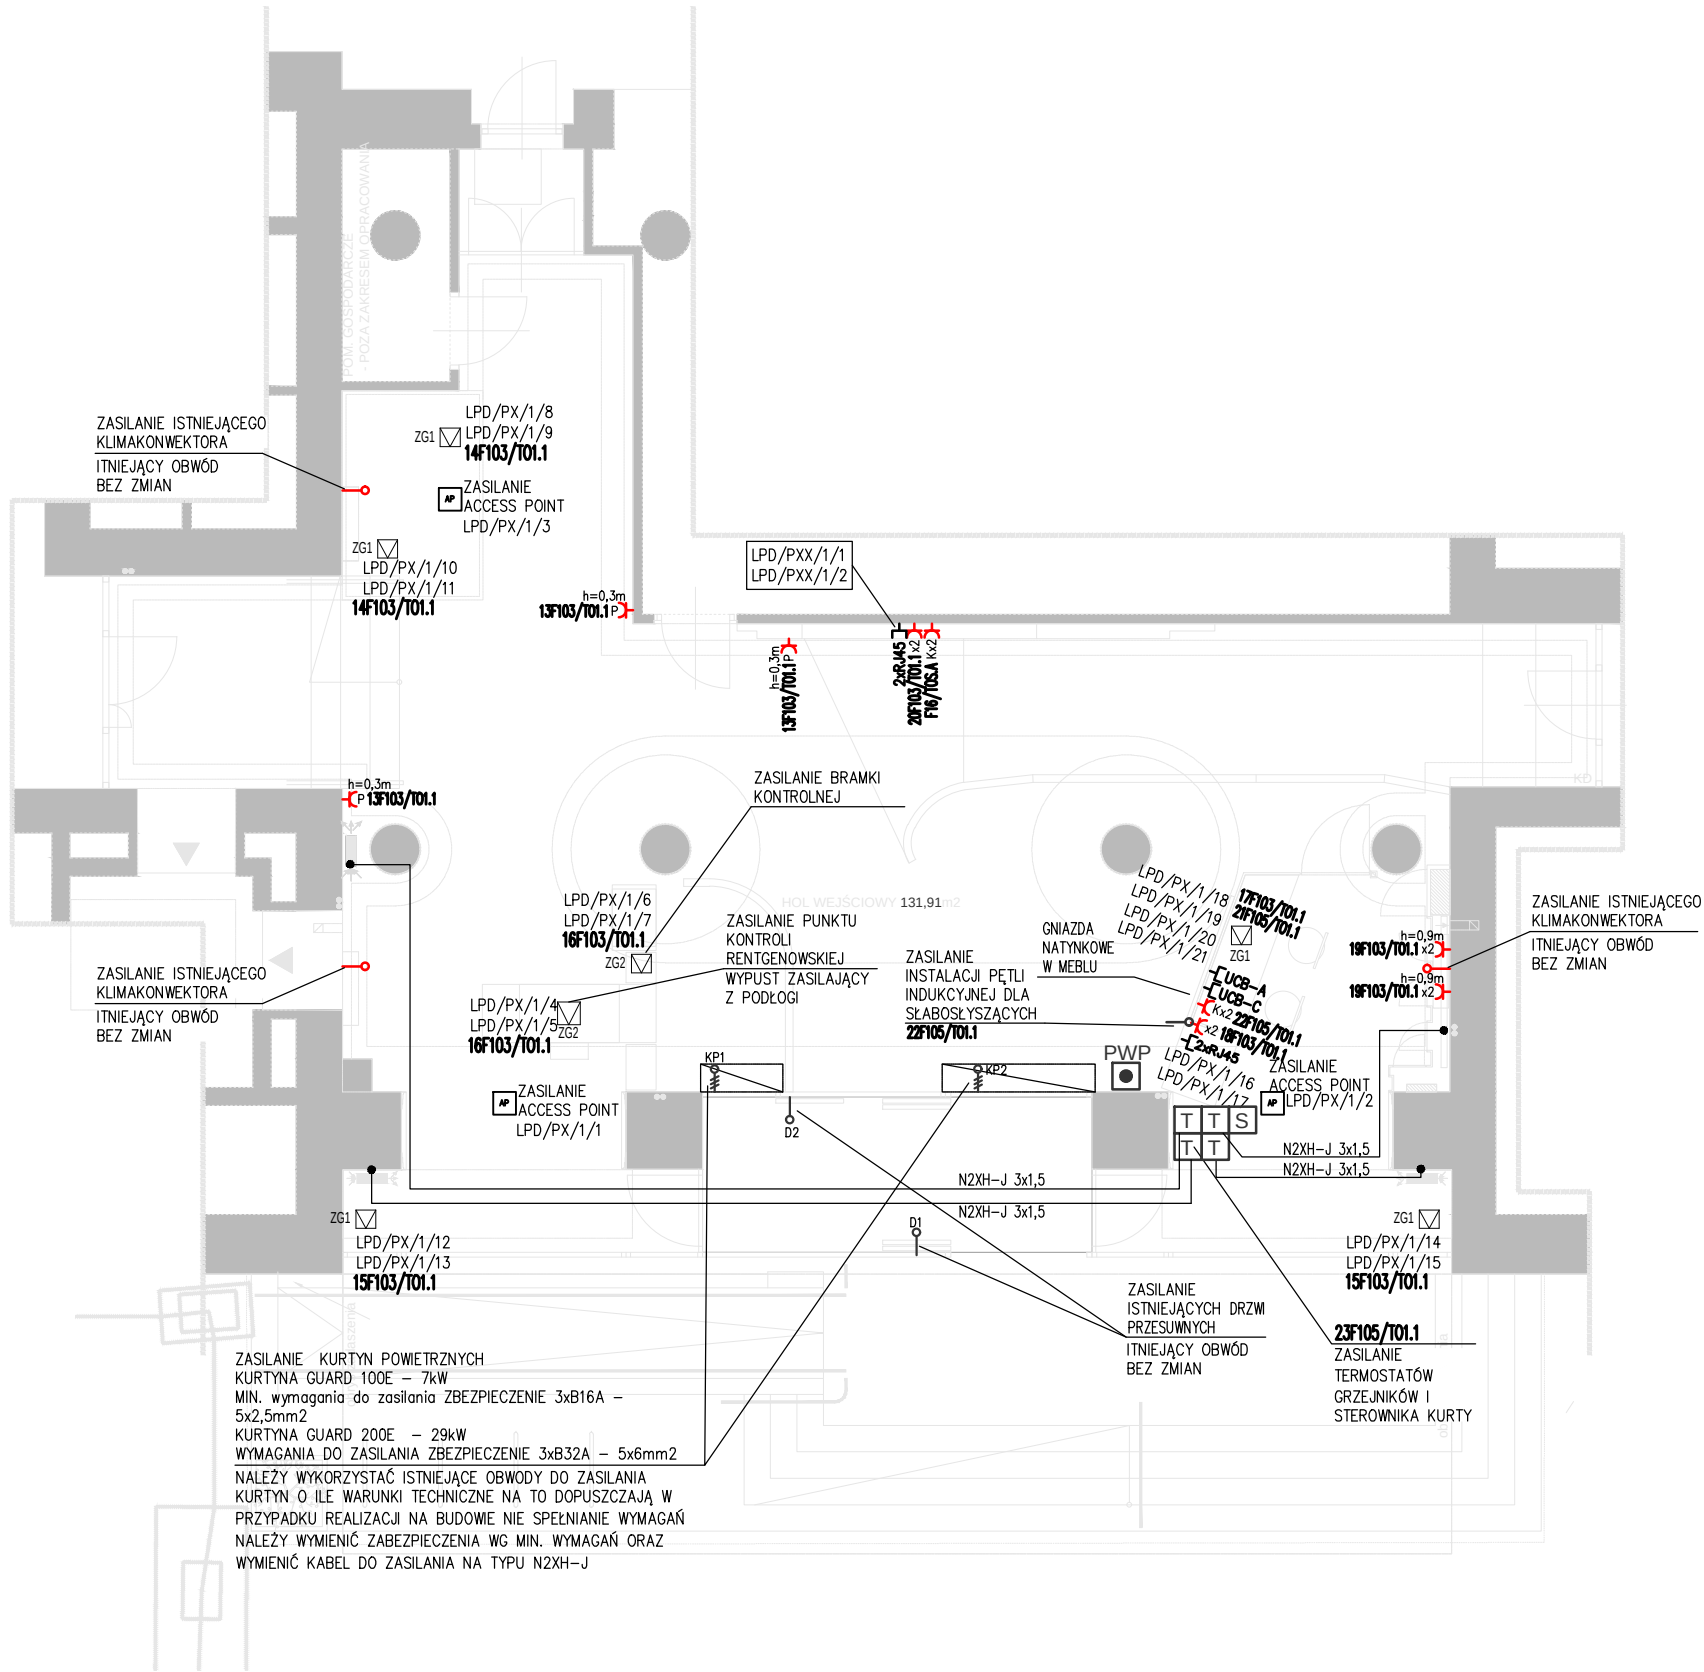

OZNACZENIA


- WYŁĄCZNIK ROLETY
- WYPUST ZASILAJĄCY 1-F. 230V
- GNIAZDO 1-F Z BOLCEM OCHRONNYM, 16A, IP20
- GNIAZDO TELETECHNICZNE RJ45
- GNIAZDO TELETECHNICZNE RJ45 NA POTRZEBY TELEFONI
- ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (2x GNIAZDO 1-F 230V + 2x GNIAZDO 1-F 230V KOMPUTEROWE + 6x GNIAZDO RJ45)
 - PROSTOKĄTNA KASETA ZASILAJĄCA
 - DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH CZYSZCZONYCH NA MOKRO
- ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (2x GNIAZDO 1-F 230V + 2x GNIAZDO RJ45)
 - PROSTOKĄTNA KASETA ZASILAJĄCA
 - DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH CZYSZCZONYCH NA MOKRO
- ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (2x GNIAZDO 1-F 230V + 4x GNIAZDO RJ45)
 - PROSTOKĄTNA KASETA ZASILAJĄCA
 - DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH CZYSZCZONYCH NA MOKRO
- REGULATOR PRZEPŁYWU POMETRZA W GRZEJNIKACH WRAZ CZUJNIKIEM TEMPERATURY
- STEROWNIK REGULACJI KURTYN

UWAGA SPOSÓB PROWADZENIA OKABLOWANIA:
1. PROJEKTOWANE OKABLOWANIE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NALEŻY PROWADZIĆ
W KORYTKACH, RURKACH INSTALACYJNYCH (NAD SUFITEM PODWIESZANYM),
PODTYNKOWO LUB W KANAŁACH KABLOWYCH DO PUSZEK PODŁOGOWYCH.

PWP ISTNIEJĄCY PRZECIWOPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

ZASILANIE KURTYN POWIETRZNYCH
KURTyna GUARD 100E - 7kW
MIN. wymagania do zasilania ZBEZPIECZENIE 3xB16A - 5x2,5mm²
KURTyna GUARD 200E - 29kW
WYMAGANIA DO ZASILANIA ZBEZPIECZENIE 3xB32A - 5x6mm²
NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE OBWODY DO ZASILANIA
KURTYN O ILE WARUNKI TECHNICZNE NA TO DOPUSZCZAJĄ W
PRZYPADKU REALIZACJI NA BUDOWIE NIE SPEŁNIANIE WYMAGAŃ
NALEŻY WYMIENIĆ ZABEZPIECZENIA WG MIN. WYMAGAŃ ORAZ
WYMIENIĆ KABEL DO ZASILANIA NA TYPU N2XH-J

KRESKA PIOTR SMOLEŃSKI UL. ŚWIATOWIDA 58aA/35 03-144 WARSZAWA TEL: 513 075 410	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I MODERNIZACJI HOLU B W BUDYNKU MINISTERSTWA CYFRYZACJI KRÓLEWSKA 27, 00-060 WARSZAWA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT INSTALACJA SIŁY	OPRACOWANIE: MGR INŻ. PIOTR SMOLEŃSKI	
						DATA: 07.2026	SKALA:
						NR RYSUNKU/REWIZJA	
						E-1-2	

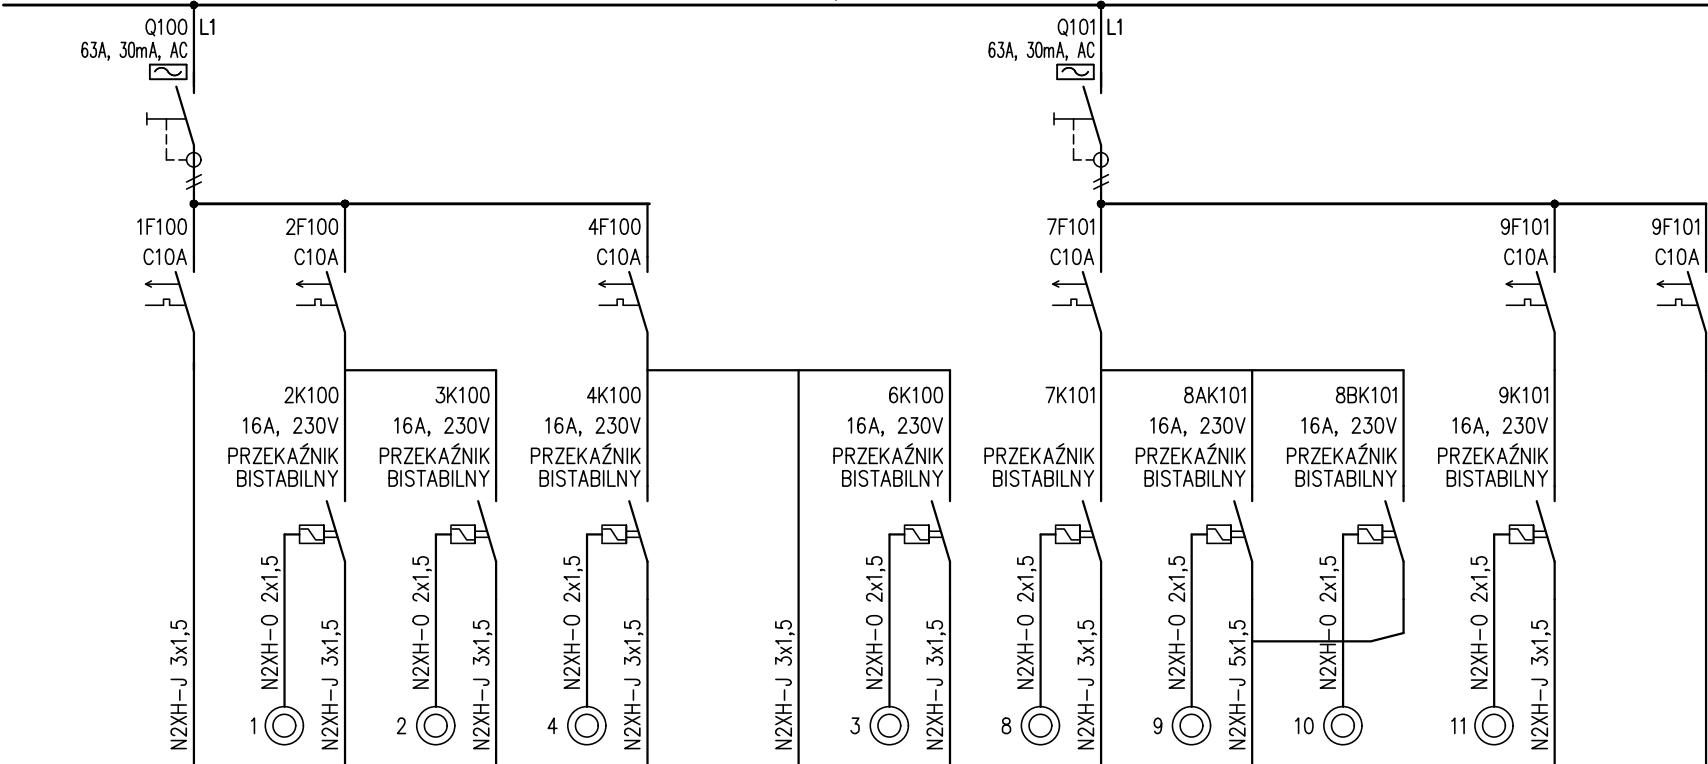

NR OBWODU	1F100	2F100	3F100	4F100	5F100	6F100	7F101	8F101		9F101	11F1
Pi [kW]	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,5		0,3	0,3
OPIS	HOL WEJŚCIOWY PODŚWIETLANE ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA + OŚWIETLЕНИЕ EWAKUACYJNE	HOL WEJŚCIOWY OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE,	HOL WEJŚCIOWY OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE,	HOL WEJŚCIOWY OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE,	HOL WEJŚCIOWY OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE 24H,	HOL WEJŚCIOWY OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE,	HOL WEJŚCIOWY OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE,	HOL WEJŚCIOWY OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE,		HOL WEJŚCIOWY OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE,	REZERWA

KRESKA
PIOTR SMOLEŃSKI

UL. ŚWIATOWIDA 58aA/35
03-144 WARSZAWA
TEL: 513 075 410

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14

PODPIS:

OBIEKT:
EKSPERTYZA TECHNICZNA Z PROJEKTEM
PRZEBUDOWY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I
MODERNIZACJI HOLU B
W BUDYNKU MINISTERSTWA CYFRYZACJI
KRÓLEWSKA 27, 00-060 WARSZAWA

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I TELETECHNICZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY – TABLICY T01.1

OPRACOWANIE:
MGR INŻ. PIOTR SMOLEŃSKI

DATA:
07.2026


NR RYSUNKU/REWIZJA
E-2-1

[illegible]

NR OBWODU	21F105	22F105	23F105	20F105
Pi [kW]	0,2	0,2	0,1	0,5
OPIS	HOL WEJŚCIOWY GNIAZDA KOMPUTEROWE OGÓLNE – FLOORBOX	HOL WEJŚCIOWY GNIAZDA KOMPUTEROWE OGÓLNE – W BLACIE	HOL WEJŚCIOWY ZASILANIE TERMOSTATU	HOL WEJŚCIOWY GNIAZDA OGÓLNE – TV

KRESKA PIOTR SMOLEŃSKI UL. ŚWIATOWIDA 58aA/35 03-144 WARSZAWA TEL: 513 075 410	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I MODERNIZACJI HOLU B W BUDYNKU MINISTERSTWA CYFRYZACJI KRÓLEWSKA 27, 00-060 WARSZAWA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY – TABLICY T01.1 CD.	OPRACOWANIE: MGR INŻ. PIOTR SMOLEŃSKI	
				NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE		DATA: 07.2026	SKALA:
							NR RYSUNKU/REWIZJA E-2-3

ISTNIEJĄCY LOKALNY PUNKT
DYSTRYBUCYJNY LPD

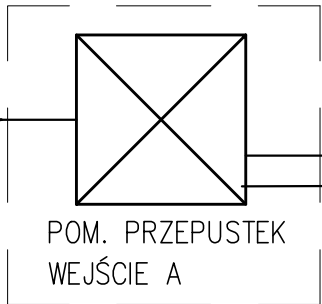

POM. PRZEPUSTEK
WEJŚCIE A

ISTNIEJĄCĄ SZAFĘ
TELETECHNICZNĄ
ROZBUDOWAĆ O 2 PANELE
KROSOWE W CELU
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA
SIECI STRUGANEJ

SIEĆ LAN

2x UTP kat.6 B2ca-s1b,d1,ø1

LPD/PXX/1/1

[RJ45]

LPD/PXX/1/2

[RJ45]

SIEĆ LAN

23x UTP kat.6 B2ca-s1b,d1,ø1

LPD/PX/1/1

[RJ45]

LPD/PX/1/2

[RJ45]

LPD/PX/1/3

[RJ45]

LPD/PX/1/4

[RJ45]

LPD/PX/1/5

[RJ45]

LPD/PX/1/6

[RJ45]

LPD/PX/1/7

[RJ45]

LPD/PX/1/8

[RJ45]

LPD/PX/1/9

[RJ45]

LPD/PX/1/10

[RJ45]

LPD/PX/1/11

[RJ45]

LPD/PX/1/12

[RJ45]

LPD/PX/1/13

[RJ45]

LPD/PX/1/14

[RJ45]

LPD/PX/1/15

[RJ45]

LPD/PX/1/16

[RJ45]

LPD/PX/1/17

[RJ45]

LPD/PX/1/18

[RJ45]

LPD/PX/1/19

[RJ45]

LPD/PX/1/20

[RJ45]

LPD/PX/1/21

[RJ45]

LPD/PX/1/22

[RJ45]

LPD/PX/1/23

[RJ45]

KRESKA
PIOTR SMOLEŃSKI

UL. ŚWIATOWIDA 58aA/35
03-144 WARSZAWA
TEL: 513 075 410

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14

PODPIS:

OBIEKT:
EKSPERTYZA TECHNICZNA Z PROJEKTEM
PRZEBUDOWY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I
MODERNIZACJI HOLU B
W BUDYNKU MINISTERSTWA CYFRYZACJI
KRÓLEWSKA 27, 00-060 WARSZAWA

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I TELETECHNICZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT SIECI LAN

OPRACOWANIE:
MGR INŻ. PIOTR SMOLEŃSKI

DATA:
07.2026
NR RYSUNKU/REWIZJA
E-3-1