

ISTN. JEZDNIA – NAW. BITUMICZNA

ISTN. ZJAZD –DR. DLA PIESZYCH NAW. Z KOSTKI – NAW. Z KOSTKI BET.

ISTN. ODCINEK

PROJ. ODCINEK DROGI DLA PIESZYCH

MIEJSCA POSTOJOWE – NAW. Z GEOKRATY

PROJ. KRAWĘŻNIK BET. WYSTAJĄCY 15x30 CM

KR1

2,6%

G4

KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM

PODSYPKA Z MIAŁU GRANITOWEGO 0/5 GR. 3 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 GR.15 CM

W-WA MROZOCHRONNA – MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2 GR. 20 CM

GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA

WYMIANA GRUNTU – NASYP Z PIASKU GR. ~100 CM


GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA

PODŁOŻE GRUNTOWE G4 (GRUNT RODZIMY)

KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM
PODSYPKA Z MIAŁU GRANITOWEGO 0/5 GR. 3 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 GR.15 CM
W-WA MROZOCHRONNA – MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2 GR. 20 CM
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA
WYMIANA GRUNTU – NASYP Z PIASKU GR. ~100 CM
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA
PODŁOŻE GRUNTOWE G4 (GRUNT RODZIMY)

KRATA PRZEROSTOWA WYPEŁNIONA ŻWIREM GR. 4 CM
PODSYPKA Z MIAŁU GRANITOWEGO 0/5 GR. 3 CM
PODOBUDOWA ZASADNICZA – MIESZANKA NIEZWIĄZANA 0/31,5 GR. 20 CM
W-WA MROZOCZCHRONNA – POSPÓŁKA 0/31,5, GR. 55 CM
GEOWŁÓWÓKNIKA SEPARACYJNA
WYMIANA GRUNTU – NASYP Z PIASKU GR. ~60 CM
GEOWŁÓWÓKNIKA SEPARACYJNA
PODŁOŻE GRUNTOWE G4 (GRUNT RODZIMY)

OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM

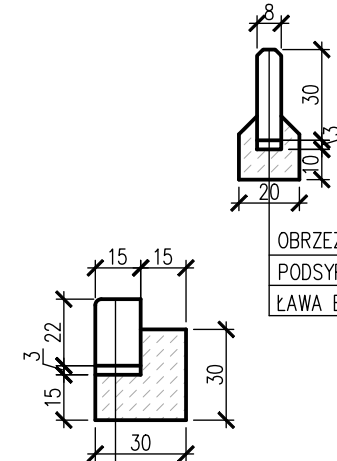

15	15	OBRZEŻE BETONOWE O WYMIARACH 8X30 CM
		PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM
		ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15, GR. 10 CM

KRAWEŹNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM
ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH MIN. 15x15+15x30 CM

KRAWEŹNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x22 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PISKOWA 1:4, GR. 3 CM
ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH MIN. 15x15+15x30 CM


Technical drawing of a stepped block. The block has a total width of 30 and a total height of 45. The bottom section is 30 wide and 15 high. The top section is 15 wide and 30 high. The top surface is sloped, starting from the right edge and ending at the left edge of the top section. The dimensions are indicated by arrows and numbers: 15, 15, 30, 30, 15, 30, 30.

PRZĘKROJ A-A

KRATA PRZEROSTOWA WYPEŁNIONA ŻWIEM GR. 4 CM PODSYPKA Z MIAŁU GRANITOWEGO 0/5 GR. 3 CM PODBUDOWA ZASADNICZA – MIESZANKA NIETWĄŻANA 0/31,5 GR. 20 CM W-WA MROZOCHRONNA – POSPÓŁKA 0/31,5, GR. 55 CM GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA WYMIANA GRUNTU – NASYP Z PIASKU GR. ~60 CM GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA PODŁOŻE GRUNTOWE G4 (GRUNT RODZIMY)	PRZĘKROJ A-A ZIELEŃ MIEJSKA POSTOJOWA – NAW. Z GEOKRATY 500 PROJ. KRAWĘŻNIK BET. WYSTAJĄCY 15x30 CM 2% 80 MPa 25 MPa KR1 2% KRAWĘŻNIK BET. WTOPIONY 15x22 CM POBOCZE CHŁONNE 130 OBRZEŻE BET. 8x30 CM ISTN. OGRÓDZENIE 20 GRANICA DZIAŁKI	KRUSZYWO ŁAMANE 5/31,5 GR. 15 CM GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA TLUCZEŃ GRANITOWY 31,5/63 GR. 55 CM GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA WYMIANA GRUNTU – NASYP Z PIASKU GR. ~60 CM GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA PODŁOŻE GRUNTOWE G4 (GRUNT RODZIMY)
---	--	---

KRATA PRZEROSTOWA WYPEŁNIONA ŻWIREM GR. 4 CM
PODSYPKA Z MIAŁU GRANITOWEGO 0/5 GR. 3 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA – MIESZANKA NIEZWIĄZANA 0/31,5 GR. 20 CM
W-WA MROZOCZRONNA – POSPÓŁKA 0/31,5, GR. 55 CM
GEOWŁÓŃKINA SEPARACYJNA
WYMIANA GRUNTU – NASYP Z PIASKU GR. ~60 CM
GEOWŁÓŃKINA SEPARACYJNA
PODŁOŻE GRUNTOWE G4 (GRUNT RODZIMY)

KRUSZYWO ŁAMANE 5/31,5 GR. 15 CM
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA
TLUCZEŃ GRANITOWY 31,5/63 GR. 55 CM
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA
WYMIANA GRUNTU – NASYP Z PIASKU GR. ~60 CM
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA
PODŁOŻE GRUNTOWE G4 (GRUNT RODZIMY)

NR		DATA		ZMIANA	
BIURO PROJEKTOWE: BS-Projekt Sp. z o.o. al. Armii Krajowej 54 pok. 103, 50-541 Wrocław e-mail: biuro@bsprojekt.com.pl tel. +48 732 759 907 (biuro), +48 602 334930 www.bsprojekt.com.pl					
INWESTOR: Gmina Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka					
OBIEKT: Parking przy ul. Wrocławskiej i Jagiellońskiej w Mirkowie dz. nr 348/2, obr. Mirków, gm. Długołęka, pow. wrocławski					
BRANŻA:				STADIUM:	
DROGOWA				PW	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			UPRAWNIENIA		PODPIS
BRANŻA DROGOWA – PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski			4/02/DUW w spec. konstr.-budowl.		
BRANŻA DROGOWA – SPRAWDZAJĄCY:					
OPRACOWANIE:					
TYTUŁ RYSUNKU:					
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI					
SKALA:		DATA:		NR RYSUNKU:	
1:500		20-05-2026		D-2	
WYDANE:					-

WYDRUK: 5/25/2026
CTB: _bs_konstrukcja.ctb