
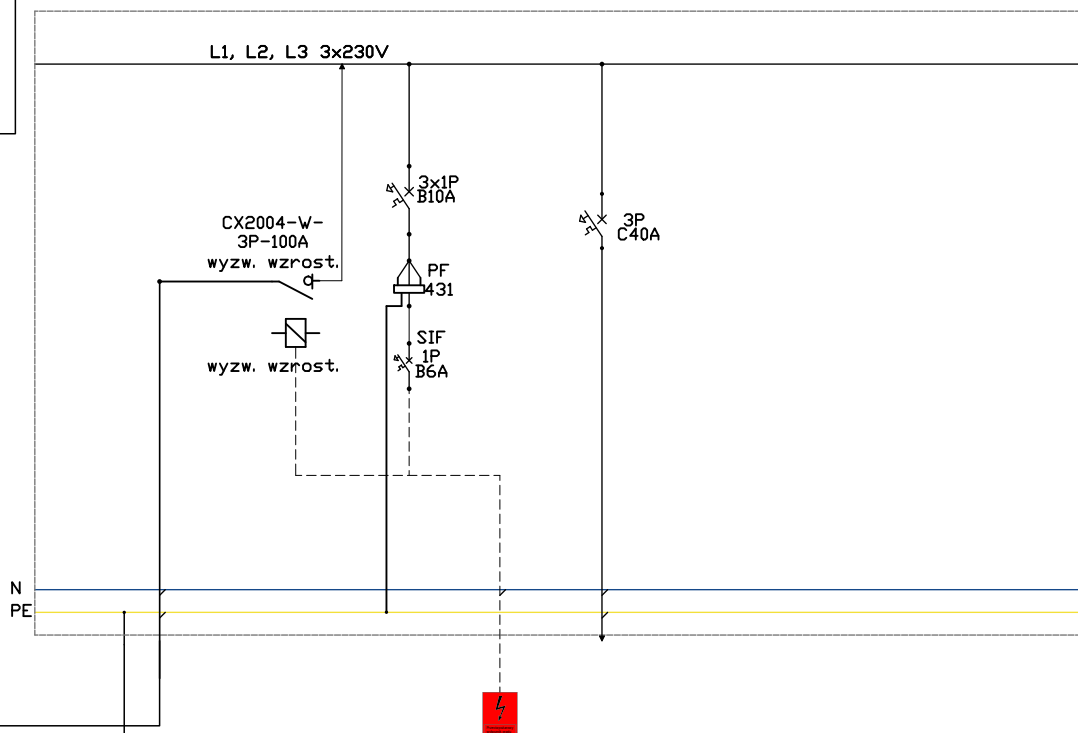


Nr obwodu	WLZ	-	-	-	-
Typ przewodu	YKY 5x16	-	-	HDGs 5x1.5	YKY 5x16
Po [kW]	75.7	-	-	-	75.7
Zaciski	L1,L2,L3,PE,N	-	-	-	L1,L2,L3 N,PE
Nazwa	Zasilanie	Wyłącznik główny zasilania	Zabezp. PWP	PWP	Rozdzielnica RG

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S.

Zastosować rozdzielnicę zewnętrzną stojącą na fundamencie w obudowie termoutwardzalnej. Na drzwiach rozdzielnicy na zewnętrznej stronie umieścić opis z nazwą rozdzielnicy, od strony wewnętrznej umieścić schemat jednokreskowy. WLZ wprowadzić z gruntu w rurze ochronnej PVC.

Zespół wyłącznika PWP z deklaracją właściwości użytkowych układu rozłącznika stosowanego jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ew. dopuszczenie jednostkowe.

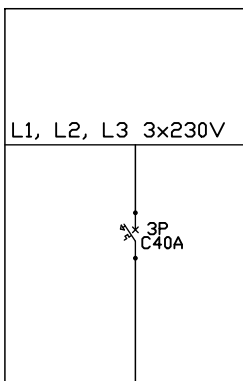

PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany
Wiesław Dąbrowski
ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica
tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl

Temat:	Budowa Rodzinnego Domu dziecka w powiecie Brodnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą		
Adres:	87-313 Brzozie dz. nr 404/35 obręb 0001 Brzozie, Gmina Brzozie, powiat Brodnicki		
Inwestor:	Powiat Brodnicki ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica		
Rysunek:	Schemat - rozdzielnica R.PWP		
Projektant :	mgr inż. Marcin Bytner nr upr. KUP/0083/PBE/21 do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń	Podpisy:	
Projektant sprawdzający:	inż. Bartłomiej Piasecki nr upr. KUP/0158/POOE/10 do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń		
Asystent projektanta:	Szymon Wiśniewski		
Data:	05.2025	Skala:	
Branża:	Elektryczna	Nr rys:	PT_IE-E4