


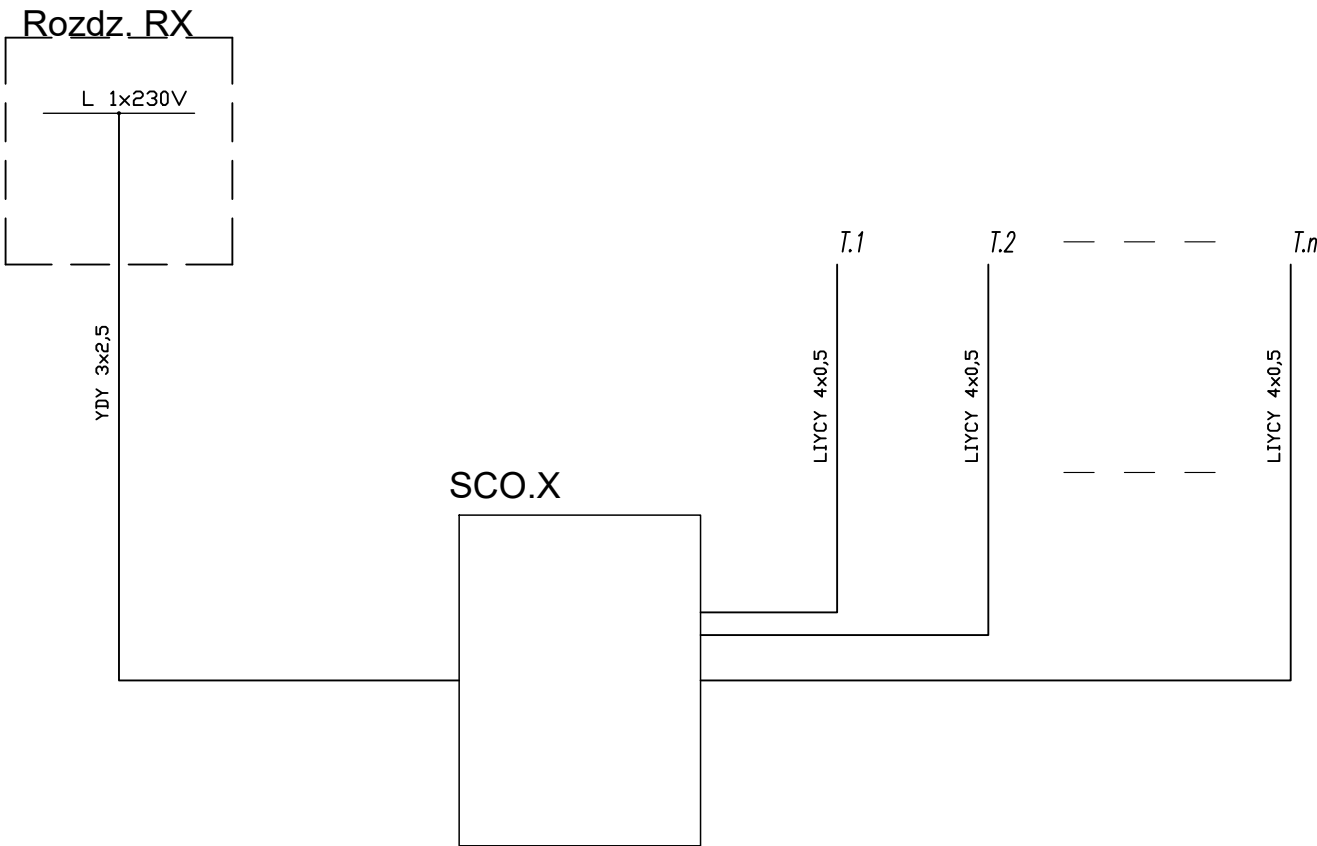

OZNACZENIA:

- RX - Tablica elektryczna zasilająca o oznaczeniu X
SCO.X - Szafka rozdzielaczy CO o oznaczeniu X
T.n - Termostat sterujący ogrzewaniem pomieszczenia/pętli nr "n"

UWAGI:

- 1) Dla każdej szafki rozdzielaczy CO (SCO) doprowadzić przewód zasilający, obwód zakończyć puszką hermetyczną IP44.
- 2) Od szafki rozdzielaczy układać przewody do każdego termostatu instalacji ogrzewania podłogowego, pozostawić zapas długości.
- 3) Dokładny typ, ilość przewodów, napięcie znamionowe izolacji - ustalić po wybraniu docelowych typów termostatów oraz automatyki sterowania.
- 4) Lokalizacja termostatów dla łazienek:
 - w przypadku sterowania napięciem 230Vac - na zewnątrz łazienek
 - w przypadku sterowania napięciem bezpiecznym <25V - dopuszcza się montaż w łazienkach.
- 5) Wstępna lokalizacja punktów przyłączenia termostatów pokazana została na rzutach obiektu; przed realizacją wskazane lokalizacje szczegółowo zweryfikować pod kątem:
 - lokalizacji termostatów
 - ilości termostatów w pomieszczeniach/strefach posiadających więcej niż jedną pętlę grzewczą
- 6) Miejsca lokalizacji termostatów muszą spełniać wymagania/wytyczne dostawcy systemu ogrzewczego.
- 7) Trasy prowadzenia oprzewodowania do termostatów nie mogą kolidować z pozostałymi instalacjami w lokalu
- 8) W zakresie branży sanitarnej:
 - weryfikacja lokalizacji/ilości termostatów
 - dostawa i montaż termostatów
 - dostawa i ułożenie sond posadzkowych
 - całość wyposażenia elektrycznego i automatyki sterowania szafek SCO
 - uruchomienie i regulacja instalacji ogrzewczej
- 9) Wszystkie wymiary i długości sprawdzić na budowie

		PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl	
Temat:		Budowa Rodzinnego Domu dziecka w powiecie Brodnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
Adres:		87-313 Brzozie dz. nr 404/35 obręb 0001 Brzozie, Gmina Brzozie, powiat Brodnicki	
Inwestor:		Powiat Brodnicki ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica	
Rysunek:		Schemat oprzewodowania CO	
Projektant :		mgr inż. Marcin Bytner nr upr. KUP/0083/PBE/21 do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń	Podpisz:
Projektant sprawdzający:		inż. Bartłomiej Piasecki nr upr. KUP/0158/POOE/10 do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń	
Asystent projektanta:		Szymon Wiśniewski	
Data:	Skala:	Branża:	Nr rys:
05.2025		Elektryczna	PT_IE-E8