


PRZEKRÓJ POPRZECZNY P - 2 ZBIORNIKA WODNEGO NR 474/1 DOMACYNY

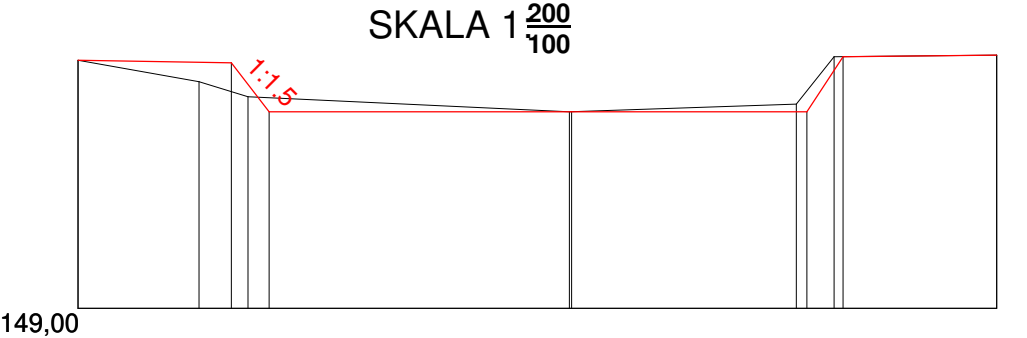

Rzędne istniejące	152,28	152,00	151,80	151,60	151,70	152,33	152,35
Rzędne projektowane	152,28	152,25	151,60	151,60	151,60	152,33	152,35
Parametry	pozostawiona grobla w obrębie przebiegu mediów (gaz, wodociąg) o rzędnej istniejącej, szer. w koronie 8.0m i nachyleniu skarp 1:1.5						
Odległości projektowane	0,00	4,06	5,06	13,06	19,28	20,24	24,30
Odległości istniejące	0,00	3,20	4,50	13,00	19,00	20,00	24,30