


PRZEKRÓJ POPRZECZNY P - 3 ZBIORNIKA WODNEGO NR 474/1 DOMACYNY

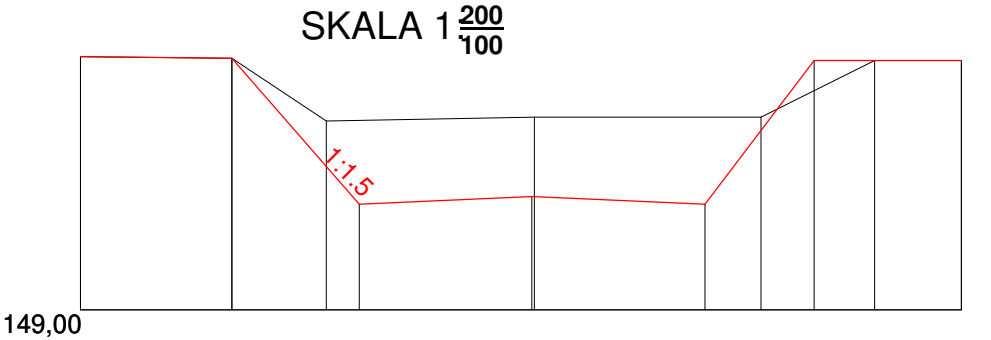

Rzędne istniejące	152,35	152,33	151,50	151,55	151,55	152,30	152,30
Rzędne projektowane	152,35	152,33	150,40	150,40	150,40	152,30	152,30
Parametry	Odmulenie zbiornika warstwą śr. 1.1m, uzupełnienie ubytków w skarpach nachylenie skarp 1:1.5						
Odległości projektowane	0,00	4,00	7,37	11,94	16,52	19,40	23,30
Odległości istniejące	0,00	4,00	6,50	12,00	18,00	21,00	23,30

Rys. 7
Str. 12