


PRZEKRÓJ POPRZECZNY P - 5 ZBIORNIKA WODNEGO NR 474/1 DOMACYNY

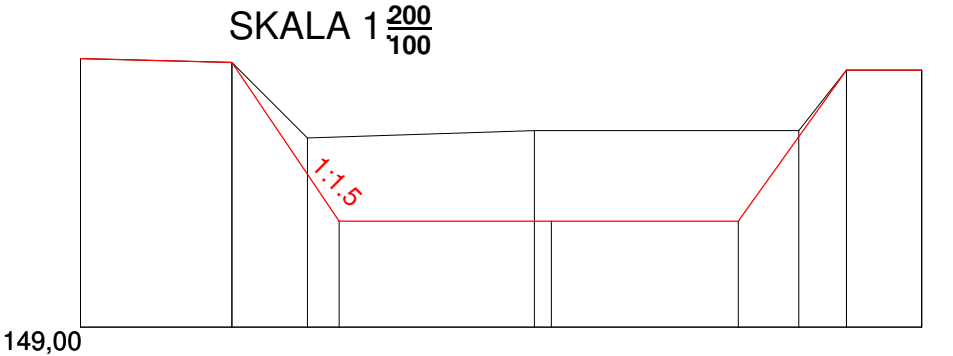

Rzędne istniejące	152,55	152,50	151,50	151,60	151,60	152,40	152,40
Rzędne projektowane	152,55	152,50	150,40	150,40	150,40	152,40	152,40
Parametry	Odmulenie zbiornika warstwą śr. 1.1m, uzupełnienie ubytków w skarpach nachylenie skarp 1:1.5						
Odległości projektowane	0,00	4,00	6,84	12,45	17,40	20,26	22,25
Odległości istniejące	0,00	4,00	6,00	12,00	19,00	20,26	22,25

Rys. 9
Str. 14