




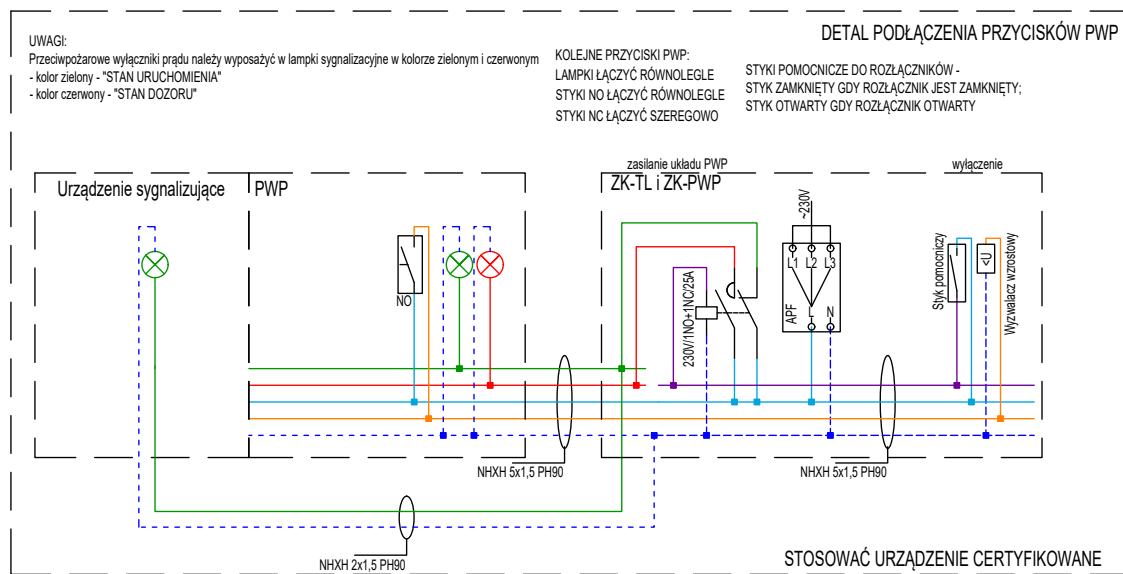

Schemat zasilania uzgodnić w Zakładzie Energetycznym na etapie wykonawstwa (w zakresie wykonawcy instalacji) wraz z dostosowaniem schematu do uzyskanych warunków z Zakładu Energetycznego przez inwestora.

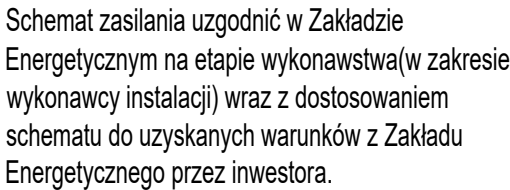

ZK-TL	
Typ obudowy	wolnostojąca
Typ	tworzywo termoutwardzalne
Wykonanie	na fundamencie
Stopień ochrony IP	44
Stopień ochrony IK	10
Klasa izolacji	II
Zamek	TAK
Układ sieci	TNS
Napięcie znamionowe	415VAC
Częstotliwość	50Hz
Prąd znamionowy In	160A
Prąd zwarciovowy Icw	10kA
Zasilanie	Od dołu - kablowe
Odpływy	Do dołu - kablowe

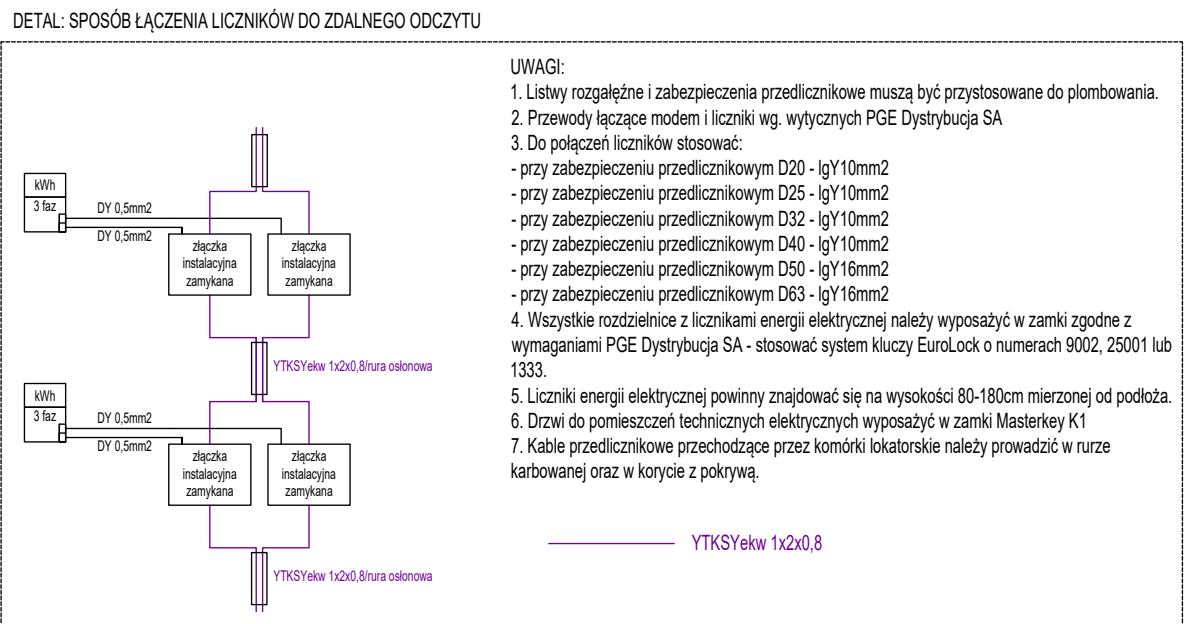

ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O. ul. Opolska 15, 15-549 Białystok tel. 85 667 29 23, 606 205 923			
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ARMI KRAJOWEJ 38A, 19-300 ELK			
ADRES BUDOWY:	ELK 280501.1.0001.538/66 0001 ELK, DZ. NR 538/66		
INWESTOR:	GMINA MIASTO ELK, UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4, 19-300 ELK		
PRZEDMIOT RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA			Nr. rysunku: ES01
STADIUM: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			Skala: -
Specjalność:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Elektryka			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Ołendzki upr. PDO/0138/PBE/18		
DATA:	07.12.2024r		Nr str.: