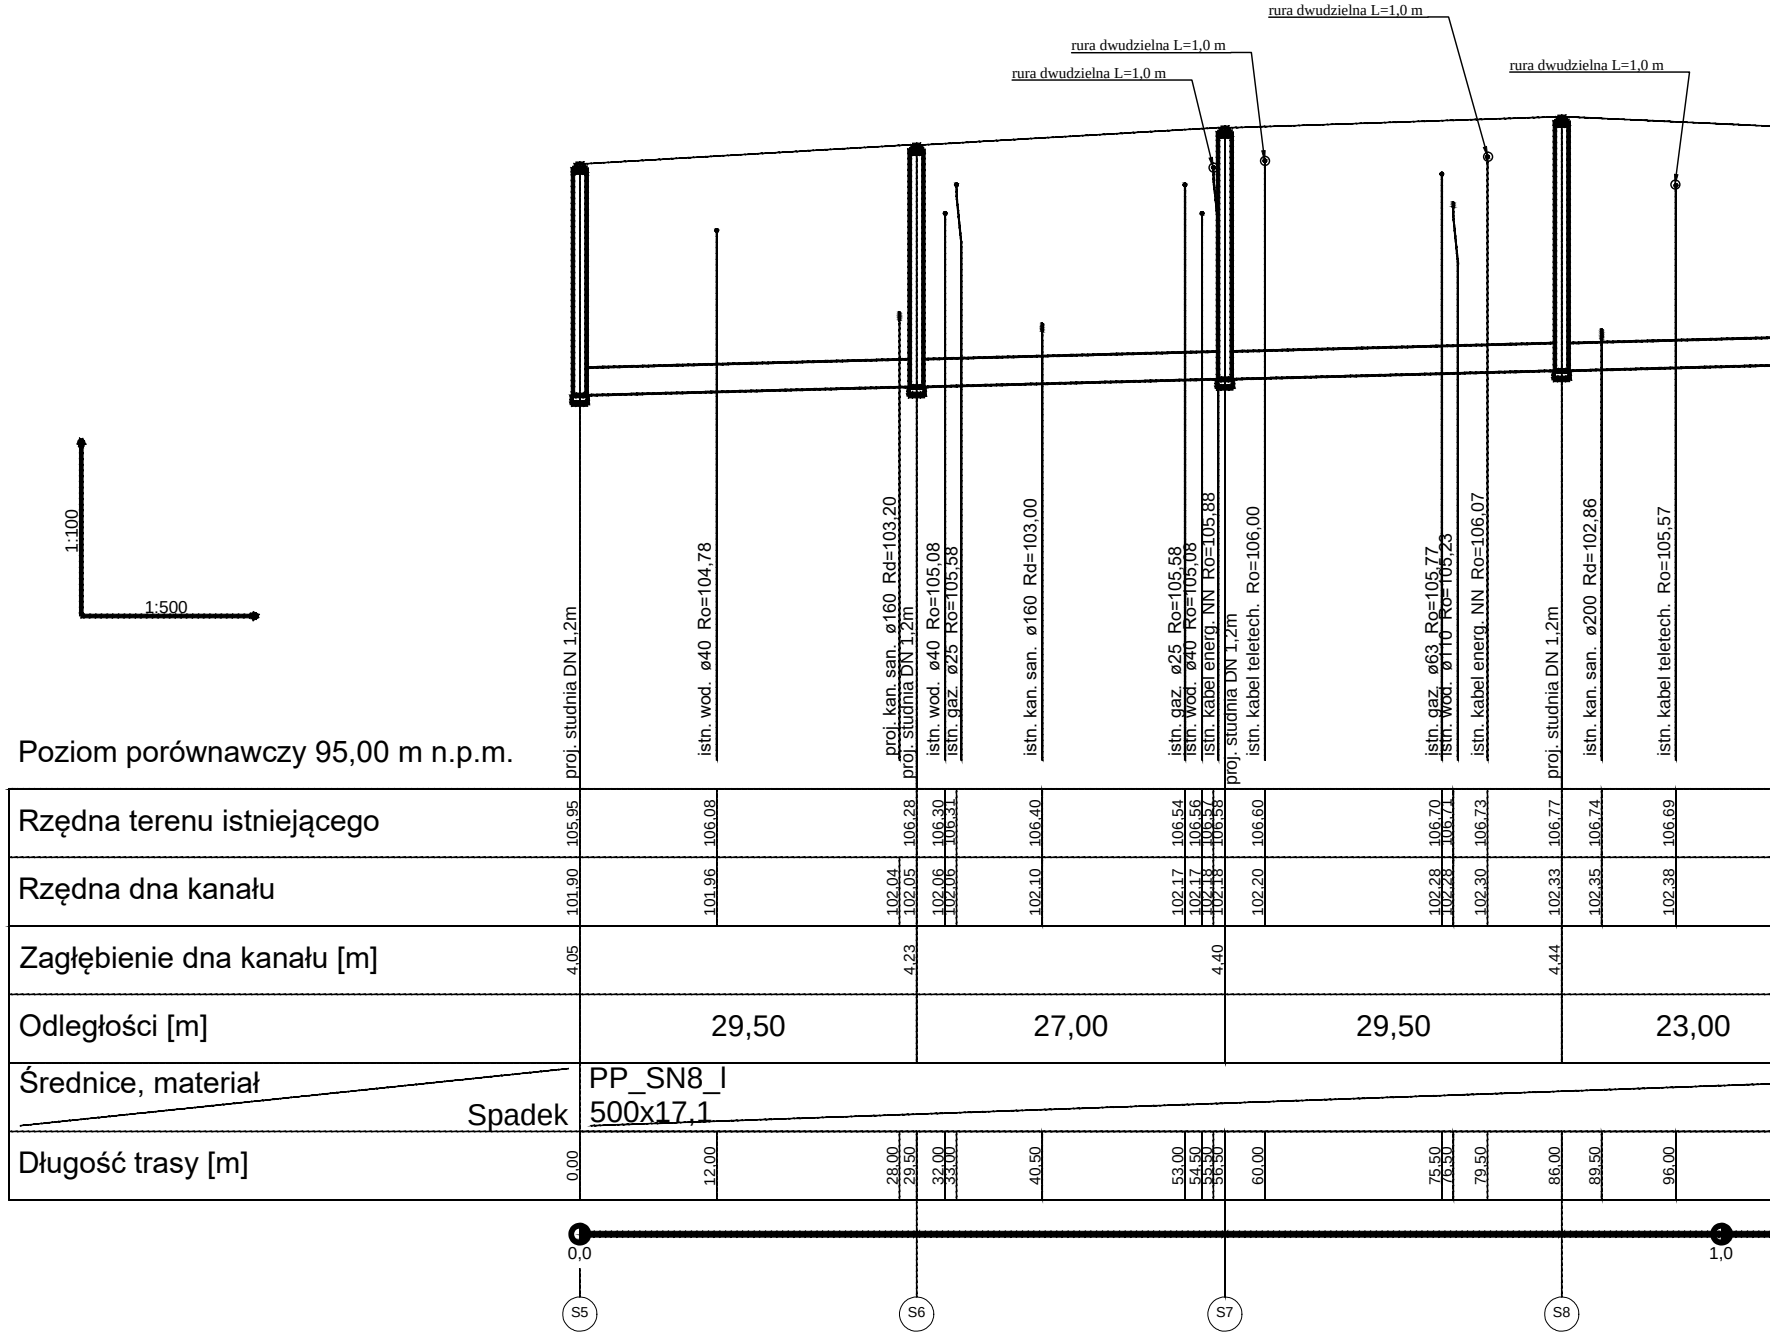
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
1:100
1:500
0,0
1,0
S5
S6
S7
S8

Poziom porównawczy 95,00 m n.p.m.

	proj. studnia DN 1,2m	istn. wod. ø40 Ro=104,78	proj. kan. san. ø160 Rd=103,20	proj. studnia DN 1,2m	istn. wod. ø40 Ro=105,08	istn. gaz. ø25 Ro=105,58	istn. kan. san. ø160 Rd=103,00	istn. gaz. ø25 Ro=105,58	istn. wod. ø40 Ro=105,08	istn. kabel energ. NN Ro=105,88	proj. studnia DN 1,2m	istn. kabel teletech. Ro=106,00	istn. gaz. ø63 Ro=105,77	istn. wod. ø110 Ro=105,23	istn. kabel energ. NN Ro=106,07	proj. studnia DN 1,2m	istn. kan. san. ø200 Rd=102,86	istn. kabel teletech. Ro=105,57
Rzędna terenu istniejącego	105,95	106,08		106,28	106,30	106,31	106,40	106,54	106,56	106,57	106,58	106,60	106,70	106,71	106,73	106,77	106,74	106,69
Rzędna dna kanału	101,90	101,96	102,04	102,05	102,06	102,06	102,10	102,17	102,17	102,18	102,18	102,20	102,28	102,28	102,30	102,33	102,35	102,38
Zagłębienie dna kanału [m]	4,05			4,23							4,40					4,44		
Odległości [m]	29,50				27,00							29,50					23,00	
Średnice, materiał Spadek	PP_SN8_I 500x17,1																	
Długość trasy [m]	0,00	12,00	28,00	29,50	32,00	33,00	40,50	53,00	54,50	55,50	56,50	60,00	75,50	76,50	79,50	86,00	89,50	96,00

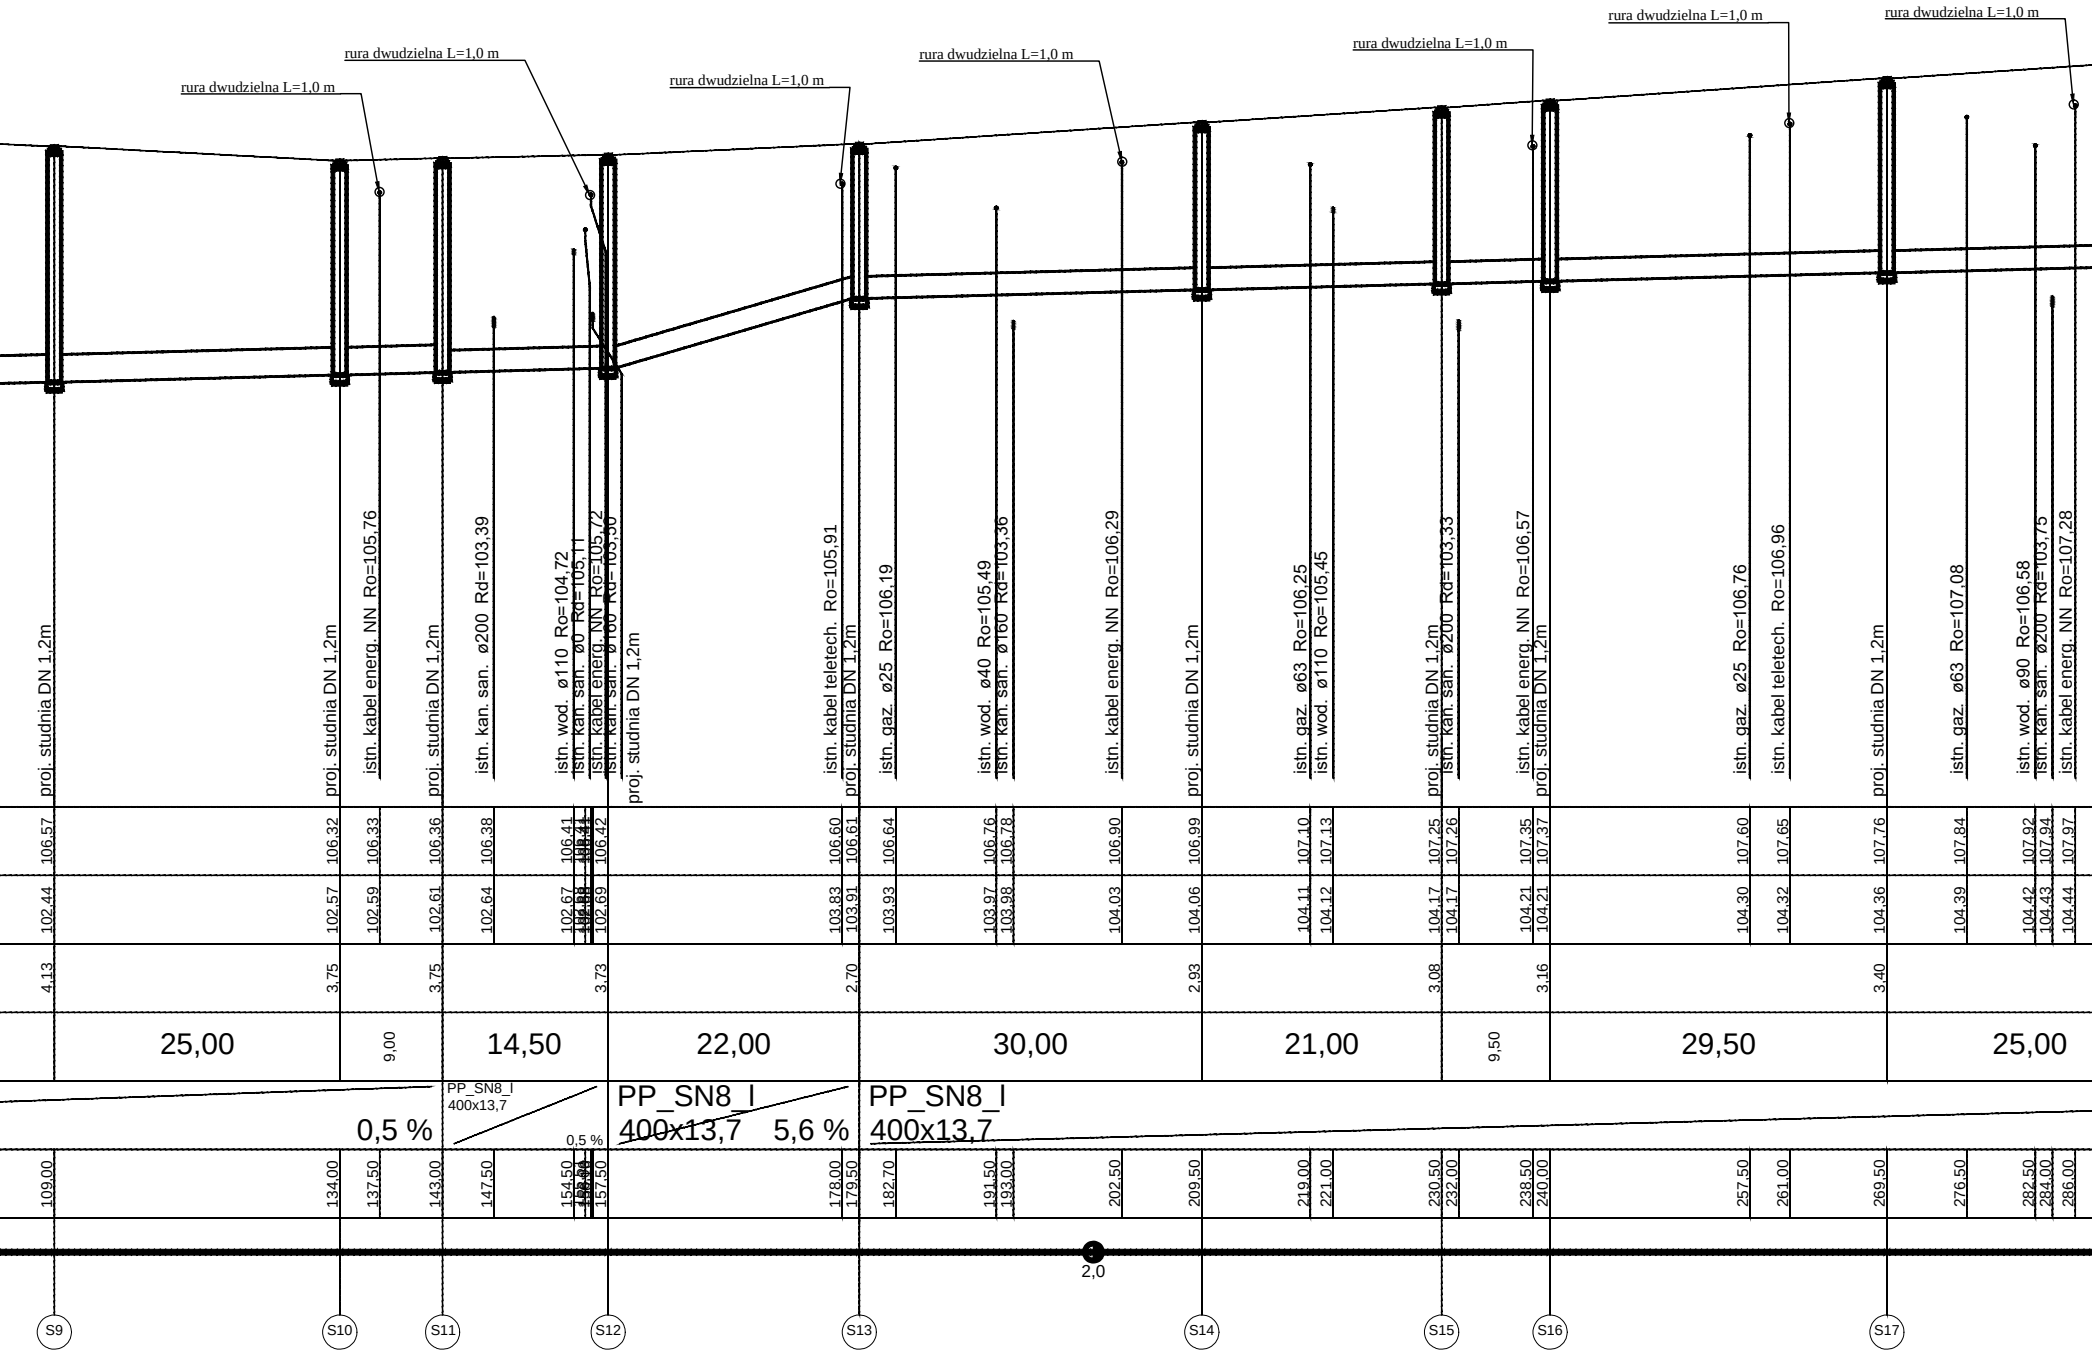
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
proj. studnia DN 1,2m
proj. studnia DN 1,2m
istn. kabel energ. NN Ro=105,76
proj. studnia DN 1,2m
istn. kan. san. ø200 Rd=103,39
istn. wod. ø110 Ro=104,72
istn. kan. san. ø0 Rd=105,11
istn. kabel energ. NN Ro=105,72
istn. kan. san. ø160 Rd=103,50
proj. studnia DN 1,2m
istn. kabel teletech. Ro=105,91
proj. studnia DN 1,2m
istn. gaz. ø25 Ro=106,19
istn. wod. ø40 Ro=105,49
istn. kan. san. ø160 Rd=103,36
istn. kabel energ. NN Ro=106,29
proj. studnia DN 1,2m
istn. gaz. ø63 Ro=106,25
istn. wod. ø110 Ro=105,45
proj. studnia DN 1,2m
istn. kan. san. ø200 Rd=103,33
istn. kabel energ. NN Ro=106,57
proj. studnia DN 1,2m
istn. gaz. ø25 Ro=106,76
istn. kabel teletech. Ro=106,96
proj. studnia DN 1,2m
istn. gaz. ø63 Ro=107,08
istn. wod. ø90 Ro=106,58
istn. kan. san. ø200 Rd=103,75
istn. kabel energ. NN Ro=107,28
106,57
106,32
106,33
106,36
106,38
106,41
106,42
106,60
106,61
106,64
106,76
106,78
106,90
106,99
107,10
107,13
107,25
107,26
107,35
107,37
107,60
107,65
107,76
107,84
107,92
107,94
107,97
102,44
102,57
102,59
102,61
102,64
102,67
102,69
103,83
103,91
103,93
103,97
103,98
104,03
104,06
104,11
104,12
104,17
104,17
104,21
104,21
104,30
104,32
104,36
104,39
104,42
104,43
104,44
4,13
3,75
3,75
3,73
2,70
2,93
3,08
3,16
3,40
25,00
9,00
14,50
22,00
30,00
21,00
9,50
29,50
25,00
PP_SN8_l
400x13,7
0,5 %
0,5 %
PP_SN8_l
400x13,7
5,6 %
PP_SN8_l
400x13,7
109,00
134,00
137,50
143,00
147,50
154,50
157,50
178,00
179,50
182,70
191,50
193,00
202,50
209,50
219,00
221,00
230,50
232,00
238,50
240,00
257,50
261,00
269,50
276,50
282,50
284,00
286,00
2,0
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

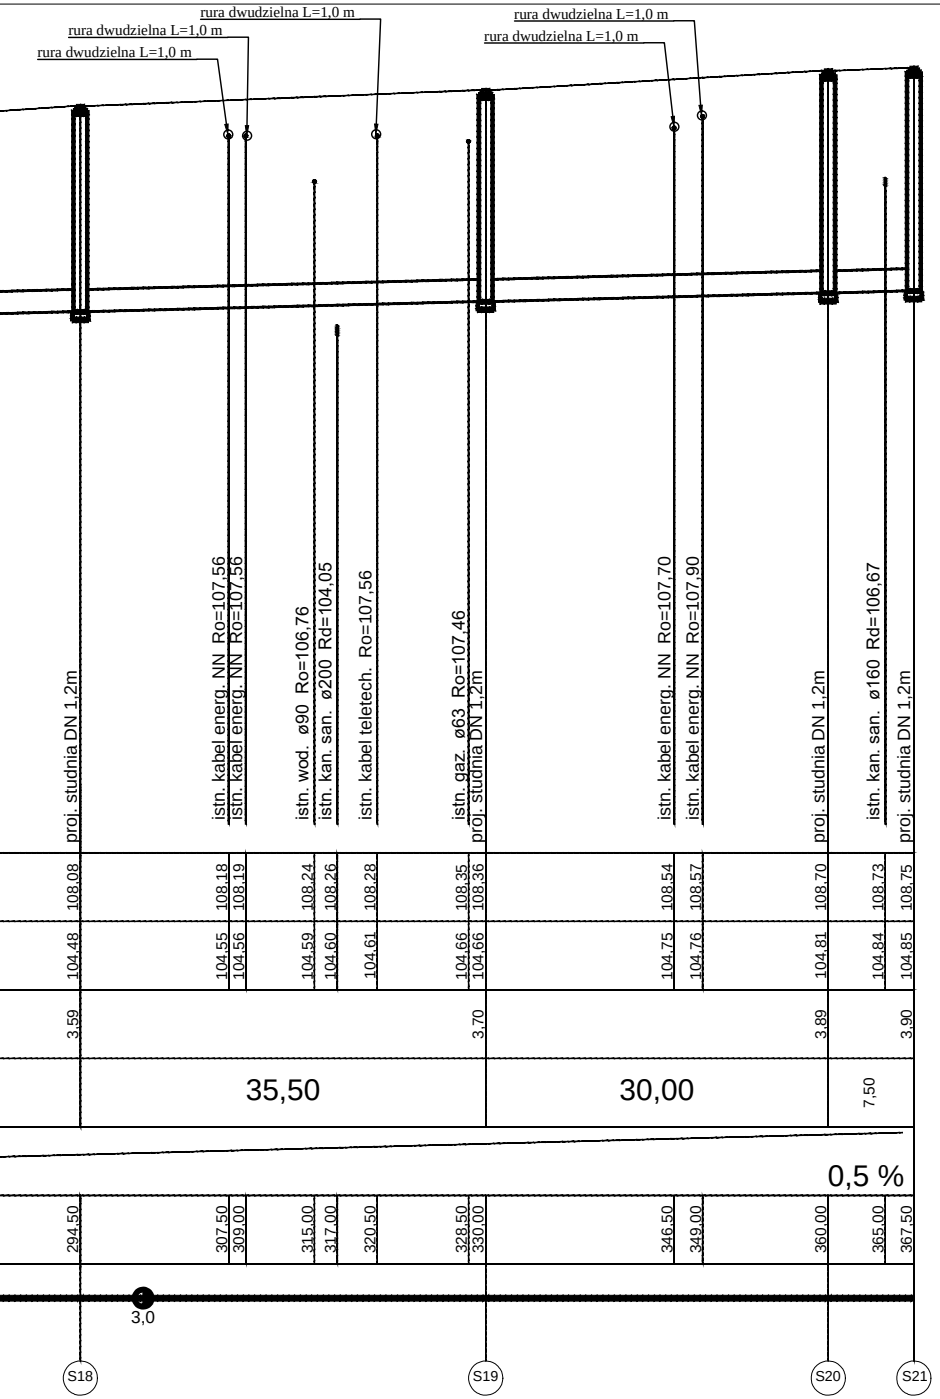
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
proj. studnia DN 1,2m
istn. kabel energ. NN Ro=107,56
istn. kabel energ. NN Ro=107,56
istn. wod. ø90 Ro=106,76
istn. kan. san. ø200 Rd=104,05
istn. kabel teletech. Ro=107,56
istn. gaz. ø63 Ro=107,46
proj. studnia DN 1,2m
istn. kabel energ. NN Ro=107,70
istn. kabel energ. NN Ro=107,90
proj. studnia DN 1,2m
istn. kan. san. ø160 Rd=106,67
proj. studnia DN 1,2m
108,08
108,18
108,19
108,24
108,26
108,28
108,35
108,36
108,54
108,57
108,70
108,73
108,75
104,48
104,55
104,56
104,59
104,60
104,61
104,66
104,66
104,75
104,76
104,81
104,84
104,85
3,59
3,70
3,89
3,90
35,50
30,00
7,50
0,5 %
294,50
307,50
309,00
315,00
317,00
320,50
328,50
330,00
346,50
349,00
360,00
365,00
367,50
3,0
S18
S19
S20
S21

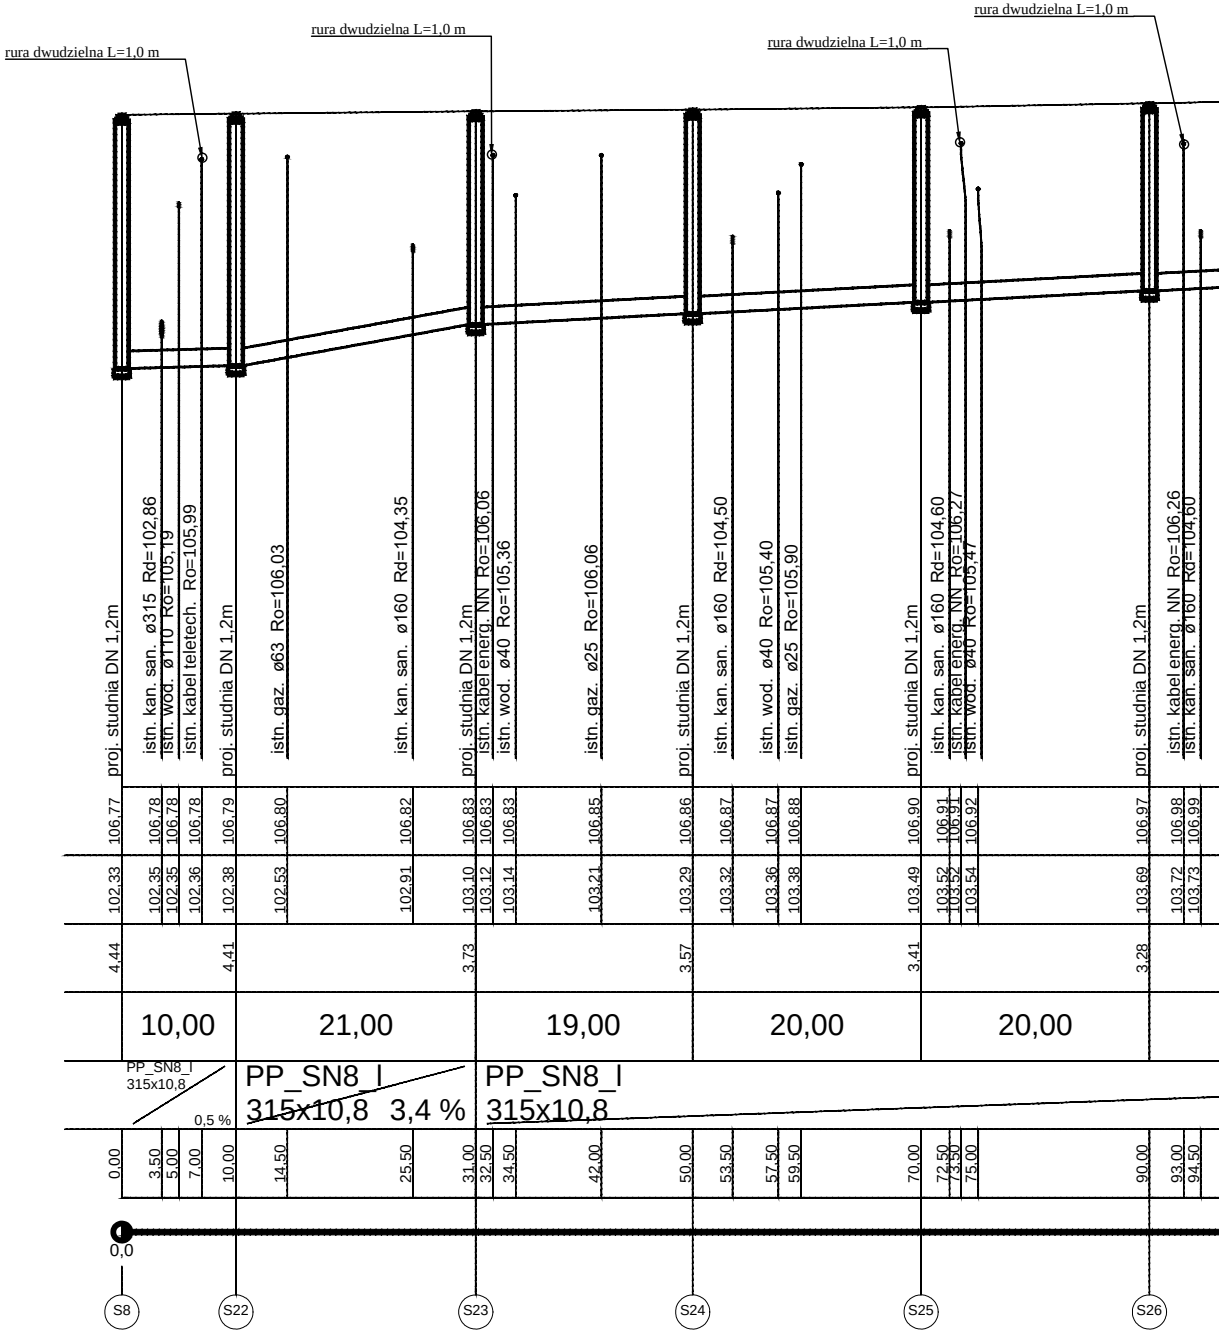
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
rura dwudzielna L=1,0 m
proj. studnia DN 1,2m
istn. kan. san. ø315 Rd=102,86
istn. wod. ø110 Ro=105,19
istn. kabel teletech. Ro=105,99
proj. studnia DN 1,2m
istn. gaz. ø63 Ro=106,03
istn. kan. san. ø160 Rd=104,35
proj. studnia DN 1,2m
istn. kabel energ. NN Ro=106,06
istn. wod. ø40 Ro=105,36
istn. gaz. ø25 Ro=106,06
proj. studnia DN 1,2m
istn. kan. san. ø160 Rd=104,50
istn. wod. ø40 Ro=105,40
istn. gaz. ø25 Ro=105,90
proj. studnia DN 1,2m
istn. kan. san. ø160 Rd=104,60
istn. kabel energ. NN Ro=106,27
istn. wod. ø40 Ro=105,47
proj. studnia DN 1,2m
istn. kabel energ. NN Ro=106,26
istn. kan. san. ø160 Rd=104,60
106,77
106,78
106,78
106,78
106,79
106,80
106,82
106,83
106,83
106,83
106,85
106,86
106,87
106,87
106,88
106,90
106,91
106,91
106,92
106,97
106,98
106,99
102,33
102,35
102,35
102,36
102,38
102,53
102,91
103,10
103,12
103,14
103,21
103,29
103,32
103,36
103,38
103,49
103,52
103,52
103,54
103,69
103,72
103,73
4,44
4,41
3,73
3,57
3,41
3,28
10,00
21,00
19,00
20,00
20,00
PP_SN8_I
315x10,8
0,5 %
PP_SN8_I
315x10,8
3,4 %
PP_SN8_I
315x10,8
0,00
3,50
5,00
7,00
10,00
14,50
25,50
31,00
32,50
34,50
42,00
50,00
53,50
57,50
59,50
70,00
72,50
73,50
75,00
90,00
93,00
94,50
0,0
S8
S22
S23
S24
S25
S26

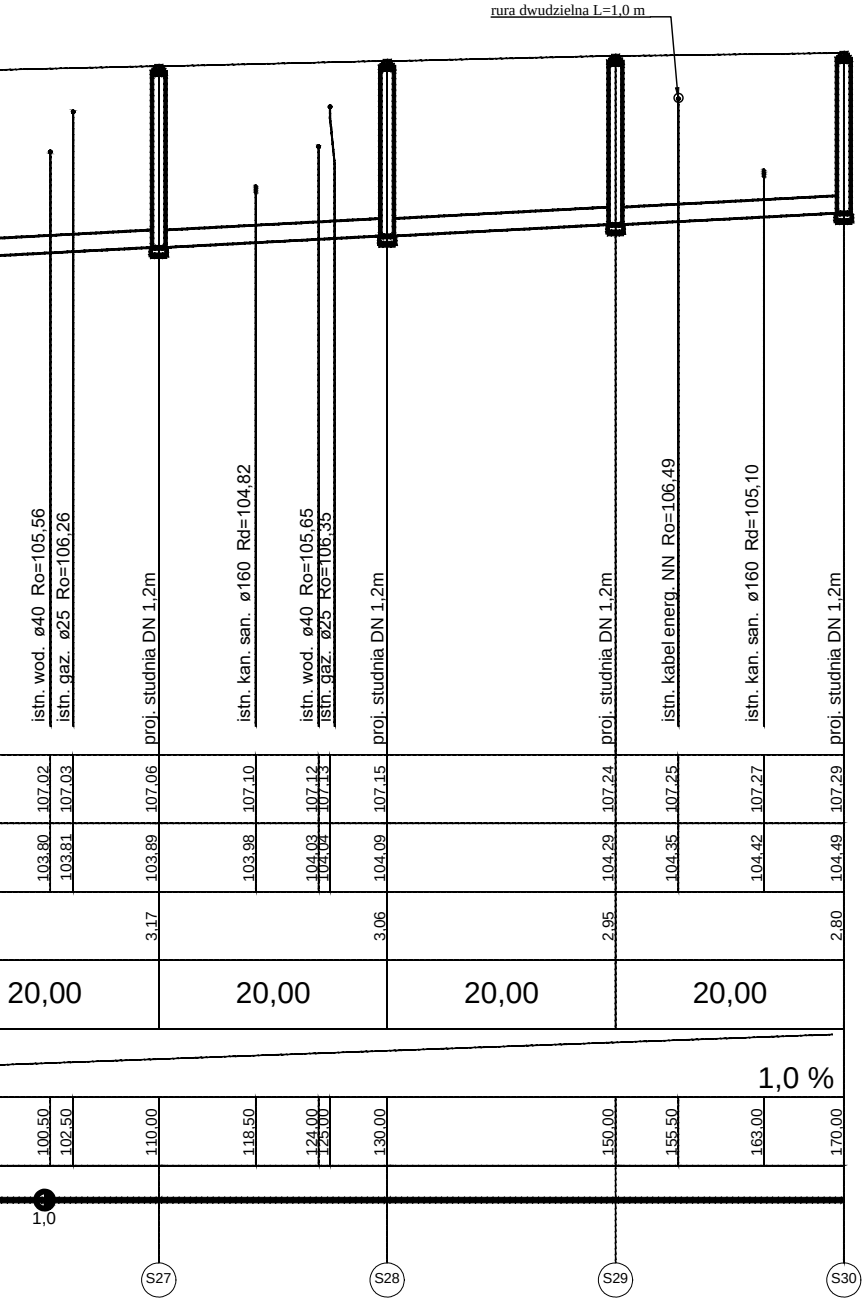
rura dwudzielna L=1,0 m
istn. wod. ø40 Ro=105,56
istn. gaz. ø25 Ro=106,26
proj. studnia DN 1,2m
istn. kan. san. ø160 Rd=104,82
istn. wod. ø40 Ro=105,65
istn. gaz. ø25 Ro=106,35
proj. studnia DN 1,2m
proj. studnia DN 1,2m
istn. kabel energ. NN Ro=106,49
istn. kan. san. ø160 Rd=105,10
proj. studnia DN 1,2m
107,02
107,03
107,06
107,10
107,12
107,13
107,15
107,24
107,25
107,27
107,29
103,80
103,81
103,89
103,98
104,03
104,04
104,09
104,29
104,35
104,42
104,49
3,17
3,06
2,95
2,80
20,00
20,00
20,00
20,00
1,0 %
100,50
102,50
110,00
118,50
124,00
125,00
130,00
150,00
155,50
163,00
170,00
1,0
S27
S28
S29
S30

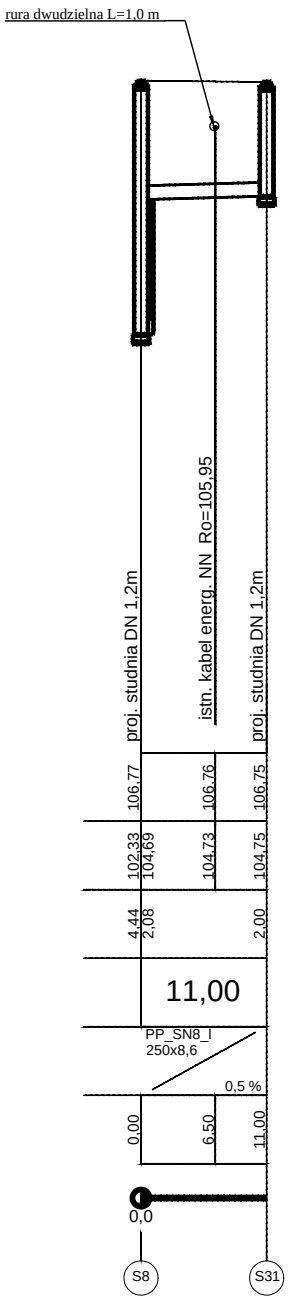
rura dwudzielna L=1,0 m
proj. studnia DN 1,2m
istn. kabel energ. NN Ro=105,95
proj. studnia DN 1,2m
106,77
106,76
106,75
102,33
104,69
104,73
104,75
4,44
2,08
2,00
11,00
PP_SN8_I
250x8,6
0,5 %
0,00
6,50
11,00
0,0
S8
S31


proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym
105,95
105,95
101,90
104,42
104,45
4,05
1,53
1,50
3,00
PP_SN8_I
200x6,9
1,0 %
0,00
3,00
0,0
S5
W10


proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym
105,95
105,95
101,90
104,43
104,45
4,05
1,52
1,50
2,00
PP_SN8_I
200x6,9
1,0 %
0,00
2,00
0,0
S5
W11


proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym
106,28
106,28
102,05
104,75
104,78
4,23
1,53
1,50
3,50
PP_SN8_I
200x6,9
1,0 %
0,00
3,50
0,0
S6
W12

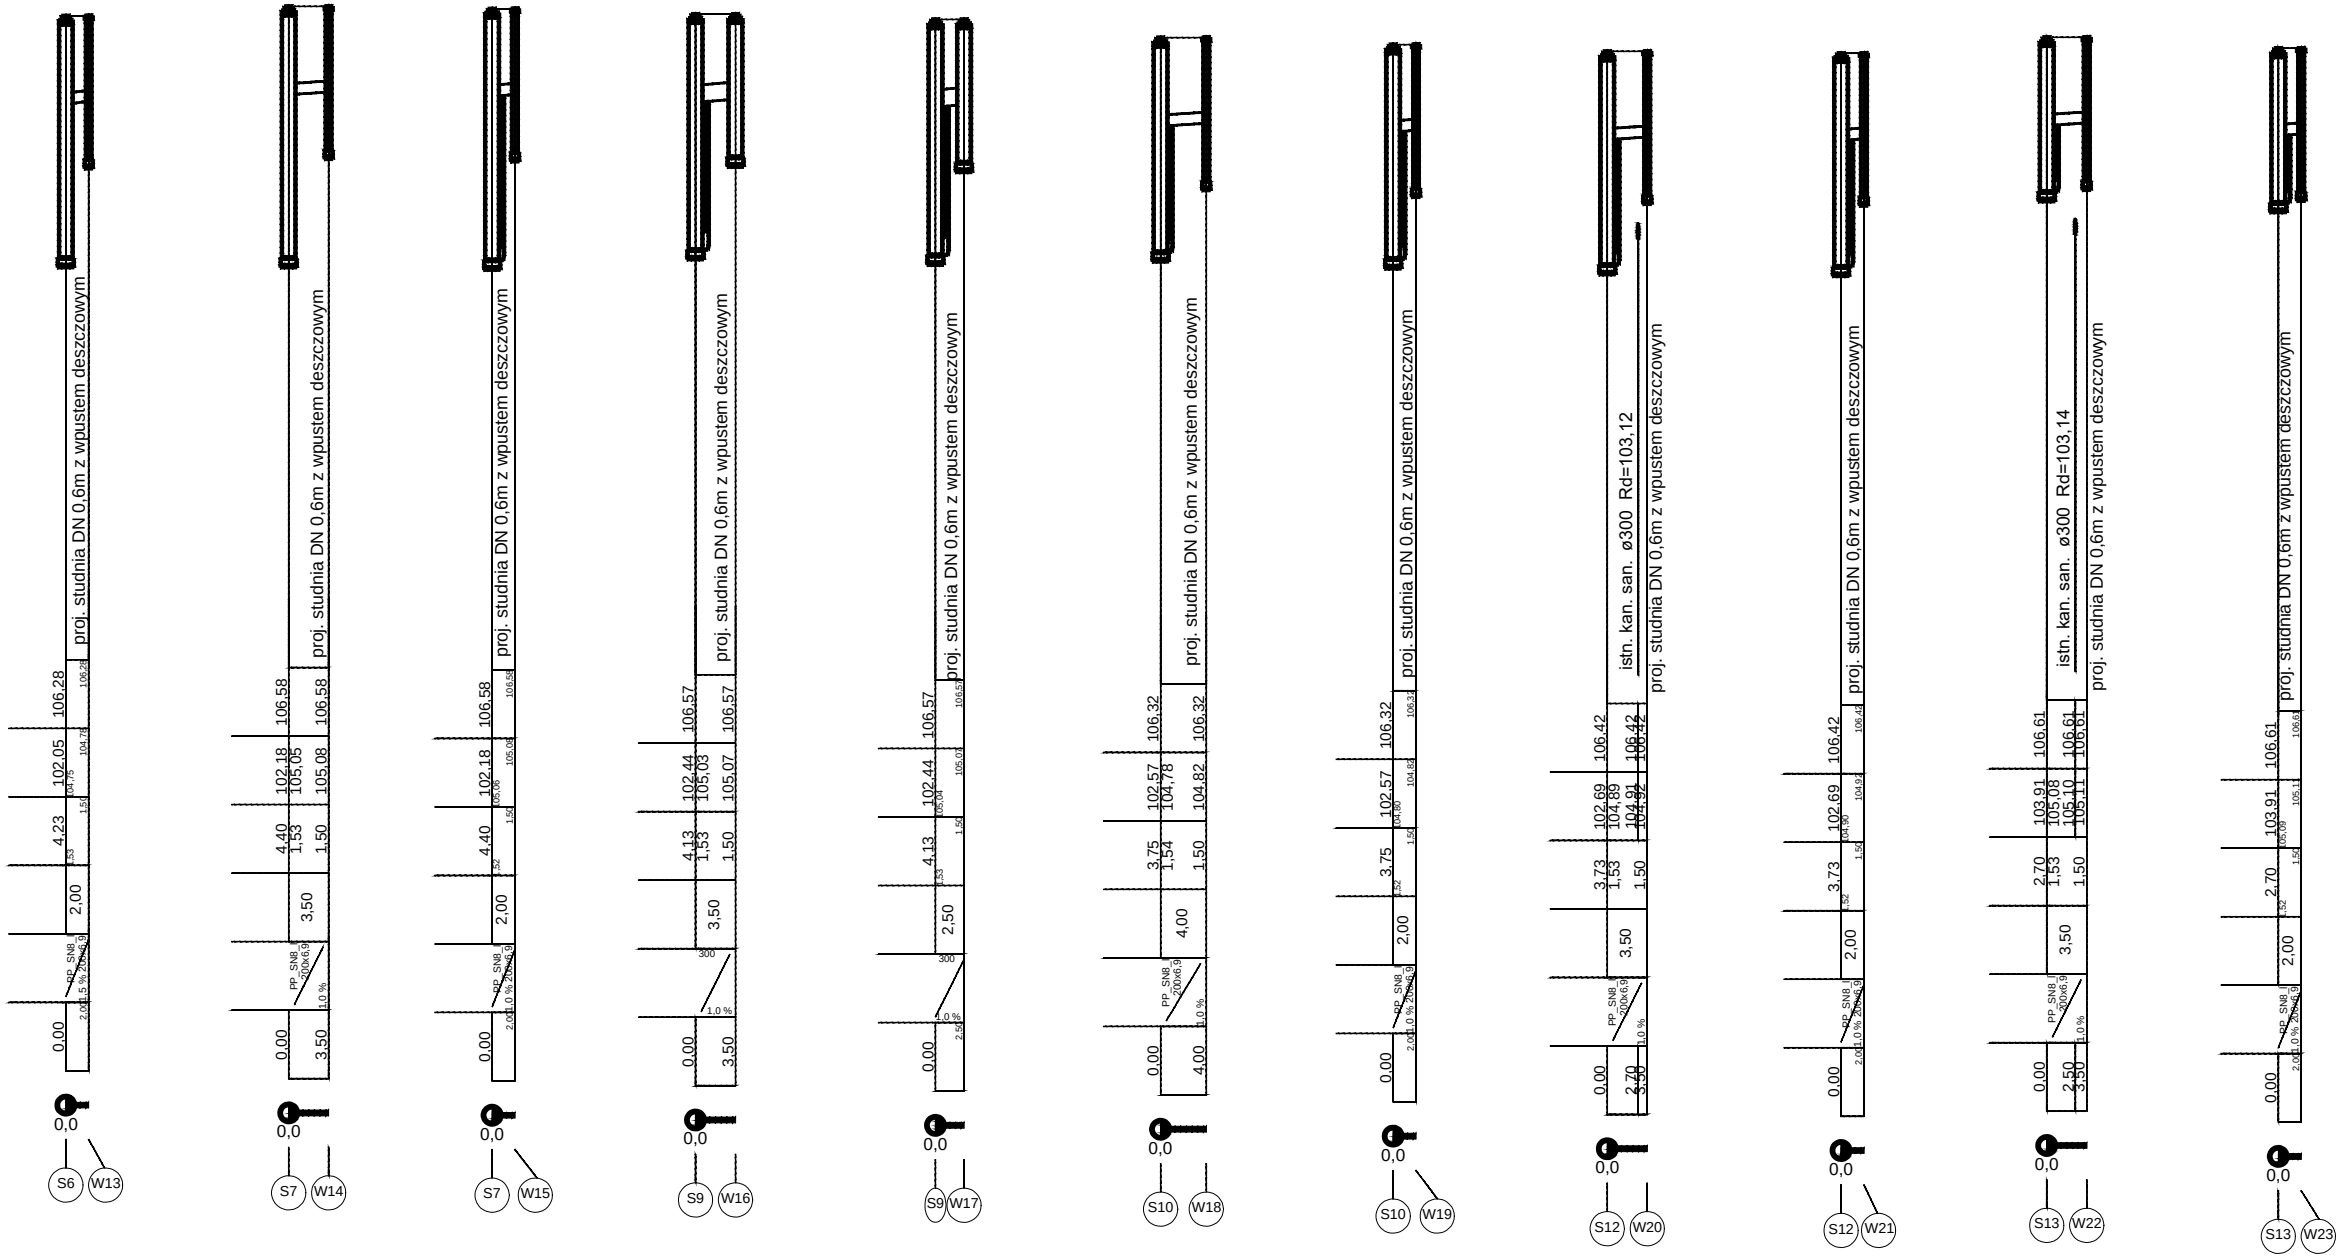
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym
istn. kan. san. ø300 Rd=103,12
istn. kan. san. ø300 Rd=103,14
PP_SN8_200x6,9
1,5 %
1,0 %
300
0,00
2,00
2,50
2,70
3,50
4,00
1,50
1,53
1,54
3,73
3,75
4,13
4,23
4,40
2,70
102,05
102,18
102,44
102,57
102,69
103,91
104,78
104,82
104,89
104,91
104,92
105,03
105,05
105,07
105,08
105,10
105,11
106,28
106,32
106,42
106,57
106,58
106,61
0,0
S6
W13
S7
W14
W15
S9
W16
W17
S10
W18
W19
S12
W20
W21
S13
W22
W23


S14
W24
0,0
0,00
2,50
3,50
PP_SN8_I
200x6,9
1,0 %
3,50
2,93
1,53
1,50
104,06
105,45
105,48
105,49
106,99
106,99
106,99
istn. kan. san. ø300 Rd=103,18
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S14
W25
0,0
0,00
2,00
PP_SN8_I
1,0 % 200x6,9
2,00
2,93
1,52
1,50
104,06
105,47
105,49
106,99
106,99
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S16
W26
0,0
0,00
2,00
3,50
PP_SN8_I
200x6,9
1,0 %
3,50
3,16
1,53
1,50
104,21
105,84
105,86
105,87
107,37
107,37
107,37
istn. kan. san. ø300 Rd=103,48
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S16
W27
0,0
0,00
2,00
PP_SN8_I
1,0 % 200x6,9
2,00
3,16
1,52
1,50
104,21
105,85
105,87
107,37
107,37
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S17
W28
0,0
0,00
2,21
3,50
PP_SN8_I
200x6,9
1,0 %
3,50
3,40
1,53
1,50
104,36
106,23
106,25
106,26
107,76
107,76
107,76
istn. kan. san. ø300 Rd=103,60
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S17
W29
0,0
0,00
2,00
PP_SN8_I
1,0 % 200x6,9
2,00
3,40
1,52
1,50
104,36
106,24
106,26
107,76
107,76
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S18
W30
0,0
0,00
2,00
3,50
PP_SN8_I
200x6,9
1,0 %
3,50
3,60
1,53
1,50
104,48
106,55
106,56
106,58
108,08
108,08
108,08
istn. kan. san. ø300 Rd=103,80
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S18
W31
0,0
0,00
2,00
PP_SN8_I
1,0 % 200x6,9
2,00
3,60
1,52
1,50
104,48
106,56
106,58
108,08
108,08
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S19
W32
0,0
0,00
2,00
3,50
PP_SN8_
200x6,9
1,0 %
3,50
3,70
1,53
1,50
104,66
106,83
106,84
106,86
108,36
108,36
108,36
istn. kan. san. ø300 Rd=104,15
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym


S19
W33
0,0
0,00
2,00
PP_SN8_I
1,0 % 200x6,9
2,00
3,70
1,52
1,50
104,66
106,84
106,86
108,36
108,36
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym

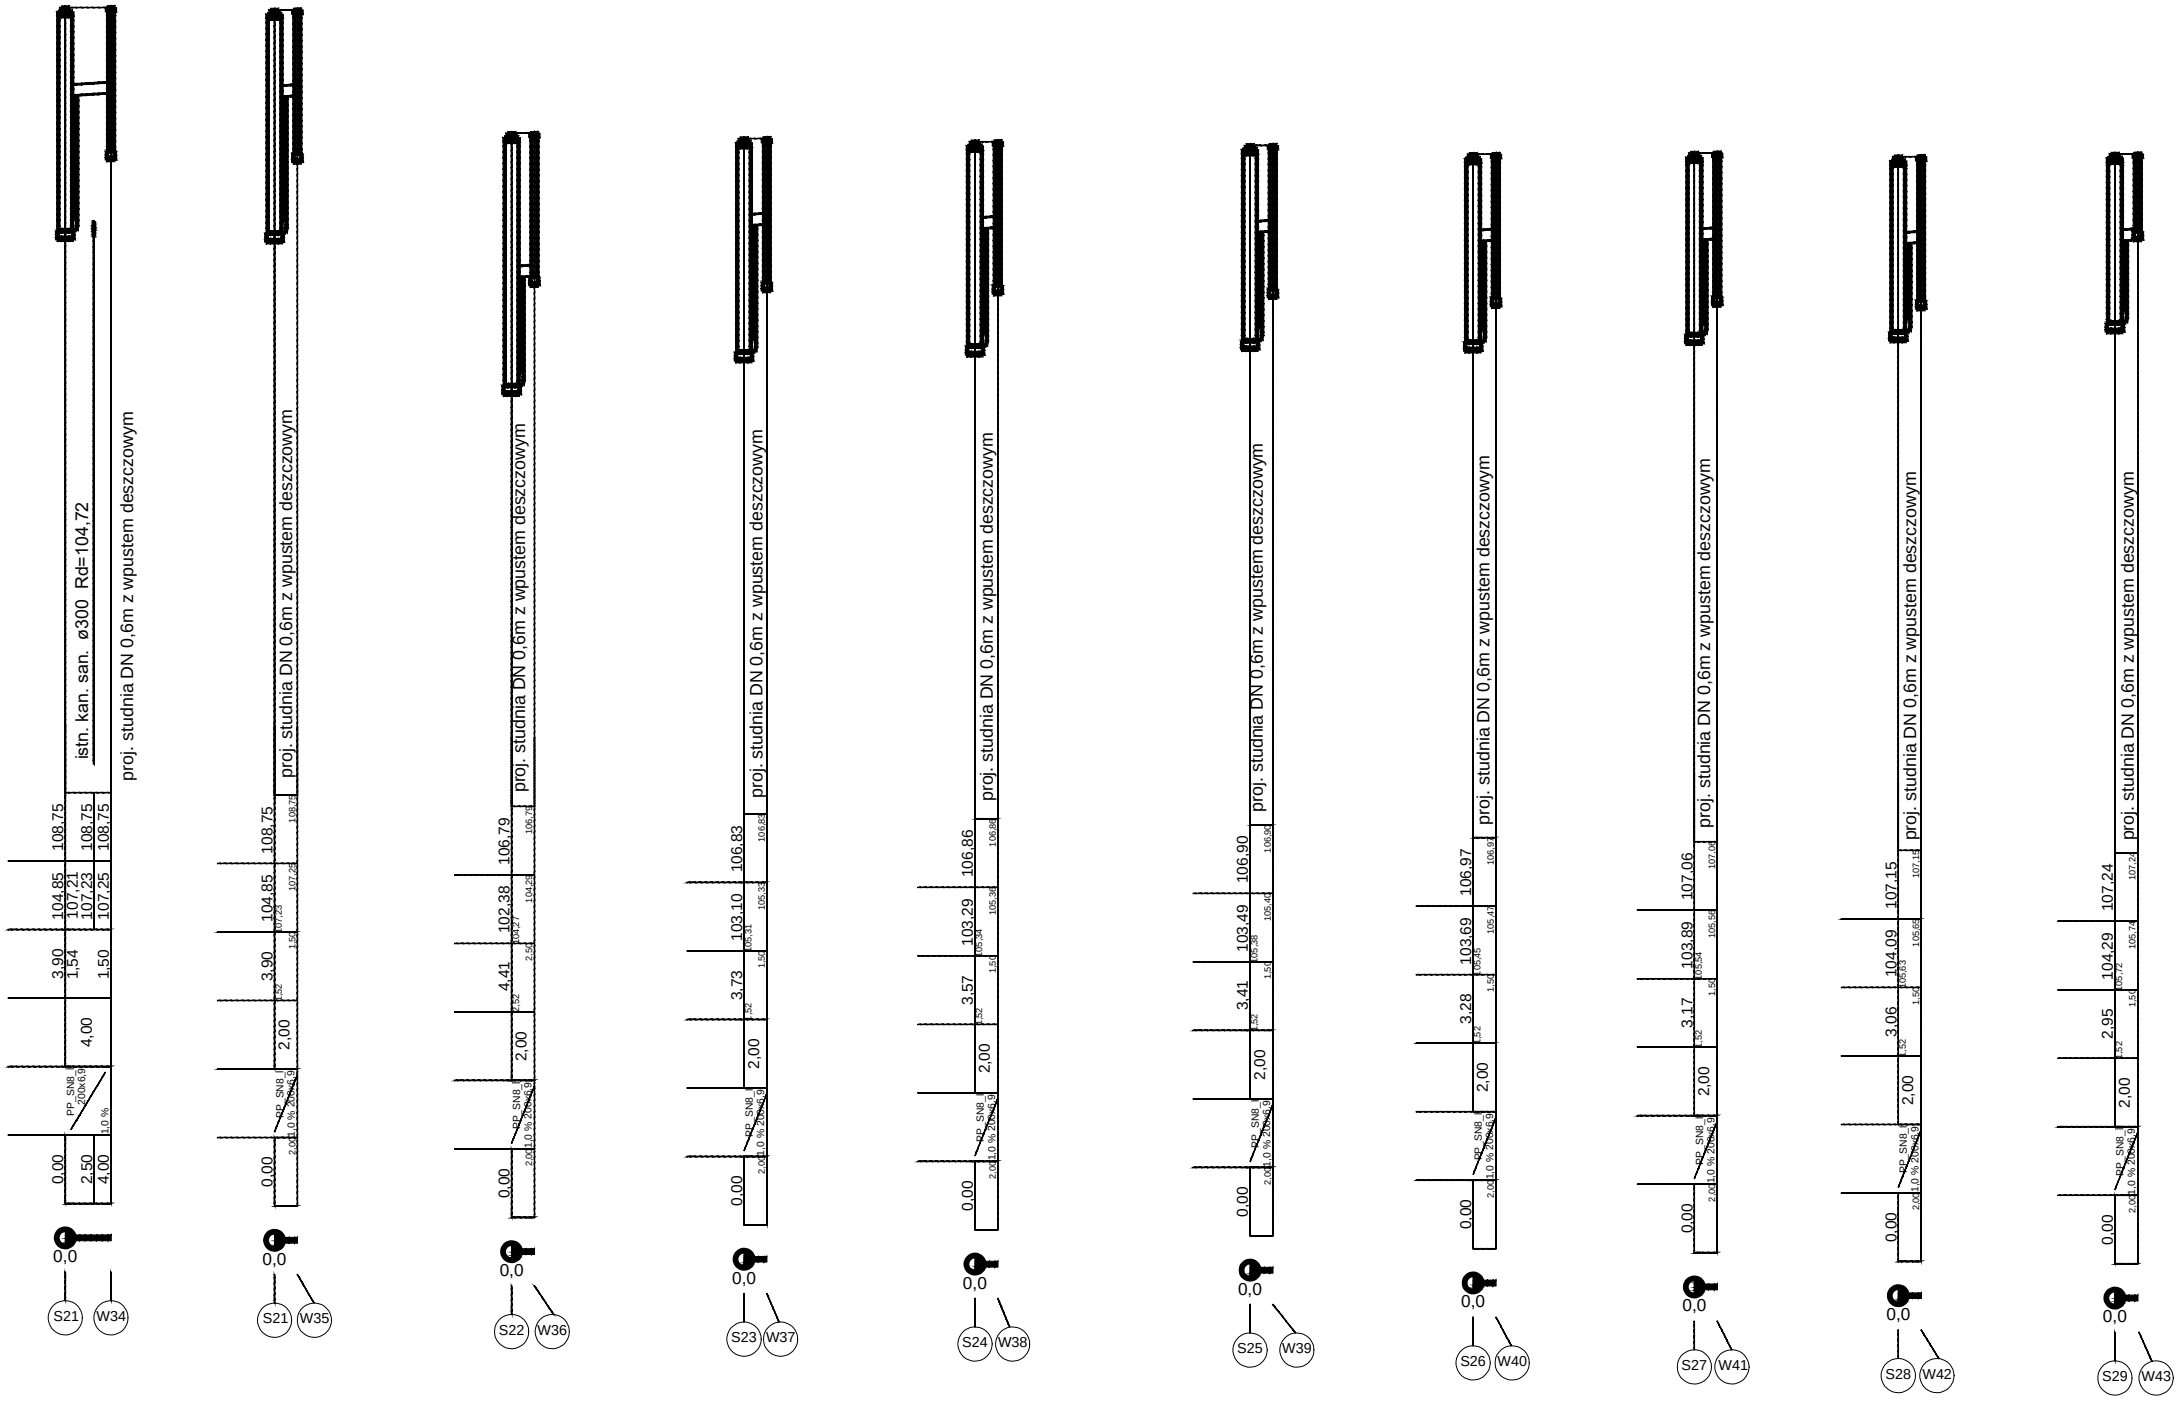
istn. kan. san. ø300 Rd=104,72
proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym
PP SN8 200x6,9
1,0 %
0,00
2,50
4,00
3,90
1,54
1,50
104,85
107,21
107,23
107,25
108,75
0,0
S21
W34
S21
W35
S22
W36
106,79
102,38
4,41
2,00
S23
W37
106,83
103,10
3,73
S24
W38
106,86
103,29
3,57
S25
W39
106,90
103,49
3,41
S26
W40
106,97
103,69
3,28
S27
W41
107,06
103,89
3,17
S28
W42
107,15
104,09
3,06
S29
W43
107,24
104,29
2,95


proj. studnia DN 0,6m z wpustem deszczowym
107,29
107,29
104,49
105,79
105,77
2,80
1,50
1,52
2,00
PP_SN8_l
200x6,9
1,0 %
2,00
0,00
0,0
S30
W44

Obiekt	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH, ULIC: SENATORSKA, PRZESMYK, HUSARSKA, UKRYTA ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH, ULIC: PODBIPIĘTY, ZBROJOWA, CHMIELOWA, SARMACKA WRAZ Z SIĘGACZAMI			
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY			
Branża	SANITARNA		SKALA	1:500
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Asystent projektanta	mgr inż. TOMASZ DUDKIEWICZ			8
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 17,03,2026 r.	Strona: