


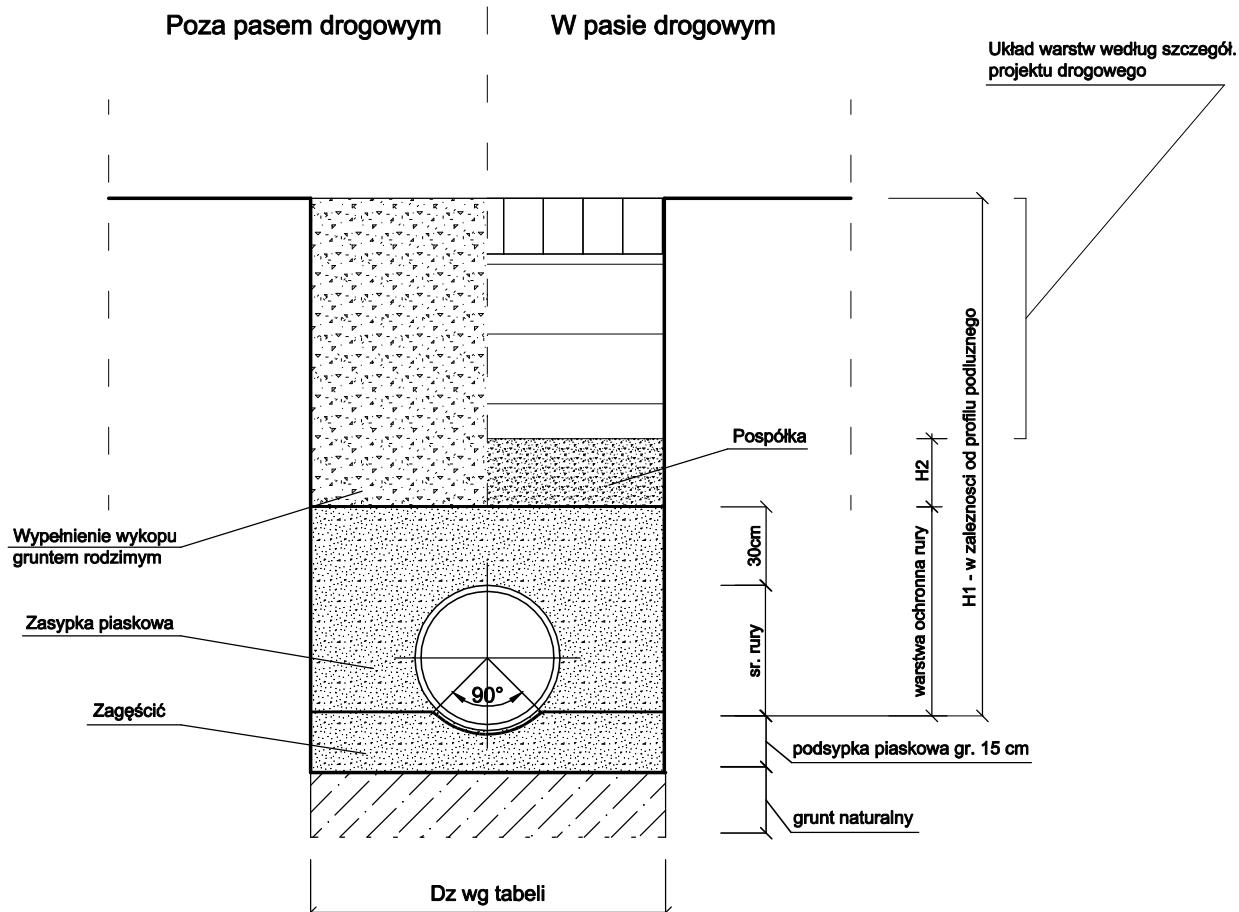

#### UWAGA:

1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od gł. posadowienia kanalizacji
2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:
  - dla warstw o głębokości do 2,0 m - 1,0
  - dla warstw powyżej 2,0 m głębokości - 0,97
3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:
  - dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97
  - dla zasyпки - 0,50

#### Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

| Średnica nominalna rury | Szerokość wykopu [m] |                               |                              |                    |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                         | Głębokość < 1,00 m   | Głębokość od 1,00 i do 1,75 m | Głębokość > 1,75 i do 4,00 m | Głębokość > 4,00 m |
| 150, 200                | 0,80                 | 0,80                          | 0,90                         | 1,00               |
| 300                     | 0,90                 | 0,90                          | 0,90                         | 1,00               |
| 400                     | 1,20                 | 1,20                          | 1,20                         | 1,20               |
| 500                     | 1,20                 | 1,20                          | 1,20                         | 1,20               |
| 600                     | 1,30                 | 1,30                          | 1,30                         | 1,30               |

PROJEKTANT:  
mgr inż. Michał Grzyb  
(nr upr.SLK/1938/PWOS/07 - specj. instalacyjna - instalacje sanitarne)

PROJEKTANT:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

**LABORATORIUM 21**

43-100 TYCHY, ul. TARGIELA 21a - tel. 0-608-505-943

TEMAT:

PRZEBUDOWA TARGOWISKA PRZY AL.BIELSKIEJ W TYCHACH - PROJEKT ZAMIENNY W RAMACH ZADANIA ZIELONA TRANSFORMACJA OBSZARU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY AL.BIELSKIEJ I JEGO INFRASTRUKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM WOD DESZCZOWYCH

OBIEKT:

**TARGOWISKO MIEJSKIE**

Tychy, al.Bielska  
(działka 2664/47)

NAZWA RYSUNKU:

**MONTAŻ RUR W WYKOPIE**

OPRACOWANIE:

projekt tech.wykon. - zamienny

ZAKRES:

instalacje sanitarne

NR ARCHIWALNY:

**A-398/25**

DATA:

**03 2025**

REWIZJA:

SKALA:

-

IL. ARK.:

**00**

NR ARKUSZA:

**PTs.04**