




W PASIE DROGOWYM

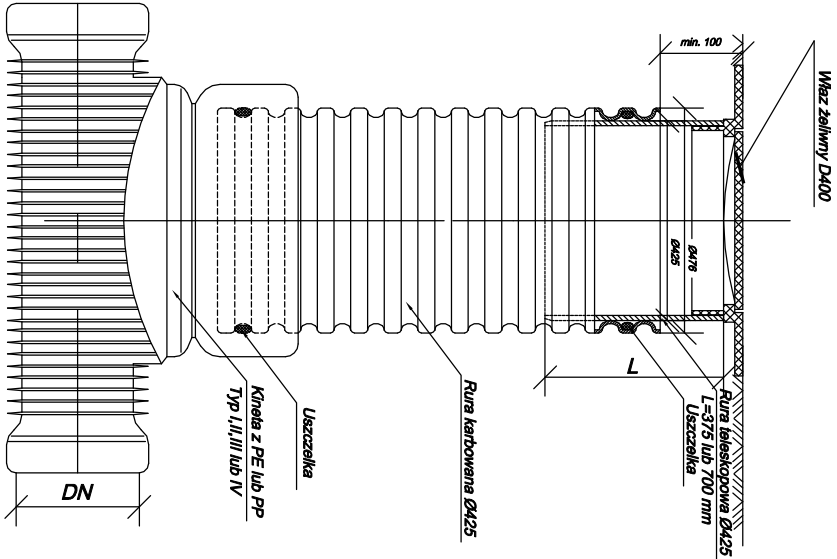


W PASIE POZA DROGĄ

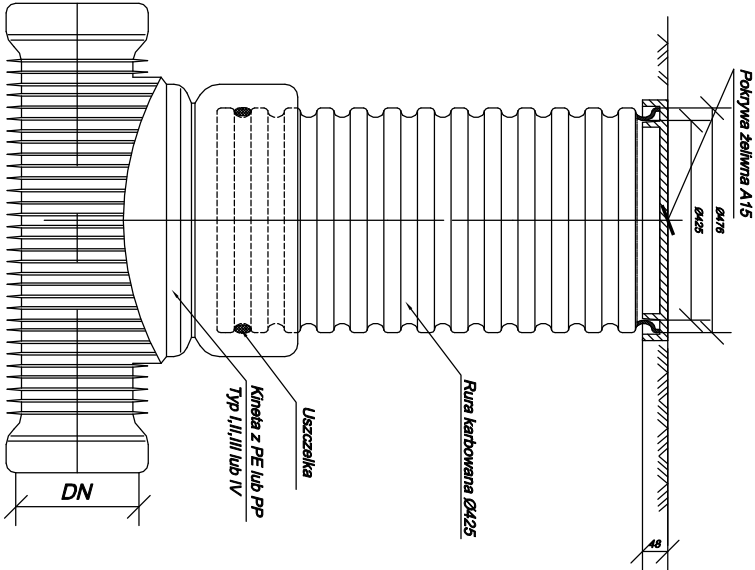

W PASIE DROGOWYM

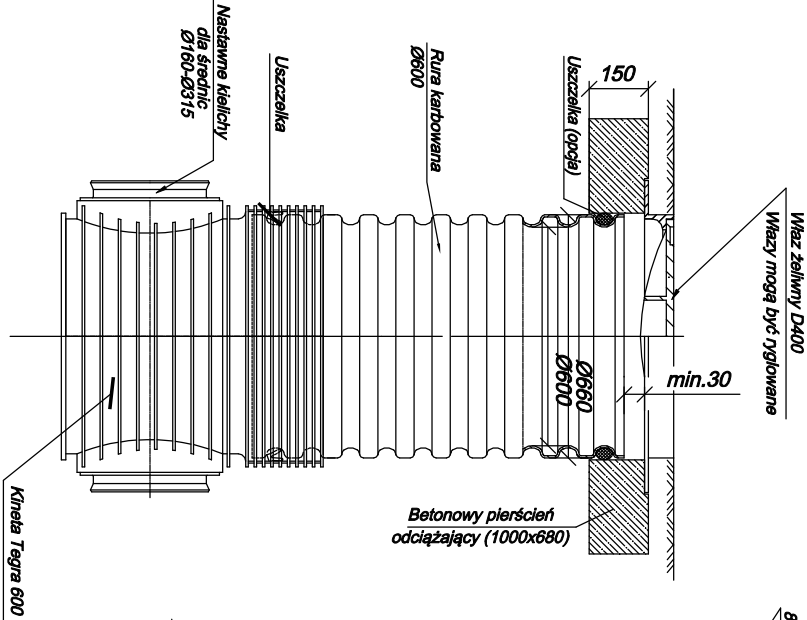

W PASIE POZA DROGĄ

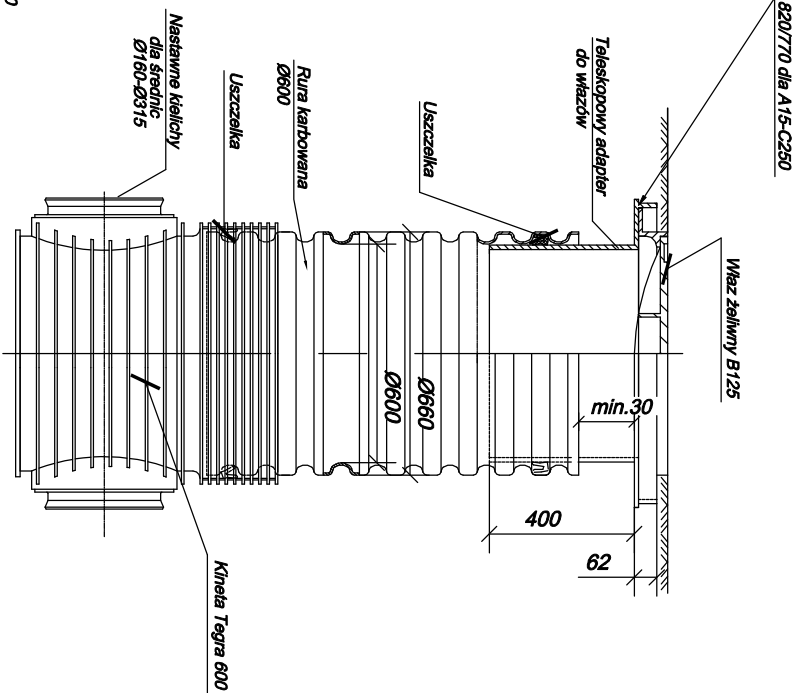

UWAGA:

1. Warswa podsyvky dolnej grubości 15 cm układana bezpośrednio pod dnem studzienki nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia.
2. Podsyvkę, obsyvkę oraz zasypkę w sąsiedztwie ścian studzienki najlepiej wykonać z piasku (grubo- średnio- lub drobnoziarnistego) lub pospółki. Piaski pylaste mogą być użyte do tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizującym się co najmniej 1,0 m poniżej spodu podsyvky.

PROJEKTANT: mgr inż. Michał Grzyb (nr upr. SLK/1938/PWOS/OT - specj. instalacyjna - instalacje sanitarne)		OBJEKT: TARGOWISKO MIEJSKIE Tychy, al. Bielska (działka 2664/47)		OPRACOWANIE: projekt tech. wykon. - zamienny	
PROJEKTANT: 					