




SPK 01

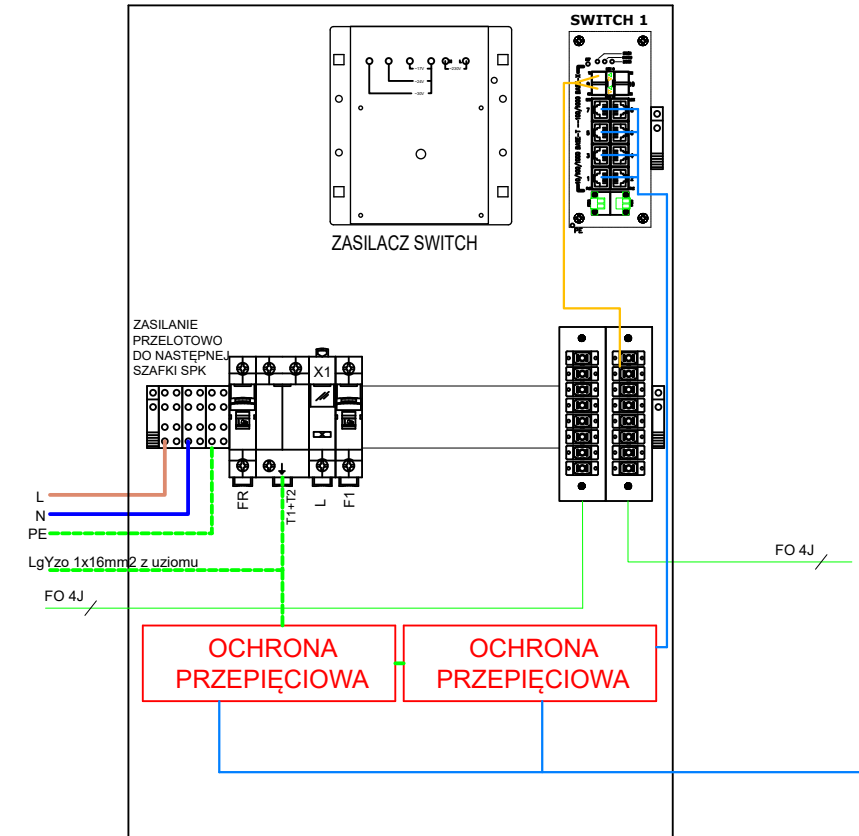


SPK 02

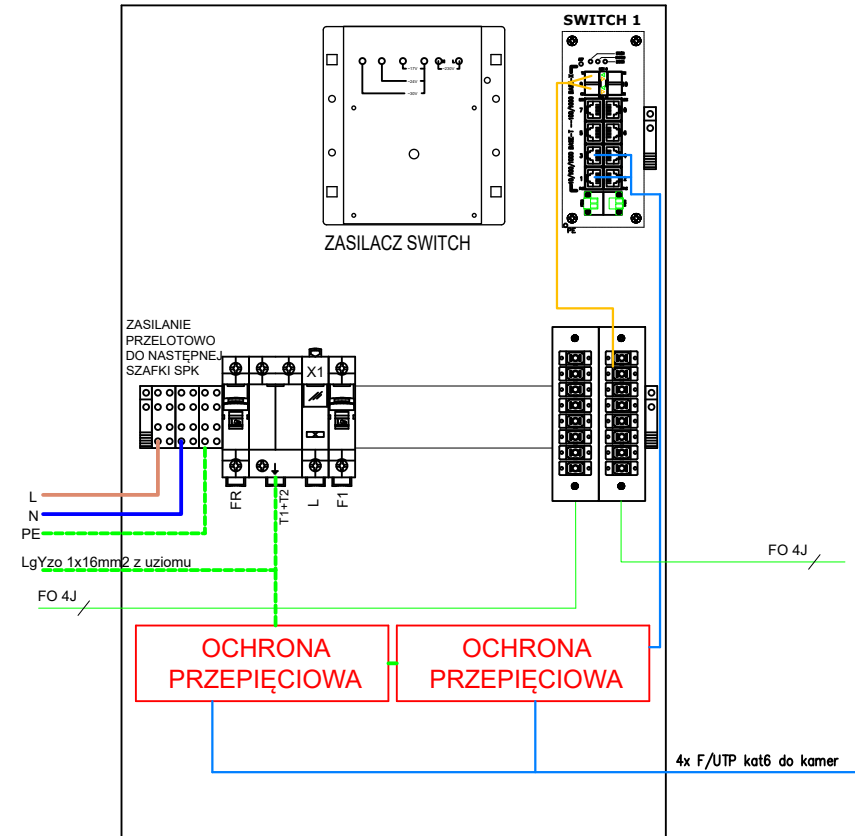


SPK 03

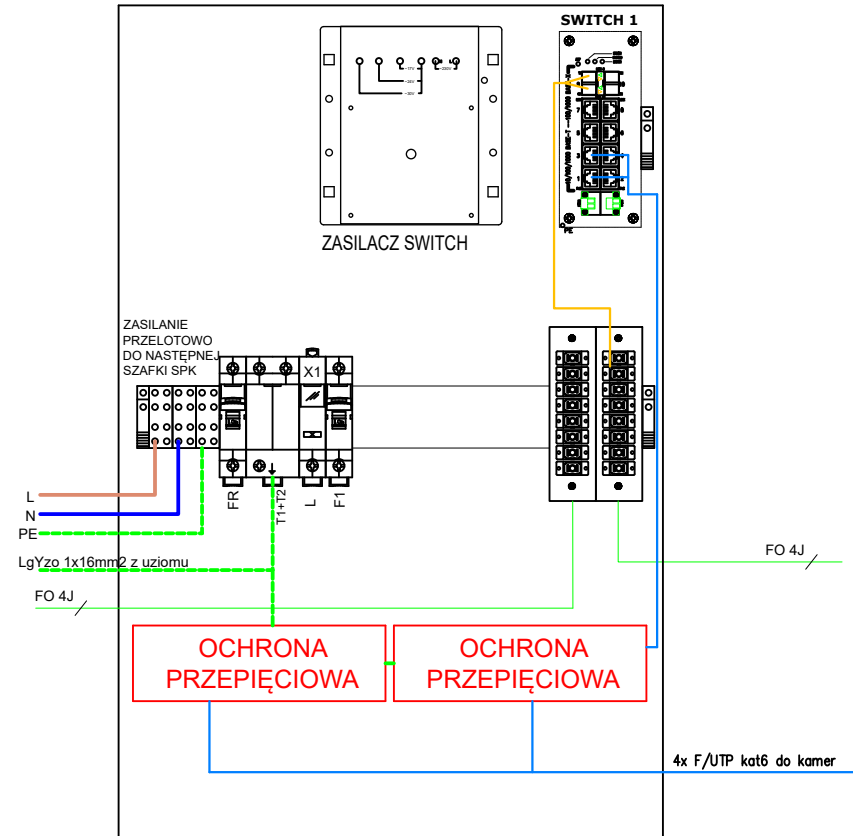


SPK 04

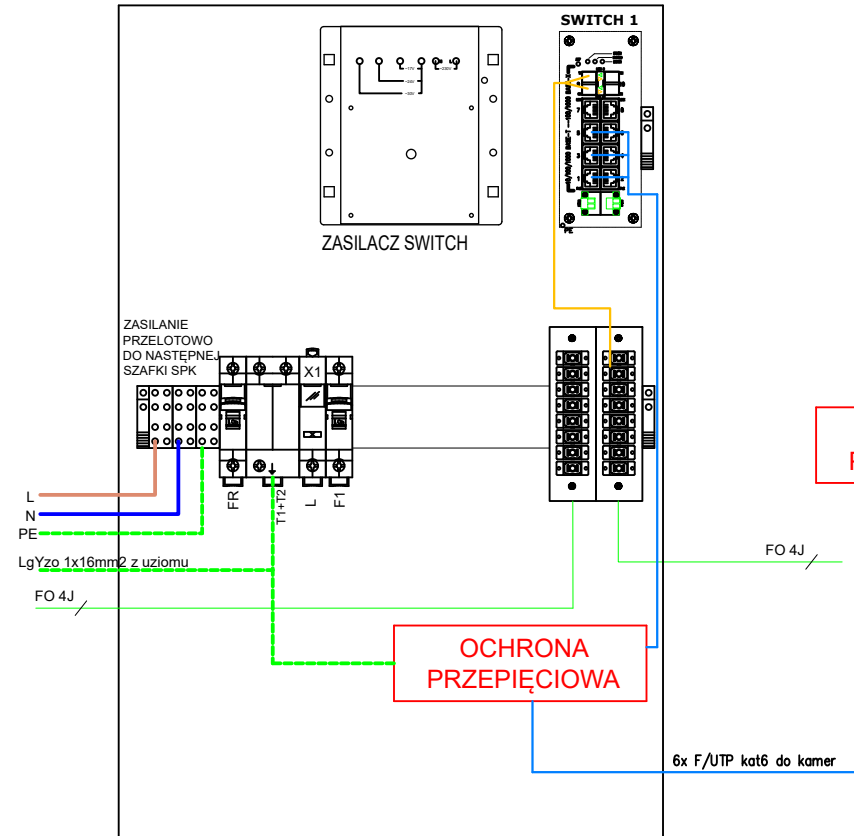

Urządzenia w szafkach SPK:



SWITCH 1 - 10-portowy przemysłowy przełącznik Ethernet,
2x 1G/2,5G/ SFP + 8x 10/100 Mbps RJ45 PoE/PoE+




ZAS-48V55-240 - Zasilacz impulsowy 90÷264VAC,
127÷370VDC /48-55VDC 240W dla -25 do +50C, 192W dla +60C oraz
120 W dla +70C, 13x PoE, 6x PoE+, 3x PoE++(60W), 2x PoE++(90W)
Montaż na szynę DIN, 1kg. 63*125.2*113.5mm (WxSxG)



Zestaw 4 ochronników -
moduł PTF-54-EXT/PoE + obudowa z tworzywa


SZAFKA SPK
IP66 II klasa izolacji

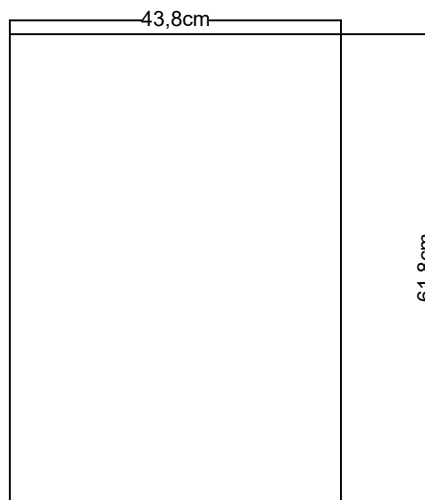


Obudowa szafek SPK -

wykonana z tworzywa sztucznego IP66; IK10; V0.
Drzwi pełne zamykane na klucz.
Montaż do słupa za pomocą obejm systemowych.


SPK 05

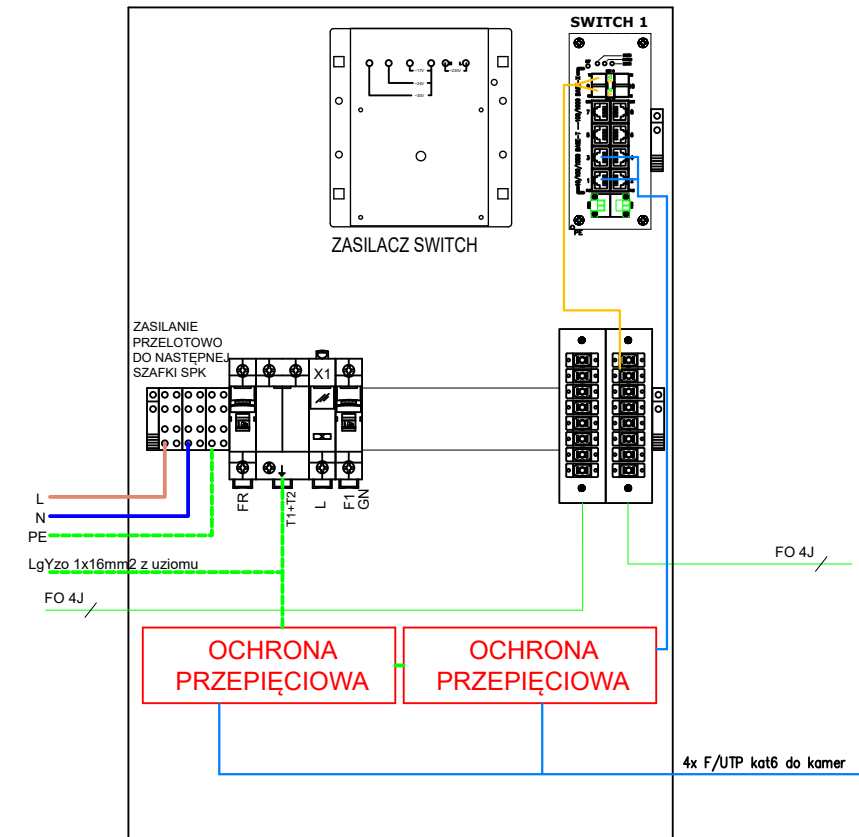


SPK 06

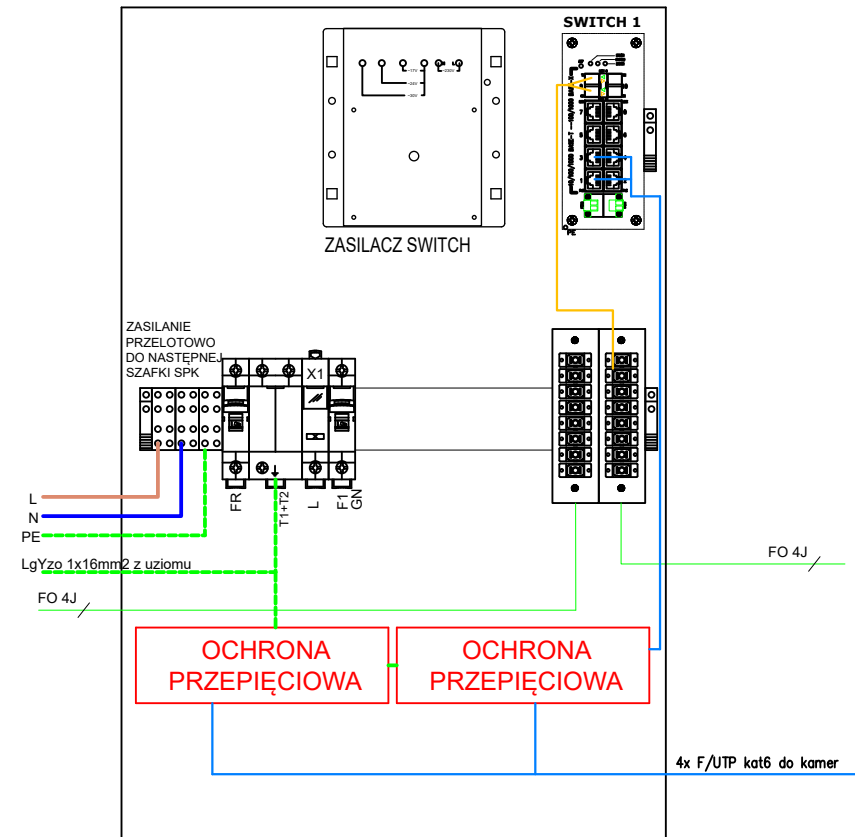

SCHEMAT ELEKTRYCZNY SKRZYNKI SPK1-SPK4

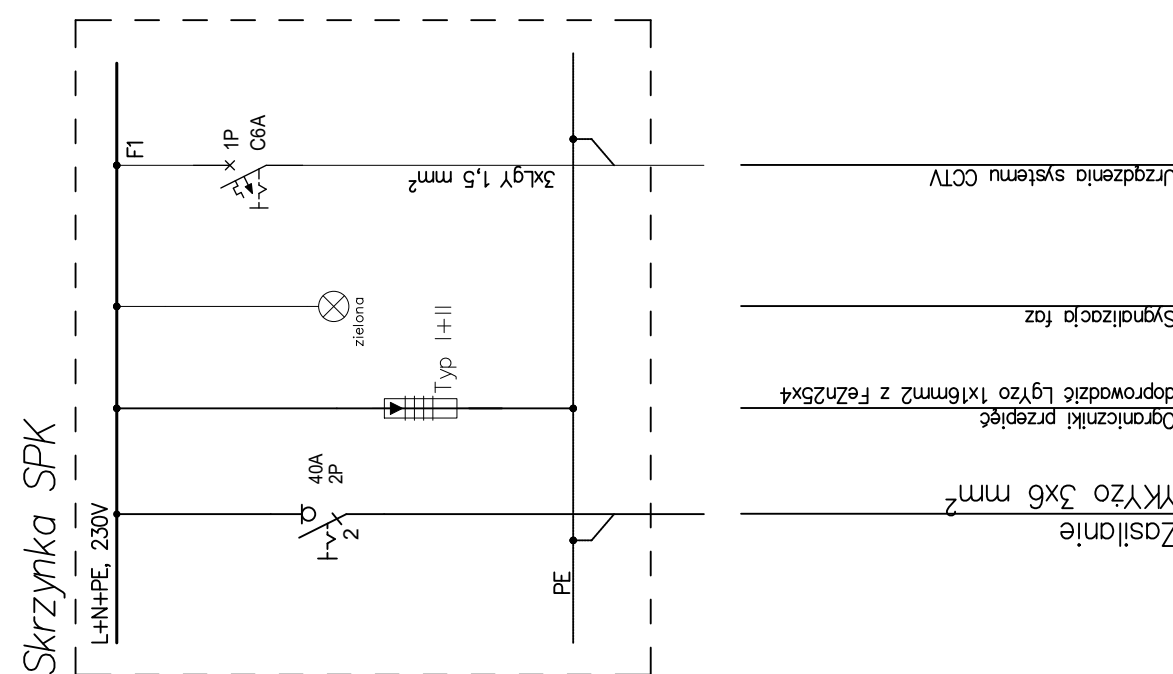

SCHEMAT ELEKTRYCZNY SKRZYNKI SPK5-SPK6

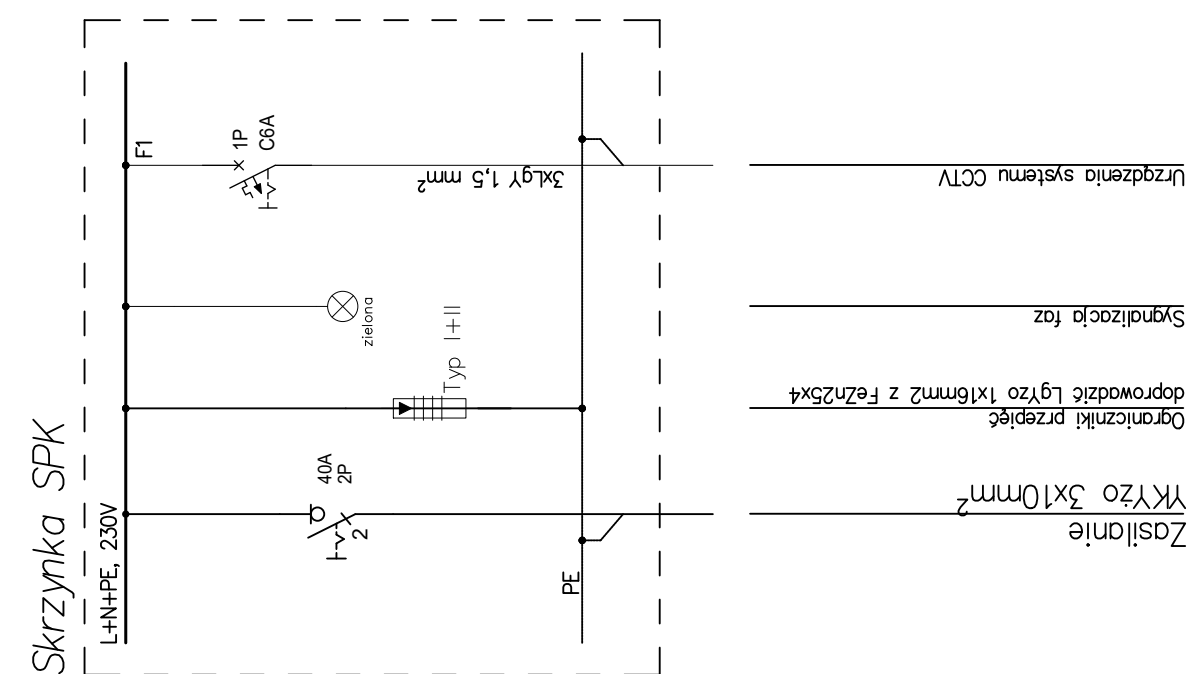

Jednostka projektowa:			
 ARCHINWEST PRZEMYSŁAW BORYS			
18-200 WYSOKIE MAZOWECKIE ul. 1 MAJA 27			
tel. 606 328 109		nip 722-148-67-37	
email: arch.borys@gmail.com		regon 200736597	
Imię i nazwisko:		Podpis:	
Branża elektryczna:		mgr inż. EMIL BURSIEWICZ upr. nr PDL/0159/PWBE/16	
Branża teletechniczna:		inż. TOMASZ WAŚKO upr. nr PDL/0137/PWOT/16	
Inwestycja:			
BUDOWA PARKINGÓW WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 16-070 Choroszcz, ul. Jana Klemensa Branickiego jednostka ewidencyjna: CHOROSZCZ MIASTO [200201_4] obręb ewidencyjny: CHOROSZCZ [0031] DZ. NR 110/2			
Tytuł rysunku:			
SZAFKI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH - SPK			
Branża:			
ELEKTRYCZNA			
Skala:	Data:	Nr. rysunku:	str.
	28.04.2023r.	E - 05	