



RNN stacji 6-0192

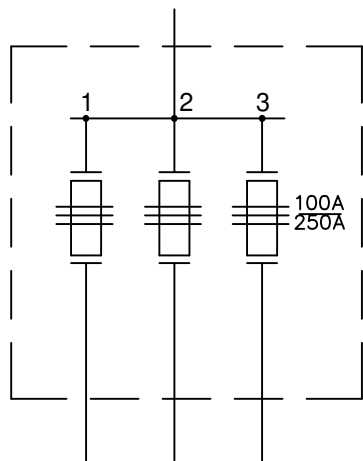

istn. ZKP
6-0192-03-A1


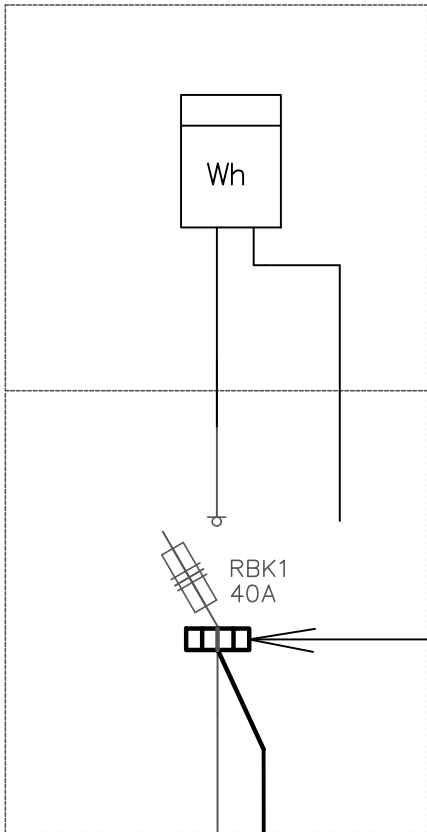


Zainstalować adapter przelotowy
do RBK1 + 3V-zaciski + osłona

istn. YAKXs 4x120mm2

proj. YAKXs 4x35mm2
L=50/60mb

ZZP
6-0192-03-A2

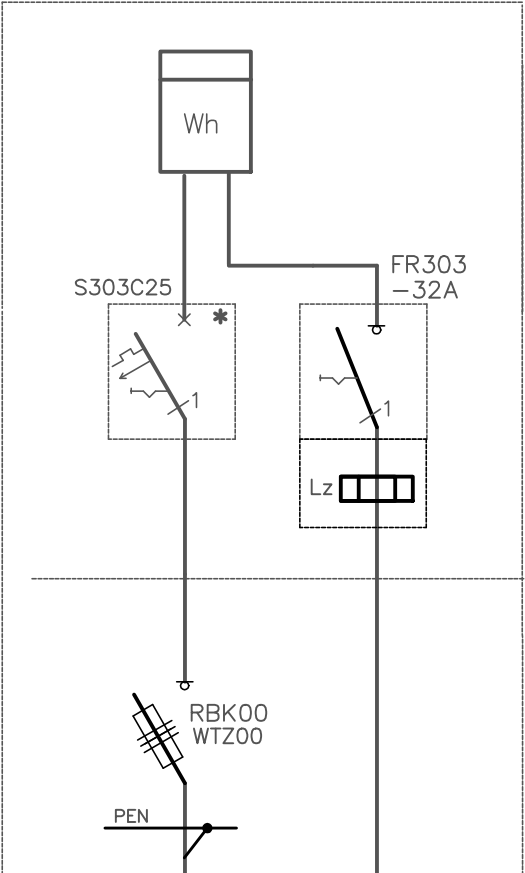

wg. odrębnego
opracowania

"TN-C"

Inwestor	Gmina Czerniewice 97-216 Czerniewice ul.Mazowiecka 42	Arkusz: -10-
Obiekt (temat):	Przyłącze kablowe aboneckie (gr. V) do budynku świetlicy wiejskiej usyt. na dz. nr 158 w m. Turobów gm. Czerniewice	Nr rys. 2
Nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA.	Data: 01.2026r
Podz:		Podpis
Projektant	Nazwisko i imię mgr inż. Krzysztof Popiołek	Uprawnienia UAN. IV 8388/180/90 Specjalność: Instalacyjna Zakres: sieci, instalacje i urządzenia elektr.