


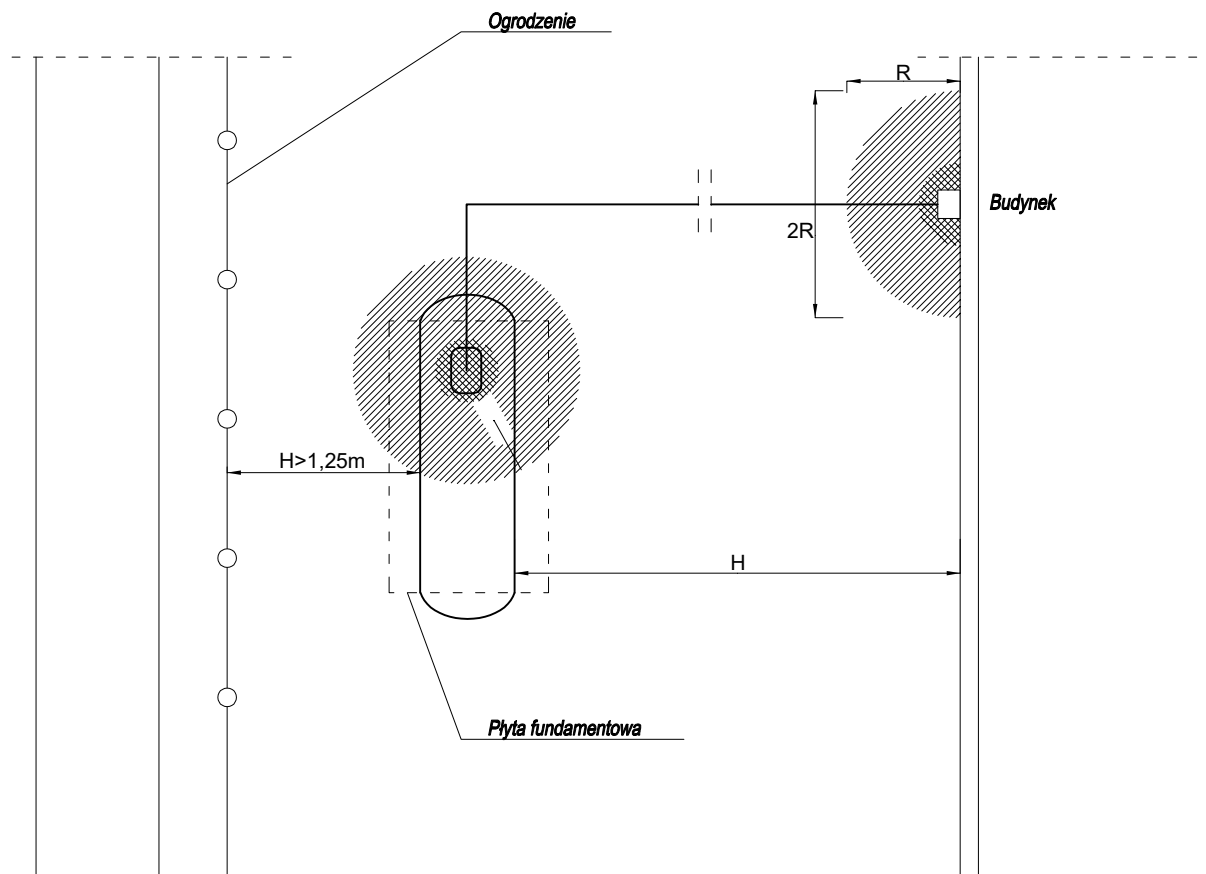

Zbiornik	R [m]	H [m]
V=2.700 l	1,5	>1,00
V=4.850 l	1,5	>3,00
V=6.400 l	1,5	>3,00

UWAGA:

R=1,5m we wszystkich kierunkach od otworów normalnie zamkniętych, od pokrywy, od zworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów bezpieczeństwa i reduktorów gazu.

Ogrodzenie zbiornika wykonać w przypadku gdy posesja jest nieogrodzona.

OBIĘKT Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I Wyszogród, dz. nr 241/1, gm Wyszogród				
INWESTOR Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "Wyszogród" Sp. z o.o. ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród				BRANŻA sanitarna
NAZWA RYSUNKU Strefy zagrożenia wybuchem – rysunek poglądowy				SKALA
	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
ASYSTENCI				06.2026
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Sęczkowski	MAZ/0038/PWOS/04		NR RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Sylwia Paszkiewicz	MAZ/0470/P00S/10		17