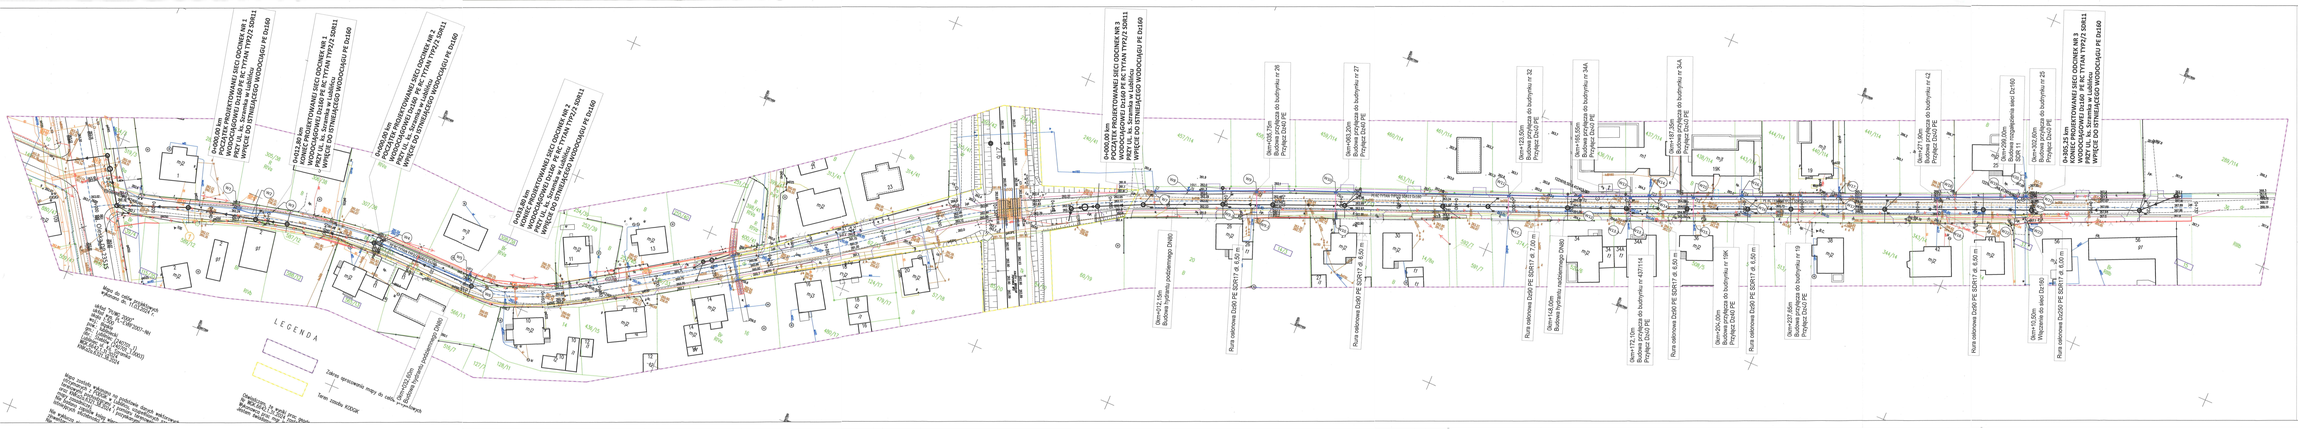
0+000,00 km
POCZĄTEK PROJEKTOWANEJ SIECI ODCINEK NR 3
WODOCIĄGOWEJ DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
PRZYŁĄCZENIE DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PE DN160
0+000,00 km
POCZĄTEK PROJEKTOWANEJ SIECI ODCINEK NR 3
WODOCIĄGOWEJ DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
PRZYŁĄCZENIE DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PE DN160
0+143,28 km
KONIEC PROJEKTOWANEJ SIECI ODCINEK NR 3
WODOCIĄGOWEJ DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PE DN160
0+000,00 km
POCZĄTEK PROJEKTOWANEJ SIECI ODCINEK NR 3
WODOCIĄGOWEJ DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
PRZYŁĄCZENIE DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PE DN160
0+143,28 km
KONIEC PROJEKTOWANEJ SIECI ODCINEK NR 3
WODOCIĄGOWEJ DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PE DN160
0+000,00 km
POCZĄTEK PROJEKTOWANEJ SIECI ODCINEK NR 3
WODOCIĄGOWEJ DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
PRZYŁĄCZENIE DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PE DN160
0+365,25 km
KONIEC PROJEKTOWANEJ SIECI ODCINEK NR 3
WODOCIĄGOWEJ DN160 PE RC TYTAN TYP2/Z SDR11
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PE DN160
Dn=172,15m
Budowa hydrantu podziemnego DN80
Dn=172,15m
Budowa hydrantu podziemnego DN80
Dn=058,73m
Budowa przyłącza do budynku nr 26
Dn=058,73m
Budowa przyłącza do budynku nr 26
Dn=065,20m
Budowa przyłącza do budynku nr 27
Dn=065,20m
Budowa przyłącza do budynku nr 27
Dn=123,60m
Budowa przyłącza do budynku nr 32
Dn=123,60m
Budowa przyłącza do budynku nr 32
Dn=165,55m
Budowa przyłącza do budynku nr 34A
Dn=165,55m
Budowa przyłącza do budynku nr 34A
Dn=187,20m
Budowa przyłącza do budynku nr 34A
Dn=187,20m
Budowa przyłącza do budynku nr 34A
Dn=271,00m
Budowa przyłącza do budynku nr 42
Dn=271,00m
Budowa przyłącza do budynku nr 42
Dn=320,00m
Budowa przyłącza do budynku nr 25
Dn=320,00m
Budowa przyłącza do budynku nr 25
Dn=172,7m
Budowa przyłącza do budynku nr 437/114
Dn=172,7m
Budowa przyłącza do budynku nr 437/114
Dn=204,00m
Budowa przyłącza do budynku nr 19K
Dn=204,00m
Budowa przyłącza do budynku nr 19K
Dn=227,85m
Budowa przyłącza do budynku nr 19
Dn=227,85m
Budowa przyłącza do budynku nr 19
Dn=18,00m
Budowa hydrantu nadziemnego DN80
Dn=18,00m
Budowa hydrantu nadziemnego DN80
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 7,00 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,50 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,50 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,50 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,50 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,50 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,50 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,00 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,00 m
Rura ochronna DN90 PE SDR17 dł. 6,00