



Legenda
Opis terenu:
IZKS – Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
PW – Przytęcze wodocięgowe

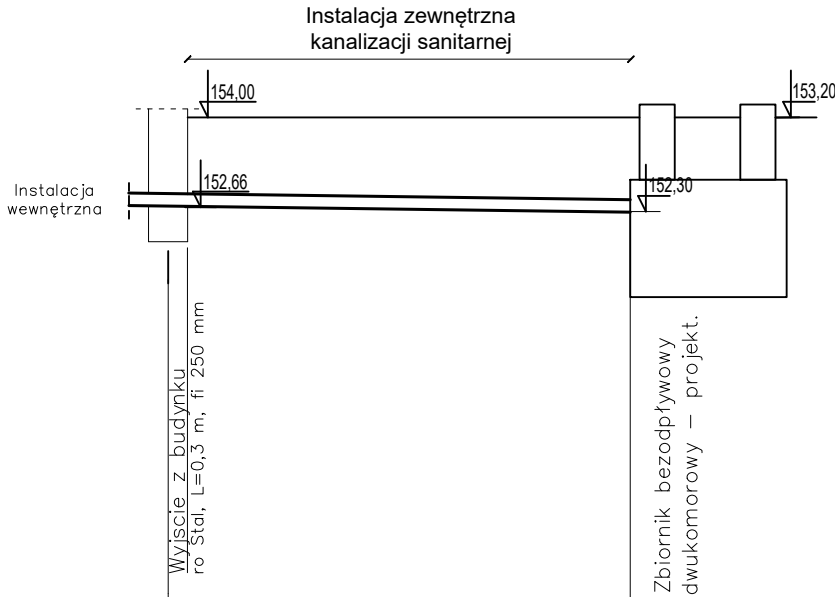


Węzeł	K1		K2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	154,00		153,20
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	152,66		152,30
Zagłębienie [m]	1,34		0,90
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160 3%		
Długość [m]		11,00	
Odległość [m]	0,00		11,00
Dno wykopu [m n.p.m.]	152,51		152,00
Kąt załamania [°]			
Materiał	PCV		
Opis terenu	IZKS		

Oznaczenia:



Uwaga!

- Rurociąg układać w obsypce piaskowej gr 15 cm
- Ze względu na brak dokładnych danych technicznych dotyczących ułożenia kabli energetycznych, wodnych i przewodów gazowych ich zagłębienie pokazano orientacyjnie
- W miejscach przecinania sie uzbrojenia roboty ziemne wykonać ręcznie
- Rzędne istniejącego terenu przyjęto orientacyjnie na podstawie mapy DCP

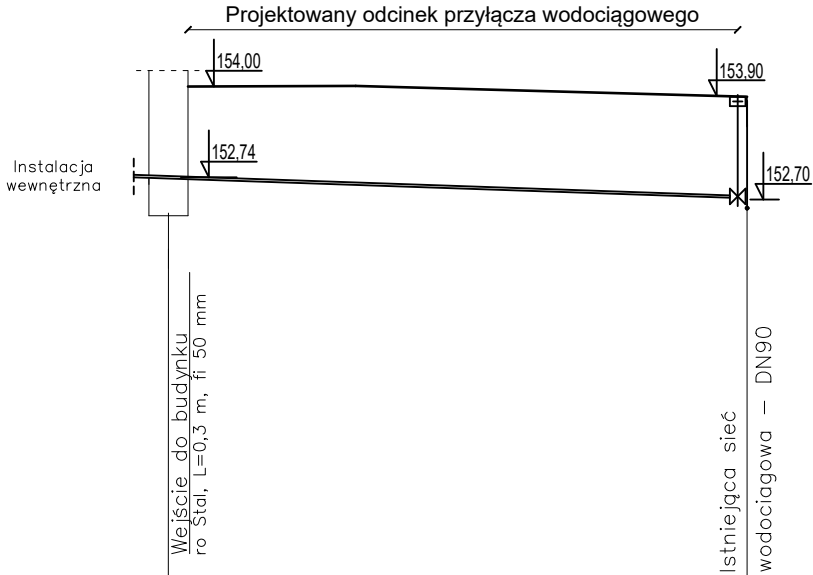

Węzeł	W2		W1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	154,00		153,90
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	152,74		152,70
Zagłębienie [m]	1,26		1,20
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PE DN32 1%		
Długość [m]		4,10	
Odległość [m]	0,00		4,10
Dno wykopu [m n.p.m.]	152,70		152,40
Kąt załamania [°]			
Materiał	PE		
Opis terenu	PW		

W... – Punkty charakterystyczne przytęcza wodocięgowego

- - - - - przytęcze wodocięgowe

Uwaga!

- Należy umieścić nad rurociągiem zimnej wody z PE w odległości 30cm taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową
- Rurociąg układać w obsypce piaskowej gr. 10 cm,
- Ze względu na brak dokładnych danych technicznych dotyczących ułożenia kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodów gazowych, kanalizacyjnych ich zagłębienie podano orientacyjnie,
- W miejscach przecinania sie uzbrojenia roboty ziemne wykonać ręcznie,
- Rzędne istniejącego terenu przyjęto orientacyjnie na podstawie mapy DCP
- Rurociąg zimnej wody wykonać z rur PE100SRD11 Ø32,
- Rurociągi PE łączyć za pomocą kształtek skręcanych,
- Rurociąg przechodzący przez ścianę fundamentową, ułożyć w tulei ochronnej stalowej

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOYWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZESYŁANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z dn.4 LUTEGO 1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.(DZ.U. nr 24, poz.83 z 1994r.)

BUDOWA ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 60/8, OBREB NOWE KOPRZYWNO, GMINA BARWICE

NWESTOR
GMINA BARWICE
UL. ZWYCIĘZCÓW 22
78–460 BARWICE

PROJEKTANT
BIURO PROJEKTOWE ARCHITRAW
TOMASZ WOLANIN ARCHITEKT
78–400 SZCZECINEK
UL. WIERZBOWA 4

FAZA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA
SANITARNA

TEMAT
PROFILE INSTALACYJNE WOD. – KAN.

ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	UPR.	DATA	PODPIS
GL.ÓWNY PROJEKTANT			05.2026	
MGR INŻ.				
OTTON WYSZOMIRSKI	ZAP/IS/2765/01			
OPRACOWAŁA				

SKALA	1:100	INDEKS	PZT
DATA	05.2026	NR. RYSUNKU	Z-2