



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor**

**Zarząd Zlewni
w Zamościu**

LZ.ZUZ.4210.634.2025.AH

DECYZJA NR 637/D/ZUZ/2025

Na podstawie art. 16 pkt. 65f, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 388 ust. 1, pkt. 1 art. 389 pkt. 1, 6 art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art. 403 i art. 407 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz art. 104§1, art. 108§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: wylotów kanalizacji deszczowej, rowów chłonnych, likwidację urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, działka nr ewid. 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zebranych w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu drogi, ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, dla inwestycji pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szkolnej w m. Krępiec", Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzeka:

I. Udzielić dla Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W1 do rowu P1.1-P1.2., zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej:

- materiał; rura PP
- średnica wylotu : $\varnothing 200$ mm
- rzędna dna wylotu: 183,08 m n.p.m.

Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X 5674612; Y 8412327

2. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W2 do rowu P2.1-P2.2., zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj.

lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej:

- materiał; rura PP
- średnica wylotu : $\varnothing 200$ mm
- rzędna dna wylotu: 183,44 m n.p.m.

Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X 5674573, Y 8412269

3. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W3 do rowu P3.1-P3.2., zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej:

- materiał; rura PP
- średnica wylotu : $\varnothing 200$ mm
- rzędna dna wylotu: 184,16 m n.p.m.

Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X 5674533, Y 8412211

4. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W4 do rowu P4.1-P4.2., zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej:

- materiał; rura PP
- średnica wylotu : $\varnothing 200$ mm
- rzędna dna wylotu: 184,18 m n.p.m.

Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X 5674511, Y 8412097

5. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W5 do rowu P5.1-P5.2., zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej:

- materiał; rura PP
- średnica wylotu : $\varnothing 200$ mm
- rzędna dna wylotu: 184,37 m n.p.m.

Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X 5674509, Y 8411999

6. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W6 do rowu P6.1-P6.2., zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej:

- materiał; rura PP
- średnica wylotu : $\varnothing 200$ mm
- rzędna dna wylotu: 184,24 m n.p.m.

Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X 5674501, Y 8411625

7. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W7 do rowu P7.1-P7.2., zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej:

- materiał; rura PP
- średnica wylotu : $\varnothing 200$ mm
- rzędna dna wylotu: 183,92 m n.p.m.

Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X 5674500, Y 8411382

8. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W8 do rowu P8.1-P8.2., zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej:

- materiał; rura PP
- średnica wylotu : $\varnothing 200$ mm
- rzędna dna wylotu: 183,67 m n.p.m.

Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X 5674512, Y 8411339

9. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonnego P1.1-P1.2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry rowu chłonnego P1.1-P1.2 w km 0+351,50 - 0+361,50

- długość – 10 m
- szerokość dna rowu – 0,5 m
- nachylenie skarp – 1:1
- średni spadek hydrauliczny – 0,0%
- rzędna dna rowu P1.1 – 182,98 m n.p.m.
- rzędna dna rowu P1.2 – 182,98 m n.p.m.
- współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:
Punkt P1.1 - X 5674617 Y 8412334

Punkt P1.2 - X 5674611 Y 8412326

10. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonnego P2.1-P2.2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry rowu chłonnego P2.1-P2.2 w km 0+422,00 - 0+432,00

- długość – 10 m
- szerokość dna rowu – 0,5 m
- nachylenie skarp –1:1
- średni spadek hydrauliczny – 0,0%
- rzędna dna rowu P2.1 – 183,34 m n.p.m.
- rzędna dna rowu P2.2 – 183,34 m n.p.m.
- współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:

Punkt P2.1 X 5674577 Y 8412276

Punkt P2.2 X 5674572 Y 8412267

11. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonnego P3.1-P3.2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry rowu chłonnego P3.1-P3.2 w km 0+422,00 - 0+432,00

- długość – 30 m
- szerokość dna rowu – 0,5 m
- nachylenie skarp –1:1
- średni spadek hydrauliczny – 0,0%
- rzędna dna rowu P3.1 – 184,06 m n.p.m.
- rzędna dna rowu P3.2 – 184,06 m n.p.m.
- współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:

Punkt P3.1 X 5674549 Y 8412234

Punkt P3.2 X 5674532 Y 8412210

12. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonnego P4.1-P4.2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry rowu chłonnego P4.1-P4.2 w km 0+599,40 - 0+617,40

- długość – 18 m
- szerokość dna rowu – 0,5 m
- nachylenie skarp –1:1
- średni spadek hydrauliczny – 0,0%
- rzędna dna rowu P4.1 – 184,08 m n.p.m.
- rzędna dna rowu P4.2 – 184,08 m n.p.m.
- współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:

Punkt P3.1 X 5674512 Y 8412113

Punkt P3.2 X 5674511 Y 8412095

13. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonnego P5.1-P5.2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry rowu chłonnego P5.1-P5.2 w km 0+708,60 - 0+718,60

- długość – 10 m
- szerokość dna rowu – 0,5 m
- nachylenie skarp –1:1
- średni spadek hydrauliczny – 0,0%
- rzędna dna rowu P5.1 – 184,27m n.p.m.
- rzędna dna rowu P5.2 – 184,27 m n.p.m.
- współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:
Punkt P5.1 X 5674509 Y 8412004
Punkt P5.2 X 5674508 Y 8411994

14. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonnego P6.1-P6.2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry rowu chłonnego P6.1-P6.2 w km 1+079,50 – 1+089,50

- długość – 10 m
- szerokość dna rowu – 0,5 m
- nachylenie skarp –1:1
- średni spadek hydrauliczny – 0,0%
- rzędna dna rowu P6.1 – 184,14m n.p.m.
- rzędna dna rowu P6.2 – 184,14 m n.p.m.
- współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:
Punkt P6.1 X 5674501 Y 8411633
Punkt P6.2 X 5674500 Y 8411623

15. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonnego P7.1-P7.2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry rowu chłonnego P7.1-P7.2 w km 1+315,00 – 1+335,00

- długość – 20 m
- szerokość dna rowu – 0,5 m
- nachylenie skarp –1:1
- średni spadek hydrauliczny – 0,0%
- rzędna dna rowu P7.1 – 183,82m n.p.m.
- rzędna dna rowu P7.2 – 183,82m n.p.m.
- współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:
Punkt P7.1 X 5674498 Y 8411397
Punkt P7.2 X 5674501 Y 8411377

16. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonnego P8.1-P8.2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Parametry rowu chłonnego P8.1-P8.2 w km 1+358,00 – 1+378,00

- długość – 20 m
 - szerokość dna rowu – 0,5 m
 - nachylenie skarp –1:1
 - średni spadek hydrauliczny – 0,0%
 - rzędna dna rowu P8.1 – 183,57m n.p.m.
 - rzędna dna rowu P8.2 – 183,57 m n.p.m.
 - współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:
- Punkt P8.1 X 5674506 Y 8411354
Punkt P8.2 X 5674513 Y 8411335

17. Likwidację urządzenia wodnego – rowu RL1 – RL2 zlokalizowanego na działce nr ewid 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie

Parametry rowu RL1-RL2 w km 0+164,60 – km 0+178,50, strona prawa:

- długość - 73 m
 - szerokość całkowita - 2 m
 - głębokość - 50 cm
 - szerokość dna - 50 cm
 - nachylenie skarp - 1:1,5
 - współrzędne urządzenia wodnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000:
- Punkt RL1 rowu: X 5674731, Y 8412482
Punkt RL2 rowu X 5674723, Y 8412471

18. Usługi wodne – odprowadzenie, do rowów chłonnych, wód opadowych lub roztopowych zebranych w zamknięty lub otwarty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, w ilościach:

Numer wylotu	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista	Powierzchnia zredukowana (F x Ψ)	Maksymalna sekundowa ilość wód opadowych Q_{maxs}	Średnia roczna ilość wód opadowych $Q_{\text{śrr}}$
		[m ²]	[m ²]	[m ³ /s]	[m ³ /rok]
Wylot W1	Rów P1.1-P1.2	895	618,5	0,014	336,5
Wylot W2	Rów P2.1-P2.2	415	283,5	0,006	154,2
Wylot W3	Rów P3.1-P3.2	632	500,8	0,011	272,4
Wylot	Rów P4.1-P4.2	683	467,7	0,01	254,4

W4					
Wylot W5	Rów P5.1-P5.2	774	528,9	0,012	287,7
Wylot W6	Rów P6.1-P6.2	1572	1094,3	0,024	595,3
Wylot W7	Rów P7.1-P7.2	745	563,6	0,012	306,6
Wylot W8	Rów P8.1-P8.2	1030	855	0,019	465,1

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:

zawiesina ogólna	-	100,00	mg /l
węglowodory ropopochodne	-	15,00	mg /l

II. Zobowiązuję osobę uprawnioną, opisaną w pkt. I niniejszej decyzji do:

1. Wykonania i likwidacji urządzeń wodnych zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.
2. Utrzymania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji.
3. Zgłoszenia posiadania urządzenia wodnego Wodom Polskim – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie - w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego.

III. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych, wydaje się na **30 lat**, licząc od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

IV. Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, wystąpiła do Zarządu Zlewni w Zamościu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: wylotów kanalizacji deszczowej, rowów chłonnych, likwidację urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, zlokalizowanych na działce nr ewid. 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zebranych w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu drogi, ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec, dla inwestycji pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szkolnej w m. Krępiec".

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz z załączonym do niego operatem wodnoprawnym i opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu wszczął postępowanie, informując równocześnie strony, (w trybie art. 10§ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) o zebraniu kompletnego materiału dowodowego, możliwości zapoznania się z dokumentami oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W wyznaczonym terminie do organu nie wpłynęły żadne nowe dokumenty.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych wygasa jeżeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 389 ust 1, 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych zebranych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne. Przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: rowy i wyloty kanalizacji deszczowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1, pkt. 4 przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Dla przedmiotowego zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Spacerowej i Szkolnej w m. Krępiec, gm. Mełgiew” Gmina Mełgiew uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.07.2025r., znak: NOŚ.6220.4.2025 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do rowów będą spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311 z dnia 12 lipca 2019 r.)

Zgodnie z art. 108 § 1 Gmina Mełgiew wystąpiła o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny. Potrzeba niezwłocznego rozstrzygnięcia wynika z planowanej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szkolnej w m. Krępiec, a także możliwości pozyskania dofinansowania na wykonanie robót. Realizacja zadania ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły zlokalizowanej przy ul. Szkolnej. Brak odpowiedniej infrastruktury pieszo-rowerowej stwarza realne zagrożenie dla użytkowników ruchu, a budowa projektowanej drogi znacząco ograniczy ryzyko wypadków oraz poprawi komfort poruszania się.

Na podstawie art. 331 ust. 3 Prawa wodnego Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Lublinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Zamościu
Andrzej Koziej

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
2. Pozostałe strony zawiadomiono w formie obwieszczenia zgodnie z art. 49 KPA (Zgodnie z wykazem stron)
3. a/a

Do wiadomości:

1. RZI

Na podstawie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 960) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w wysokości 637,20 zł. (słownie: sześćset trzydzieści siedem złotych 20/100)

1. Powiat Świdnicki, ul. Niepodległości 13, Świdnik
2. Marek Józef Skulimowski
3. Emilia Ziemińska
4. Cecylia Ewa Gorzel
5. Grzegorz Gorzel
6. Krzysztof Gorzel
7. Natalia Gorzel
8. Sławomir Gorzel
9. Emilia Ziemińska
10. Elżbieta Jarka
11. Barbara Agnieszka Szejgiec
12. Anna Maria Szewczak
13. Lechosław Krzysztof Winiarczyk
14. Zofia Dorota Archęła
15. Monika Agnieszka Keller
16. Agnieszka Małgorzata Olech
17. Wiesław Jan Gągoł
18. Lucyna Helena Gągoł
19. Mariusz Robert Gałązka
20. Elżbieta Szymanowska- Gałązka
21. Michał Zdun
22. Aldona Magdalena Zdun

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Zamościu


Andrzej Koziej



Zamość, dnia 30 grudnia 2025 r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Zamościu**

LZ.ZUZ.4210.634.2025.AH

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 grudnia 2025 r. o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia że została wydana decyzja nr 637/D/ZUZ/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r., znak: LZ.ZUZ.4210.634.2025.AH w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: wylotów kanalizacji deszczowej, rowów chłonnych, likwidację urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, działka nr ewid. 654, obręb 0007 Krępiec jedn. ewid. Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zebranych w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu drogi, ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec.

Jednocześnie w związku z obowiązkiem zawiadomienia pozostałych stron postępowania w drodze obwieszczeń, uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia na okres 14 dni przez Urząd Gminy Mełgiew, Starostwo Powiatowe w Świdniku.

Proszę o niezwłoczne przesłanie do tut. Zarządu informacji o terminie i sposobie podania do publicznej wiadomości w/w dokumentu.

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszej decyzji strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW WP, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, PGW WP, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość.


Akta sprawy dostępne są w siedzibie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, piętro III, pokój nr 303 w godzinach pracy urzędu tj. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Agnieszka Czuba
Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni w Zamościu
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują (ePUAP):

1. Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości oraz odesłanie inf. z podaniem terminu wywieszenia zawiadomienia, na e-mail: zz-zamosc@wody.gov.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości oraz odesłanie inf. z podaniem terminu wywieszenia zawiadomienia, na e-mail: zz-zamosc@wody.gov.pl)
3. a/a

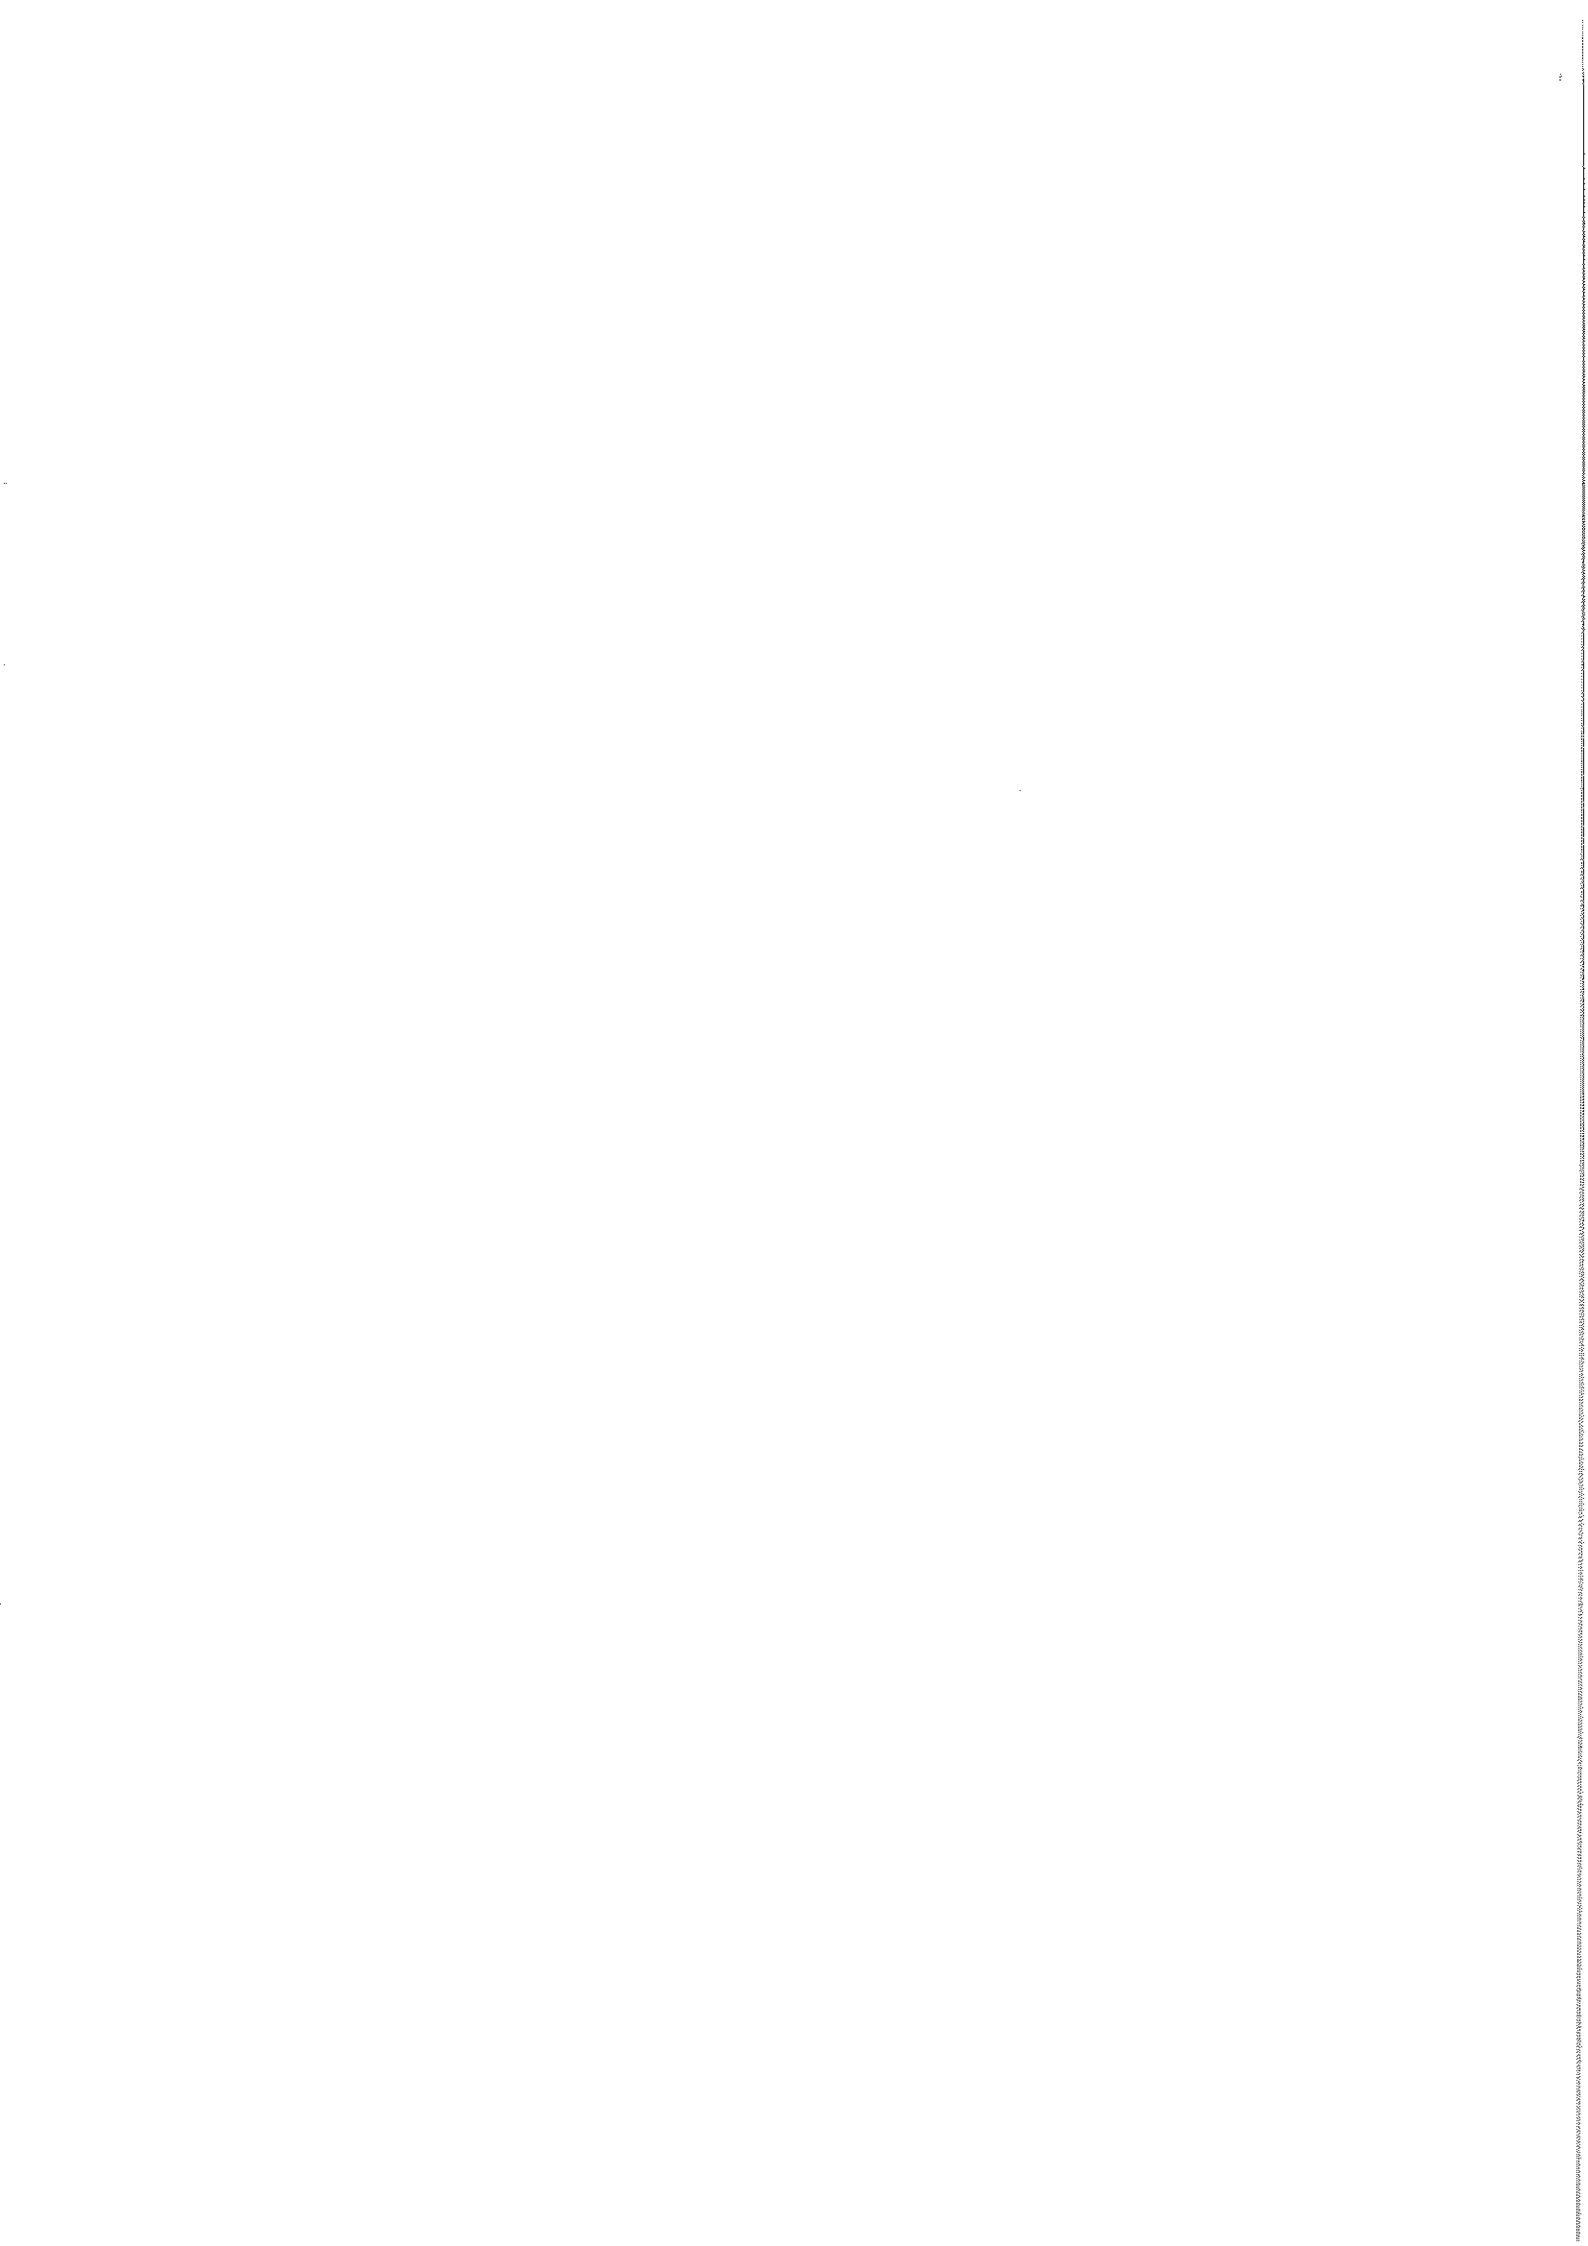

LZ.ZUZ.4210.634.2025.AH

Od Edyta Wojciechowska | UG MEŁGIEW <inwestycje@melgiew.pl>

Data Śr, 31.12.2025 14:03

Do zz-zamosc@wody.gov.pl <zz-zamosc@wody.gov.pl>

Dzień dobry,

Gmina Mełgiew informuje, iż Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji nr 637/D/ZUZ/2025 z dnia 30.12.2025 roku LZ.ZUZ.4210.634.2025.AH w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej, rowów chłonnych, likwidację urządzeń wodnych- rowów przydrożnych zlokalizowanych na dz. ew nr 654 obręb:007- Krępiec oraz usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych zebranych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych z powierzchni ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec zostało opublikowane na BIP UG Mełgiew oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 31.12.2025 r.

Z poważaniem

Edyta Wojciechowska

Inwestycje i rozwój gminy

Urząd Gminy Mełgiew

ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

tel.: (81) 460 - 57 - 23

pn.: 9:00 - 17:00, wt-pt.: 7:15 - 15:15

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest Wójt Gminy Mełgiew z siedzibą w Mełgwi, adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, www.melgiew.pl.

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@melgiew.pl (Inspektor Ochrony Danych). Informacje o Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: www.rodod.melgiew.pl.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękujemy.

Urząd Gminy Mełgiew - Mełgiew

Informacje

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji

Jednostka	Urząd Gminy Mełgiew
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji	Resztak-Fedurek Aneta
Data wytworzenia informacji	2025-12-31
Osoba wprowadzająca informację	Dygulska Anna
Dodano do BIP dnia	2025-12-31 13:48:24
Liczba pobrań pliku	1

Zamknij okno

