
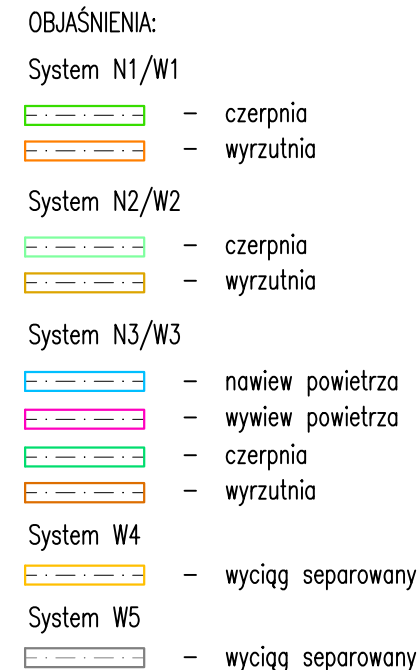




UWAGA:
Rzędne podawane względem poziomu posadzki w lokalu.
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
W przypadku kolizji z innymi instalacjami, kolizje rozwiązać bezpośrednio na budowie.
Kanały nawienne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe nalażyć zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej. Kanały należy zaizolować 40mm warstwą wełny mineralnej. Izolacje cieplne i akustyczne należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

	PROJEKT REMONTU LOKALU UŻYTKOWEGO Skrzeszew, gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57, dz. ewid. nr 821/2, obręb 0001 Skrzeszew				
faza	wykonawczy	branża	instalacyjna	data	30.03.2026
jednostka projektowa	Nowak i Nowak Architekci ul. Szamocin 9b 03-002 Warszawa				
projektant	mgr inż. Grzegorz Magdziarczyk MAP/0246/ PWOS/14				
nazwa rys.	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PARTERU			skala	1:50
				nr	WM-01