


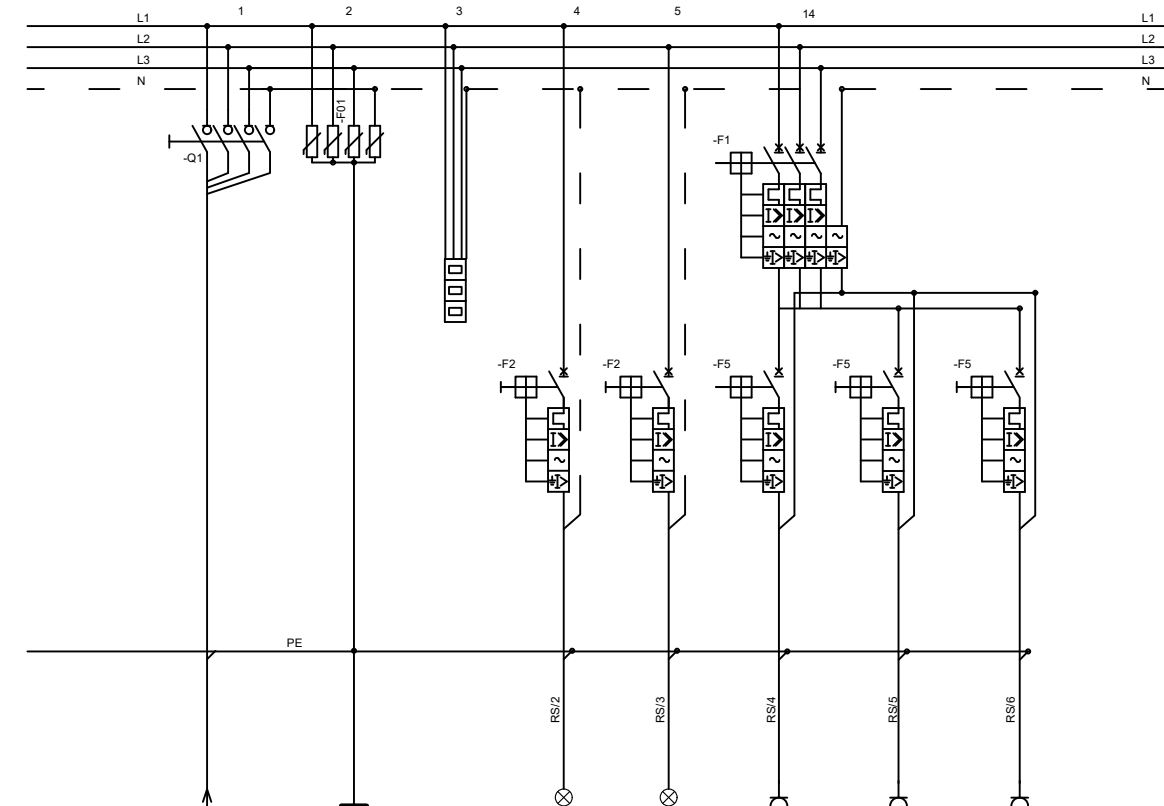


Nr (ozn.) obwodu	Zasilanie zaliczn.	PE; CC		Obw. 1	Obw. 2	Obw. 10	Obw. 11	Obw. 12
Uwagi	Z istn. złącza pomiarowego - zabezp. 25A gG							
Przewód (p-dy)		LY 25mm ²		YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²
Ozn. (opis) odb.	-	Wszystkie metal. inst. i konst. bud.	Kontrolka faz	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda ogólne I Faz 230V	Gniazda ogólne I Faz 230V	Gniazda ogólne I Faz 230V
Moc zains. P(kW)	8,00kW	-	-	3,00		5,00		

Układy sieciowe:
- linia zas. TN-S
- rozdz. i ins. odb.
TN-S

Ochr. od porażeń:
samoczynne wyl. zas.
przez zab. nadpr.

Zestawienie aparatów rozdzielni	
Oznaczenie	Opis i parametry aparatu
-F1	Wyłącznik różnicowo-prądowy 25A AC 30mA
-F2	Wyłącznik nadprądowy 10A
-F3	Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A AC 30mA
-F5	Wyłącznik nadprądowy 16A
-F6	Wyłącznik nadprądowy 25A
-F01	Ogranicznik przepięć hybrydowy 4P klasy B+C
-Q1	Rozłącznik izolacyjny 4P 40A z funkcją p.poż.

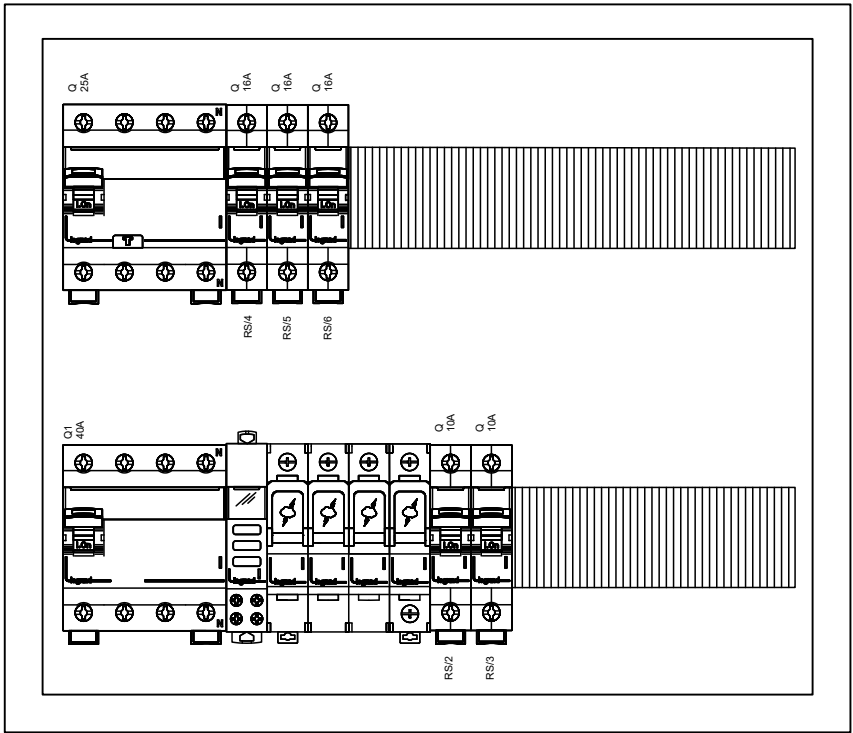

SCHEMAT ROZDZIELNI RG

OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - MAGAZYN OBRONY CYWILNEJ W POWIECIE TUCHOLSKIM		SKALA RYS.: -	
ADRES	DZIAŁKA NR EWID. 1487/18 TUCHOLA, 89 - 500 TUCHOLA, POWIAT TUCHOLSKI		DATA: 22.06.2026 r.	
INWESTOR	POWIAT TUCHOLSKI UL. POCZTOWA 7, 89 - 500 TUCHOLA		NR RYS.: E-03	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	BRANŻA	PODPIS
tech. RYSZARD ORGANIAK		GP-KZ-7342/178/93 w spec. instalacji elektrycznych	ELEKTRYCZNA Projektant	
inż. KAROL GOŁĘBIEWSKI		POM/0179/PWOE/08 w spec. instalacji elektrycznych	ELEKTRYCZNA Sprawdzający	