

Opinia

Dotyczy: „Przebudowy drogi wewnętrznej położonej na dz. ew. nr 133/13, 129/2, 84 oraz 134 w m-ci Średnia Wieś”

Odległość pionowa istniejącej drogi od:

-linii napowietrznej SN 15kV wynosi 8,07m (km 0+093)

-linii napowietrznej SN 15kV wynosi 9,45m (km 0+126)

Zgodnie z normami nr PN-75-EN-50341-1:1998, PN-EN-50341-1, PN-75-EN-50423-1 minimalna odległość pionowa linii o napięciu:

-powyżej 1kV (przy największym zwisie normalnym) od powierzchni drogi gminnej powinna wynosić co najmniej 5,1m.

Nowoprojektowana droga po przebudowie pozostanie na obecnej rzędnej terenu w związku z czym będzie zlokalizowana w bezpiecznej odległości pionowej od ist. linii zgodnie z wymaganiami norm budowlanych.

STANISŁAW ZIEMIANSKI
38-500 SANOK, ul. Sadowa 15a/59
Upr. Nr PDK / 0108 / OHOE / 06
Nr ewid. PDK / IE / 0262 / 06

PROFIL PODŁUŻNY LINII SN
km 0+093.00

linia napowietrzna SN

linia napowietrzna SN

8.07m

projektowana niweleta drogi

istniejący teren

ist. słup

oś drogi

PROFIL PODŁUŻNY LINII SN
km 0+126.00

linia napowietrzna SN

linia napowietrzna SN

9.45m

projektowana niweleta drogi

istniejący teren

ist. słup

oś drogi

ist. słup

SZKIC SYTUACYJNY

linia napowietrzna SN
km 0+093.00

linia napowietrzna SN
km 0+126.00

bid SANOK

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel./fax (013) 46 38 541

Inwestor:

Gmina Lesko

ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko


Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. ew. nr 133/13, 129/2, 84
oraz 134 w m-ci Średnia Wieś

Opracował:

STANISŁAW ZIEMIANSKI
38-500 SANOK, ul. Sadowa 15a/59
Upr. Nr PDK / 0108 / OHOE / 06
Nr ewid. PDK / IE / 0282 / 06

Podpis

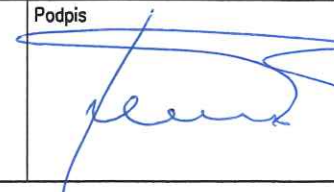

Skala:

1:50

Data:

10.2025

Numer
rysunku:

1

Nazwa
rysunku:

PZEKRÓJ TYPOWY