



UKŁAD TN-C
Ochrona od porażień:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

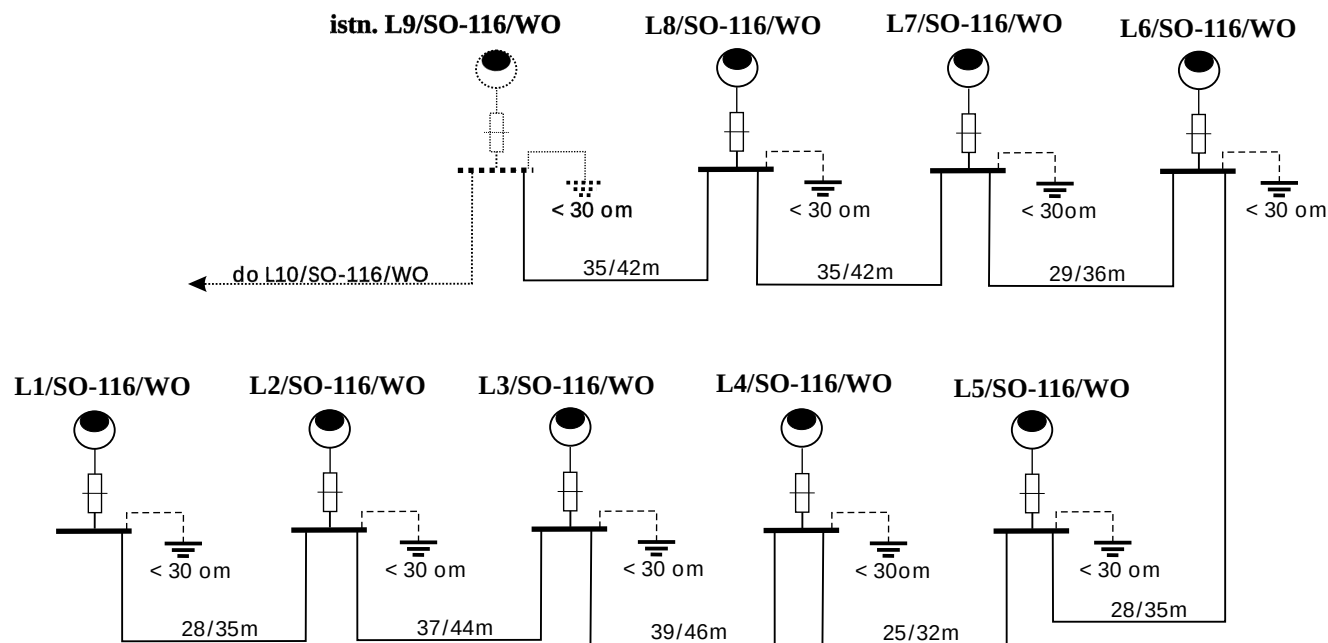

Rys. nr 2

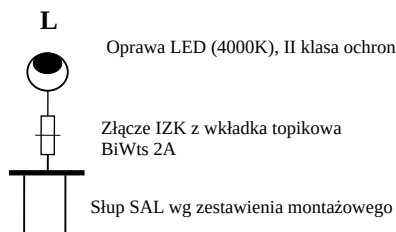

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm² - 312m

	Data opracowania: Czerwiec 2026
Schemat rozwinięty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka ul.Ks. Waisa - ETAP II	Inwestor: Gmina Rymanów ul..Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów
	Projektował: