


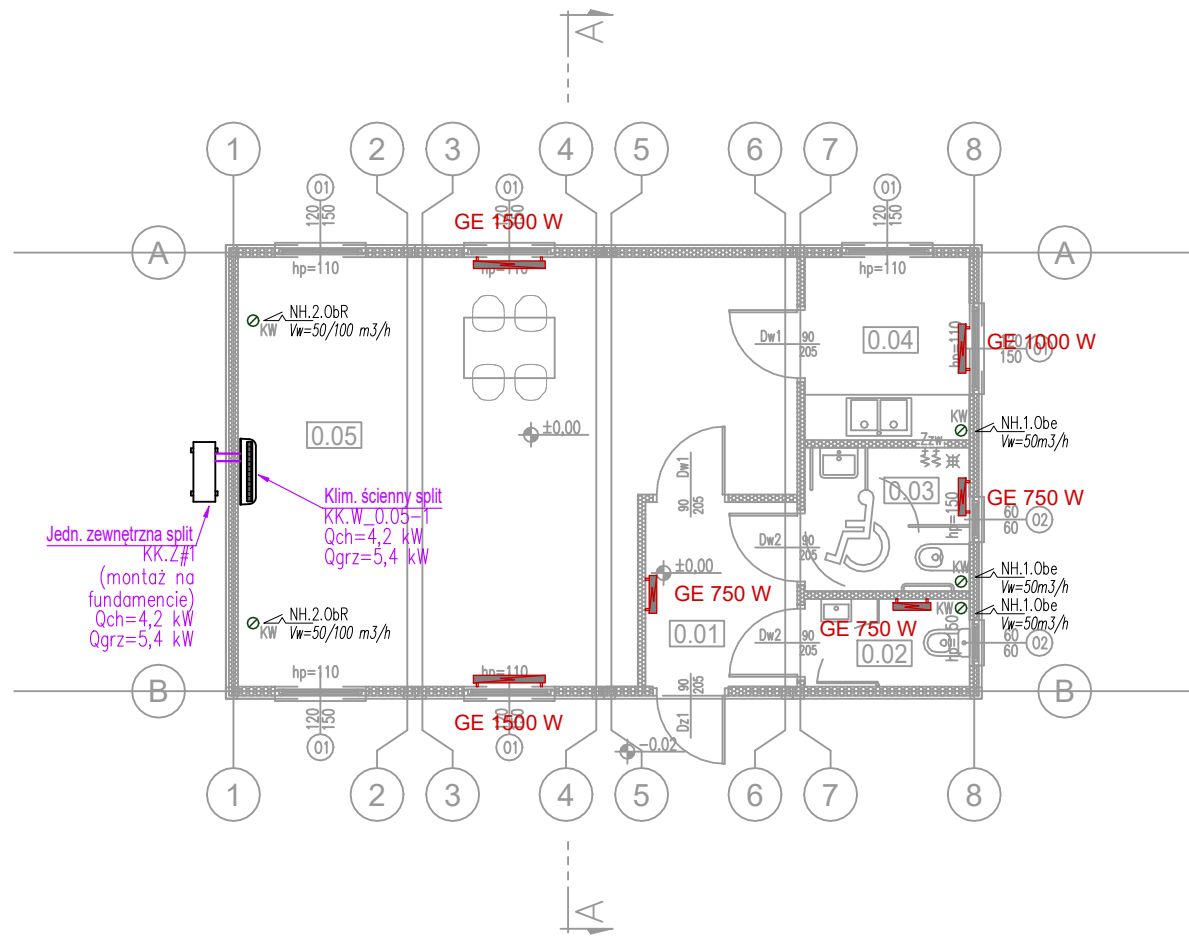

INSTALACJA WENTYLACJI WZMOŻONEJ – HYBRYDOWEJ

NH.1/2... – Proj. oznaczenie szachtu wentylacji hybrydowej

STEROWANIE

Sposób sterowania nasadami hybrydowymi/wentylatorami – uruchomienie sprzężone z: włącznikiem ściennym (W), włącznikiem światła (S), czujnikiem ruchu (R), czujnikiem wilgotności Higster (H), czujnik obecności (Obe); regulator obrotów (ObR). Opóźnienie wyłączenia: 15 min.

INSTALACJA GRZEWCA ELEKTRYCZNA

GE ... W – Proj. grzejnik elektryczny

UWAGI

1. Urządzenia podłączać wg wytycznych branżowych i dokumentacji producenckiej.

INSTALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ I SKROPLIN

... kk ... – Proj. przewody czynnika chłodniczego (ciecz/gaz) – miedź chłodnicza [prowadzona bruzdach ściennych lub w suficie podwieszonym]

RO – Proj. rura ostonowa

K... / Kn... – Proj. pion kan. sanitarnej

KLIMATYZACJA KOMFORTU SPLIT I MULTISPLIT

KK.Z... – jedn. zewn. – Proj. jedn. klimatyzacyjna zewnętrzna;

KK.W... – jedn. wewn. – Proj. jedn. klimatyzacyjna, wewnętrzna w funkcji chłodzenia i grzania

UWAGI

- Przewody klimatyzacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć korytkami przed warunkami atmosferycznymi.
- Przewody klimatyzacyjne prowadzić pod stropami i bruzdach ściennych.
- Jednostki wewnętrzne wyposażać w piloty ścienne i pompki skroplin.
- Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów wewn., poprzez zasyfonowanie, do kanalizacji sanitarnej.
- Średnica przewodów skroplin nie mniejsza niż wg dokumentacji producenckiej.
- Przewody należy zaizolować oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zachować odległości serwisowe od urządzeń klimatyzacyjnych.
- Jednostki wewnętrzne montować na wys. min. +2,2 m n.p.t.

NAZWA INWESTYCJI :		STADIUM :	
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		PT	
NAZWA RYSUNKU :		SKALA :	NR :
RZUT PARTERU. INSTALACJA GRZEWCA ELEKTRYCZNA I KLIMATYZACJI		1 : 100	S-02
		DATA : 10.12.2025	
BRANŻA :	PROJEKTOWAŁ :	PODPIS :	
SANITARNA	MGR INŻ. RADOŚŁAW WILCZAK DOŚ/0314/PBS/16 SPECJALNOŚĆ SANITARNA BEZ OGRANICZEŃ		
BRANŻA :	PROJEKTOWAŁ :	PODPIS :	
SANITARNA SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MILENA SŁOBODZIAN DOŚ/0173/PWBS/24 SPECJALNOŚĆ SANITARNA BEZ OGRANICZEŃ		
ARCHITEKTO PRACOWNIA PROJEKTOWA		TEL. 509300041 BIURO@ARCHITEKTO.COM.PL	