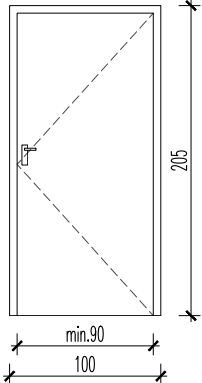
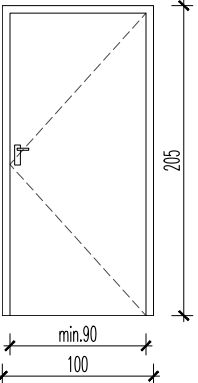
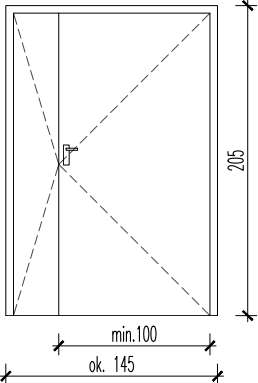


TYP DRZWI	D1		D2		D2	
WIDOK DRZWI OD WEWNĄTRZ						
LEWE / PRAWE	L	P	L	P	L	P
LICZBA	1	1	2	–	2	1
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ	MIN. 90	MIN. 90		OKOŁO 100+30	
	WYSOKOŚĆ	MIN. 200	MIN. 200		OKOŁO 200	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚĆ	OKOŁO 100	OKOŁO 100		OKOŁO 145	
	WYSOKOŚĆ	OKOŁO 205	OKOŁO 205		OKOŁO 205	
JEDNOSKRZYDŁOWE/DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE	
MATERIAŁ SKRZYDŁA	SKRZYDŁO POKRYTE STAŁOWĄ BLACHĄ OCYNKOWANĄ MIN. 0,7 MM, WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA – 6 CM		SKRZYDŁO POKRYTE STAŁOWĄ BLACHĄ OCYNKOWANĄ MIN. 0,7 MM, WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA – 6 CM		SKRZYDŁO POKRYTE STAŁOWĄ BLACHĄ OCYNKOWANĄ MIN. 0,7 MM, WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA – 6 CM	
MATERIAŁ OŚCIEŻNICY	STAŁ OCYNKOWANA, OŚCIEŻNICA KĄTOWA UNIWERSALNA, GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY 1,5 MM		STAŁ OCYNKOWANA, OŚCIEŻNICA KĄTOWA UNIWERSALNA, GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY 1,5 MM		STAŁ OCYNKOWANA, OŚCIEŻNICA KĄTOWA UNIWERSALNA, GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY 1,5 MM	
KOLOR	RAL 7035 (DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)		RAL 7035 (DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)		RAL 7035 (DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)	
UWAGI	– DRZWI PEŁNE WEWNĘTRZNE, – USZCZELKI PRZYLGOWE Z MODYFIKOWANEGO EPDM, – ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE WYŁOŻENIE SIĘ DRZWI NA ŚCIANĘ, – DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY, OKUCIA, KOMPET USZCZELEK, TRZY KOMPLETY ZAWIASÓW NA SKRZYDŁO W KOLORZE SKRZYDŁA.		– DRZWI PEŁNE WEWNĘTRZNE, – USZCZELKI PRZYLGOWE Z MODYFIKOWANEGO EPDM, – DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY, OKUCIA, KOMPET USZCZELEK, TRZY KOMPLETY ZAWIASÓW NA SKRZYDŁO W KOLORZE SKRZYDŁA.		– DRZWI PEŁNE WEWNĘTRZNE, – USZCZELKI PRZYLGOWE Z MODYFIKOWANEGO EPDM, – ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE WYŁOŻENIE SIĘ DRZWI NA ŚCIANĘ, – DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY, OKUCIA, KOMPET USZCZELEK, TRZY KOMPLETY ZAWIASÓW NA SKRZYDŁO W KOLORZE SKRZYDŁA.	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U = 1,3 W/m ₂ *K		U = 1,3 W/m ₂ *K		U = 1,3 W/m ₂ *K	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	–		–		–	

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - WYMIARY DRZWI NALEŻY OSTATECZNIE OKREŚLIĆ PO KOŃCOWYM WYBORZE DOSTAWCY SYSTEMU.

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.
RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZLISARCHITEKT

03-480 Warszawa, ul. W. Burdzińskiego 5 lok. 01.
tel. 607 379 763
mail: jacek.szlis@szlisarchitekt.pl

INWESTOR

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W OLSZTYNIE
10-521 OLSZTYN,ul. PARTYZANTÓW 18

BRANŻA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA PIWNIC NA MAGAZYNY DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W OLSZTYNIE
10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 18
działka nr ew.: 32/10, obręb:72
ID: 286201_1.0072.32/10

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH

	IMIE NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
główny projektant	arch. Jacek Szlis	Bt./96/01	
projektowała			
projektowała			
projektowała			
sprawił	arch. Artur Miernik	Bt-PdOKK/44/2005	

Data opracowania	Skala	Numer	Indeks	Rewizja
04.12.2025	-	A	2.01	00

PZT	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	I.W.	INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI
A	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	I.CO.	INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I.E.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	I.ST.	INSTALACJE SANITARNE
I.NP	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	K	BRANŻA KONSTRUKCYJNA
WN	BRANŻA ARANŻACJI WNETRZ	D	BRANŻA DROGOWA

ROZPOWSZECZNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, UMIESZCZANIE W –SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ ZOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NA MOCY USTAWY Z DN. –4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ FIRMY "SZLIS ARCHITEKT".