RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.
skala 1:100

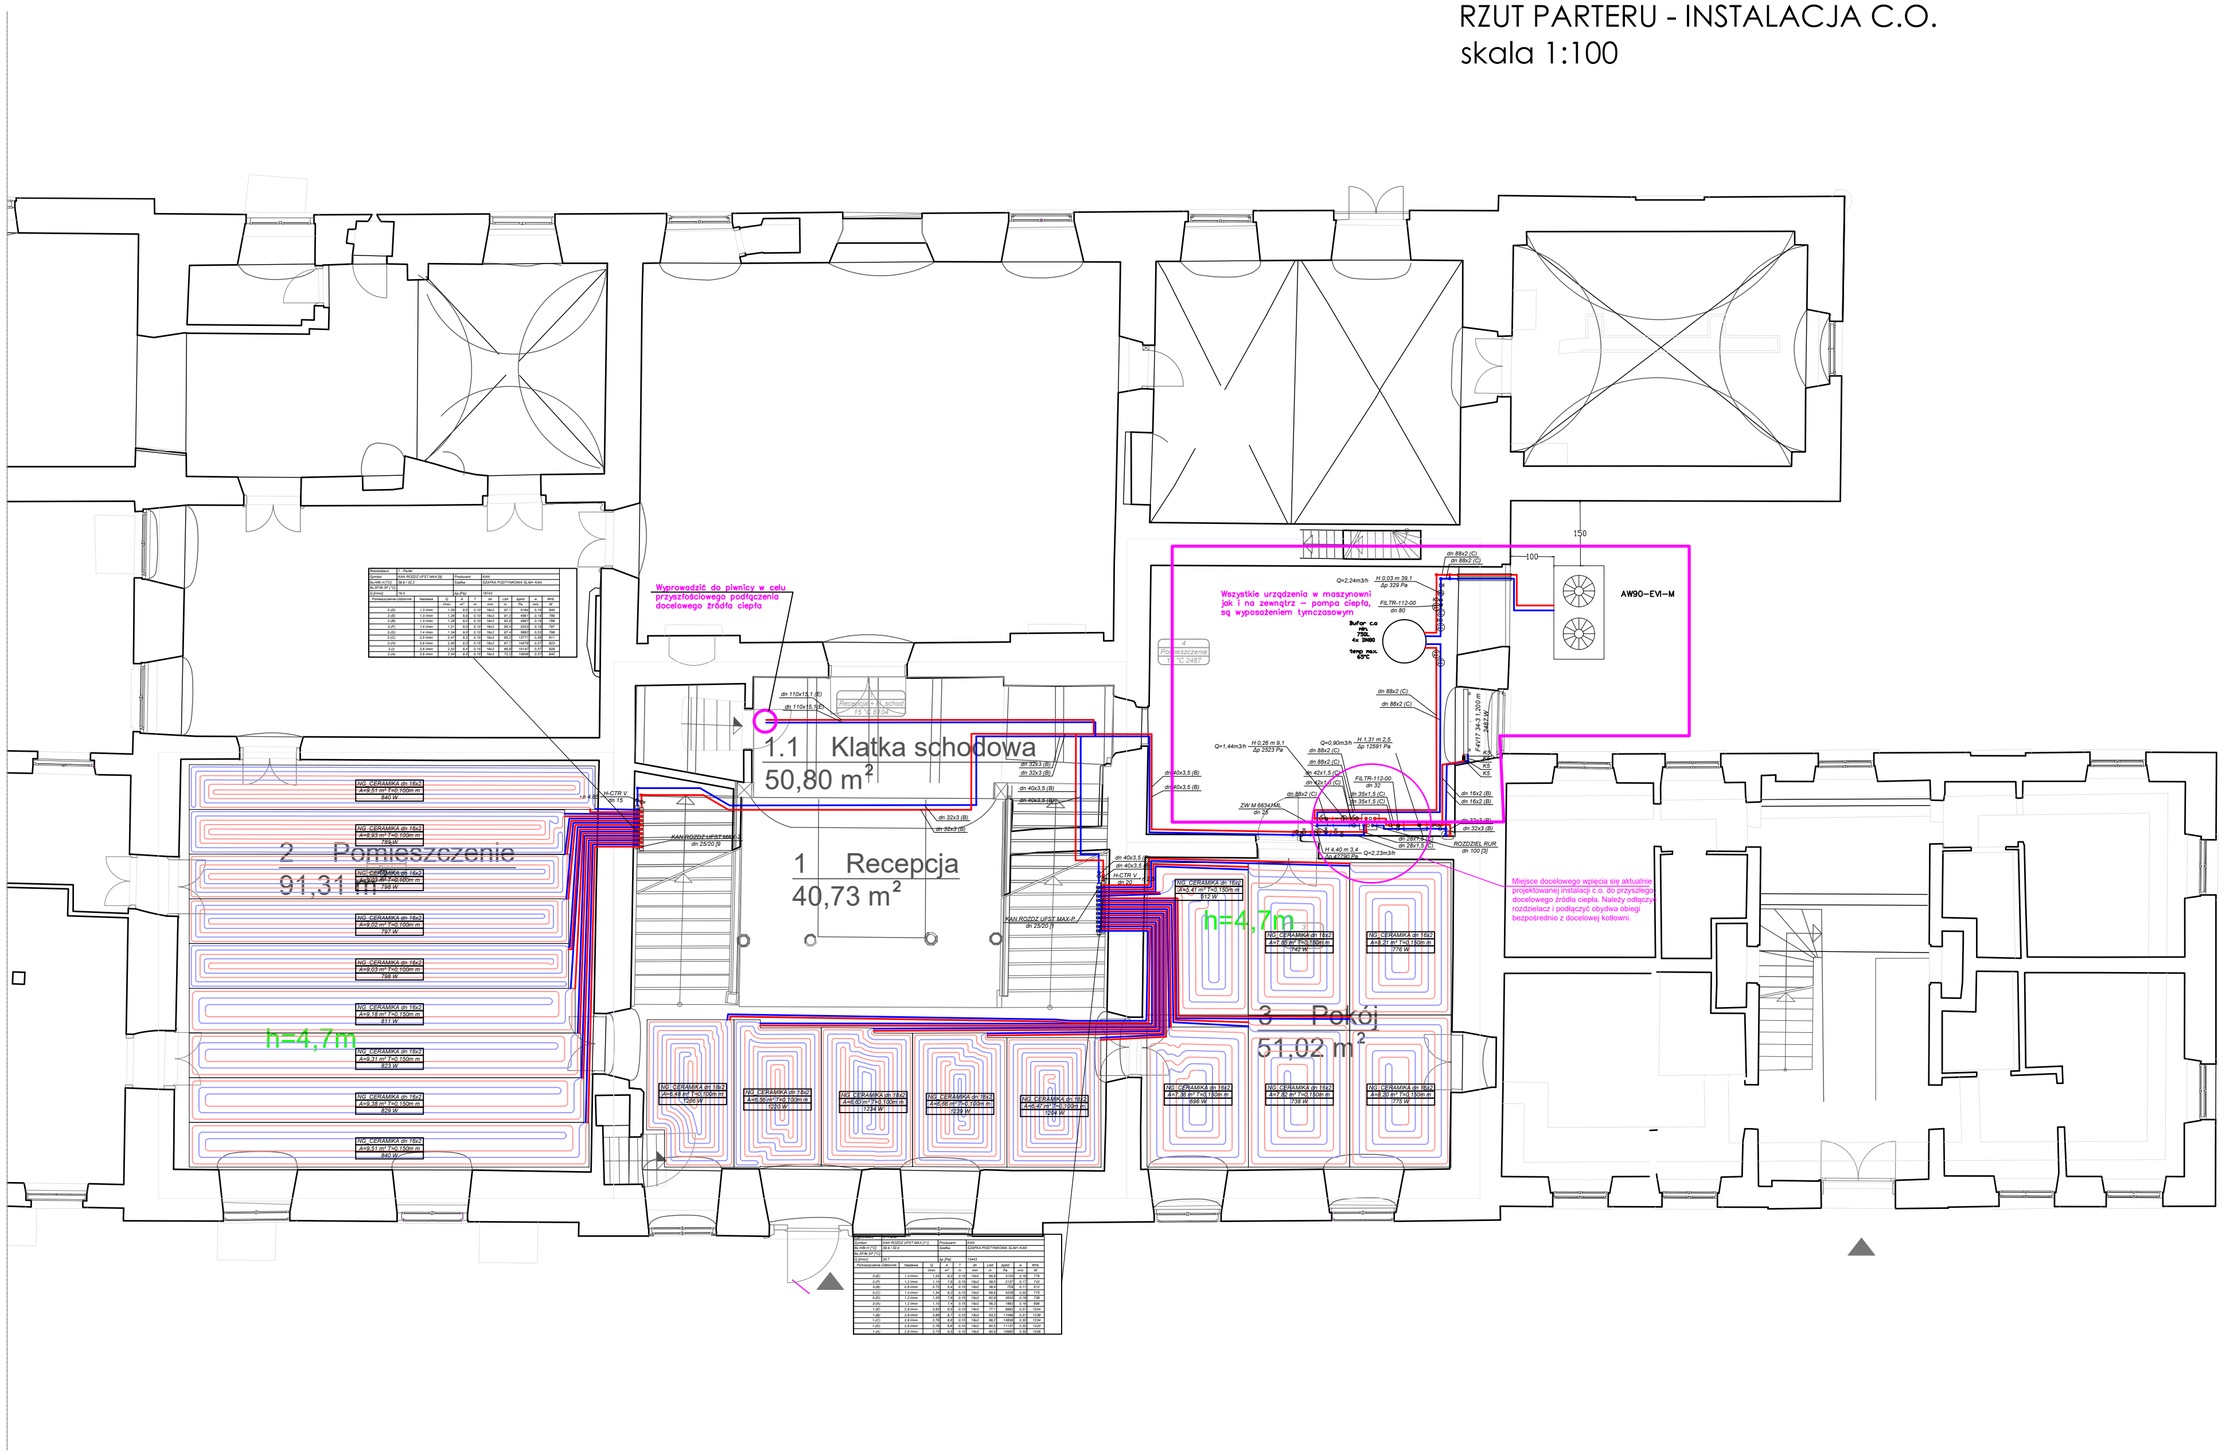

Projektant	J. Ziętę		
Zlecenie	KAN ROZDZ UPST MAX P	Przedmiot	CO
SL/PB-(C/Q)	39.1 / 33.2	Siedlisko	ZESPÓŁ POSTYNACKI, SLAW KSW
SL/PB-(P/T/G)			
Q (max)	10,3	Q-Pu	15/42

Pomieszczenie / Obiekt	Nazwa	Q	V	t	Δt	Δp	Qcyr	Qcyr	n	Wyb.
		l/min	l/h	°C	°C	mm	W	W	-	W
P.01	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	
P.02	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.03	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.04	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	797	
P.05	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.06	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	811	
P.07	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	
P.08	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	879	
P.09	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	

Projektant	J. Ziętę		
Zlecenie	KAN ROZDZ UPST MAX P [1]	Przedmiot	CO
SL/PB-(C/Q)	39.1 / 33.2	Siedlisko	ZESPÓŁ POSTYNACKI, SLAW KSW
SL/PB-(P/T/G)			
Q (max)	10,7	Q-Pu	15/42

Pomieszczenie / Obiekt	Nazwa	Q	V	t	Δt	Δp	Qcyr	Qcyr	n	Wyb.
		l/min	l/h	°C	°C	mm	W	W	-	W
K.01	1.3 (max)	1,04	4,0	5 / 10	19/2	45,0	758	0,12	1176	
K.01	1.4 (max)	1,14	7,6	5 / 10	19/2	69,2	1167	0,17	1152	
K.02	1.3 (max)	1,04	4,0	5 / 10	19/2	45,0	758	0,12	1176	
K.02	1.4 (max)	1,34	8,9	5 / 10	19/2	80,9	1364	0,20	1152	
K.03	1.4 (max)	1,00	7,6	5 / 10	19/2	50,5	852	0,12	768	
K.04	1.4 (max)	1,10	7,6	5 / 10	19/2	55,1	929	0,13	768	
K.05	1.4 (max)	0,83	4,5	5 / 10	19/2	31,1	524	0,08	1024	
K.06	1.4 (max)	1,10	7,6	5 / 10	19/2	55,1	929	0,13	1024	
K.07	1.4 (max)	0,96	4,5	5 / 10	19/2	40,1	676	0,10	1024	
K.08	1.4 (max)	2,76	4,5	5 / 10	19/2	301,1	5073	0,43	1024	
K.09	1.4 (max)	2,76	4,5	5 / 10	19/2	301,1	5073	0,43	1024	

Projektant	J. Ziętę		
Zlecenie	KAN ROZDZ UPST MAX P [2]	Przedmiot	CO
SL/PB-(C/Q)	39.1 / 33.2	Siedlisko	ZESPÓŁ POSTYNACKI, SLAW KSW
SL/PB-(P/T/G)			
Q (max)	10,7	Q-Pu	15/42

Pomieszczenie / Obiekt	Nazwa	Q	V	t	Δt	Δp	Qcyr	Qcyr	n	Wyb.
		l/min	l/h	°C	°C	mm	W	W	-	W
P.10	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	
P.11	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.12	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.13	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	797	
P.14	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.15	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	811	
P.16	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	
P.17	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	879	
P.18	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	

Projektant	J. Ziętę		
Zlecenie	KAN ROZDZ UPST MAX P [3]	Przedmiot	CO
SL/PB-(C/Q)	39.1 / 33.2	Siedlisko	ZESPÓŁ POSTYNACKI, SLAW KSW
SL/PB-(P/T/G)			
Q (max)	10,7	Q-Pu	15/42

Pomieszczenie / Obiekt	Nazwa	Q	V	t	Δt	Δp	Qcyr	Qcyr	n	Wyb.
		l/min	l/h	°C	°C	mm	W	W	-	W
P.19	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	
P.20	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.21	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.22	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	797	
P.23	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	798	
P.24	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	811	
P.25	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	
P.26	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	879	
P.27	1.2 (max)	1,26	4,5	5 / 10	19/2	67,7	1142	0,18	840	

chiliart
pracownia architektoniczna
11-500 Giżycko, ul.Warszawska 8/4
www. chiliart.pl
tel.: +48 696 803 753
e-mail: kontakt@chiliart.pl

BUDOWLANY

NAZWA:
Utrwalenie substancji zabytkowej wraz z przywróceniem unikatowych walorów artystycznych elewacji frontowej „Perły Mazur" – Pałac w Sztynorcie.

OBIEKT:
Pałac w Sztynorcie

ADRES INWESTYCJI:
11-600 Sztynort,
dz. nr ewid. 39/1,
gm. Węgorzewo,
powiat węgorzewski,
województwo
warmińsko-mazurskie

INWESTOR:
Polsko- Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury

PROJEKTANT:
mgr inż.
Beata Alicja Zięty
nr upr 04/01/OL

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.
.....
nr upr .....

BRANŻA:
Sanitarna

DATA:
29.05.2026

SKALA:
1:100

TEMAT:
Rzut parteru - Instalacja c.o.

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz.U.24, poz. 8.3 z dn. 04.02.1994 r.

S 0.1