



SCHEMAT POŁĄCZEŃ PRZEKAŹNIKA SAFETY REALIZUJĄCEGO FUNKCJĘ PWP

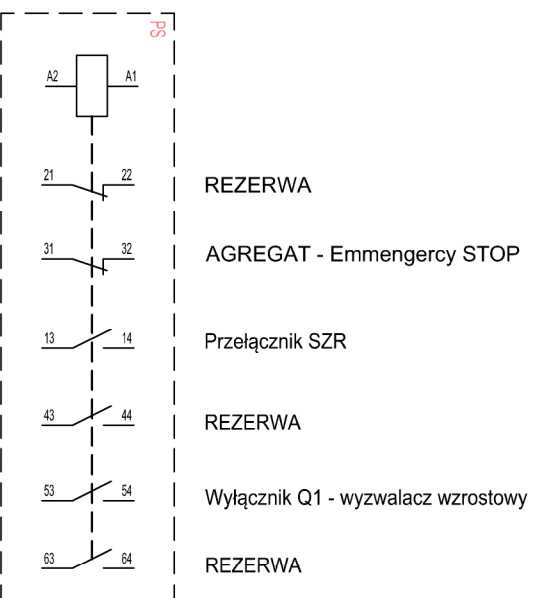

Modułowy przełącznik bezpieczeństwa z mechanicznie sprzężonymi testykami 6 A w projektowanej w szafie PWP/SZR
FINDER 7S.16.8.230.0420

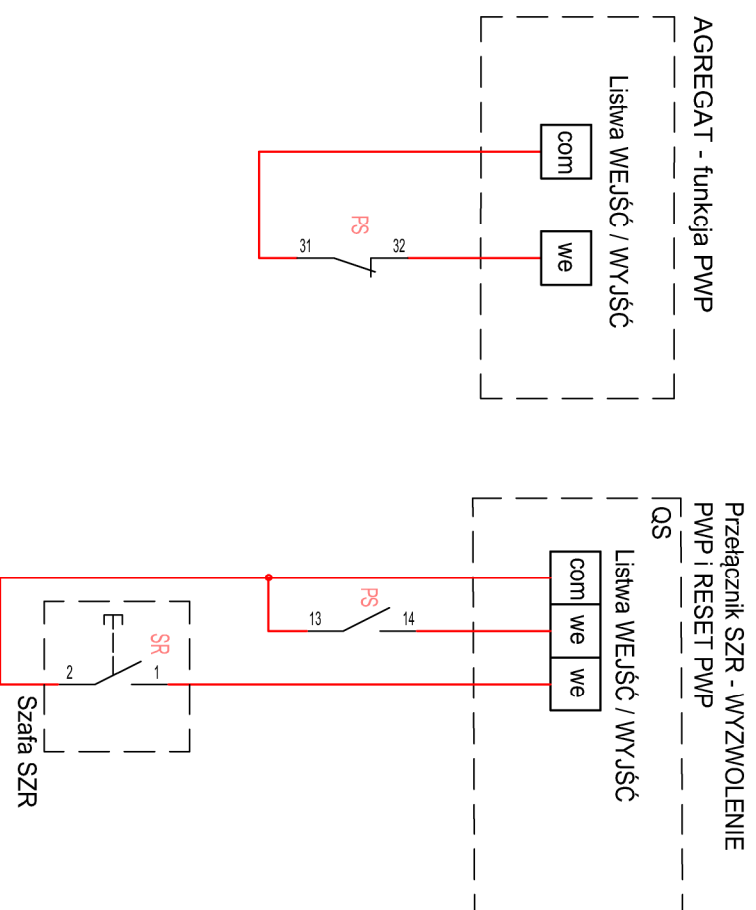

SCHEMAT URZĄDZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJĄCEGO PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU I URZĄDZENIA URUCHAMIAJĄCO-SYGNALIZACYJNEGO

OZNACZENIA:

00 (FRX403) - Urządzenie wykonawcze, rozłącznik trójpolowy, wyposażony w wyważacz wzrostowy Wz, styk przełączny NO/NC PF43 - Przerzutnik faz
F1-F3 - Zabezpieczenie nadprądowe
PWP/UVI - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z sygnalizacją optyczną PWP.
PWP/US - Urządzenie sygnalizujące PWP.


OPIS SYGNALIZACJI PRZEDSTAWIONO W TABELI PONIŻEJ

		STAN
Dioda zielona	Dioda czerwona	
nie świeci	świeci	Zasilanie włączone
nie świeci	nie świeci	Stan niepoprawny. Uszkodzenie
świeci	nie świeci	Zasilanie wyłączone
świeci	świeci	Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

DIAGRAM PRACY UKŁADU PWP

PWP/UU	GO
0	1
1	0

Rozdzielnica SZR - wyzwalać PWP

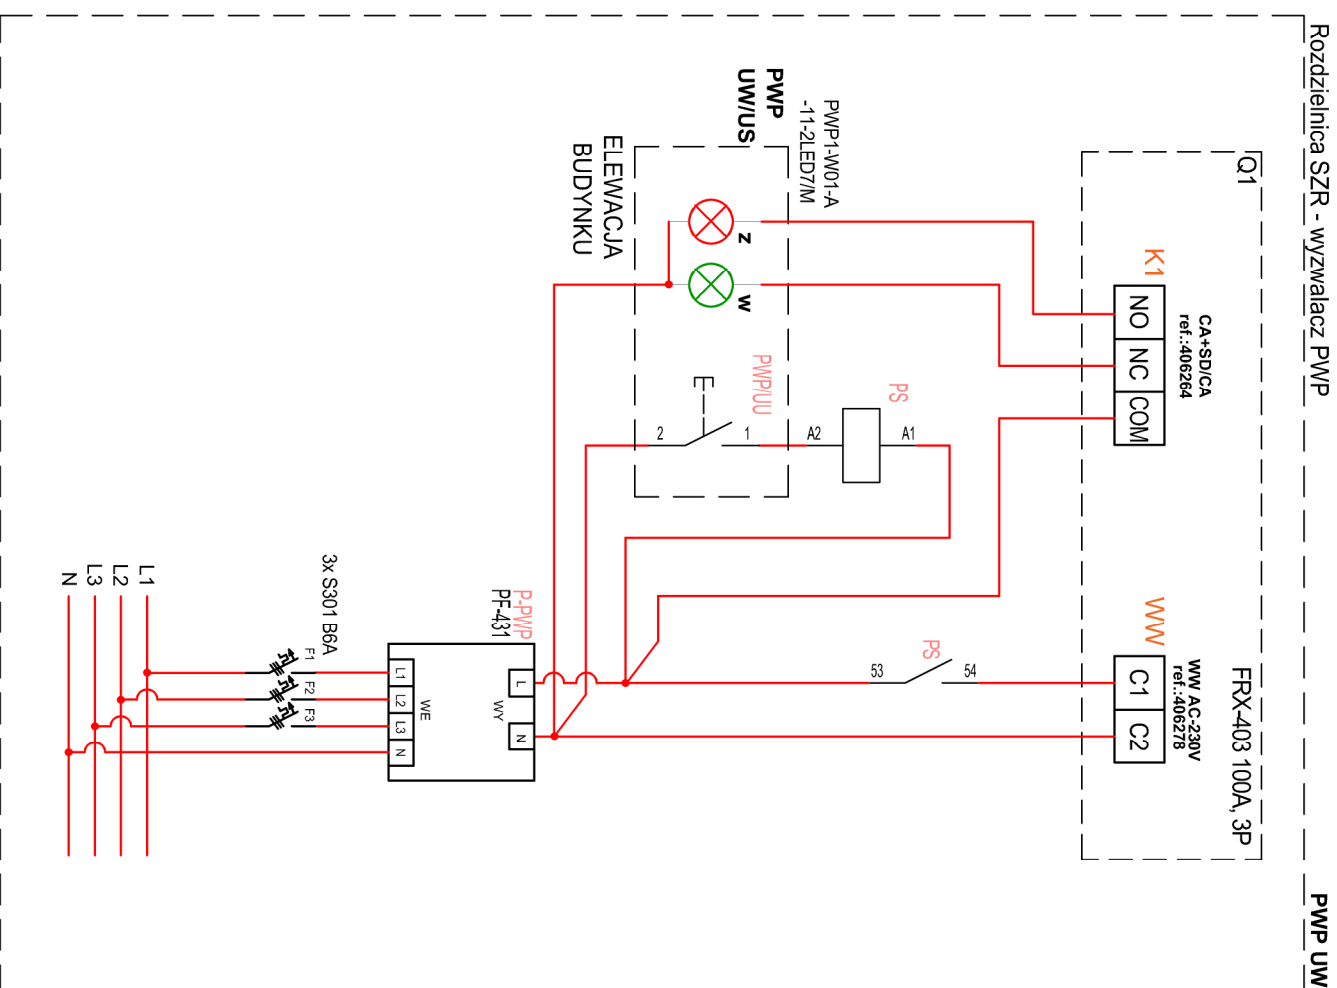

TEMAT	Zasilanie awaryjne budynków ZDP w Koninie.			ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY elprokon @gmail.com Inż. Piotr Maliniski
LOKALIZACJA	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20 d. 62-500 Konin			
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin			
TREŚĆ RYS.	Schemat wyłącznika PMP			
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	inż. W. MALIŃSKI	G.P.B.1.7342-91/98 SECI I INSTAL. ELEKTR.		DATA 12.2025
OPRACOWAŁ:	inż. P. MALIŃSKI	WKP.0205/ZOOD/23 SECI I INSTAL. ELEKTR.		
				NR RYS. IE-3.5